


第3章 取受水・配水


1. 施設別取受水量及び配水量

年度			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
区分							
大阪広域水道企業団浄水	水走	取受水量	33,889,200	32,487,860	32,240,520	31,725,230	30,659,780
		配水量	33,869,910	32,486,584	32,238,380	31,721,790	30,656,970
	菱屋西	取受水量	8,475,900	8,534,450	8,389,780	8,021,660	8,302,070
		配水量	8,475,900	8,534,450	8,389,280	8,020,690	8,301,300
	上小阪	取受水量	10,954,300	10,647,970	10,356,980	10,053,170	9,563,040
		配水量	10,951,300	10,647,970	10,356,980	10,053,170	9,563,040
	池島	取受水量	5,855,000	6,008,040	6,117,030	6,451,370	6,820,200
		配水量	5,855,000	6,008,040	6,117,030	6,451,370	6,820,200
	計		59,174,400	57,678,320	57,104,310	56,251,430	55,345,090
			59,152,110	57,677,044	57,101,670	56,247,020	55,341,510
			配水量比率	95.2	94.4	95.0	95.0
大阪市上水	巽	取受水量	2,741,609	3,027,151	2,835,254	2,790,268	2,610,882
		配水量	2,741,609	3,027,151	2,835,254	2,790,268	2,610,882
	計		2,741,609	3,027,151	2,835,254	2,790,268	2,610,882
			2,741,609	3,027,151	2,835,254	2,790,268	2,610,882
			配水量比率	4.4	5.0	4.7	4.7
自己水	石切高区	取受水量	0	163,140	193,530	202,080	185,790
		配水量	0	156,160	187,160	195,020	178,910
	石切低区	取受水量	234,940	216,370	0	0	354,060
		配水量	224,560	205,420	0	0	347,240
	計		234,940	379,510	193,530	202,080	539,850
			224,560	361,580	187,160	195,020	526,150
			配水量比率	0.4	0.6	0.3	0.3
合計			62,150,949	61,084,981	60,133,094	59,243,778	58,495,822
			62,118,279	61,065,775	60,124,084	59,232,308	58,478,542

2. 配水量の推移

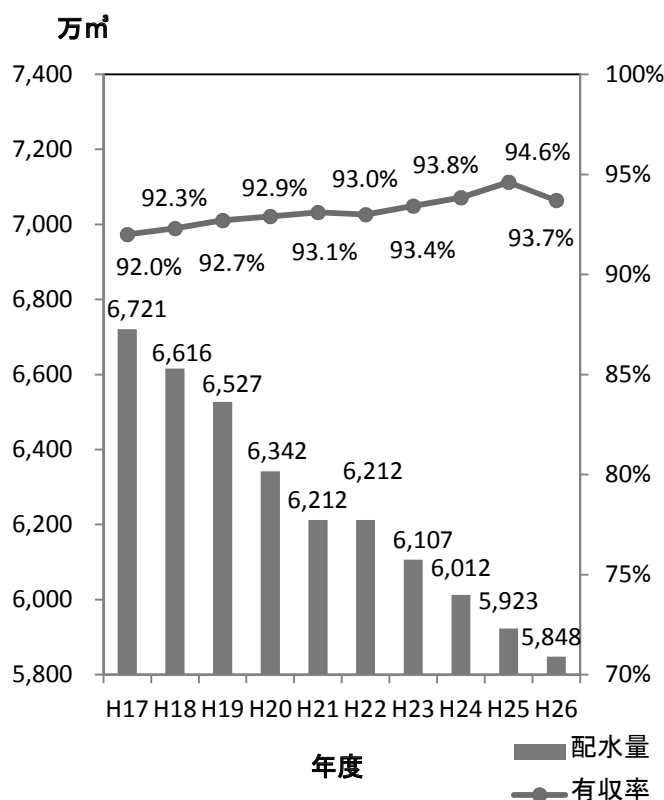


3. 配水量の比率

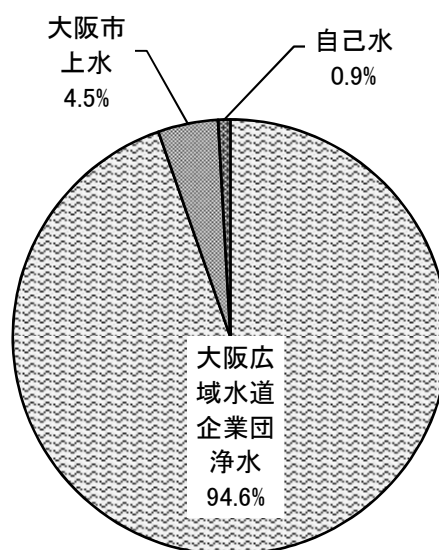

4. 配水量内訳・分析表

区分 年度	取 受 水 量 (m³)			排 水 量 洗浄水量 (m³)	配水量 (m³)	有 効 水 量 (m³)								無効水量 (m³)	有収率 (%)	有効率 (%)
	受 水	自己水	計			有 収 水 量				無 収 水 量			合 計			
						料金水量	分水量	その他	計	メーター 不感水量	局事業 水量	計				
22年度	61,916,009	234,940	62,150,949	32,670	62,118,279	57,754,894	1,693	4,169	57,760,756	1,863,548	14,719	1,878,267	59,639,023	2,479,256	92.99	96.01
23年度	60,705,471	379,510	61,084,981	19,206	61,065,775	57,038,925	1,347	5,636	57,045,908	1,831,973	31,710	1,863,683	58,909,591	2,156,184	93.42	96.47
24年度	59,939,564	193,530	60,133,094	9,010	60,124,084	56,412,445	1,128	7,673	56,421,246	1,803,723	20,038	1,823,761	58,245,007	1,879,077	93.84	96.87
25年度	59,041,698	202,080	59,243,778	11,470	59,232,308	56,033,552	922	8,067	56,042,541	1,776,969	17,251	1,794,220	57,836,761	1,395,547	94.61	97.64
26年度	57,955,972	539,850	58,495,822	17,280	58,478,542	54,788,405	1,060	6,248	54,795,713	1,754,356	14,721	1,769,077	56,564,790	1,913,752	93.70	96.73

その他：消防用水量＋管工事有償水量（洗管用水量）＋その他（原因者有償水量）

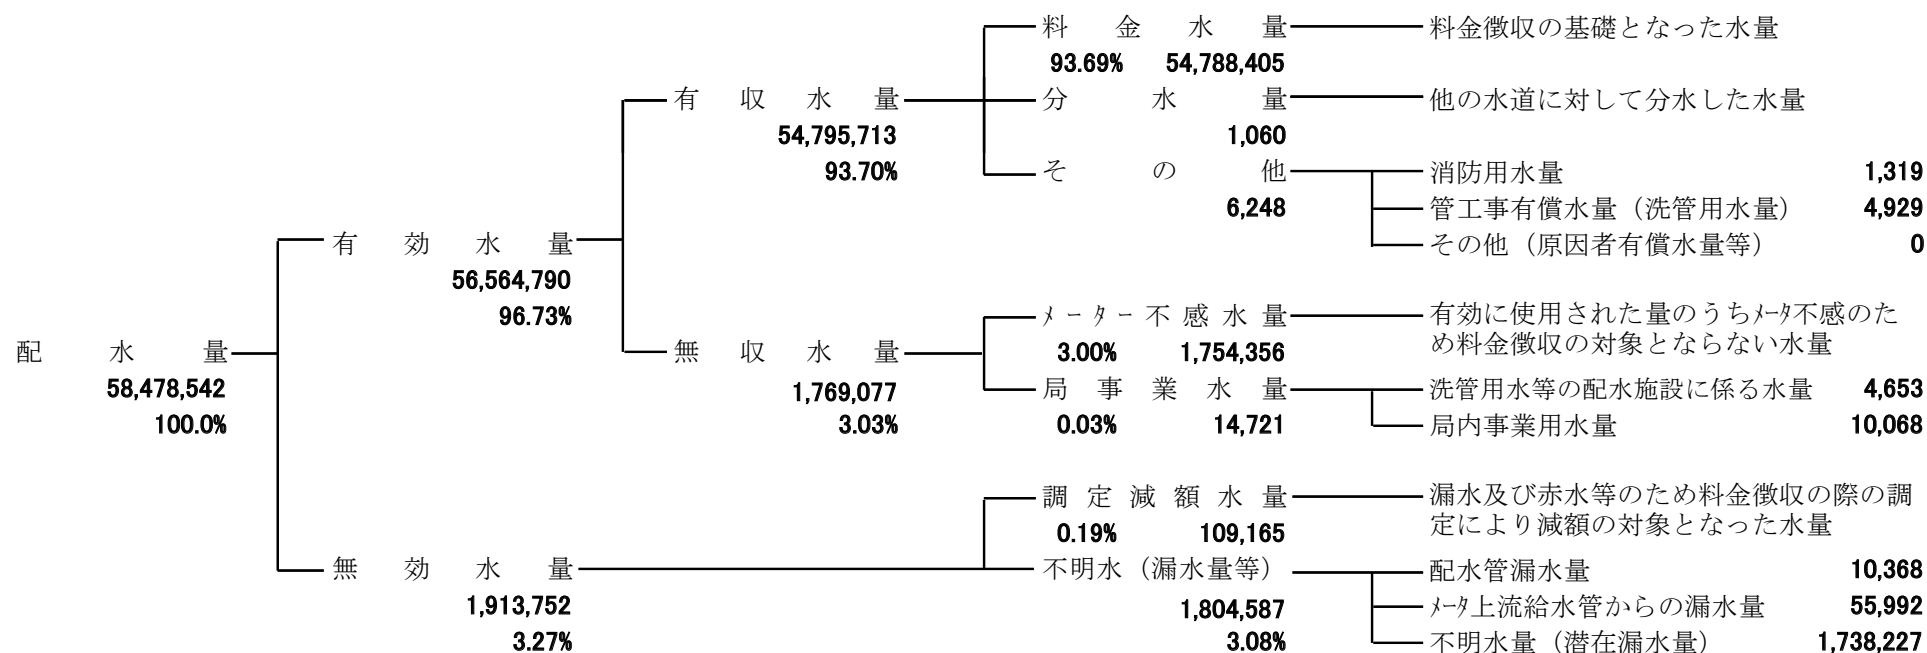

5. 日配水量

区分 年度	日 配 水 量 (m³)					一人一日配水量 (ℓ)		
	最大	日	最小	日	平均	最大	最小	平均
22年度	193,300	7/22	146,140	1/1	170,187	384	290	338
23年度	190,620	6/28	140,060	1/1	166,846	379	279	332
24年度	186,430	7/18	142,760	1/1	164,724	372	285	328
25年度	184,710	7/11	139,950	1/1	162,280	370	280	325
26年度	178,470	7/17	136,540	1/1	160,215	359	275	322

※ 1人1日平均配水量の数値は月平均の給水人口で算出（平成20年度まで）

※ 1人1日平均配水量の数値は年度末の給水人口で算出（平成21年度より）

6. 受水費

区分 年度	大阪広域水道企業団浄水 (円)	構成 比率 (%)	大阪市上水 (円)	構成 比率 (%)	計 (円)
22年度	※(4,615,603,200) 4,846,383,360	96.0	※(191,912,630) 201,508,258	4.0	※(4,807,515,830) 5,047,891,618
23年度	※(4,498,908,960) 4,723,854,408	95.5	※(211,900,570) 222,495,595	4.5	※(4,710,809,530) 4,946,350,003
24年度	※(4,454,136,180) 4,676,842,989	95.7	※(198,467,780) 208,391,167	4.3	※(4,652,603,960) 4,885,234,156
25年度	※(4,218,857,250) 4,429,800,109	95.6	※(195,318,760) 205,084,697	4.4	※(4,414,176,010) 4,634,884,806
26年度	※(4,150,881,750) 4,482,952,290	95.8	※(182,761,740) 197,382,678	4.2	※(4,333,643,490) 4,680,334,968

※（ ）内は、消費税抜きの数値

7. 薬品使用量

(単位：kg)

区分 年度	次亜塩素（濃度12%）							計	石切高区浄水場			石切低区浄水場	
	菱屋西 配水場	上小阪 配水場	石切低区 浄水場	五条低区 配水池	石切高区 浄水場	水走 配水場	池島 配水場		PAC	塩酸	硫酸	PAC	硫酸
22年度	0	0	3,064	0	0	42,042	0	45,106	0	0	0	0	0
23年度	0	0	2,998	0	1,511	34,180	0	38,689	5,859	9,085	0	0	0
24年度	0	0	0	826	2,496	32,731	0	36,053	6,073	10,635	0	0	0
25年度	0	0	25	1,153	1,871	40,219	0	43,268	6,228	11,775	0	0	0
26年度	0	0	2,339	521	1,697	28,324	0	32,881	7,114	12,341	444	23,853	23,911

8. 施設別電力使用量及び電力料金

単位：kwh（電力量）、円（電力料金）

施設名	年度	22年度		23年度		24年度		25年度		26年度	
		電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金
水 走 配 水 場		5,460,892	69,419,570	5,062,479	69,920,272	5,019,133	72,612,456	4,916,832	86,834,663	4,452,469	87,056,716
菱 屋 西 配 水 場		1,340,493	17,670,289	1,340,384	18,647,187	1,307,283	18,977,652	1,254,137	23,073,524	1,298,139	25,225,169
上 小 阪 配 水 場		1,732,493	30,035,930	1,733,962	29,511,443	1,675,033	29,819,117	1,640,310	35,254,152	1,559,377	36,744,987
池 島 配 水 場		279,880	6,755,791	263,412	6,614,902	292,491	6,881,093	414,441	9,014,549	454,527	11,231,116
石 切 高 区 浄 水 場		118,888	1,836,106	144,466	2,249,995	143,851	2,322,904	147,427	2,880,560	143,033	3,035,284
石 切 低 区 浄 水 場		107,698	1,588,819	108,825	1,673,478	8,695	486,596	17,223	666,501	129,421	2,722,919
善 根 寺 高 区 配 水 池		2,779	68,201	2,695	69,437	2,584	69,509	2,784	82,069	2,651	84,807
上石切特別高区(A)(B)配水池		定額	13,626	定額	14,638	定額	15,268	定額	16,504	定額	19,684
上石切特別高区(C・E)配水池		10,071	705,066	9,535	706,165	7,521	686,124	8,231	721,969	7,100	728,931
石切特別高区第1・第2配水池		1,330	25,243	1,060	21,186	1,090	22,185	994	22,288	993	23,787
山手町特別高区(A)配水池		定額	13,116	定額	13,914	定額	14,419	定額	15,164	定額	17,931
山手町特別高区(B・C)配水池		5,232	103,655	4,695	102,599	5,100	109,902	5,073	126,342	7,285	172,010
上 四 条 高 区 配 水 池		3,701	182,472	3,566	182,594	3,553	184,156	3,622	196,983	4,327	225,673
日 下 中 区 配 水 池		345,742	5,108,550	194,993	3,291,762	200,876	3,190,419	206,086	3,983,802	205,386	4,248,338
五 条 中 区 配 水 池		213,119	2,917,821	270,843	3,749,628	251,394	3,651,958	228,341	4,181,980	240,916	4,754,643
六 万 寺 配 水 池		157,286	2,940,105	220,569	3,799,084	258,400	4,380,638	263,553	5,451,659	218,234	4,971,034
五 条 低 区 配 水 池		30,646	586,455	30,474	608,159	31,578	632,241	32,160	761,706	22,748	634,202
上石切特別高区(D)受水槽		37,954	581,100	38,050	613,053	30,300	534,700	39,463	790,610	37,400	821,318
水 質 モ ニ タ ー		8,644	342,082	8,347	349,889	8,328	360,564	8,117	397,067	8,042	426,938
巽 (大 阪 市)		1,266	37,125	1,388	39,554	1,222	38,282	1,092	40,411	628	34,970
合 計		9,858,114	140,931,122	9,439,743	142,178,939	9,248,432	144,990,183	9,189,886	174,512,503	8,792,676	183,180,457

9. 水質試験成績表

検 査 項 目	水質基準	検査頻度	石切低区浄水場系給水栓			試験回数
			最 高	最 低	平 均	
1 一般細菌	100個/mL以下	1回/月	0	0	0	12
2 大腸菌	検出されないこと	1回/月	陽性回数			12
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	1回/年			< 0.0003	1
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	1回/年			< 0.00005	1
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	1回/年			< 0.001	1
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	1回/年			< 0.001	1
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	1回/年			< 0.005	1
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	1回/月	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1回/月	0.9	0.6	0.8	12
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	1回/月	0.14	0.09	0.11	12
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	1回/3年				0
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	4回/年	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15 1,4-ジオキサン●	0.05mg/L以下	1回/3年			< 0.005	1
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	4回/年	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	4回/年	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21 塩素酸	0.6mg/L以下	1回/月	0.09	< 0.06	< 0.06	12
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	4回/年	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	4回/年	< 0.006	< 0.006	< 0.006	4
24 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	4回/年	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	4回/年	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
26 臭素酸	0.01mg/L以下	4回/年	0.002	< 0.001	0.001	4
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	4回/年	0.02	< 0.01	< 0.01	4
28 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	4回/年	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	4回/年	0.005	< 0.003	0.003	4
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	4回/年	< 0.009	< 0.009	< 0.009	4
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	4回/年	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	1回/年			< 0.1	1
33 アルミニウム及びその化合物▲	0.2mg/L以下	4回/年	< 0.02	< 0.02	< 0.02	12
34 鉄及びその化合物▲	0.3mg/L以下	4回/年	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	1回/年			< 0.1	1
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1回/月	20.8	15.5	17.8	12
37 マンガン及びその化合物▲	0.05mg/L以下	4回/年	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38 塩化物イオン	200mg/L以下	1回/月	18.5	14.5	16.6	12
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1回/月	94.8	60.2	75.2	12
40 蒸発残留物	500mg/L以下	1回/月	172	125	146	12
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	1回/3年				0
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	1回/3年				0
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	1回/3年				0
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	1回/3年				0
45 フェノール類	0.005mg/L以下	1回/3年				0
46 有機物(全有機炭素の量)	3.0mg/L以下	1回/週	0.7	0.4	0.6	49
47 pH値	5.8～8.6	1回/週	7.5	7.2	7.4	49
48 味	異常でないこと	1回/週	異常回数			0
49 臭気	異常でないこと	1回/週	異常回数			0
50 色度★	5度以下	1回/日	< 1	< 1	< 1	50
51 濁度★	2度以下	1回/日	< 0.1	< 0.1	< 0.1	50
その他の項目						
色◆	-----	1回/日	—	—	—	0
濁り◆	-----	1回/日	—	—	—	0
残留塩素★	-----	1回/日	0.8	0.5	0.7	50
水温★	-----	1回/日	28.6	8.7	18.4	50

< :未満を示す

● :石切低区・高区系の給水栓水は1回/年

▲ :石切低区・高区系の給水栓水は1回/月

★ :石切低区・水走・上小阪系では別に水質自動監視装置で毎日測定

◆ :休日の場合で実施する目視検査(委託業者による検査)

(単位 : mg/L)

石切高区浄水場系給水栓				試験回数	水走配水場系給水栓				試験回数	上小阪配水場系給水栓				試験回数
最高	最低	平均			最高	最低	平均			最高	最低	平均		
0	0	0	12		0	0	0	12		0	0	0	12	
陽性回数		0	12		陽性回数		0	12		陽性回数		0	12	
		< 0.0003	1				< 0.0003	1				< 0.0003	1	
		< 0.00005	1				< 0.00005	1				< 0.00005	1	
		< 0.001	1				< 0.001	1				< 0.001	1	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
		< 0.001	1				< 0.001	1				< 0.001	1	
		< 0.005	1				< 0.005	1				< 0.005	1	
< 0.004	< 0.004	< 0.004	12		< 0.004	< 0.004	< 0.004	12		< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
1.2	0.9	1.1	12		1.1	0.6	0.9	12		1.2	0.7	0.9	12	
0.13	< 0.08	0.11	12		0.10	< 0.08	< 0.08	12		0.11	< 0.08	0.08	12	
		< 0.1	1					0					0	
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	
		< 0.005	1					0					0	
< 0.004	< 0.004	< 0.004	4		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
< 0.002	< 0.002	< 0.002	4		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
0.10	< 0.06	0.07	12		0.07	< 0.06	< 0.06	12		0.08	< 0.06	0.06	12	
< 0.002	< 0.002	< 0.002	4		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
< 0.006	< 0.006	< 0.006	4		< 0.006	< 0.006	< 0.006	4		< 0.006	< 0.006	< 0.006	4	
< 0.004	< 0.004	< 0.004	4		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
< 0.01	< 0.01	< 0.01	4		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		0.002	< 0.001	0.002	4		0.004	< 0.001	0.002	4	
< 0.01	< 0.01	< 0.01	4		0.02	< 0.01	0.01	4		0.02	< 0.01	< 0.01	4	
< 0.02	< 0.02	< 0.02	4		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	
< 0.003	< 0.003	< 0.003	4		0.006	< 0.003	0.003	4		0.005	< 0.003	< 0.003	4	
< 0.009	< 0.009	< 0.009	4		< 0.009	< 0.009	< 0.009	4		< 0.009	< 0.009	< 0.009	4	
< 0.008	< 0.008	< 0.008	4		< 0.008	< 0.008	< 0.008	4		< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	
		< 0.1	1				< 0.1	1				< 0.1	1	
< 0.02	< 0.02	< 0.02	12		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	
< 0.03	< 0.03	< 0.03	12		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4	
		< 0.1	1				< 0.1	1				< 0.1	1	
14.2	11.8	12.8	12		20.2	10.1	15.9	12		19.2	10.2	15.2	12	
< 0.005	< 0.005	< 0.005	12		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
35.0	24.0	32.3	12		18.9	12.5	15.8	12		20.0	12.3	15.9	12	
105.7	67.7	93.4	12		47.0	33.0	42.5	12		47.8	33.4	42.1	12	
196	127	181	12		122	82	101	12		116	72	95	12	
		< 0.02	1					0					0	
		< 0.000001	1					0					0	
		< 0.000001	1					0					0	
		< 0.01	1					0					0	
		< 0.0005	1					0					0	
0.6	0.2	0.2	51		0.7	0.5	0.7	50		0.7	0.4	0.6	50	
7.6	6.9	7.1	51		7.7	7.4	7.5	50		7.7	7.3	7.5	50	
異常回数		0	51		異常回数		0	50		異常回数		0	50	
異常回数		0	51		異常回数		0	50		異常回数		0	50	
< 1	< 1	< 1	244		< 1	< 1	< 1	50		< 1	< 1	< 1	55	
0.1	< 0.1	< 0.1	244		< 0.1	< 0.1	< 0.1	50		< 0.1	< 0.1	< 0.1	55	
異常回数		0	121		—	—	—	0		—	—	—	0	
異常回数		0	121		—	—	—	0		—	—	—	0	
0.8	0.5	0.7	365		0.7	0.5	0.6	50		0.7	0.5	0.6	55	
28.5	5.0	16.0	365		29.5	8.5	18.8	50		29.5	7.2	19.0	55	

検 査 項 目		水質基準	検査頻度	菱屋西配水場系給水栓			試験回数
				最 高	最 低	平 均	
1	一般細菌	100個/mL以下	1回/月	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	1回/月	陽性回数			12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	1回/年			< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	1回/年			< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	1回/年			< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	1回/年			< 0.001	1
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	1回/年			< 0.005	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	1回/月	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1回/月	1.2	0.7	0.9	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	1回/月	0.11	< 0.08	0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	1回/3年			< 0.1	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	4回/年	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	1回/3年			< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	4回/年	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	4回/年	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	0.6mg/L以下	1回/月	0.08	< 0.06	0.06	12
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	4回/年	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	4回/年	< 0.006	< 0.006	< 0.006	4
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	4回/年	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	4回/年	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	4回/年	0.004	< 0.001	0.002	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	4回/年	0.01	< 0.01	< 0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	4回/年	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	4回/年	0.004	< 0.003	< 0.003	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	4回/年	< 0.009	< 0.009	< 0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	4回/年	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	1回/年			< 0.1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	4回/年	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	4回/年	< 0.03	< 0.03	< 0.03	4
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	1回/年			< 0.1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1回/月	19.4	10.0	15.3	12
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	4回/年	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1回/月	20.4	12.4	16.1	12
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1回/月	48.5	33.2	42.3	12
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1回/月	118	76	95	12
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	1回/3年			< 0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	1回/3年			< 0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	1回/3年			< 0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	1回/3年			< 0.01	1
45	フェノール類	0.005mg/L以下	1回/3年			< 0.0005	1
46	有機物(全有機炭素の量)	3.0mg/L以下	1回/週	0.7	0.4	0.6	50
47	pH値	5.8～8.6	1回/週	7.7	7.4	7.5	50
48	味	異常でないこと	1回/週	異常回数			0
49	臭気	異常でないこと	1回/週	異常回数			0
50	色度	5度以下	1回/日	< 1	< 1	< 1	244
51	濁度	2度以下	1回/日	< 0.1	< 0.1	< 0.1	244
その他の項目	色◆	-----	1回/日	異常回数			0
	濁り◆	-----	1回/日	異常回数			0
	残留塩素	-----	1回/日	0.8	0.4	0.6	365
	水温	-----	1回/日	29.2	7.0	17.9	365

<:未満を示す

◆ :休日の場合で実施する目視検査(委託業者による検査)

(単位 : mg/L)

池島配水場系給水栓				試験 回数	大阪市異配水場系給水栓				試験 回数
最 高	最 低	平 均			最 高	最 低	平 均		
0	0	0	12		0	0	0	12	
陽性回数				0	陽性回数				0
		< 0.0003	1				< 0.0003	1	
		< 0.00005	1				< 0.00005	1	
		< 0.001	1				< 0.001	1	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
		< 0.001	1				< 0.001	1	
		< 0.005	1				< 0.005	1	
< 0.004	< 0.004	< 0.004	12		< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
1.1	0.6	0.8	12		1.2	0.6	0.9	12	
0.10	< 0.08	< 0.08	12		0.09	< 0.08	< 0.08	12	
			0					0	
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	
			0					0	
< 0.004	< 0.004	< 0.004	4		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
< 0.002	< 0.002	< 0.002	4		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
0.08	< 0.06	< 0.06	12		0.06	< 0.06	< 0.06	12	
< 0.002	< 0.002	< 0.002	4		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
< 0.006	< 0.006	< 0.006	4		< 0.006	< 0.006	< 0.006	4	
< 0.004	< 0.004	< 0.004	4		< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
< 0.01	< 0.01	< 0.01	4		< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
0.003	< 0.001	0.002	4		0.003	< 0.001	0.002	4	
< 0.01	< 0.01	< 0.01	4		0.01	< 0.01	< 0.01	4	
< 0.02	< 0.02	< 0.02	4		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	
< 0.003	< 0.003	< 0.003	4		0.003	< 0.003	< 0.003	4	
< 0.009	< 0.009	< 0.009	4		< 0.009	< 0.009	< 0.009	4	
< 0.008	< 0.008	< 0.008	4		< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	
		< 0.1	1				< 0.1	1	
< 0.02	< 0.02	< 0.02	4		< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	
< 0.03	< 0.03	< 0.03	4		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4	
		< 0.1	1				< 0.1	1	
18.0	9.7	14.9	12		20.9	11.9	17.8	12	
< 0.005	< 0.005	< 0.005	4		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
18.3	11.7	15.3	12		17.2	8.0	13.2	12	
48.2	33.1	41.9	12		48.4	32.3	42.2	12	
119	73	97	12		120	85	105	12	
			0					0	
			0					0	
			0					0	
			0					0	
			0					0	
0.7	0.5	0.6	51		0.8	0.5	0.7	50	
7.7	7.4	7.5	51		7.7	7.4	7.5	50	
異常回数				0	異常回数				0
異常回数				0	異常回数				0
< 1	< 1	< 1	244		< 1	< 1	< 1	244	
< 0.1	< 0.1	< 0.1	244		< 0.1	< 0.1	< 0.1	244	
異常回数				0	異常回数				0
異常回数				0	異常回数				0
0.8	0.5	0.6	365		0.6	0.2	0.3	365	
29.7	6.2	17.4	365		30.4	6.8	18.2	365	