



第2章 水道施設

1. 水源系統図

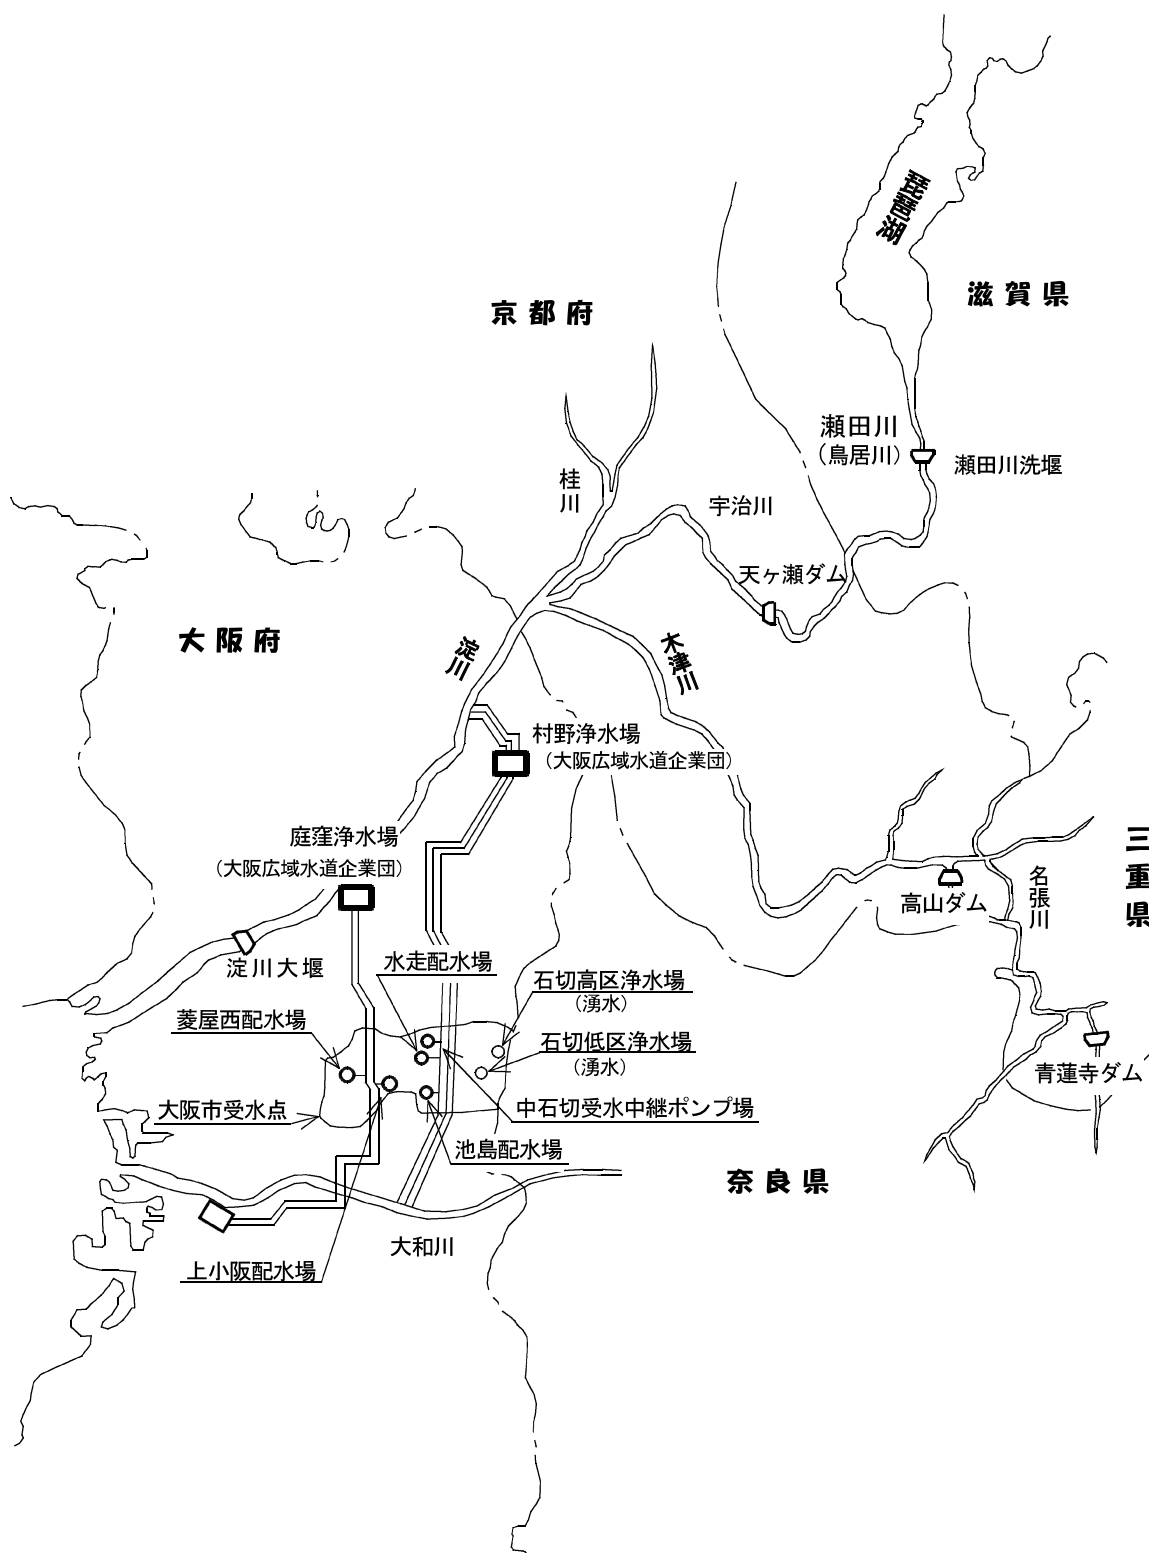


2. 受水系統図

(大阪広域水道企業団及び大阪市浄水受水)

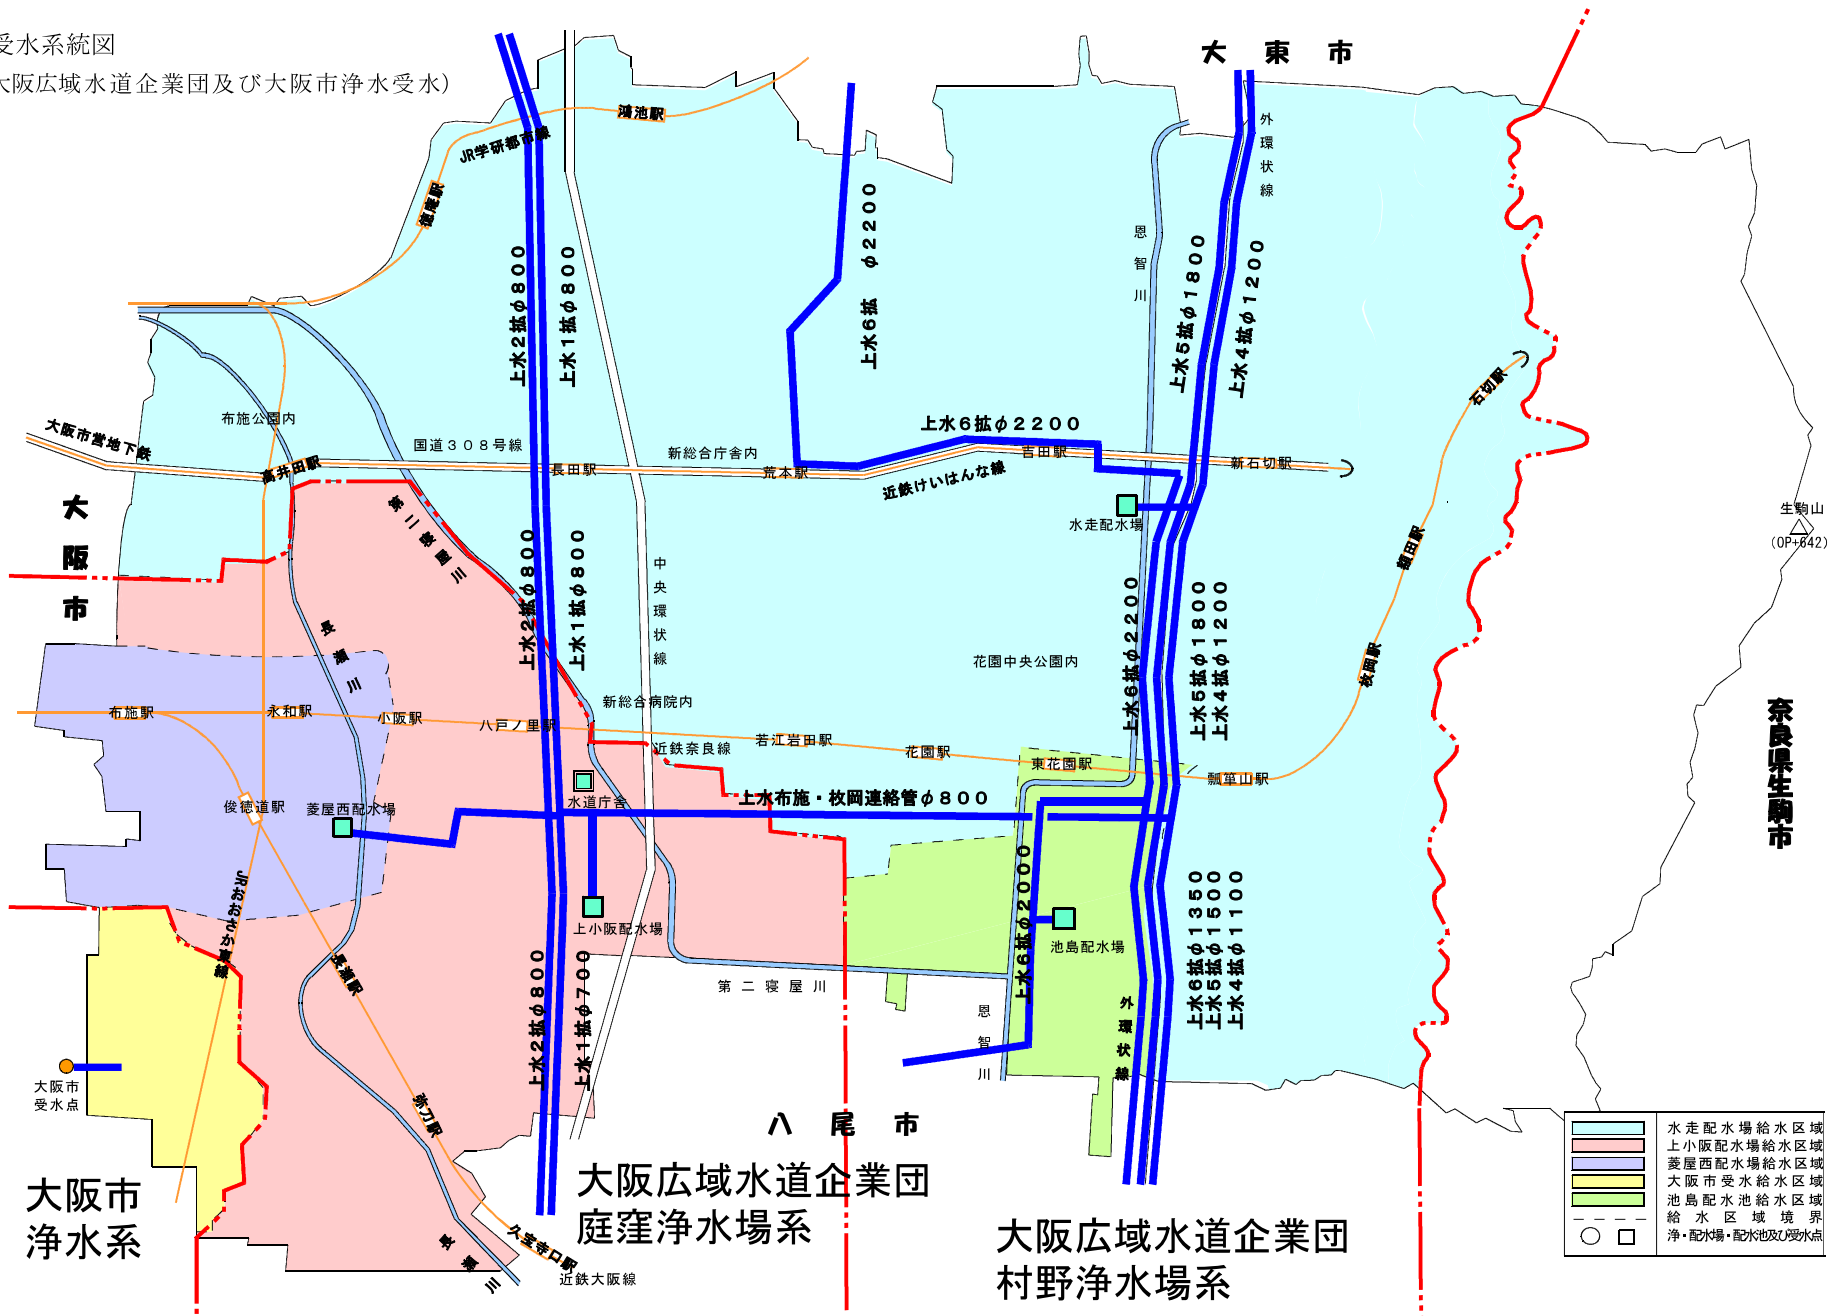


3. 浄・配水場別配水区域図

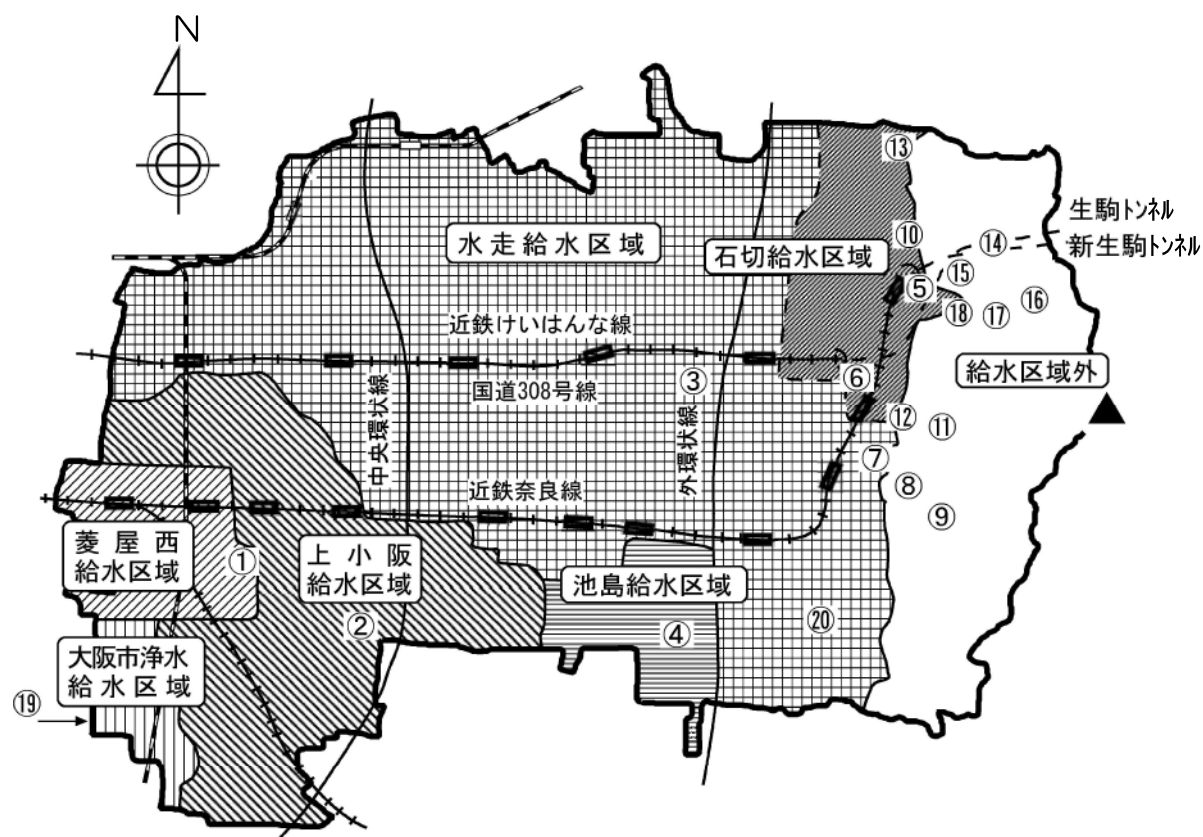

配水区域	施設名称	水源
菱屋西系	① 菱屋西配水場	大阪広域水道企業団浄水
上小阪系	② 上小阪配水場	
水走系	③ 水走配水場	
	⑦ 五条低区配水池	
	⑧ 五条中区配水池	
	⑨ 上四条高区配水池	
	⑩ 日下中区配水池	
	⑪ 山手町特別高区(A) 配水池	
	⑫ 山手町特別高区(B・C) 配水池	
	⑬ 善根寺高区配水池	
池島系	④ 池島配水場	
	⑫ 六万寺配水池	
石切系 (水走、トンネル湧水)	⑤ 石切高区浄水場 ⑥ 石切低区浄水場	大阪広域水道企業団浄水 自己水
大阪市受水系	⑬ 大阪市受水点	大阪市浄水

4. 送配水施設系統図

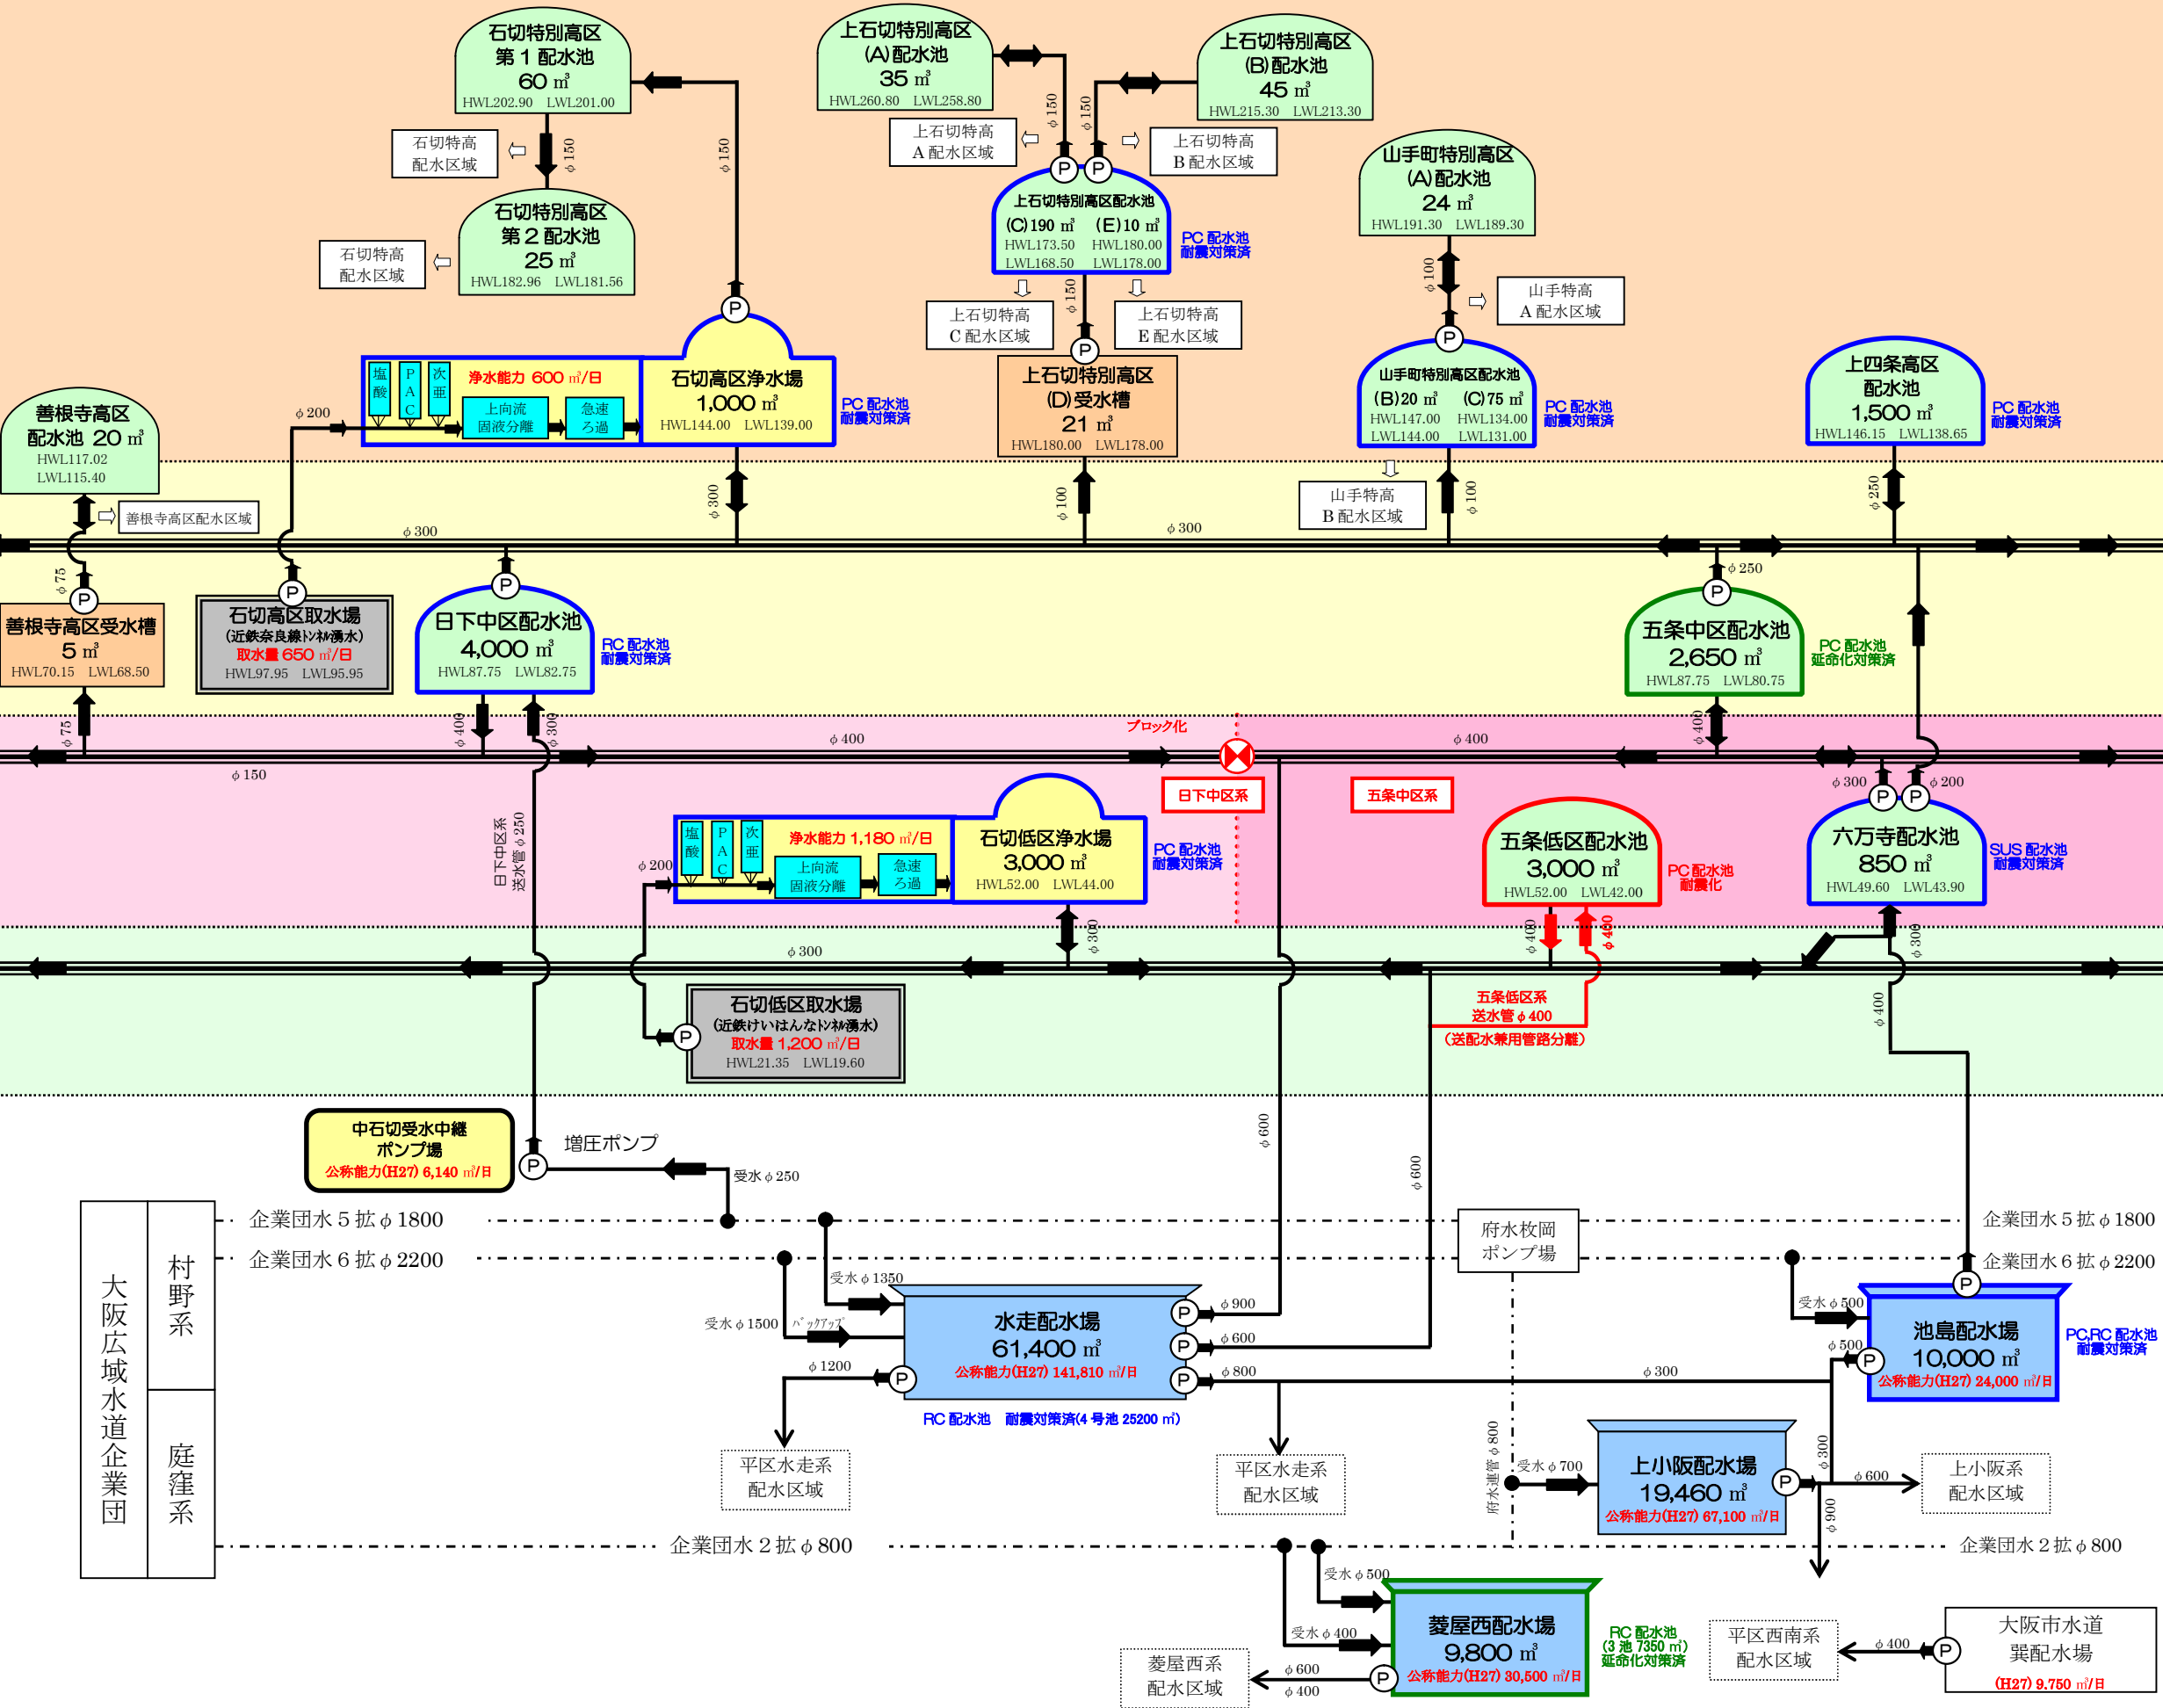

特別高圧配水区域
OP+120～150m (一部 230m)
〔計画 (H32)〕
日最大 471 m³/日

高圧配水区域
OP+70～120m
〔計画 (H32)〕
日最大 4,484 m³/日

中圧配水区域
OP+25～70m
〔計画 (H32)〕
日最大 10,180 m³/日
・日下中区系 3,971 m³/日
・五条中区系 6,209 m³/日

低圧配水区域
OP+10～25m
〔計画 (H32)〕
日最大 14,029 m³/日
・石切低圧区系 8,132 m³/日
・五条低圧区系 5,897 m³/日

平圧配水区域
OP+10m 以下
〔計画 (H32)〕
日最大 160,836 m³/日
・水走系 77,140 m³/日
・池島系 17,762 m³/日
・上小阪系 46,201 m³/日
・菱屋西系 19,733 m³/日