


第2章 水道施設


1. 水源系統図



(大阪広域水道企業団及び大阪市浄水受水)

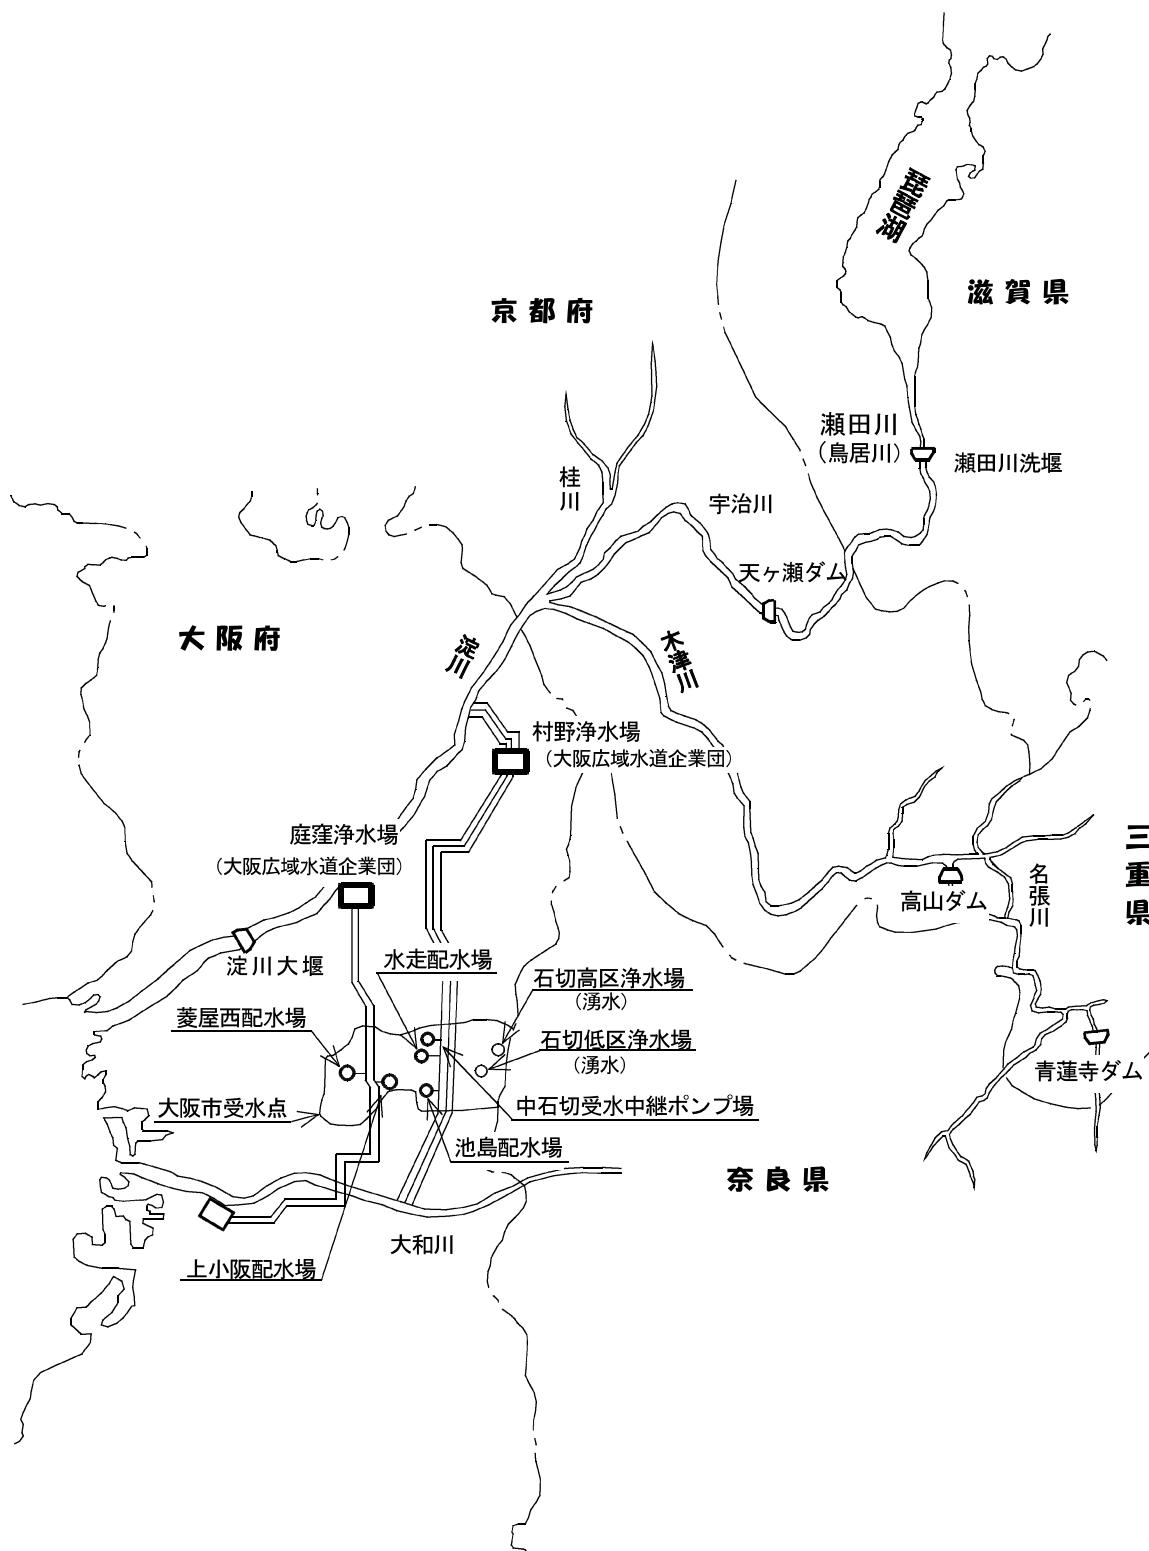


3. 浄・配水場別配水区域図

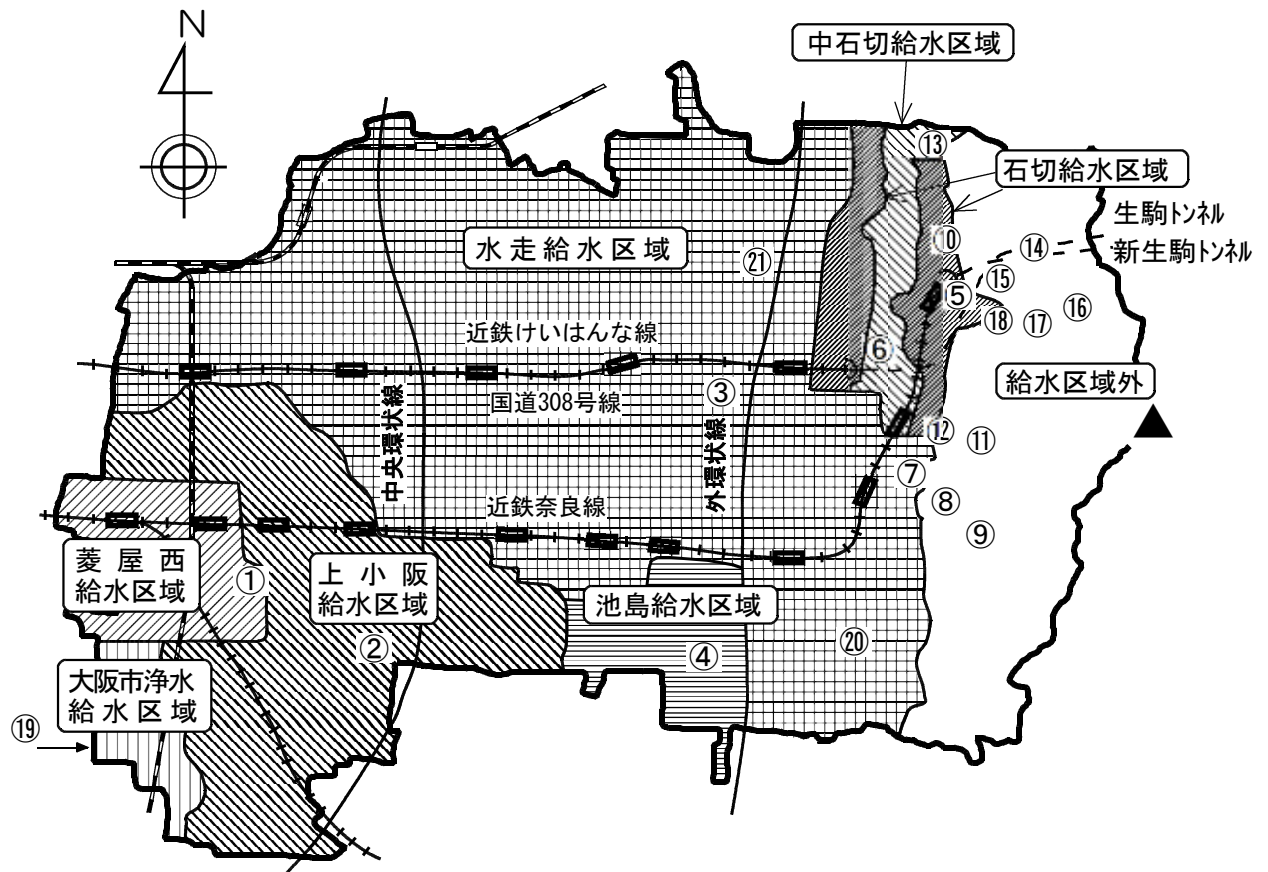

配水区域	施設名称	水源
菱屋西系	① 菱屋西配水場	大阪広域水道企業団浄水
上小阪系	② 上小阪配水場	
水走系	③ 水走配水場 ⑦ 五条低区配水池 ⑧ 五条中区配水池 ⑨ 上四条高区配水池 ⑪ 山手町特別高区(A) 配水池 ⑫ 山手町特別高区(B・C) 配水池	
池島系	④ 池島配水場 ⑫ 六万寺配水池	
中石切系	⑩ 日下中区配水池 ⑬ 善根寺高区配水池 ⑭ 中石切受水中継ポンプ場	
石切系 (水走、中石切、 トンネル湧水)	⑤ 石切高区浄水場 ⑥ 石切低区浄水場 ⑭ 石切特別高区第1配水池 ⑮ 石切特別高区第2配水池 ⑯ 上石切特別高区(A) 配水池 ⑰ 上石切特別高区(B) 配水池 ⑱ 上石切特別高区(C・E) 配水池	大阪広域水道企業団浄水 自己水
大阪市受水系	⑲ 大阪市受水点	大阪市浄水

4. 水道施設フロー図（施設能力 281,080 m³/日 配水池容量 107,434 m³）

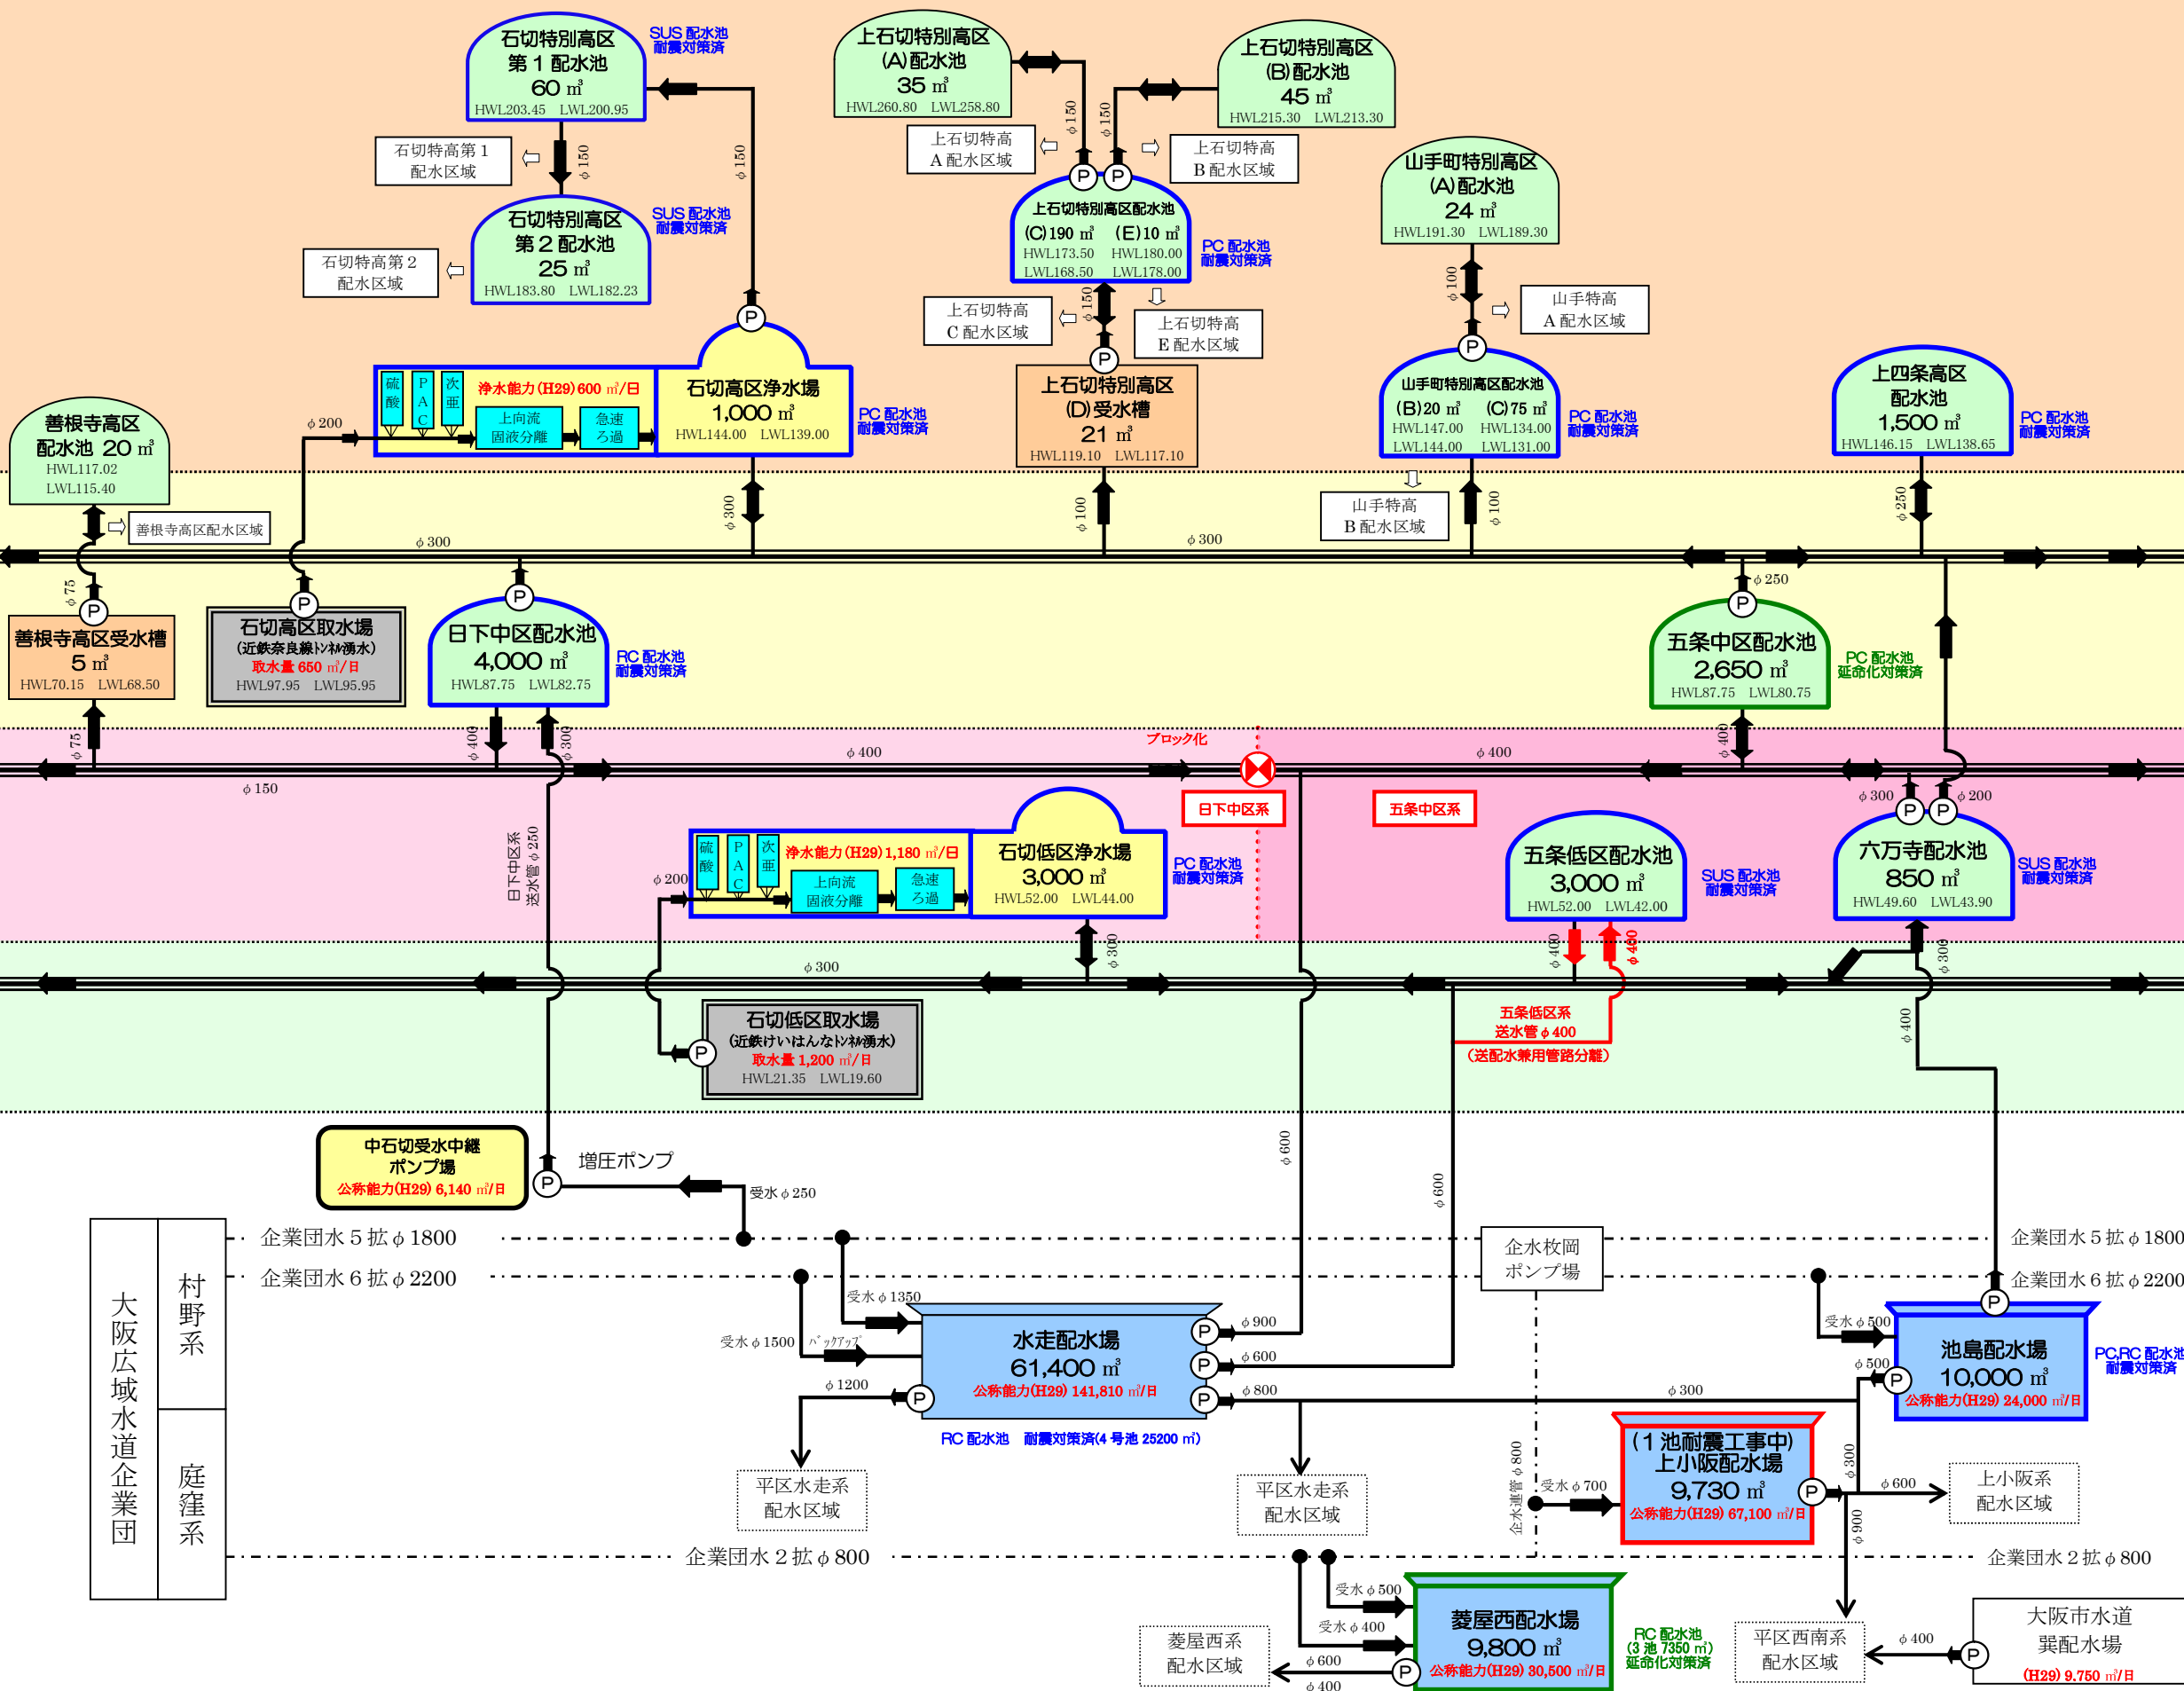

特別高区配水区域
OP+120~150m (一部 230m)
〔計画(H32)〕
日最大 471 m³/日

高区配水区域
OP+70~120m
〔計画(H32)〕
日最大 4,484 m³/日

中区配水区域
OP+25~70m
〔計画(H32)〕
日最大 10,180 m³/日
・日下中区系 3,971 m³/日
・五条中区系 6,209 m³/日

低区配水区域
OP+10~25m
〔計画(H32)〕
日最大 14,029 m³/日
・石切低区系 8,132 m³/日
・五条低区系 5,897 m³/日

平区配水区域
OP+10m以下
〔計画(H32)〕
日最大 160,836 m³/日
・水走系 77,140 m³/日
・池島系 17,762 m³/日
・上小阪系 46,201 m³/日
・菱屋西系 19,733 m³/日