
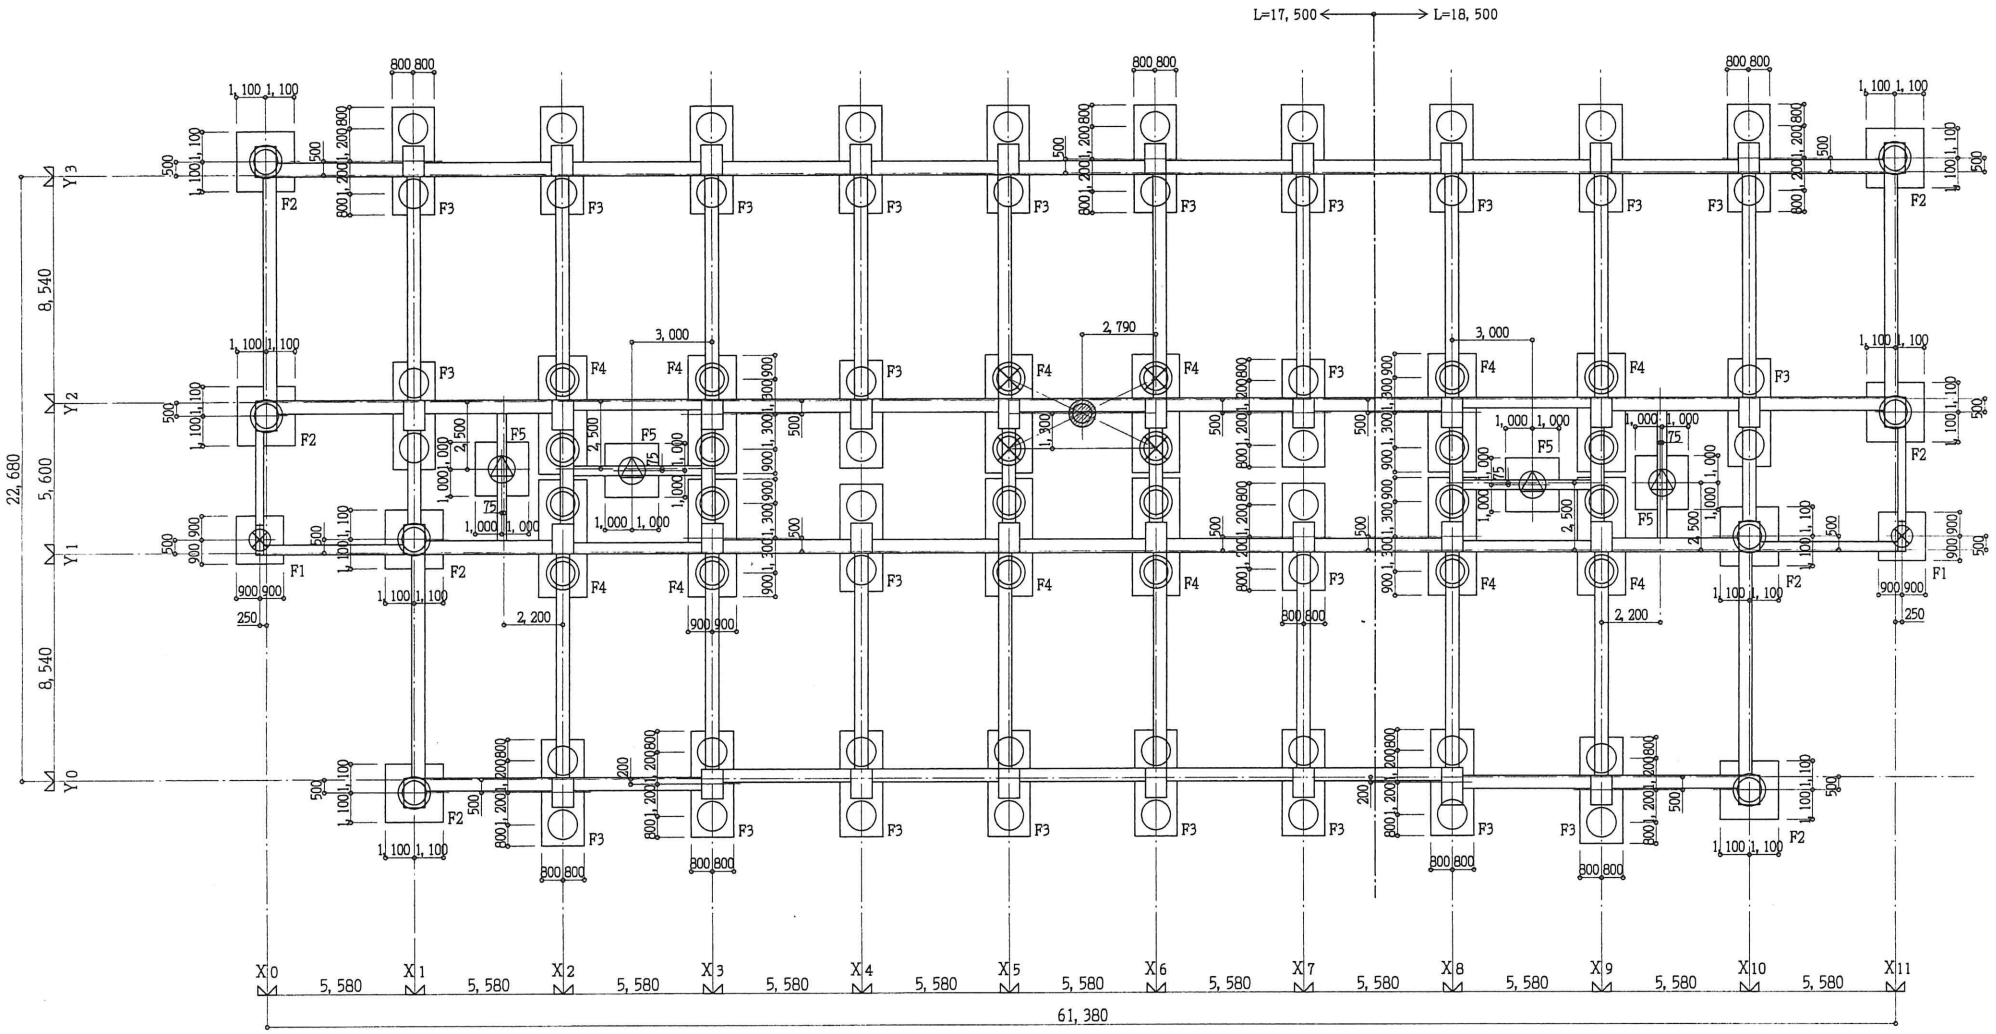


杭基礎伏図　S=1/300


杭種	ピア杭　（アースドリル工法・無音，無振動工法）		
◎	- - - φ1,200	L=17,500 L=18,500	16本 12本
○	- - - φ1,100	L=17,500 L=18,500	36本 12本
△	- - - φ1,000	L=17,500 L=18,500	2本 2本
⊗	- - - φ800	L=17,500 L=18,500	2本 1本
◎	- - - 載荷試験杭 φ1,000 L=20,000 載荷荷重 600t		1本
⊗	- - - 反力杭 φ1,200 L=20,000		4本

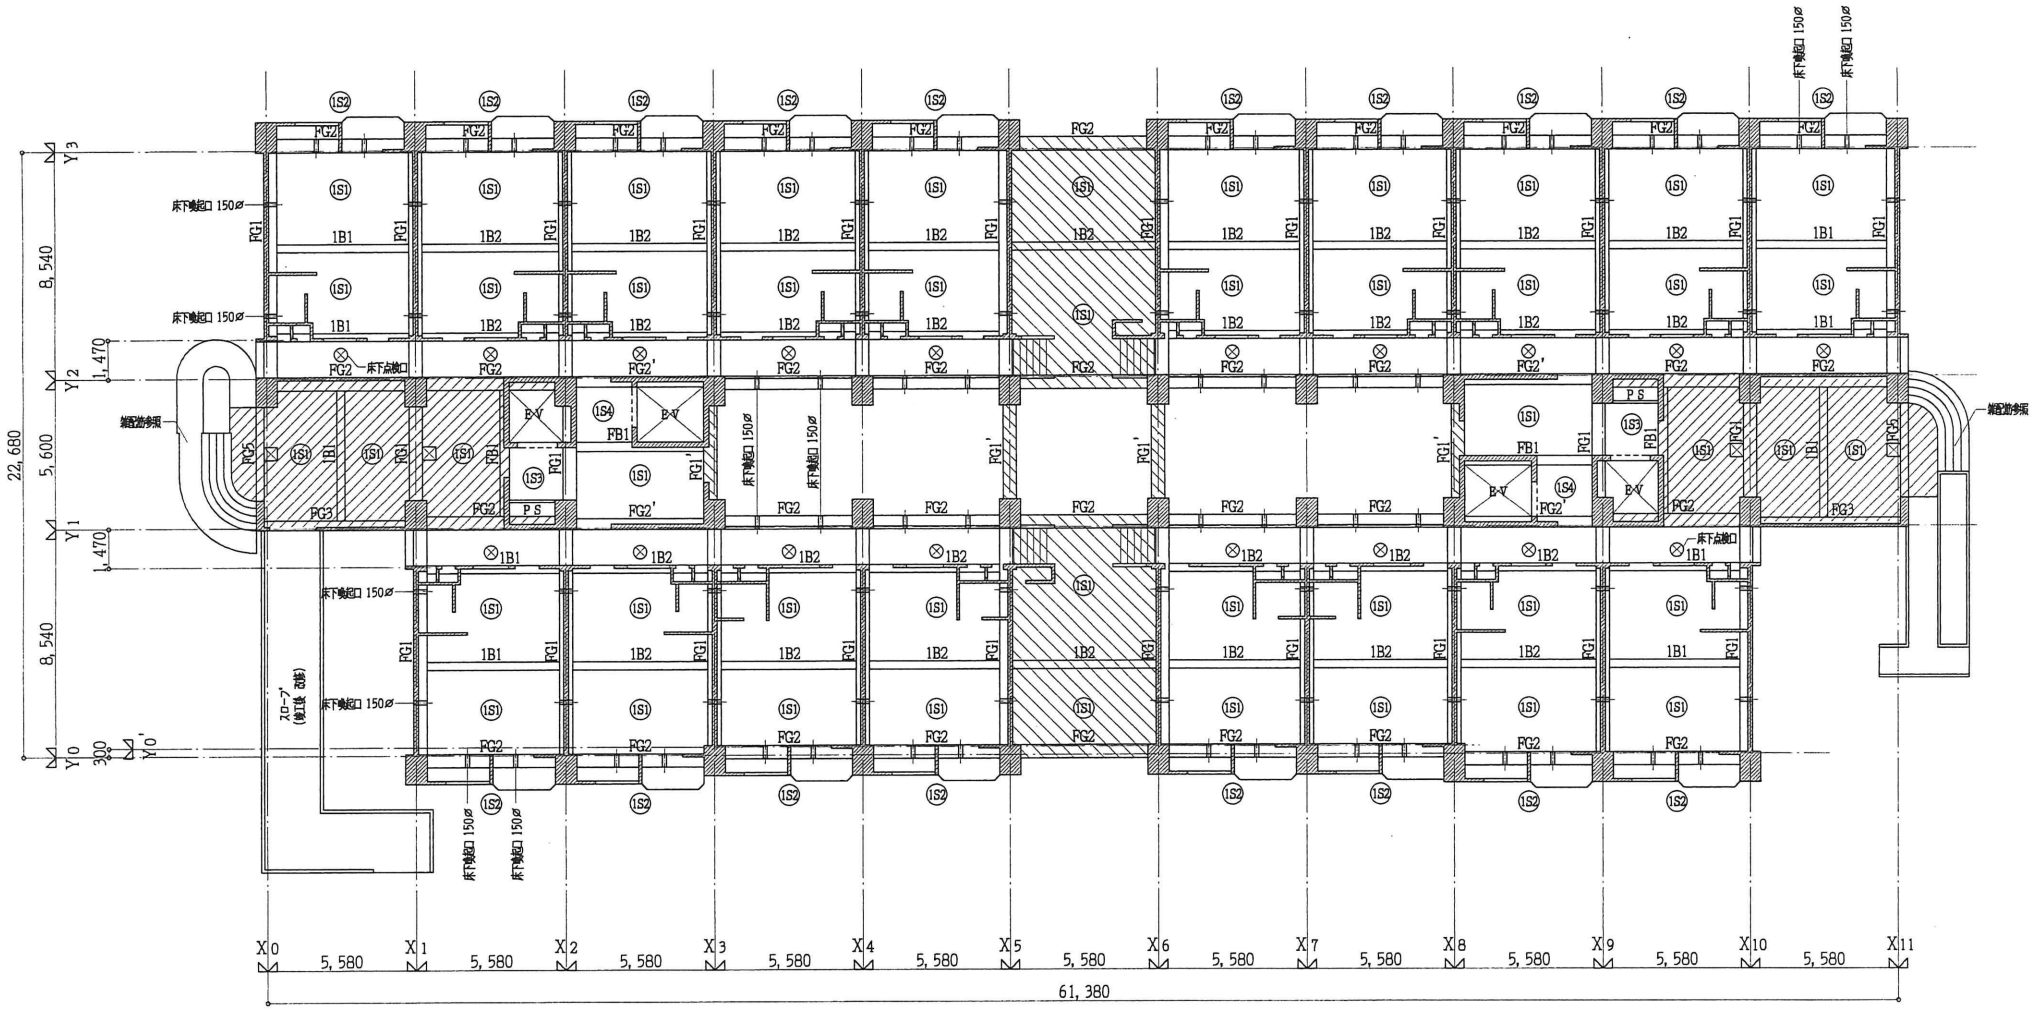

1階伏図　S=1/300

特記事項

1. ▨ 印の梁及びスラブ天端は、Z0−40とする。
2. ▨ 印の梁及びスラブ天端は、Z1−20とする。

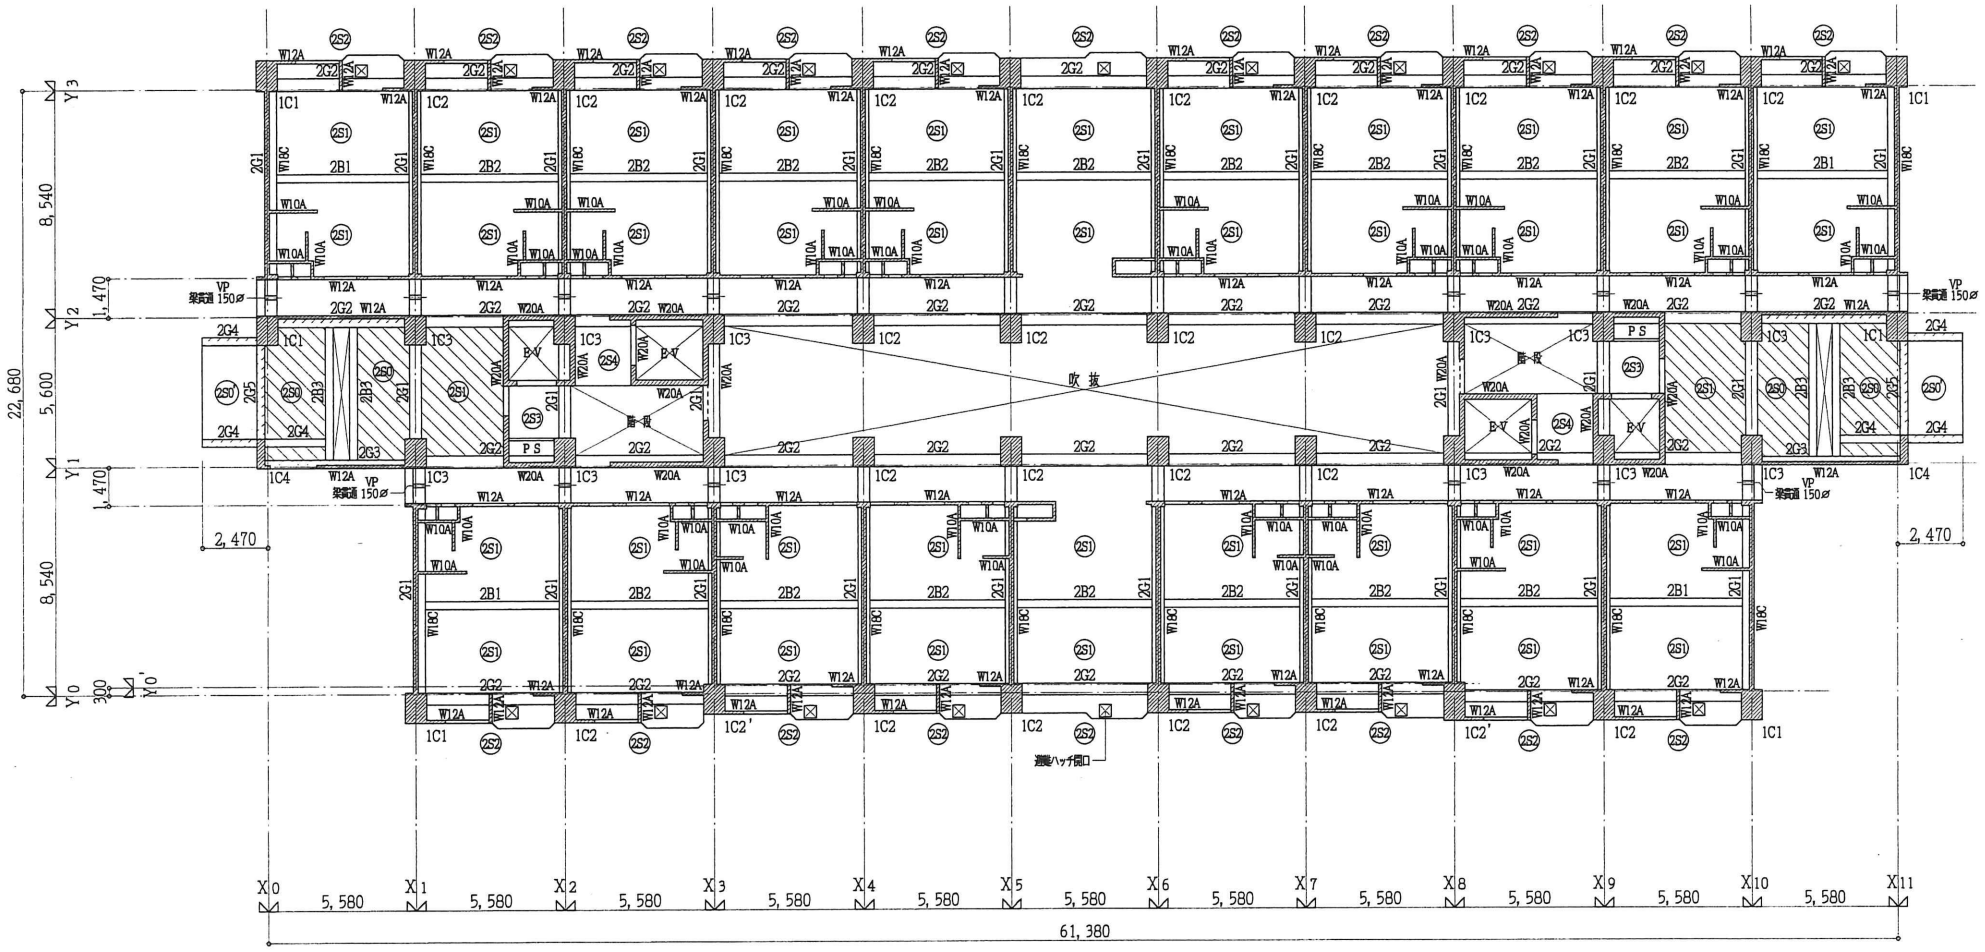


2階伏図　S=1/300

特記事項

1. ▨ 印スラブは、水勾配付（水下 ⑦120 水上 ⑦170）
2. ▨ 印梁は、梁天端を200打増すこと。
3. 廊下梁貫通スリーブは、VP150φ とする。

壁記号


- W10A ― ― 1～14階を示す（内部）
- W12A ― ― 1～14階を示す（外部）
- W18A ― ― 4～PH3階階段室壁を示す
- W20A ― ― 1～3階階段室壁を示す
- W12C ― ― 11～14耐震壁を示す
- W15C ― ― 7～10耐震壁を示す
- W18C ― ― 1～6耐震壁を示す
- W15B ― ― 11～14両妻耐震壁を示す

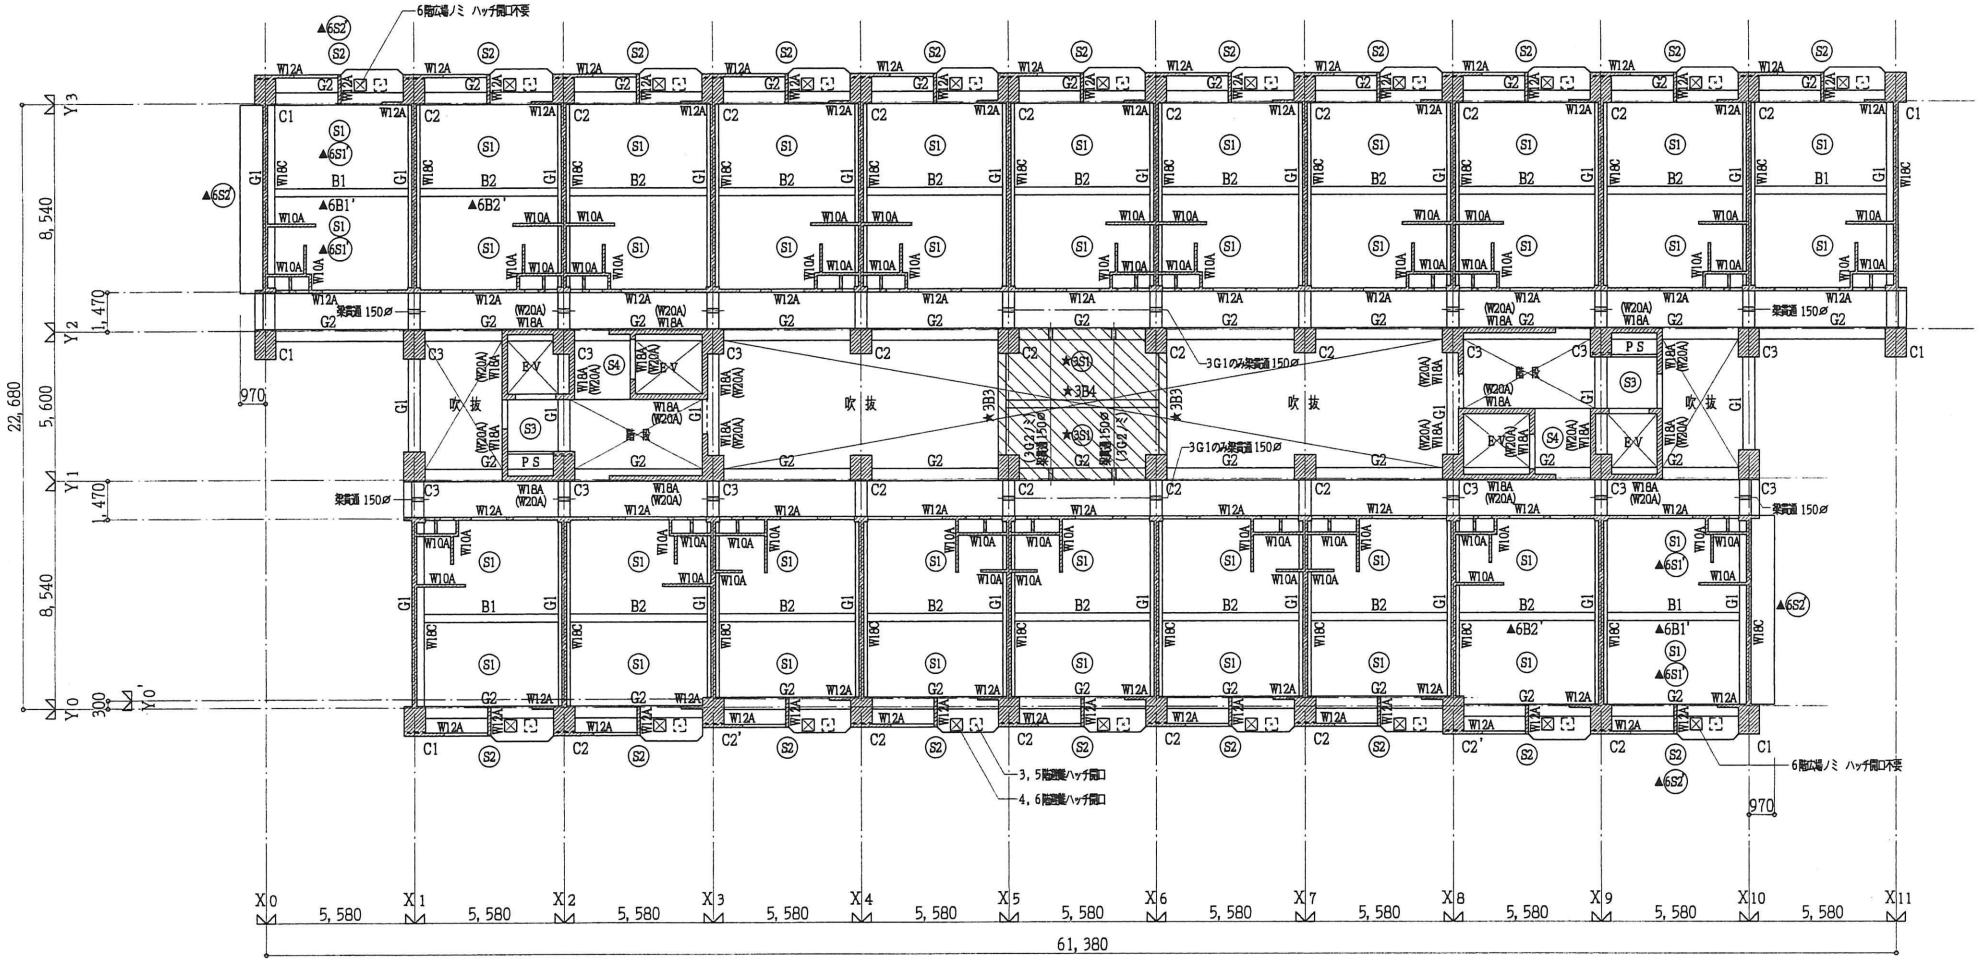

3．4．5．6階伏図　S=1/300

特記事項


1. ★印梁，スラブは、3階のみ要とする。
2. （ ）内壁厚は、2階，3階を示す。
3. ▨ 印の梁及びスラブ天端は、Z3＋130とする。
4. ▲ 印は、6階広場部分を示す。
5. 廊下梁貫通スリーブは、VP150φ とする。

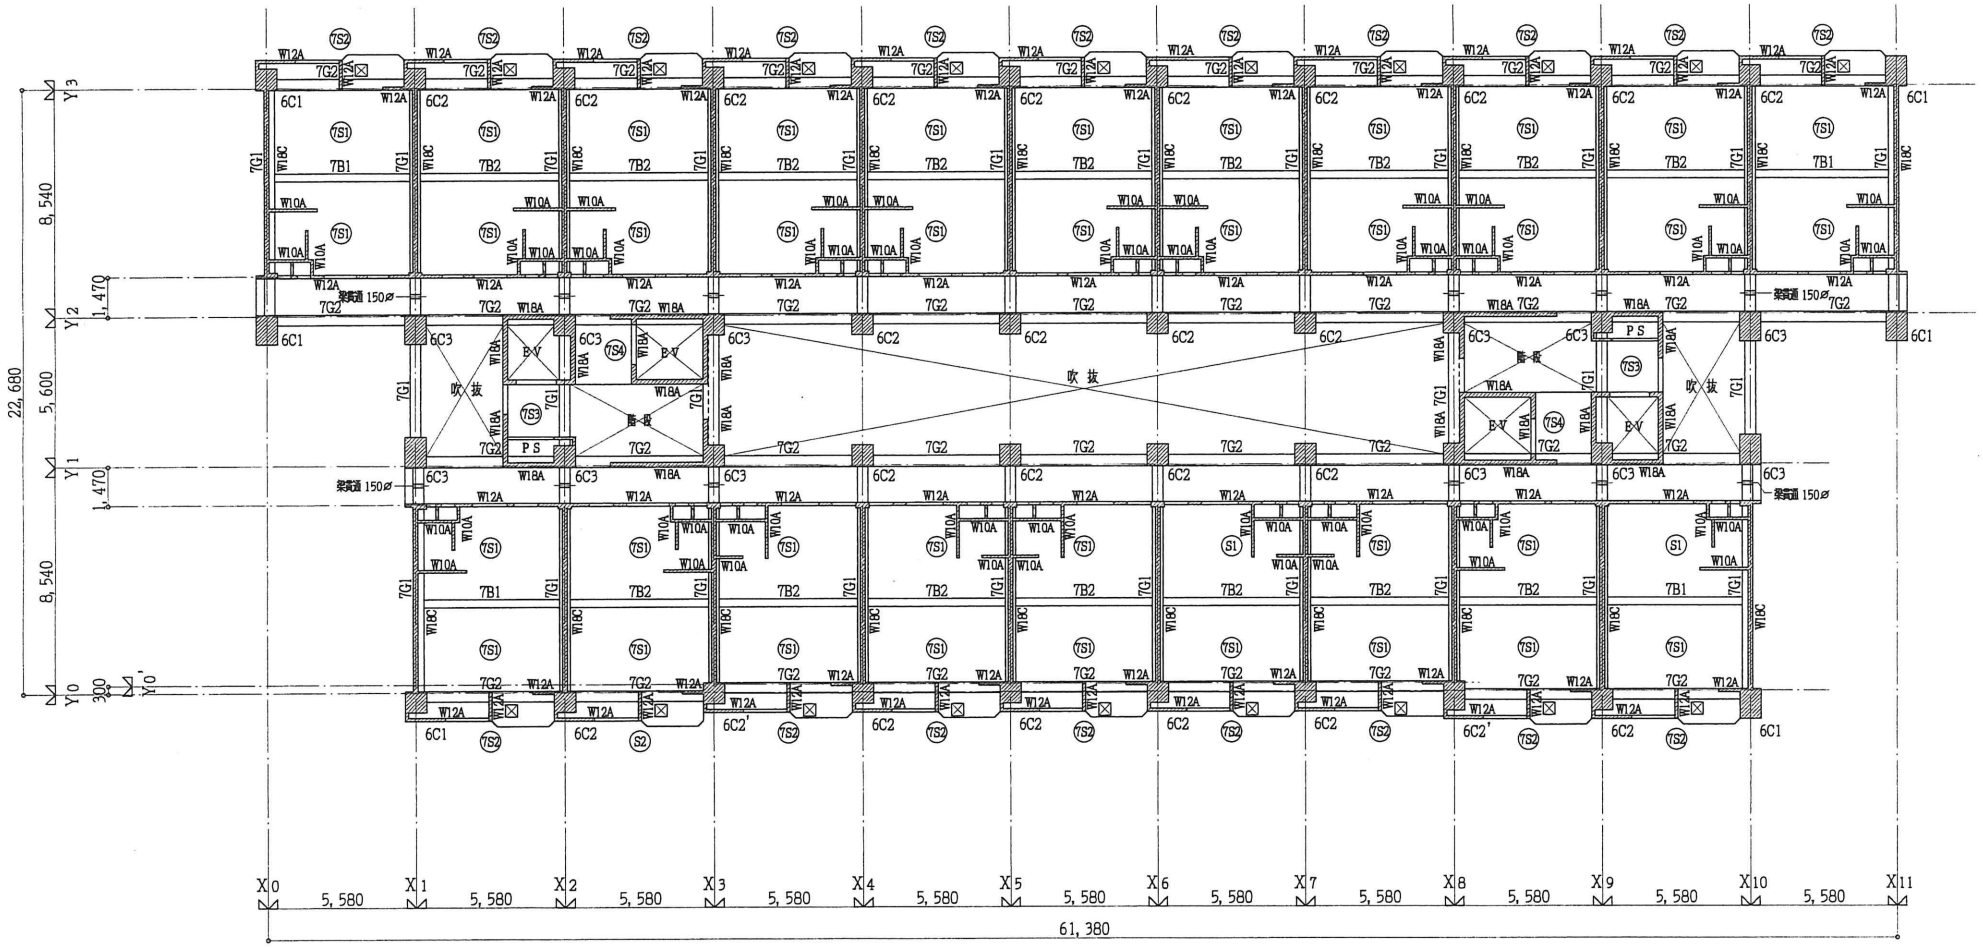

7 階伏図　S=1/300

特記事項


1. 廊下梁貫通スリーブは、VP150φとする。

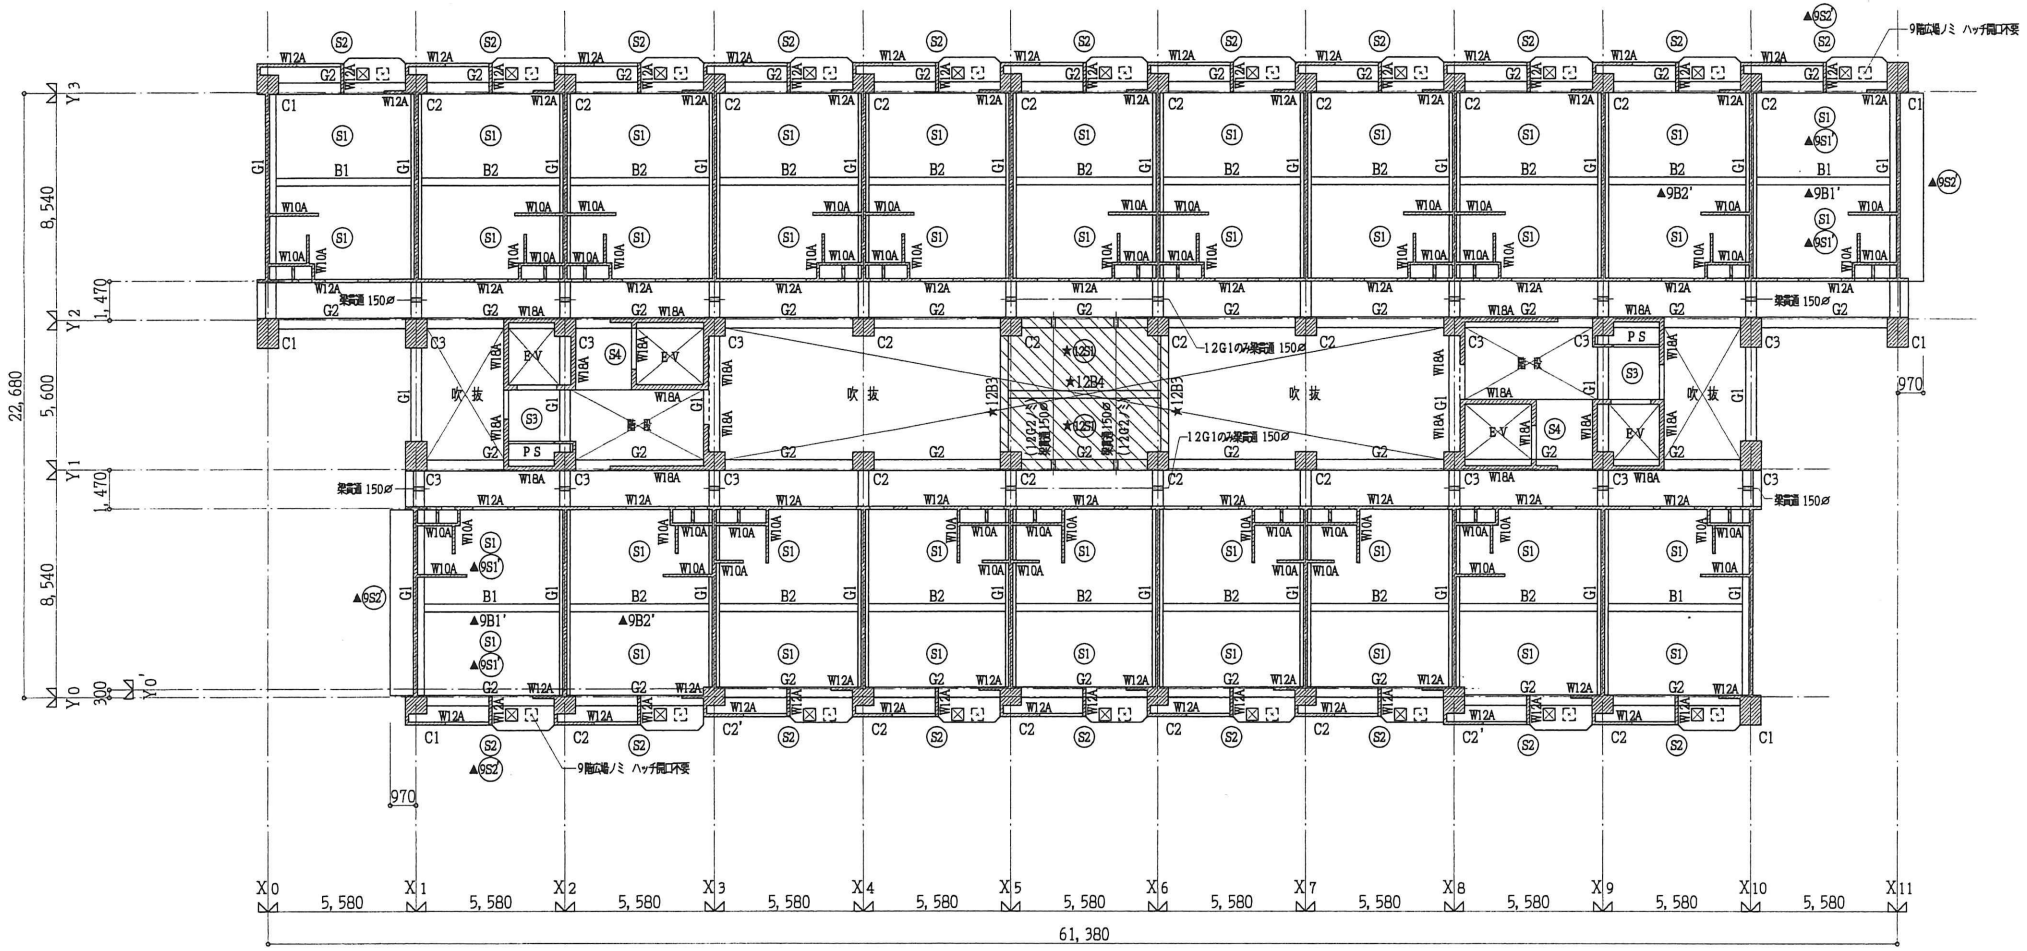

基準階伏図　S=1/300

特記事項


1. 壁厚記入なき壁は、次に依る。
   7～10階　---W15C
   11～13階 ---W12C但し両妻壁はW15B
2. ★印の梁及びスラブは、12階のみ要とする。
3. ▨ 印の梁及びスラブ天端は、Z12+130とする。
4. ▲ 印は、9階広場部分を示す。
5. 廊下梁貫通スリーブは、VP150ø とする。

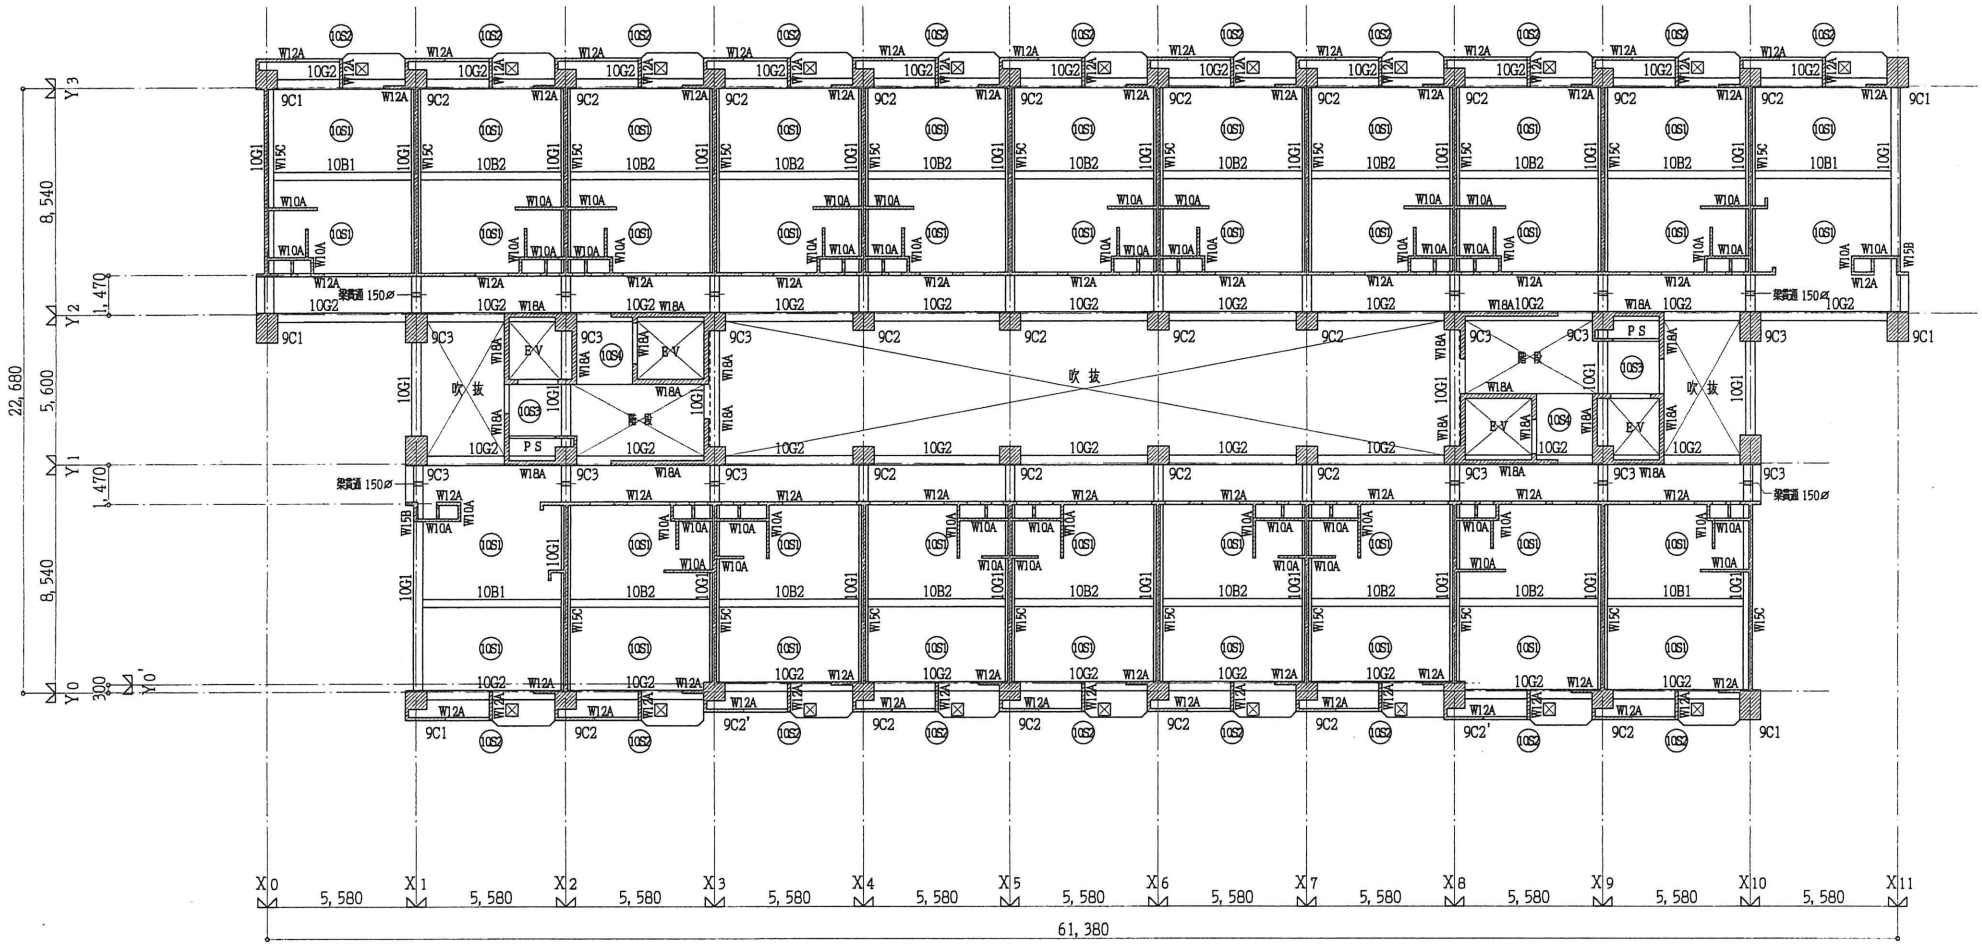

10階伏図 S=1/300

特記事項


1. 廊下梁貫通スリーブは、VP150ø とする。

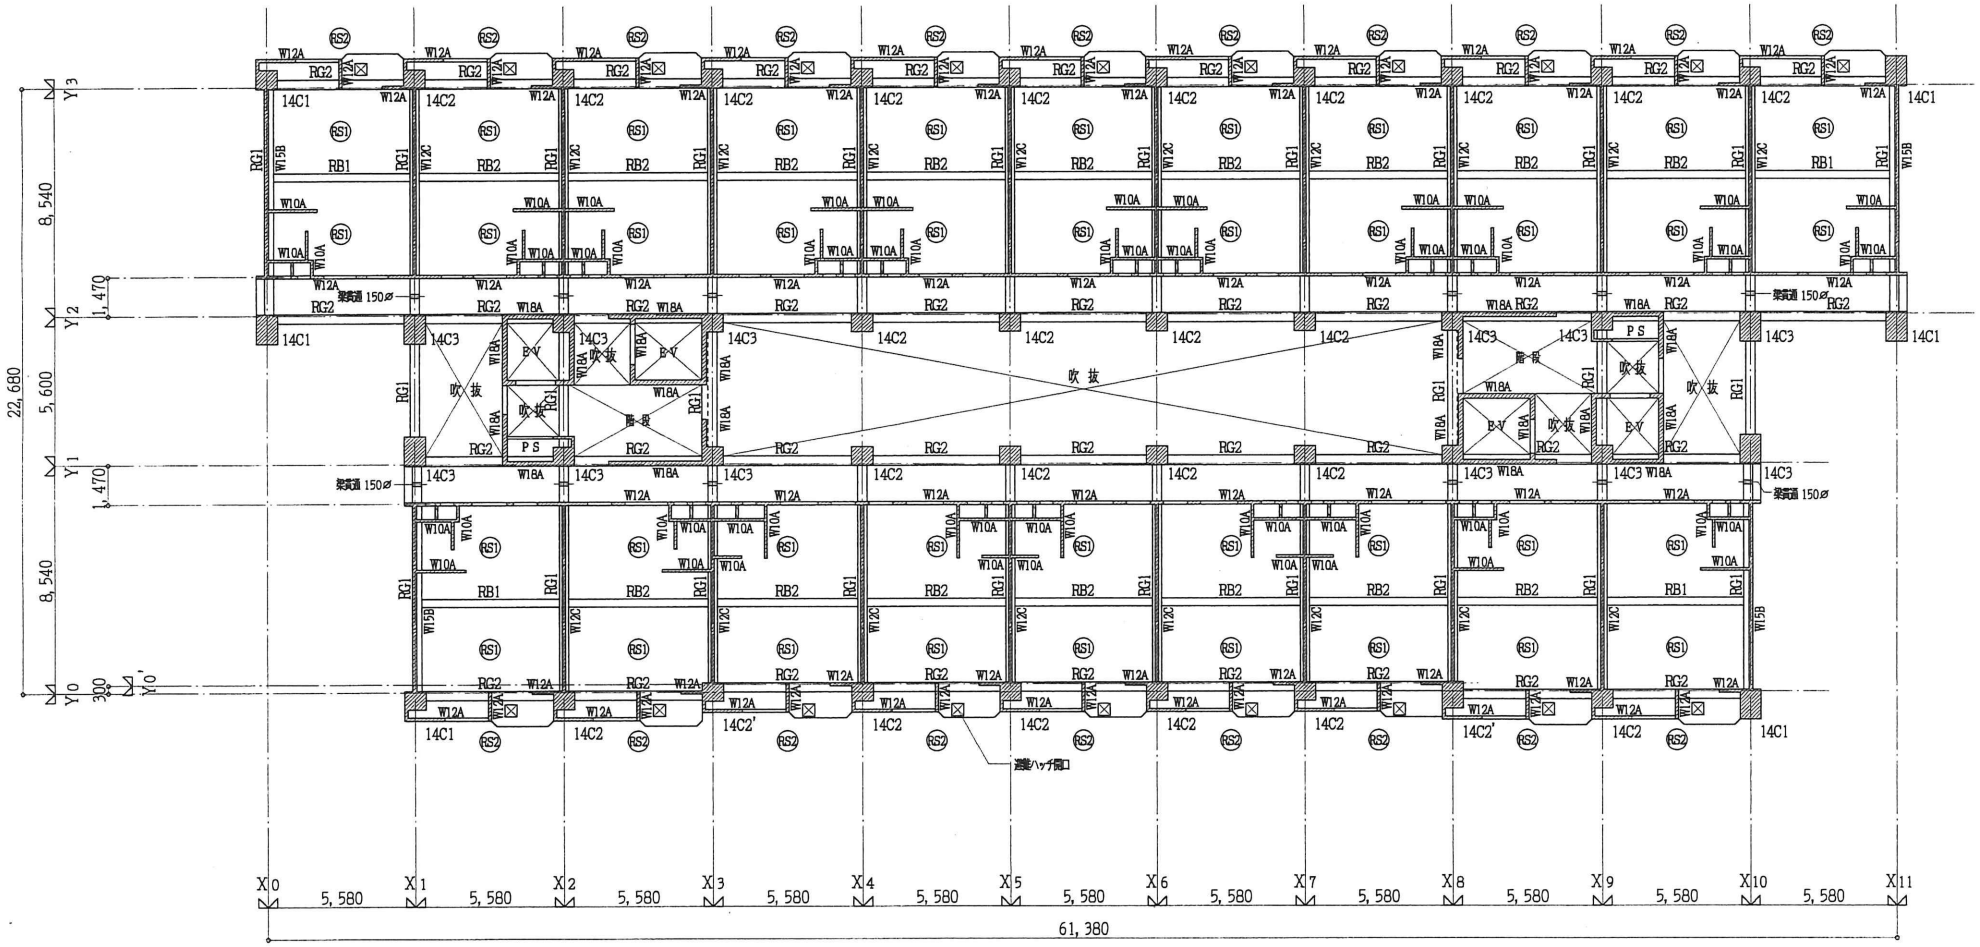


R階伏図　S=1/300

特記事項


1. 廊下梁貫通スリーブは、VP150ø とする。

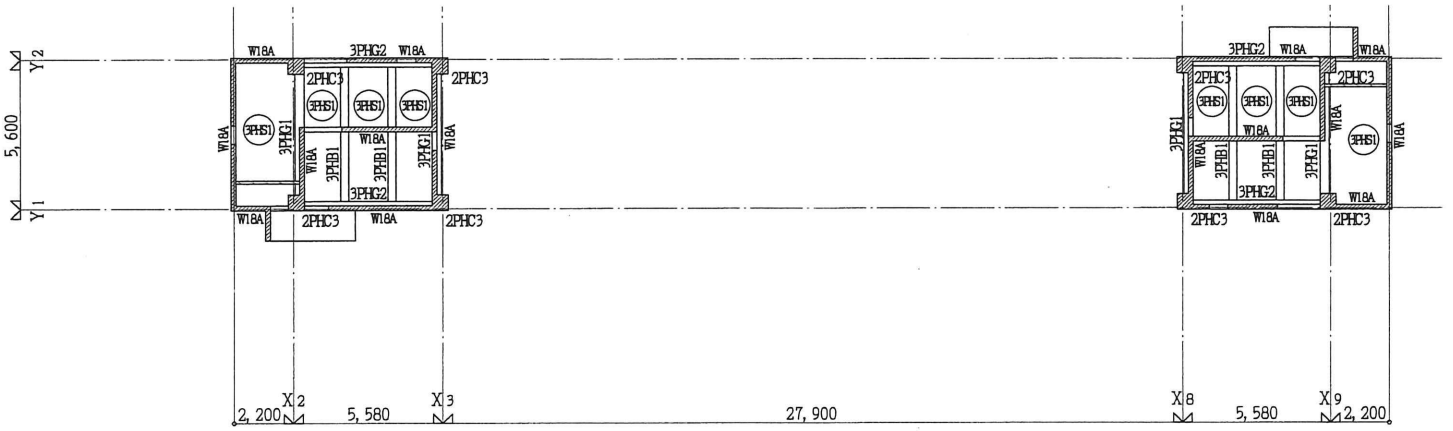


ＰＨ３階伏図　S=1/300

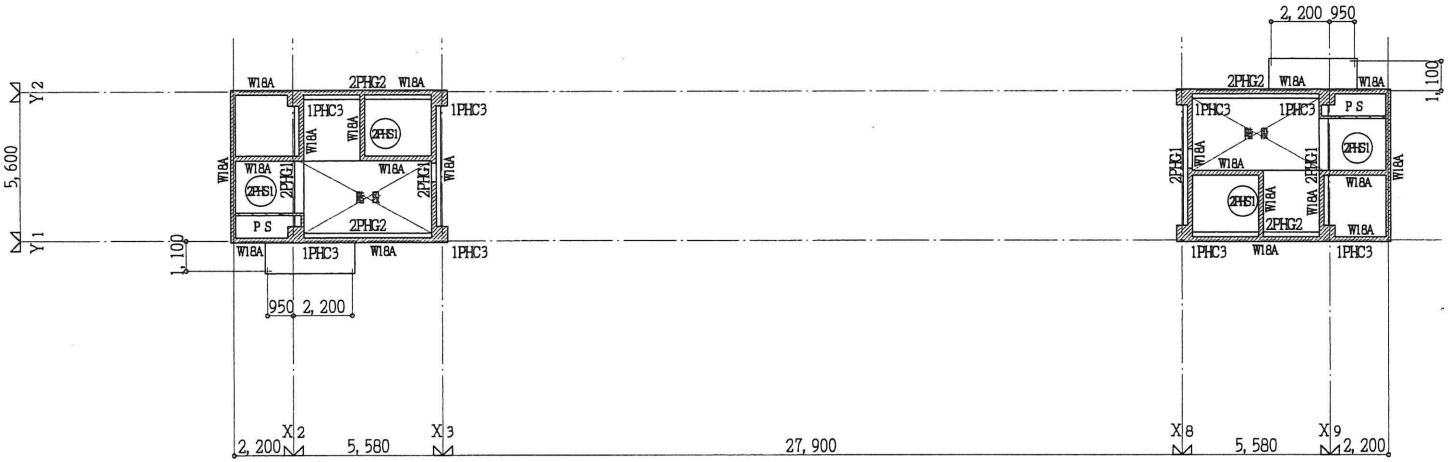

ＰＨ２階伏図　S=1/300

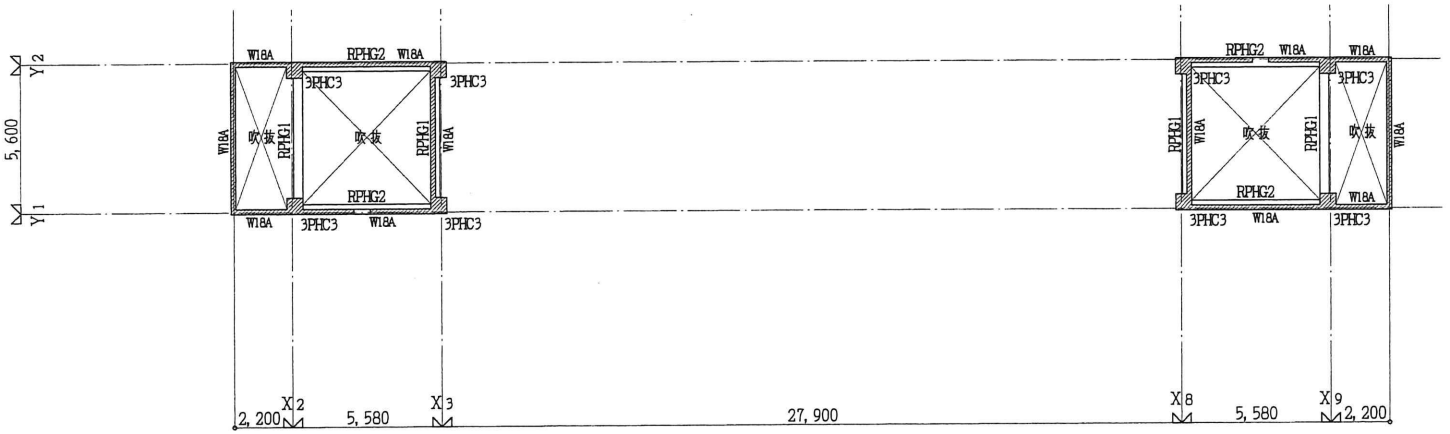


PHR階伏図 S=1/300

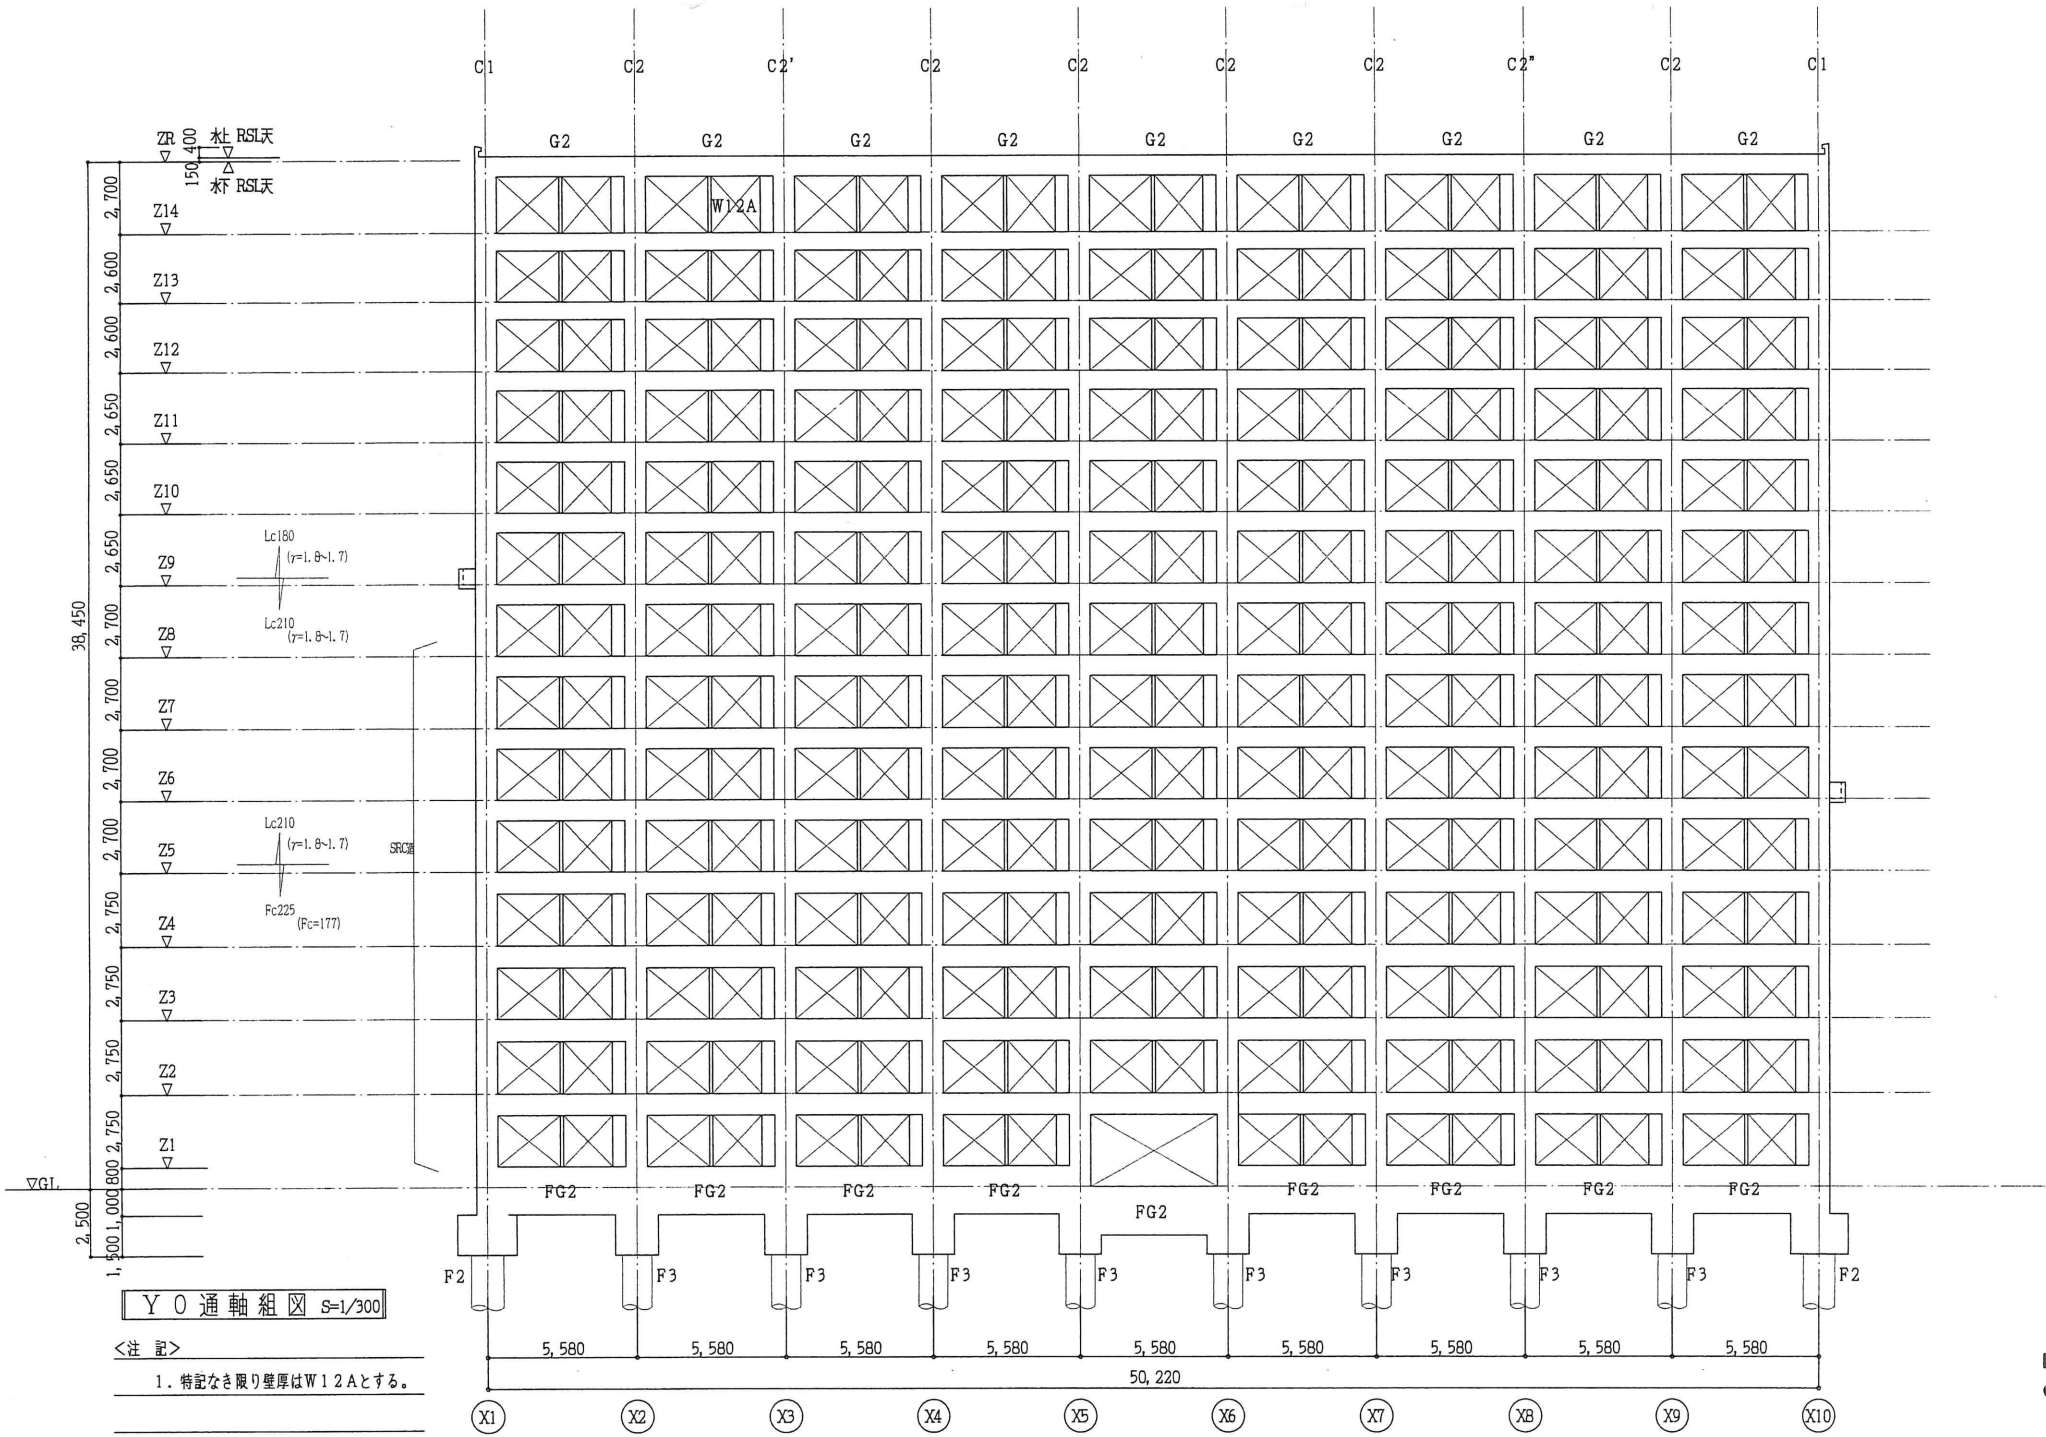

Y 0 通軸組図 S=1/300

<注 記>


1．特記なき限り壁厚はW12Aとする。

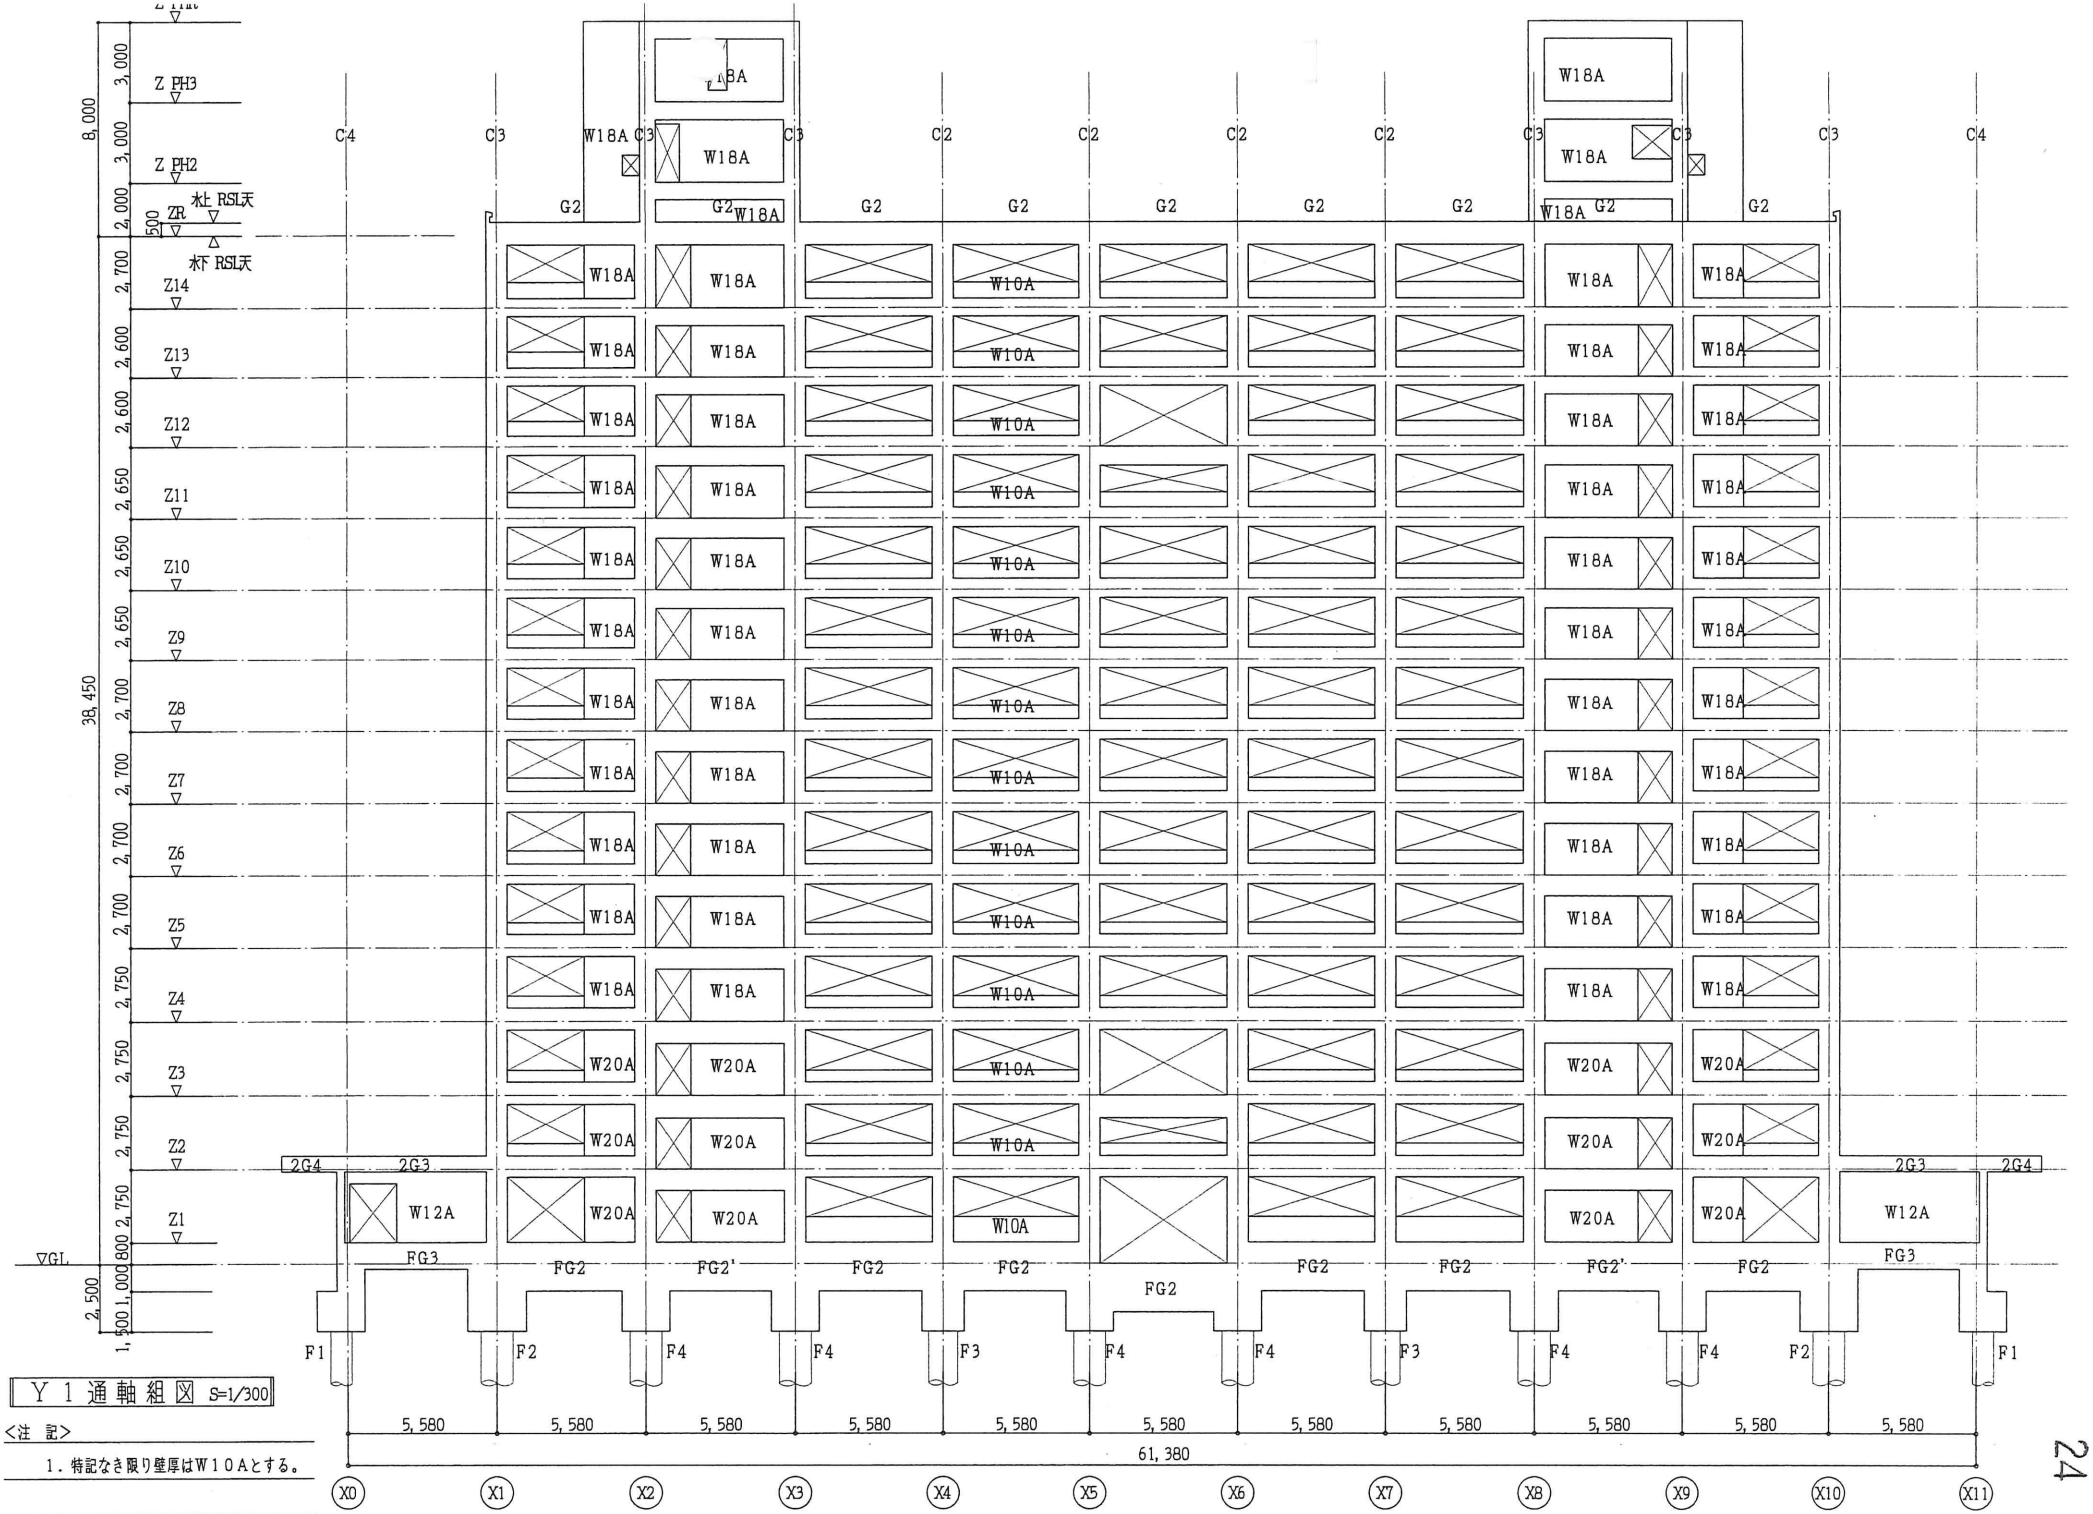

Y 1 通軸組図 S=1/300

<注 記>


1．特記なき限り壁厚はW10Aとする。

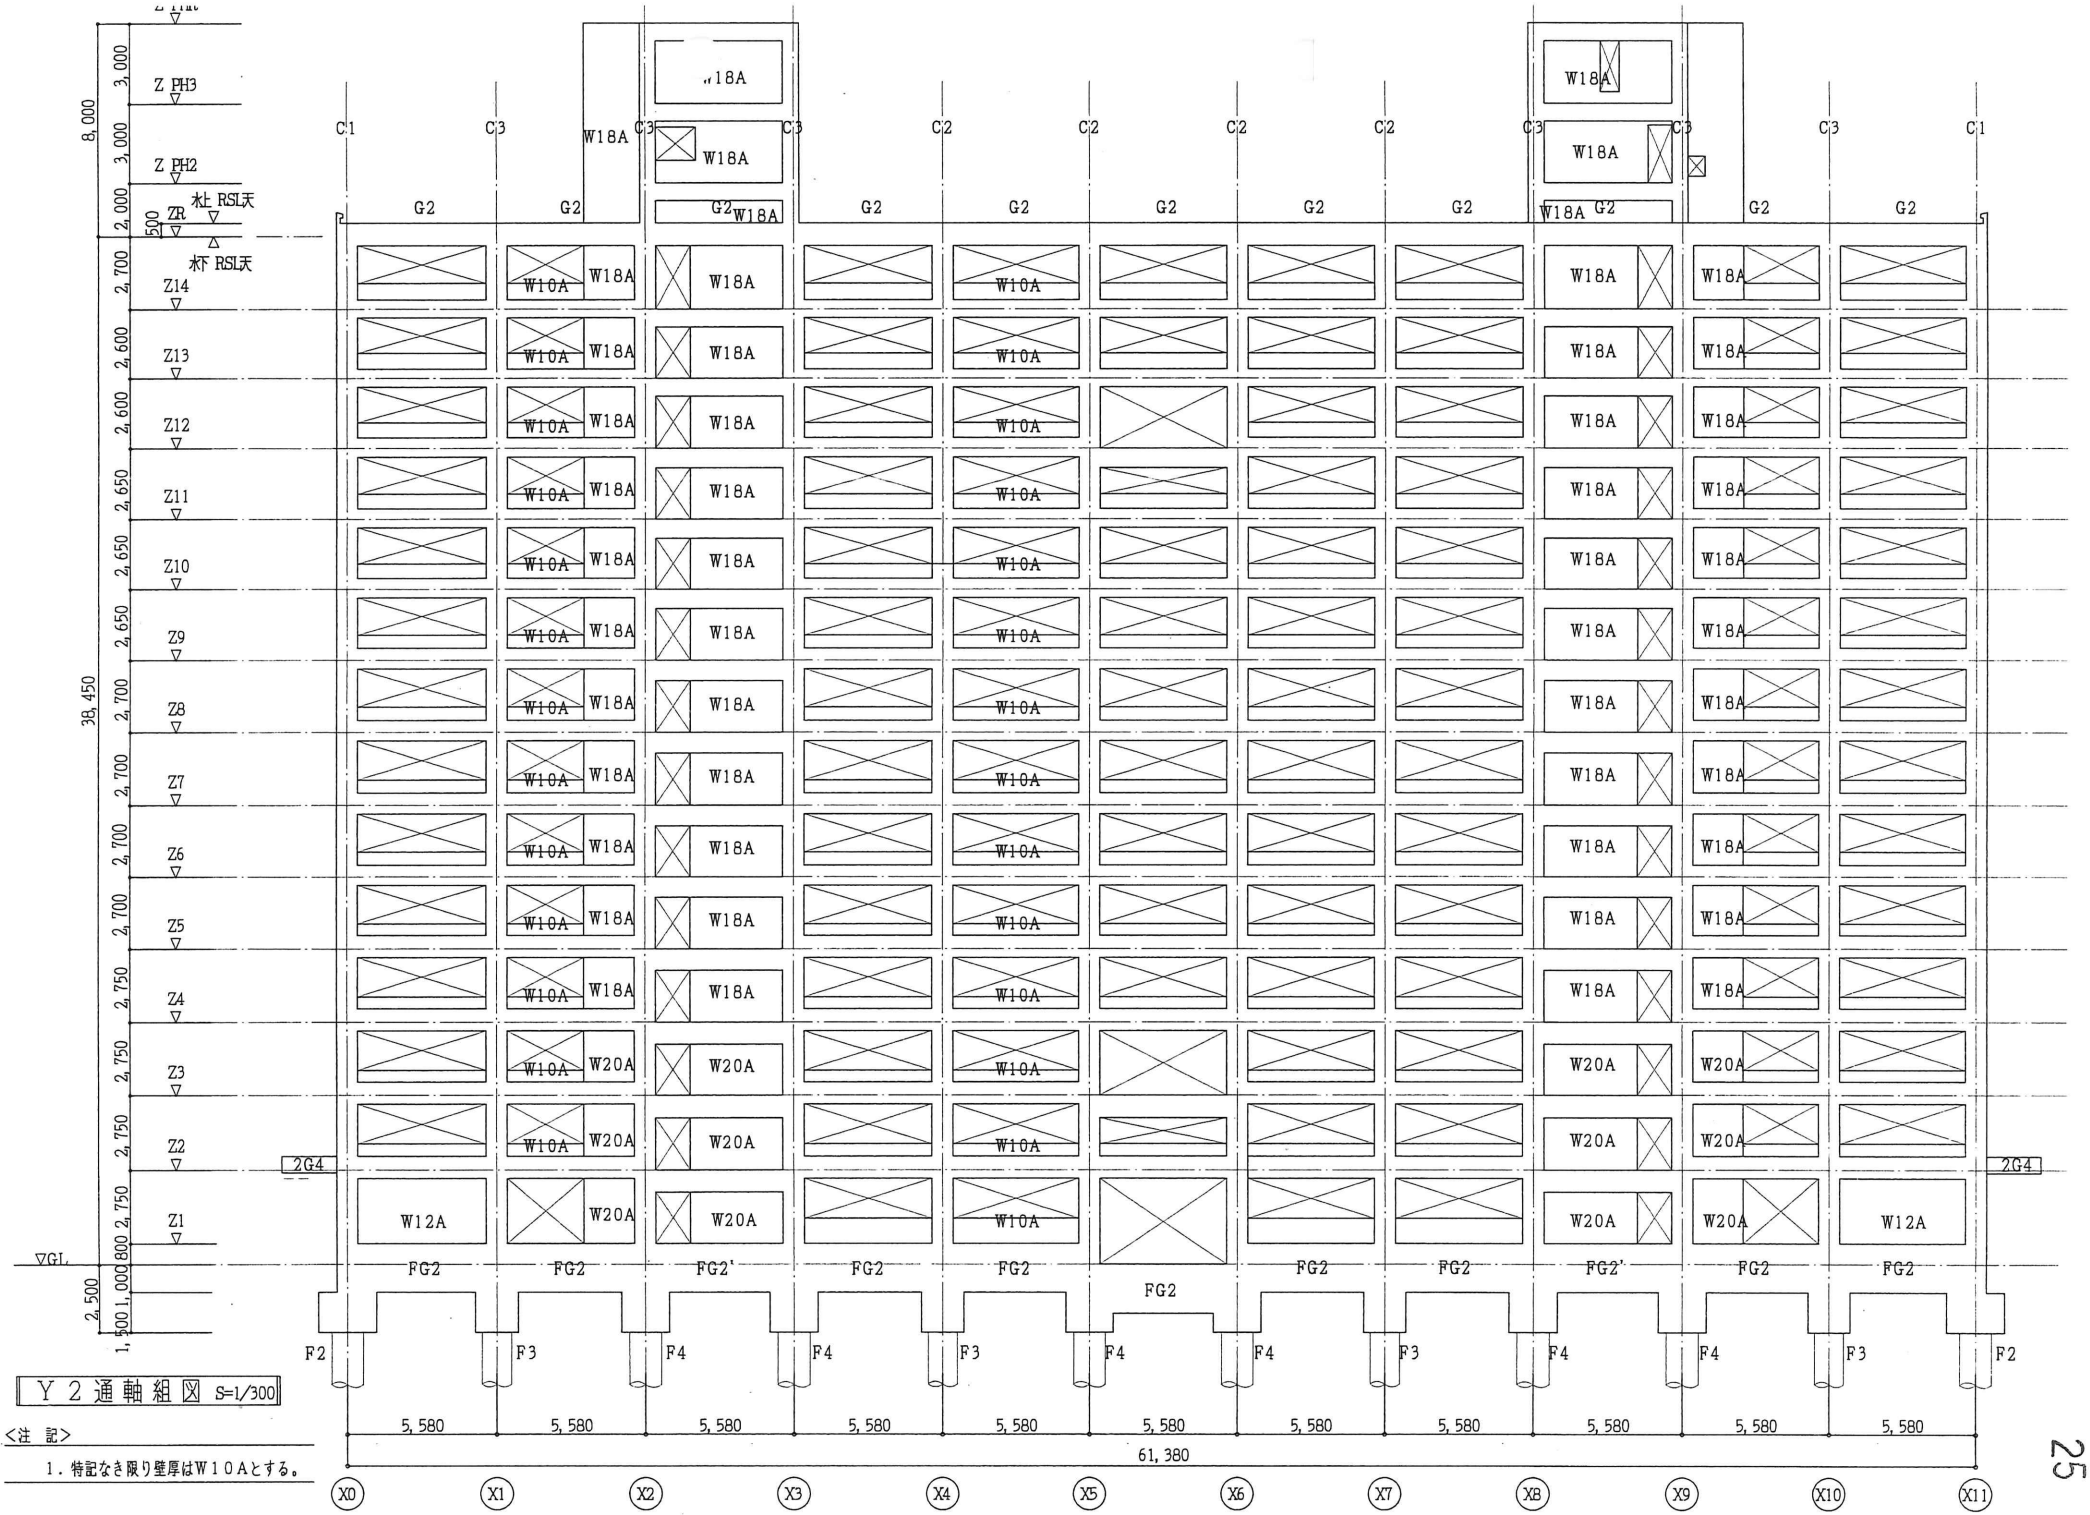

Y 2 通軸組図 S=1/300

<注 記>


1. 特記なき限り壁厚はW10Aとする。

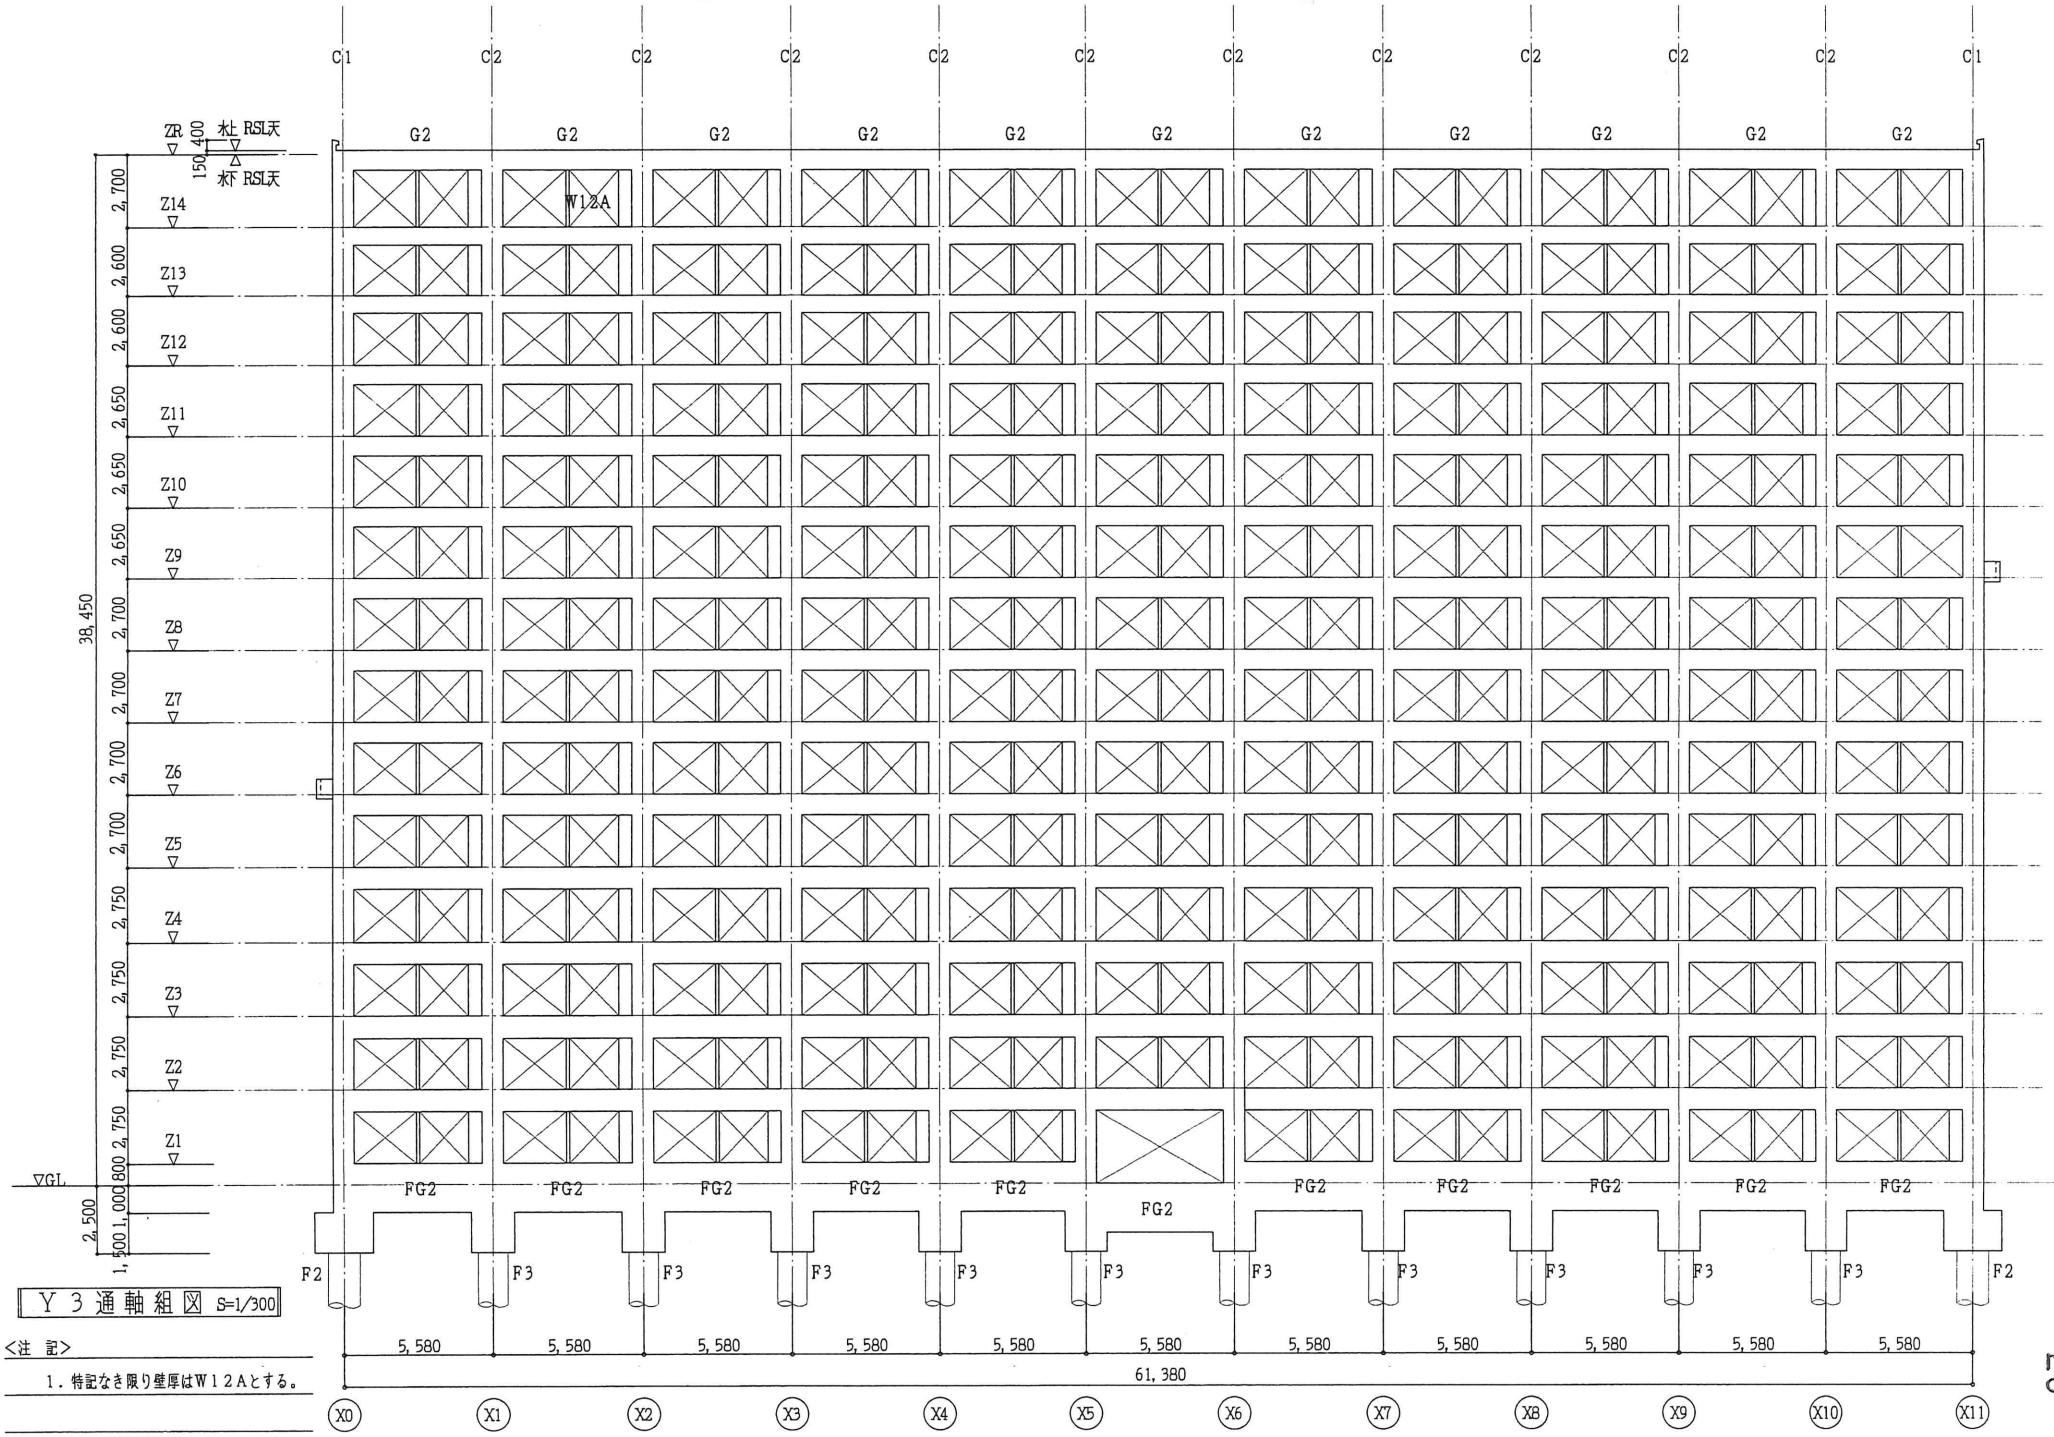


Y 3 通軸組図 S=1/300

<注 記>

1．特記なき限り壁厚はW12Aとする。

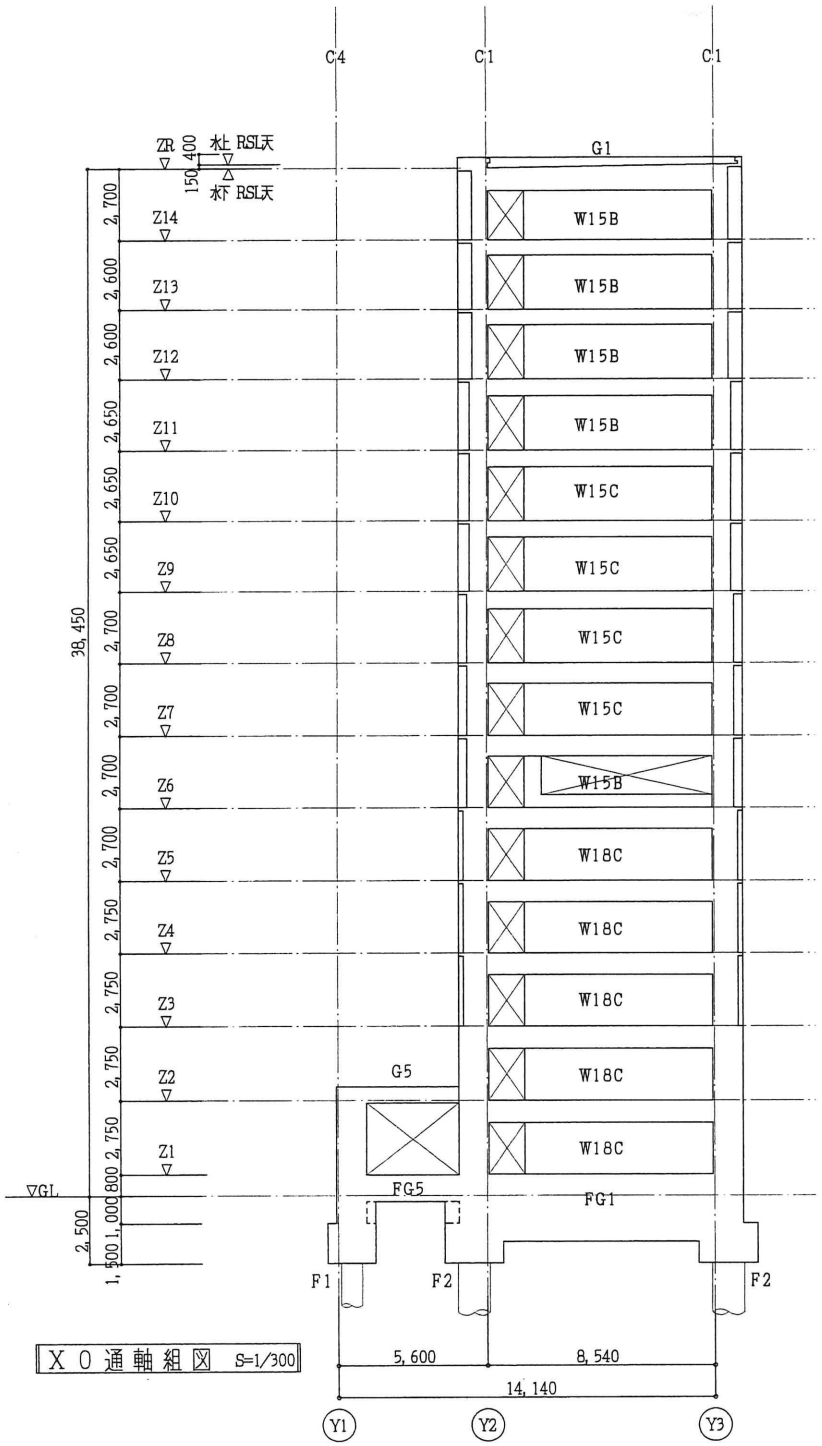


X 0 通軸組図 S=1/300

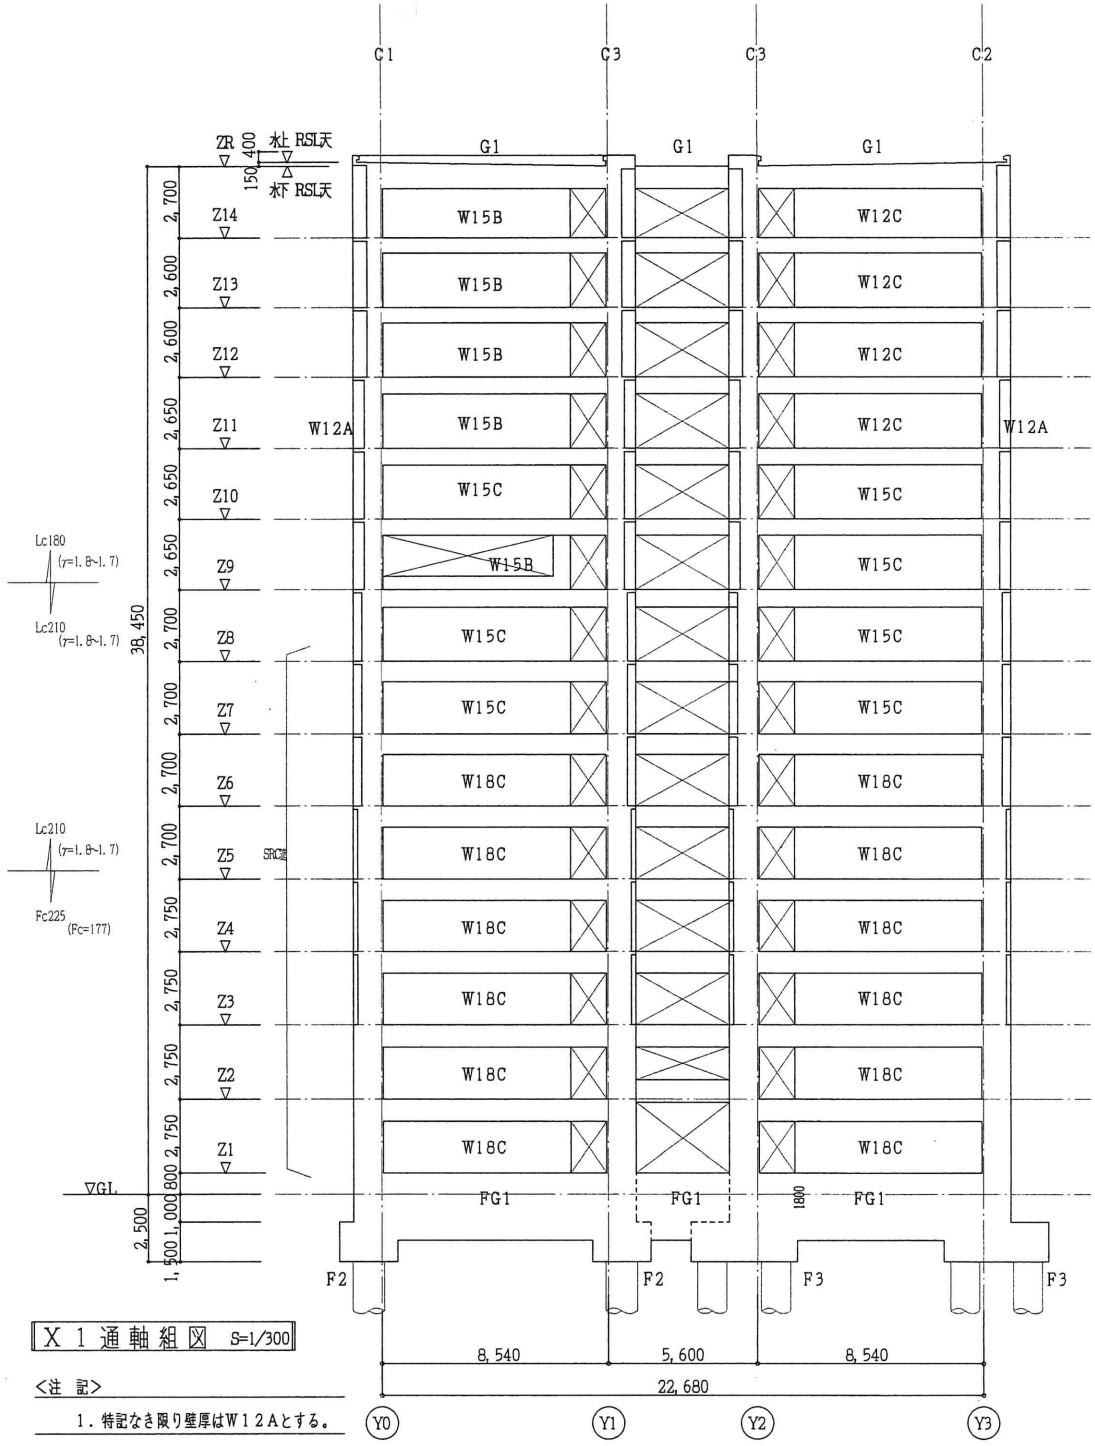


X 1 通軸組図 S=1/300

<注 記>

1．特記なき限り壁厚はW12Aとする。

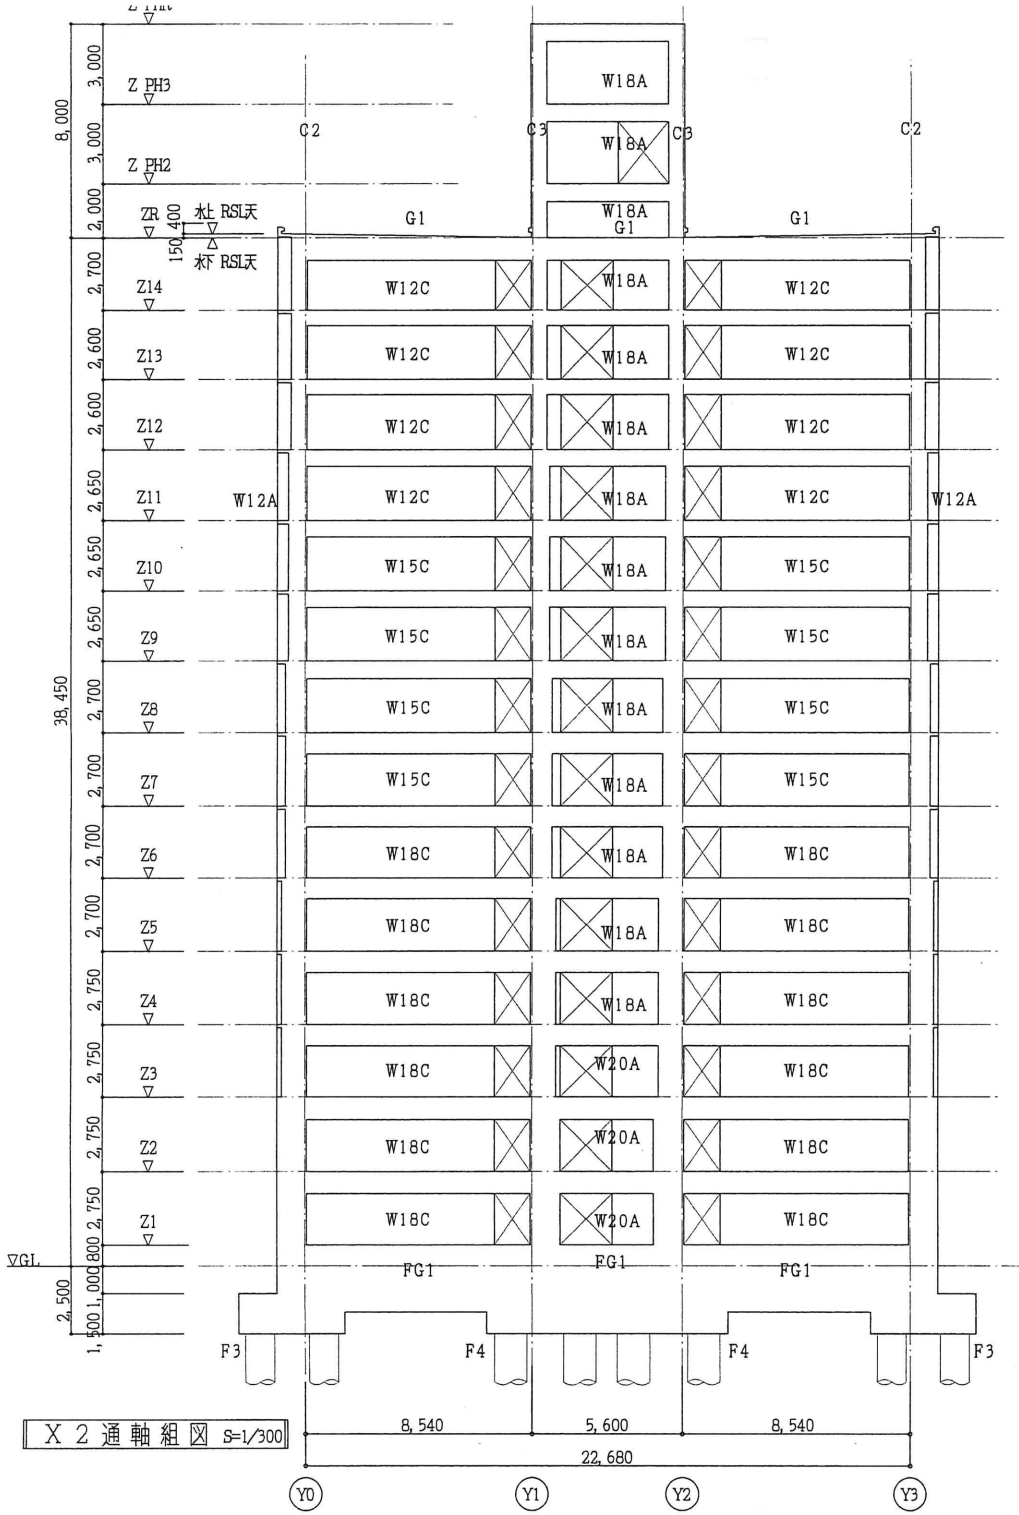


X 2 通軸組図 S=1/300

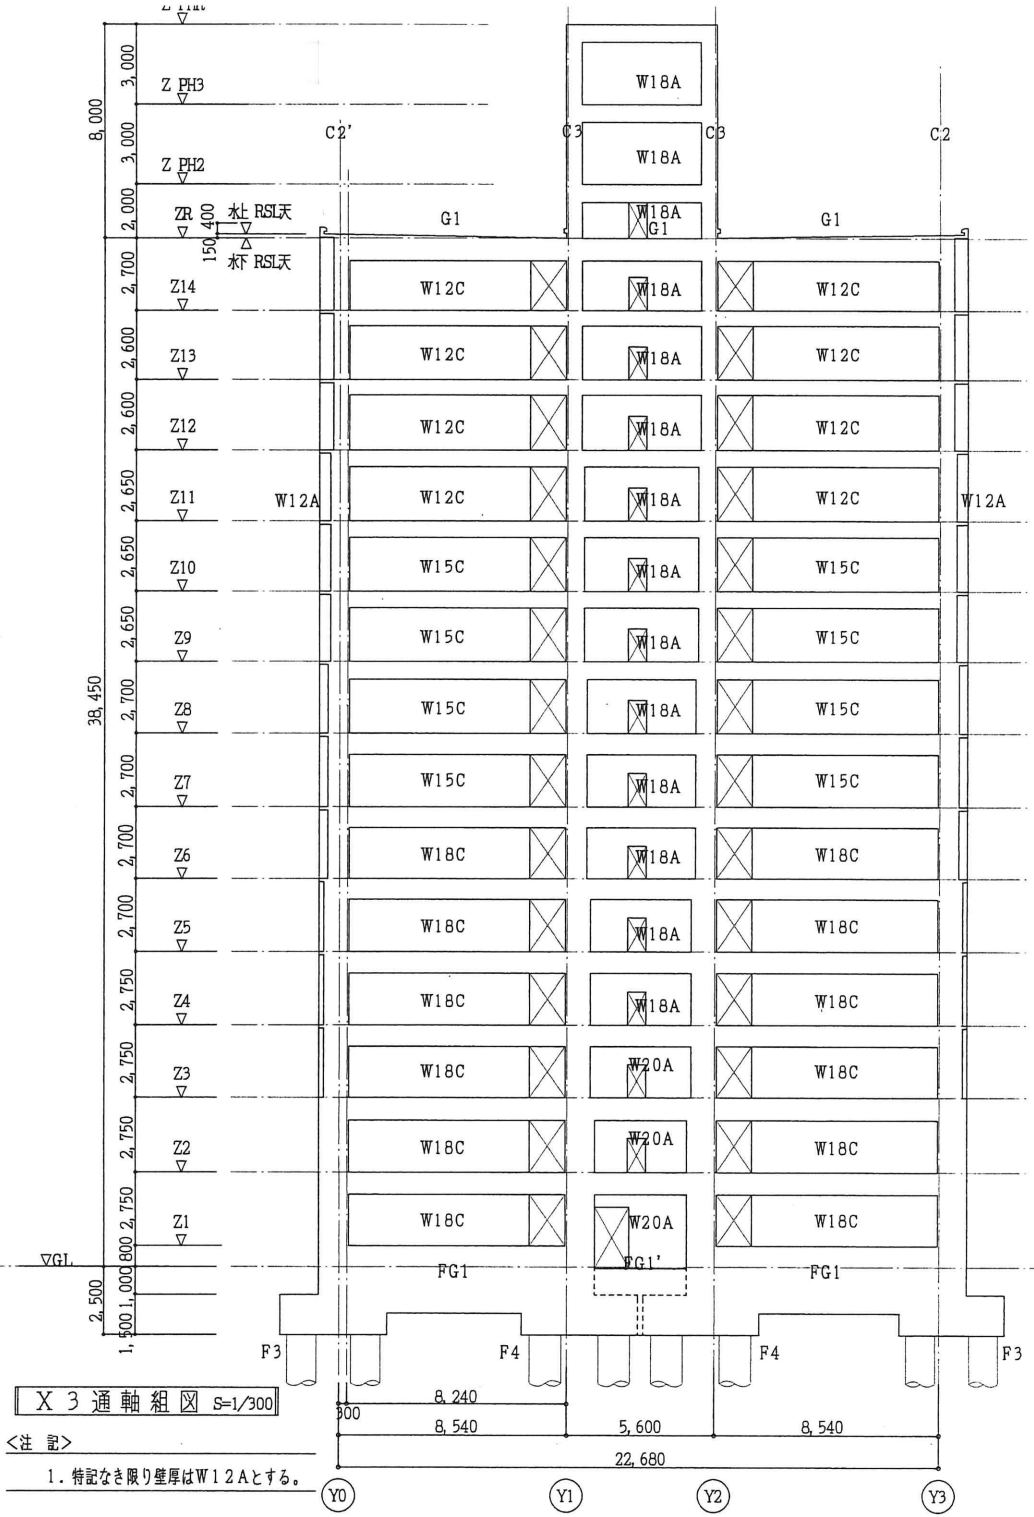

X 3 通軸組図 S=1/300


<注 記>

1. 特記なき限り壁厚はW12Aとする。

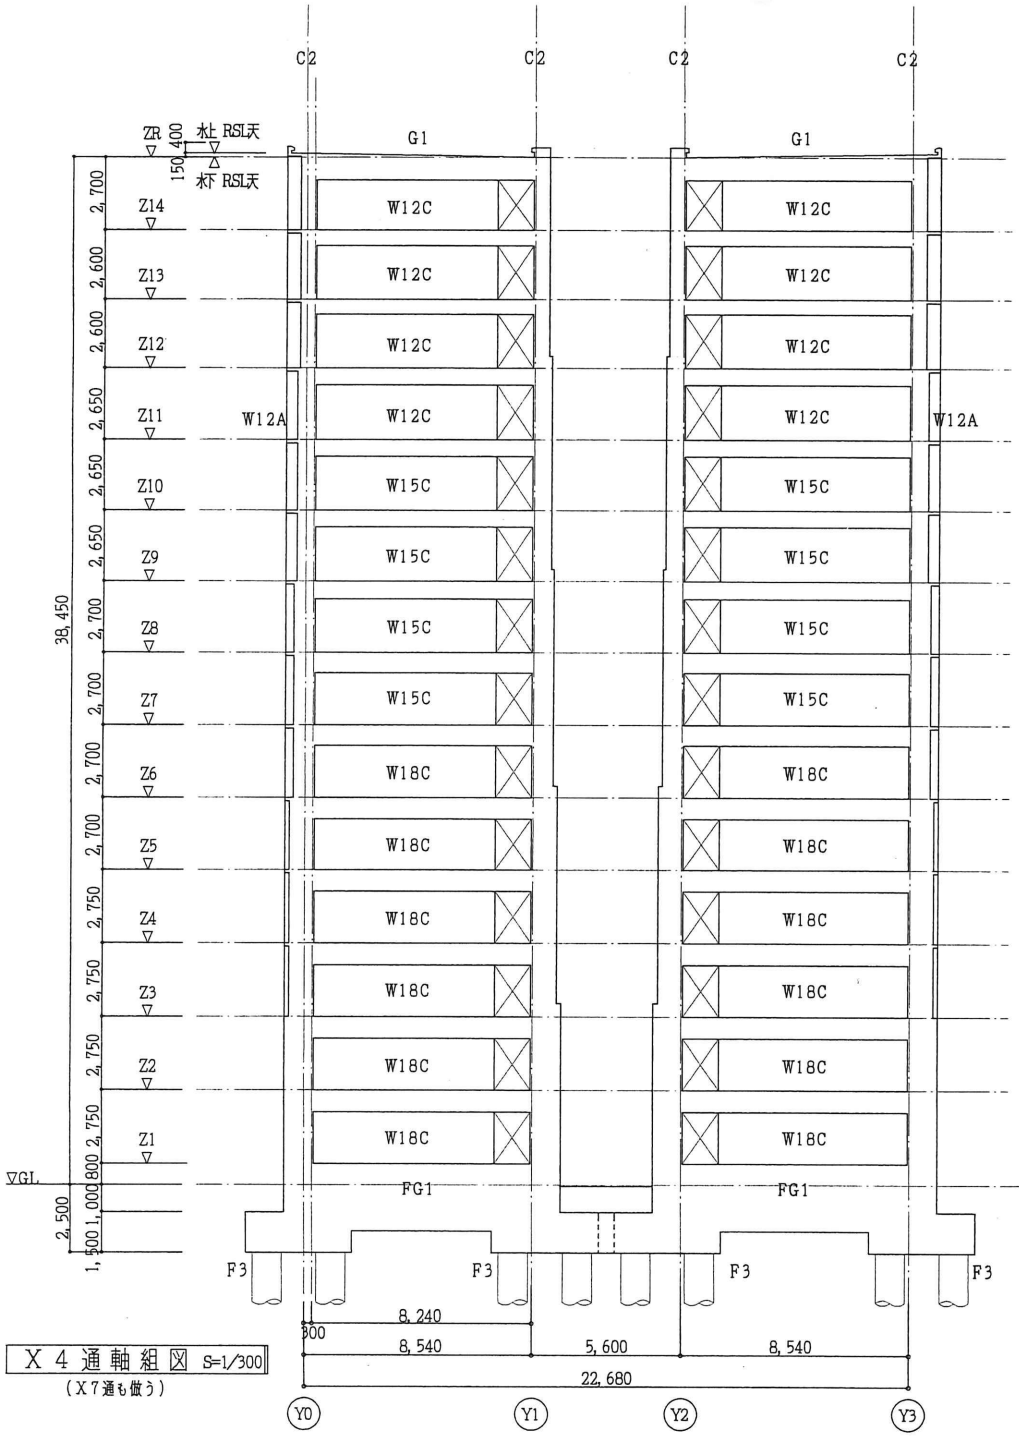

X４通軸組図 S=1/300

（X7通も做う）

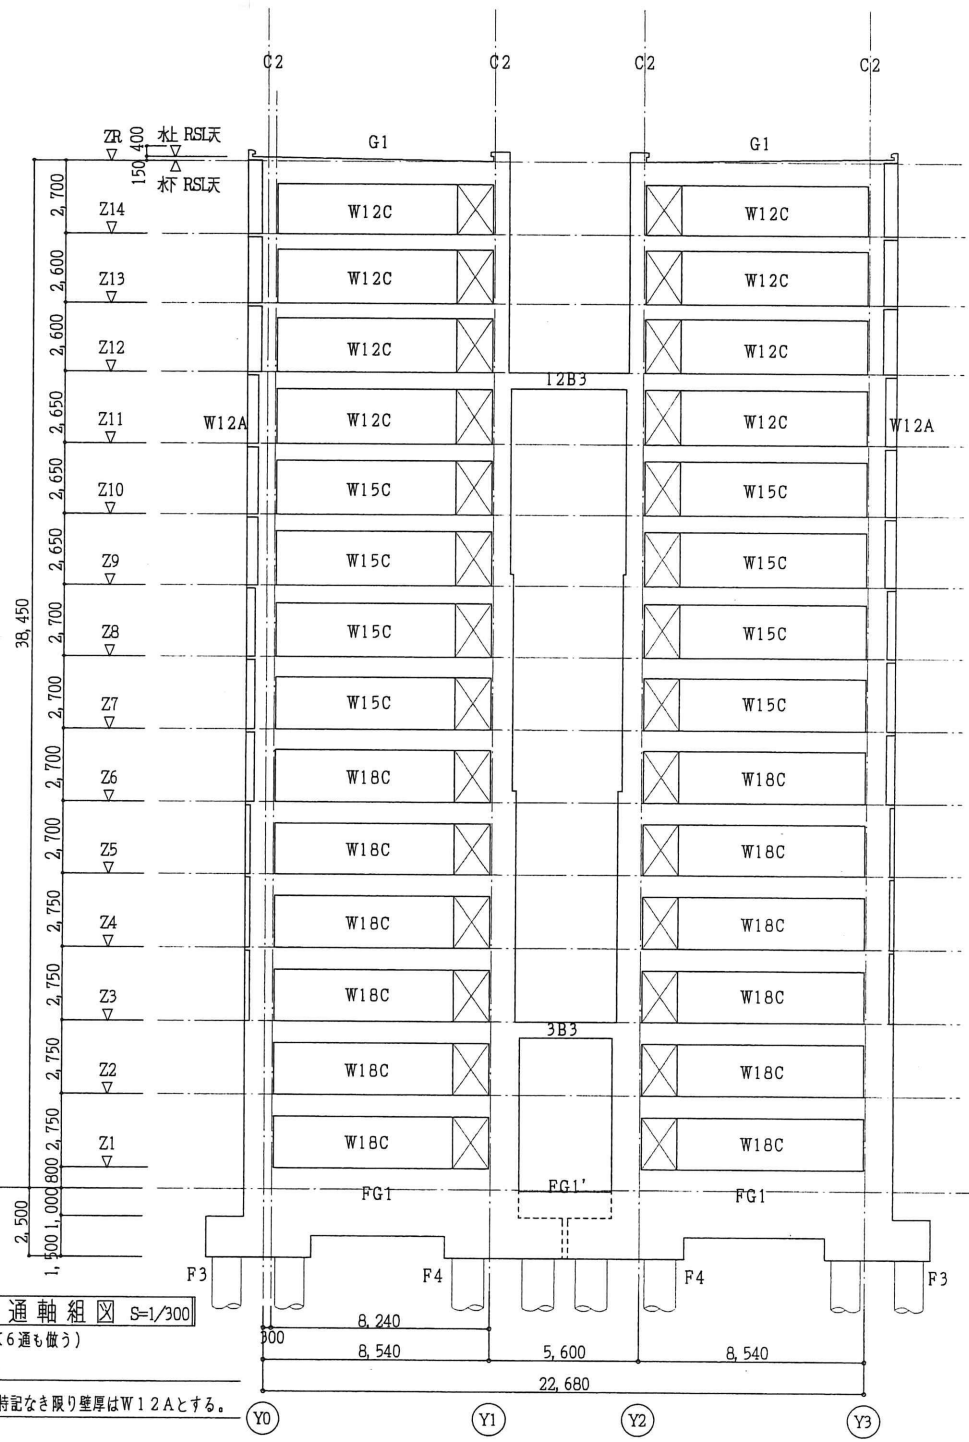


X５通軸組図 S=1/300


（X6通も做う）

<注 記>

1．特記なき限り壁厚はW12Aとする。

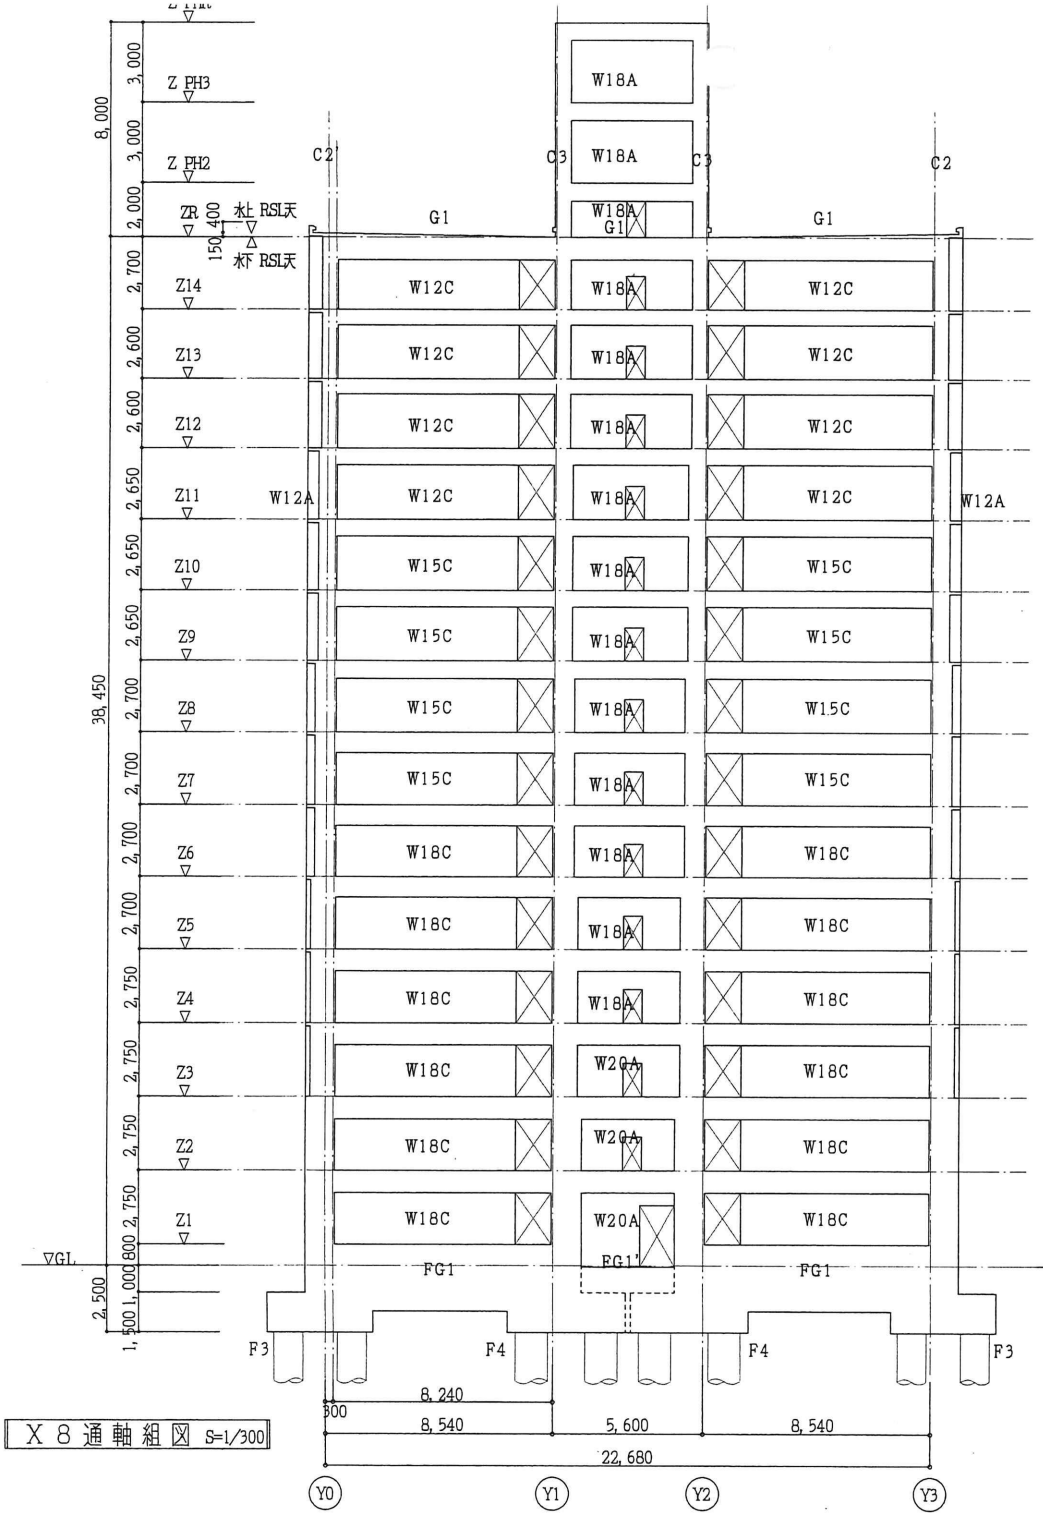


X 8 通軸組図 S=1/300

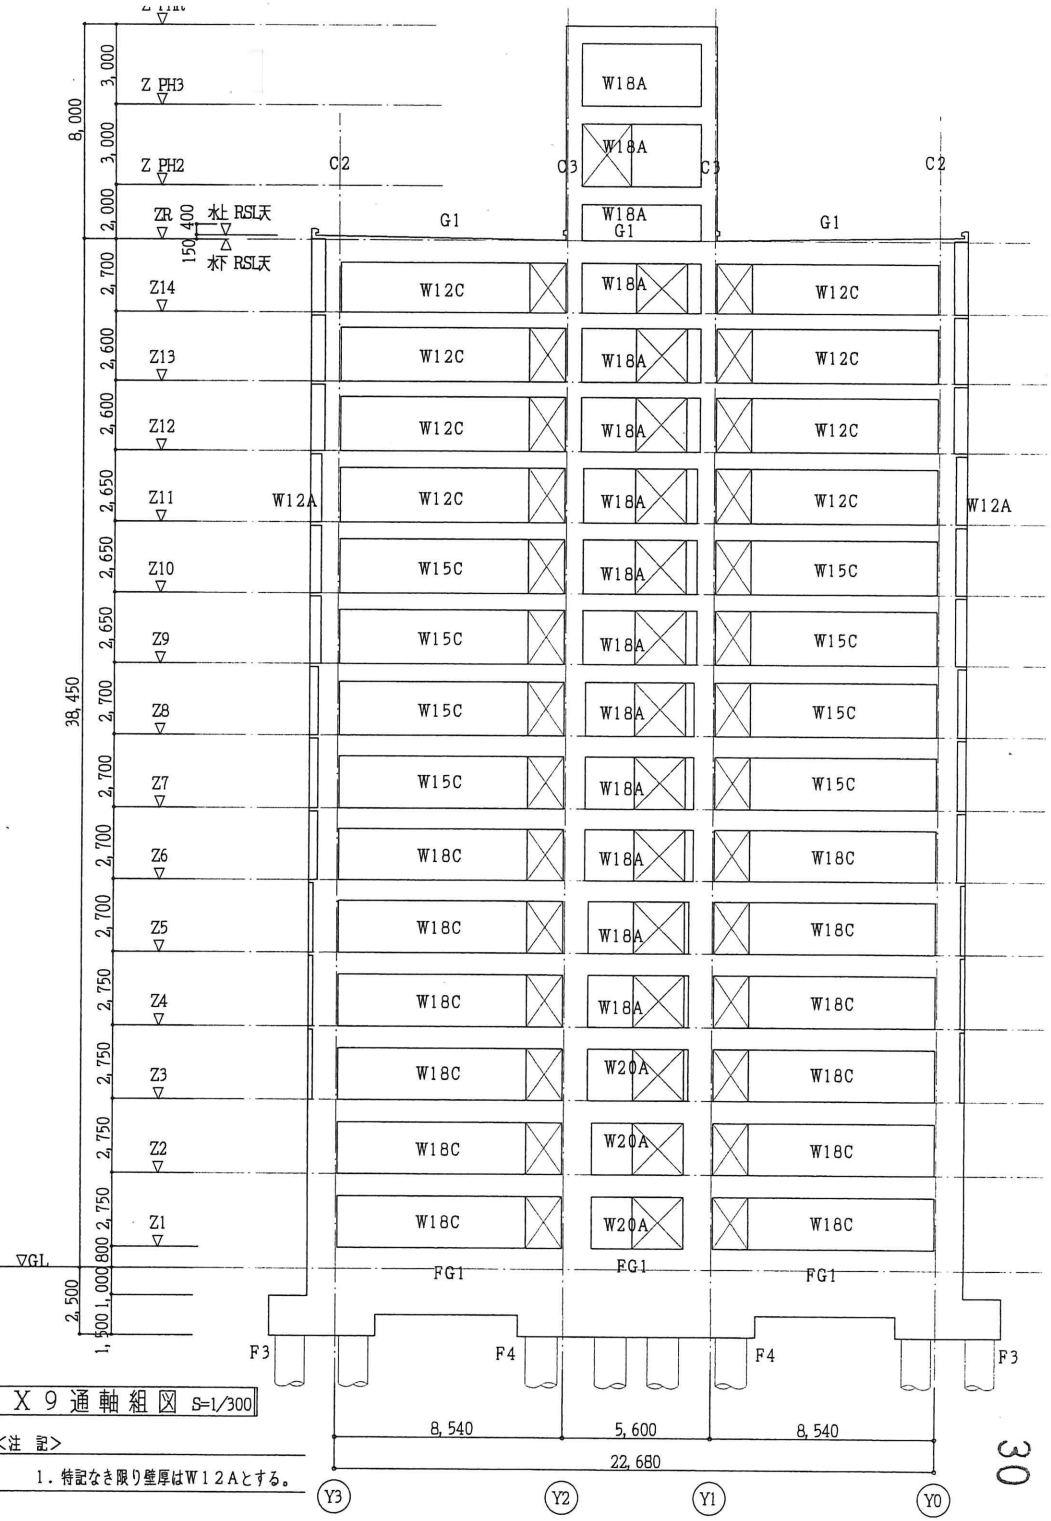


X 9 通軸組図 S=1/300

<注 記>

1. 特記なき限り壁厚はW12Aとする。

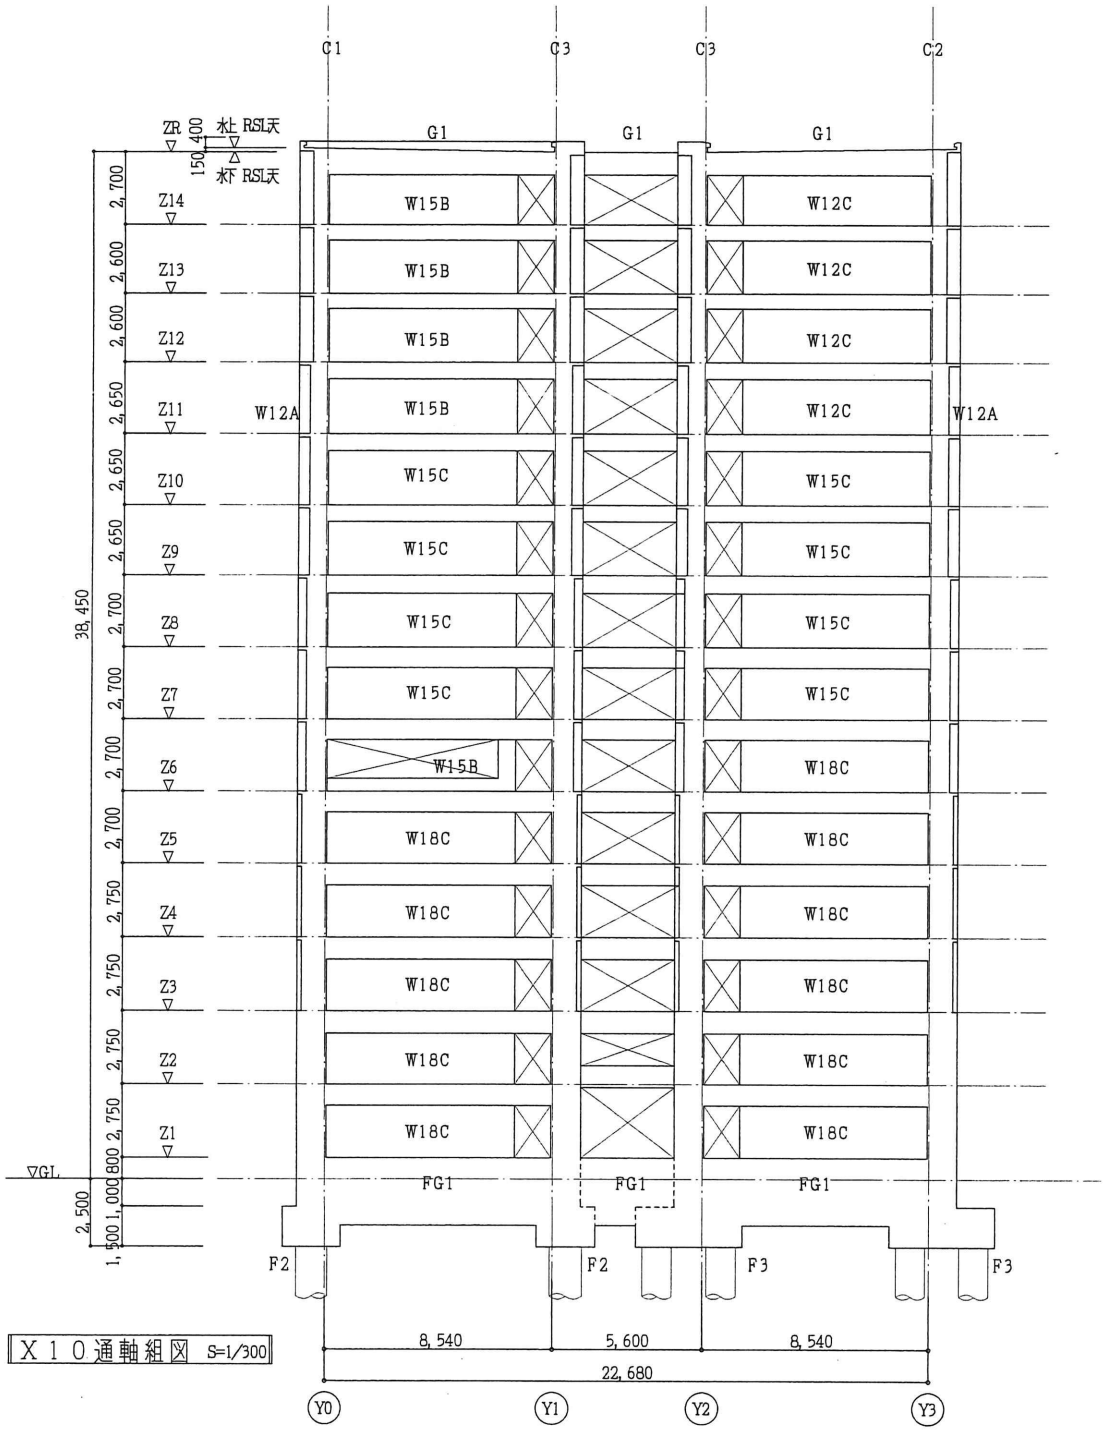

X１０通軸組図 S=1/300

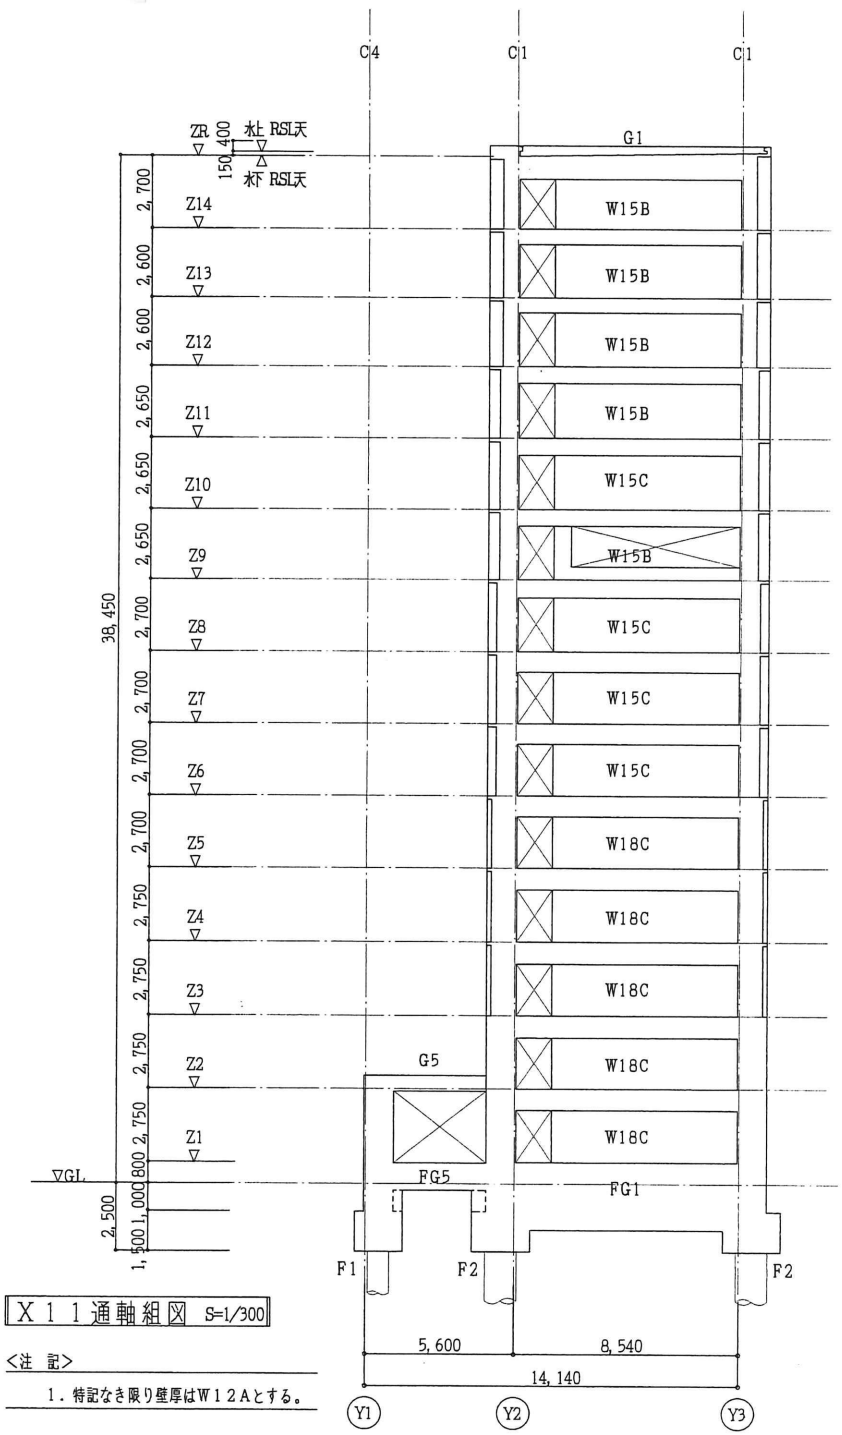






X１１通軸組図 S=1/300



<注 記>

1．特記なき限り壁厚はW１２Aとする。

大梁断面リスト

S. 1/50

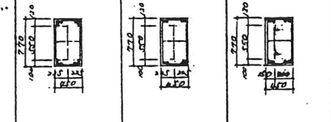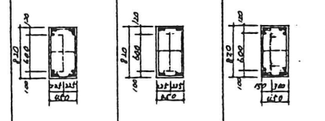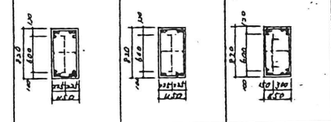
階	符号 / 位置	G1 端部	G1 中央	G2 端部	G2 中央
8	断面				
	b × D	400 × 770	400 × 770	400 × 770	400 × 770
	鉄骨 主材	2L9-65×65×6	2L9-65×65×6	4L9-75×75×9	4L9-75×75×9
	鉄骨 腹材	FB-65×6 θ=30°	FB-65×6 θ=30°	FB-125×9 θ=30°	FB-125×9 θ=30°
	鉄筋 上筋	6 - 22D	6 - 22D	6 - 22D	6 - 22D
	鉄筋 下筋	6 - 22D	6 - 22D	6 - 22D	6 - 22D
	鉄筋 スターラップ				
	鉄筋 腹筋				
7	断面				
	b × D	400 × 770	400 × 770	400 × 770	400 × 770
	鉄骨 主材	2L9-65×65×6	2L9-65×65×6	4L9-75×75×9	4L9-75×75×9
	鉄骨 腹材	FB-65×6 θ=30°	FB-65×6 θ=30°	FB-125×9 θ=18°	FB-125×9 θ=30°
	鉄筋 上筋	6 - 22D	6 - 22D	6 - 22D	6 - 22D
	鉄筋 下筋	6 - 22D	6 - 22D	6 - 22D	6 - 22D
	鉄筋 スターラップ				
	鉄筋 腹筋				
6	断面				
	b × D	450 × 770	450 × 770	450 × 770	450 × 770
	鉄骨 主材	2L9-65×65×6	2L9-65×65×6	4L9-75×75×9	4L9-75×75×9
	鉄骨 腹材	FB-65×6 θ=30°	FB-65×6 θ=30°	FB-125×9 θ=30°	FB-125×9 θ=30°
	鉄筋 上筋	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D
	鉄筋 下筋	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D
	鉄筋 スターラップ				
	鉄筋 腹筋				
5	断面				
	b × D	450 × 820	450 × 820	450 × 820	450 × 820
	鉄骨 主材	2L9-65×65×6	2L9-65×65×6	4L9-75×75×9	4L9-75×75×9
	鉄骨 腹材	FB-65×6 θ=30°	FB-65×6 θ=30°	FB-125×9 θ=30°	FB-125×9 θ=30°
	鉄筋 上筋	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D
	鉄筋 下筋	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D
	鉄筋 スターラップ				
	鉄筋 腹筋				
4	断面				
	b × D	450 × 820	450 × 820	450 × 820	450 × 820
	鉄骨 主材	2L9-65×65×6	2L9-65×65×6	4L9-75×75×9	4L9-75×75×9
	鉄骨 腹材	FB-65×6 θ=30°	FB-65×6 θ=30°	FB-125×9 θ=30°	FB-125×9 θ=30°
	鉄筋 上筋	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D
	鉄筋 下筋	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D	6 - 25D
	鉄筋 スターラップ				
	鉄筋 腹筋				

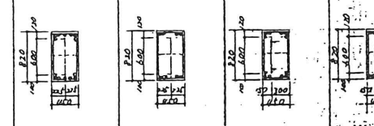階	符号 / 位置	G1 端部	G1 中央	G2 端部	G2 中央	G3 外端	G3 中央	G3 内端	G4 片持	G4 基端	G5 端部	G5 中央
3	断面											
	b × D	450 × 820	450 × 820	450 × 820	450 × 820							
	鉄骨 主材	2L9-65×65×6	2L9-65×65×6	4L7-75×75×9	4L7-75×75×9							
	鉄骨 腹材	FB-65×6 θ=30°	FB-65×6 θ=30°	FB-125×9 θ=30°	FB-125×9 θ=30°							
	鉄筋 上筋	7 - 25D	8 - 25D	6 - 25D	6 - 25D							
	鉄筋 下筋	7 - 25D	4 - 25D	6 - 25D	6 - 25D							
	鉄筋 スターラップ											
	鉄筋 腹筋											
2	断面											
	b × D	450 × 820	450 × 820	450 × 820	450 × 820	300 × 600	300 × 600	300 × 600	300 × 600	300 × 600	300 × 600	300 × 600
	鉄骨 主材	2L9-65×65×6	2L8-65×65×6	4L7-90×90×10	4L7-90×90×10							
	鉄骨 腹材	FB-65×6 θ=30°	FB-65×6 θ=30°	FB-125×9 θ=30°	FB-125×9 θ=30°							
	鉄筋 上筋	7 - 25D	8 - 25D	6 - 25D	6 - 25D	5 - 19D	3 - 19D	3 - 19D	3 - 19D	5 - 19D	3 - 19D	3 - 19D
	鉄筋 下筋	7 - 25D	4 - 25D	6 - 25D	6 - 25D	3 - 19D	3 - 19D	3 - 19D	3 - 19D	3 - 19D	3 - 19D	3 - 19D
	鉄筋 スターラップ											
	鉄筋 腹筋											

小梁断面リスト

S. 1/50


階	符号 / 位置	B1 外端	B1 中央	B1 内端	B2 端部	B2 中央
3PH	断面					
	b × D	300 × 450	300 × 450			
	上筋	3 - 22D	3 - 22D			
	下筋	3 - 22D	5 - 22D			
	スターラップ					
PENTHOUSE	断面					
	b × D	300 × 450	300 × 450	300 × 450	300 × 450	300 × 450
	上筋	3 - 19D	3 - 19D	3 - 19D	3 - 19D	3 - 19D
	下筋	2 - 19D	3 - 19D	2 - 19D	2 - 19D	2 - 19D
	スターラップ					
14 S 6	断面					
	b × D	300 × 450	300 × 450	300 × 450	300 × 450	300 × 450
	上筋	2 - 19D	3 - 19D	4 - 19D	4 - 19D	2 - 19D
	下筋	2 - 19D	3 - 19D	2 - 19D	4 - 19D	2 - 19D
	スターラップ					
5 S 1	断面					
	b × D	300 × 450	300 × 450	300 × 450	300 × 450	300 × 450
	上筋	2 - 19D	2 - 19D	5 - 19D	5 - 19D	2 - 19D
	下筋	2 - 19D	3 - 19D	2 - 19D	2 - 19D	1 - 19D
	スターラップ					

階	符号 / 位置	B3 端部	B3 中央
2	断面		
	b × D	300 × 450	300 × 450
	上筋	3 - 19D	3 - 19D
	下筋	3 - 19D	3 - 19D
	スターラップ		

符号	3B3 ～ 12B3 端部	3B3 ～ 12B3 中央	6B1' ～ 9B1' 外端	6B1' ～ 9B1' 中央	6B1' ～ 9B1' 内端
断面	腹筋 2-9φ				
b × D	300 × 600		300 × 450		
上筋	2 - 19D	2 - 19D	3 - 19D	3 - 19D	5 - 19D
下筋	2 - 19D	3 - 19D	3 - 19D	5 - 19D	3 - 19D
スタラップ					

符号	6B2' ～ 9B2' 外端	6B2' ～ 9B2' 中央	6B2' ～ 9B2' 内端	3B4 ～ 12B4 端部	3B4 ～ 12B4 中央
断面					
b × D	300 × 450			300 × 450	
上筋	5 - 19D	2 - 19D	4 - 19D	2 - 19D	2 - 19D
下筋	3 - 19D	2 - 19D	2 - 19D	2 - 19D	3 - 19D
スタラップ					

注記. 小梁 (2B1 ～ 8B1, 2B2 ～ 8B2.) ハ鉄骨入リトスル



東大阪市

工事名称	上小阪東南層住宅A棟新築工事
図面名称	梁断面リスト (1)

設計番号	79
縮尺	1/50
工号	5946・11・10


大梁断面リスト　S. 1/50

階	符号 / 位置	G1 端部	G1 中央	G2 端部	G2 中央
RPH	断面				
	b × D	350 × 670	350 × 670	350 × 670	350 × 670
	上筋	2 - 19D	2 - 19D	2 - 19D	2 - 19D
	下筋	2 - 19D	2 - 19D	2 - 19D	2 - 19D
	スターラップ				
	腹筋				
3.2PH	断面				
	b × D	350 × 670	350 × 670	350 × 670	350 × 670
	上筋	5 - 19D	2 - 19D	5 - 19D	2 - 19D
	下筋	5 - 19D	3 - 19D	5 - 19D	5 - 19D
	スターラップ				
	腹筋				
R	断面			※	※
	b × D	350 × 880	350 × 880	350 × 770 ※350 × 1100	350 × 770 ※350 × 1100
	上筋	2 - 19D	2 - 19D	3 - 19D ※4 - 19D	2 - 19D ※2 - 19D
	下筋	2 - 19D	2 - 19D	3 - 19D ※3 - 19D	3 - 19D ※2 - 19D
	スターラップ				
	腹筋				
14	断面				
	b × D	350 × 570	350 × 570	350 × 670	350 × 670
	上筋	3 - 19D	3 - 19D	4 - 19D	2 - 19D
	下筋	3 - 19D	2 - 19D	4 - 19D	3 - 19D
	スターラップ				
	腹筋				
13	断面				
	b × D	350 × 570	350 × 570	350 × 670	350 × 670
	上筋	3 - 19D	2 - 19D	4 - 22D	2 - 22D
	下筋	3 - 19D	2 - 19D	4 - 22D	2 - 22D
	スターラップ				
	腹筋				

階	符号 / 位置	G1 端部	G1 中央	G2 端部	G2 中央
12	断面				
	b × D	350 × 620	350 × 620	350 × 720	350 × 720
	上筋	3 - 22D	2 - 22D	4 - 22D	2 - 22D
	下筋	3 - 22D	2 - 22D	4 - 22D	3 - 22D
	スターラップ				
	腹筋				
11	断面				
	b × D	350 × 620	350 × 620	350 × 720	350 × 720
	上筋	4 - 22D	2 - 22D	6 - 22D	3 - 22D
	下筋	4 - 22D	2 - 22D	6 - 22D	3 - 22D
	スターラップ				
	腹筋				
10	断面				
	b × D	350 × 620	350 × 620	350 × 720	350 × 720
	上筋	5 - 22D	4 - 22D	6 - 22D	3 - 22D
	下筋	5 - 22D	3 - 22D	6 - 22D	3 - 22D
	スターラップ				
	腹筋				
9	断面				
	b × D	400 × 670	400 × 670	400 × 770	400 × 770
	上筋	6 - 22D	4 - 22D	6 - 22D	3 - 22D
	下筋	6 - 22D	4 - 22D	6 - 22D	3 - 22D
	スターラップ				
	腹筋				

(注) ※印がない方の下3通りの断面です。

東大阪市	
工事名称	上小坂東高層住宅A棟新築工事
図面名称	梁断面リスト (2)
門扉内	A-80
縮尺	1/50
年月日	S46.11.10

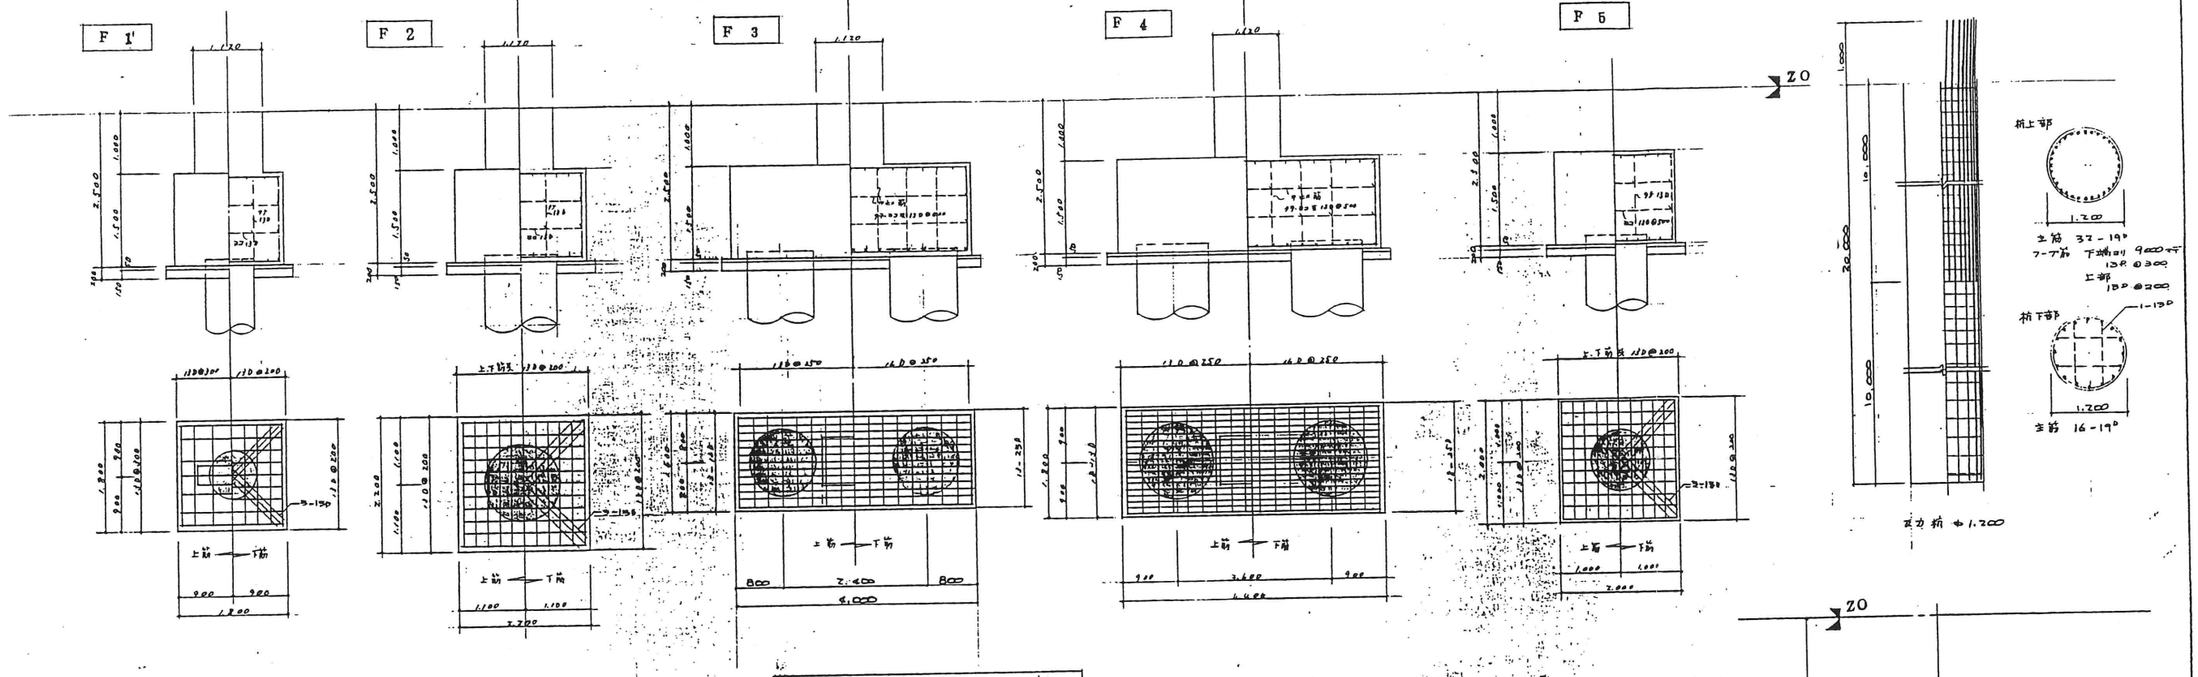

地中梁断面リスト S. 1/50

符号	G 1 (G1')		G 2 (G2')		G 3		G 5		B 1	
位置	端部	中央	端部	中央	端部	中央	端部	中央	端部	中央
F										
コンクリート	500×2500 (500×2440)	500×2500 (500×2440)	500×1800 (500×1800)	500×1800 (500×1800)	350×1000	350×1000	300×1000	300×1000	350×2000	350×2000
上筋	12-25D	12-25D	8-25D	4-25D	2-25D	3-25D	3-25D	3-25D	4-25D	4-25D
下筋	12-25D	12-25D	8-25D	4-25D	3-25D	3-25D	3-25D	3-25D	4-25D	4-25D
スターラップ										
腹筋	14-13D	13-13D	8-13D	8-13D	6-11D	4-11D	4-13D	6-13D	10-13D	10-13D


註. 1. X3通りよびX8通り, Y1～Y2通間, 地中梁G1, 梁天ハ D+0
2. X5通りよびX6通り, Y1～Y2通間, 地中梁G1, 梁天ハ D-40
3. Y6通・Y1通り, Y4通りよびY3通り, X5～X6通間, 地中梁G2, 梁天ハ D-40
4. X5～X6通り間, 地中小梁B2, 梁天ハ D-40
5. ( ) 内寸法はFG1', FG2'断面サポス. 但し, 配筋は全て

杭詳細図 S. 1/50

工事名称	上小阪東急屋住宅A 棟新築工事
図面名称	基礎群詳細図, 地中梁断面リスト

設計監理	A 81
縮尺	1/50
年月日	平成・11・10

東大阪市

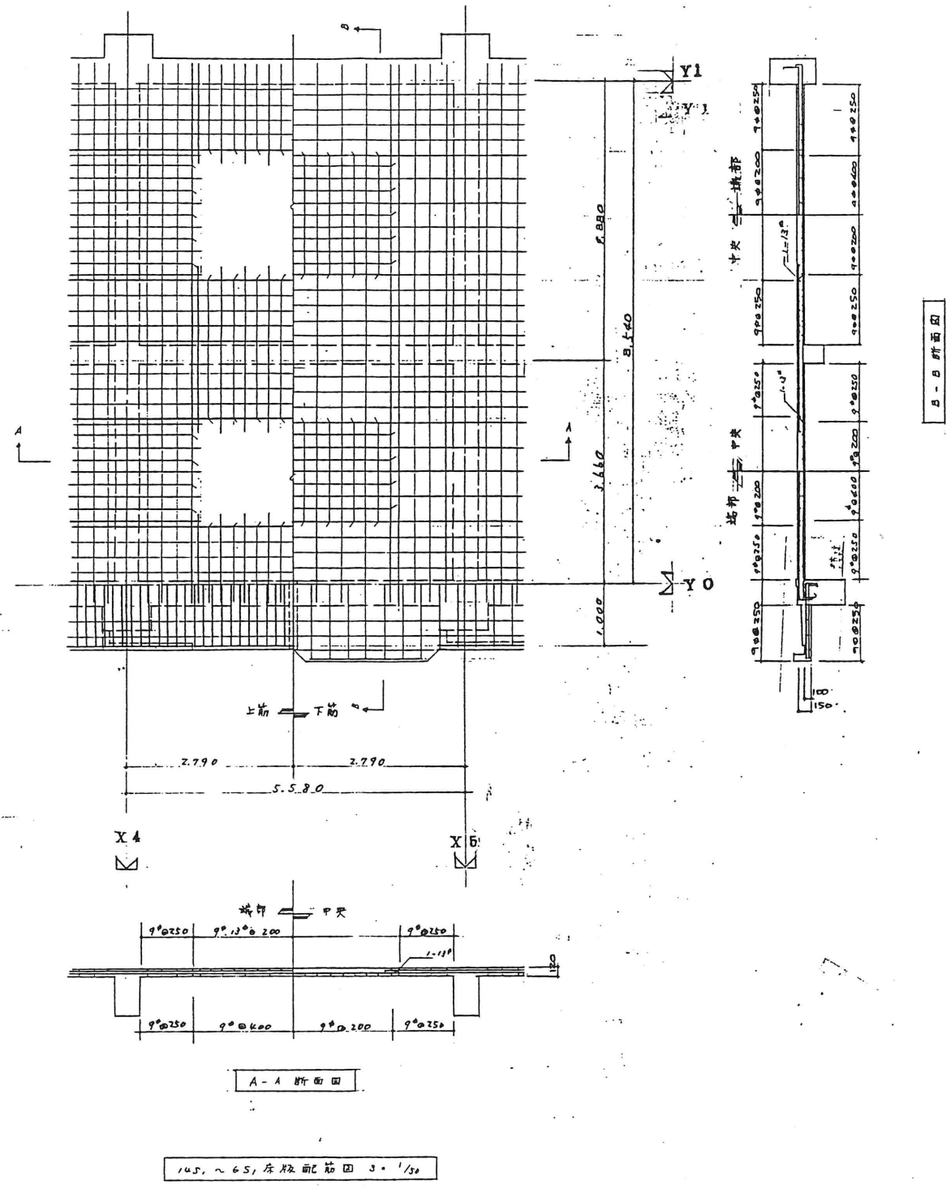

B－B 断面図

A－A 断面図

1S1～6S1 床版配筋図 1/50

床版配筋リスト

符号	版厚	位置	短辺方向 端部	短辺方向 中央	短辺方向 間隔	長辺方向 端部	長辺方向 中央	長辺方向 間隔
RS1	120	上筋	9φ 13φ@200		9φ@250	9φ@200		9φ@250
		下筋	9φ@400	9φ@200	9φ@250	9φ@400	9φ@200	9φ@250
1S1～6S1	120	上筋	9φ 13φ@200		9φ@250	9φ@200		9φ@250
		下筋	9φ@400	9φ@200	9φ@250	9φ@400	9φ@200	9φ@250
5S1～1S1	120	上筋	9φ 13φ@200		9φ@250	9φ 13φ@200		9φ@250
		下筋	9φ@400	9φ@200	9φ@250	9φ@400	9φ@200	9φ@250
RS2	張場 150	上筋	9φ 13φ@150			9φ@250		
	張場 120	下筋	9φ@300			9φ@250		
1S2～6S2	張場 150	上筋	9φ@150			9φ@250		
	張場 120	下筋	9φ@300			9φ@250		
5S2～1S2	張場 150	上筋	9φ@150 (1FJ2 @100)			9φ@250		
	張場 120	下筋	9φ@300 (1FJ2 @100)			9φ@250		
1S3～1S3 1S4～1S4	120	上筋	9φ@200			9φ@250		
		下筋	9φ@200			9φ@250		
3PHS1	120	上筋	9φ@200		9φ@250	9φ@250		9φ@250
		下筋	9φ@400	9φ@200	9φ@250	9φ@400	9φ@250	9φ@250
2PHS1	120	上筋	13φ@200			13φ@200		
		下筋	13φ@200			13φ@200		
2S0	120	上筋	9φ@200		9φ@250	9φ@250		9φ@250
		下筋	9φ@400	9φ@200	9φ@250	9φ@500	9φ@250	9φ@250
2S0′	120	上筋	9φ 13φ@200		9φ@250	13φ@150		9φ@250
		下筋	9φ@400	9φ@200	9φ@250	13φ@300	13φ@150	9φ@250
6S1′ 9S1′	120	上筋	9φ 13φ@150		9φ@250	9φ 13φ@200		9φ@250
		下筋	9φ@300	9φ@150	9φ@250	9φ@400	9φ@200	9φ@250
6S2′ 9S2′	張場 150	上筋	13φ@150			9φ@250		
	張場 120	下筋	9φ@300			9φ@250		

構造特記 特記ナキ限リ下記ニ依ル.

コンクリート
- 基礎 ～5階スラブ── 普通コンクリート　Fc=225Kg/cm² (自然砂・自然砂利)
- 5c～9階スラブ── 軽量コンクリート　Fc=210Kg/cm² (自然砂・人工粗骨材)　比重 r=1.8～1.7 t/m³
- 9c～RPH ── 軽量コンクリート　Fc=180Kg/cm² (自然砂・人工粗骨材)　比重 r=1.8～1.7 t/m³


鉄筋
- 径16ϕ以上ハ SD35
- 径13ϕ以下ハ SR24. 但シ地中梁ハビ, 基礎(杭ノ除ク)ハ SD35ヲ使用


] スリーブ・埋掛金使用ノコト

HOOP 9φ@100
DIAGONAL 9φ@400
STIRRUP 地中梁ハ, 端部 13φ@200 中央部 13φ@250. ソノ他ハ, 端部 9φ@200 中央部 9φ@250
腹筋 2-9φ
中止ノ筋 9φ@1,000以内
注. 架主筋 継手ハ ガス圧接トスル


上記以外ハ, 鉄筋コンクリート構造計算規準, 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準, 建築基礎構造設計規準ニ依ル.

	東大阪市
工事名称	上小阪東高層住宅A 棟新築工事
図面名称	床版配筋リスト
設計No.	A-82
縮尺	1/50
年月日	昭46・11・10

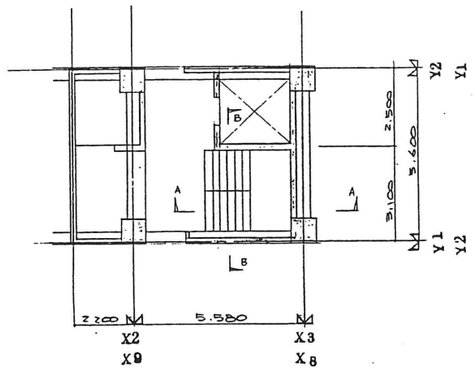

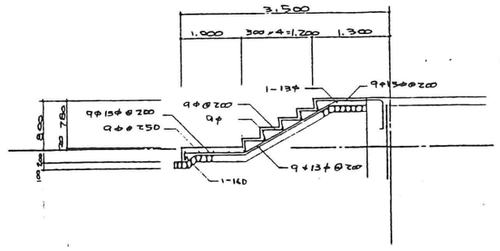


玄関前 階段 配筋図 S=1/50

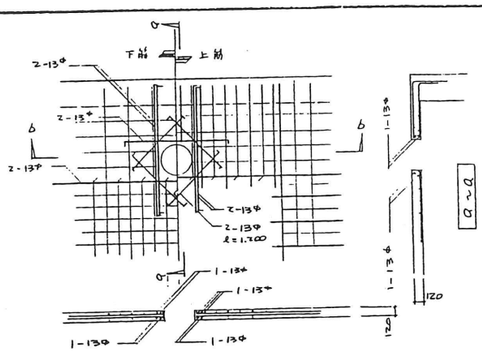


b ~ b


Z1床下点検口廻り配筋図 S=1/50

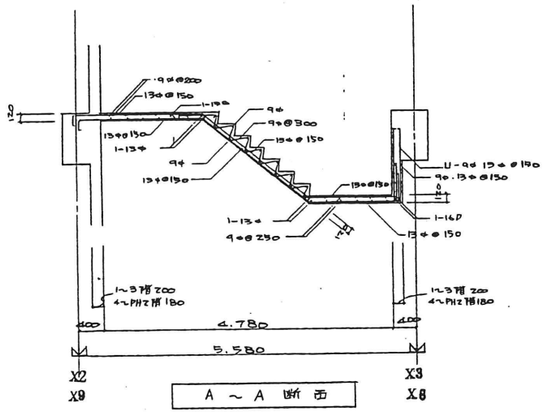


A ~ A 断面

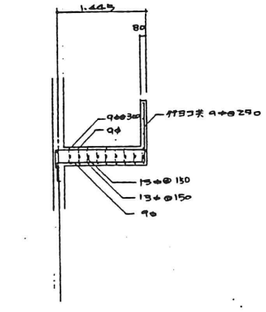

B ~ B 断面

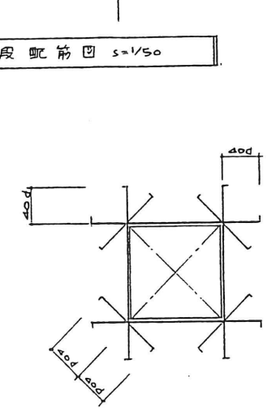



壁開口補強配筋図 S=1/50

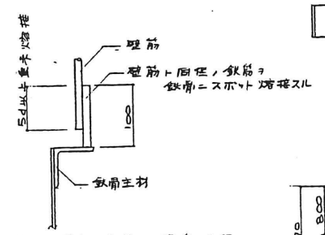


壁筋ヲ柱ヤハ梁内ニ定着スル場合ニオイテ
壁筋ガ鉄筋ニ当ル場合ハ上図ニ依ル

壁筋ー鉄筋 取合詳細 S=1/5

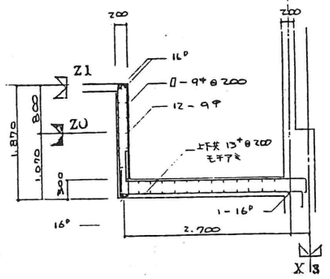


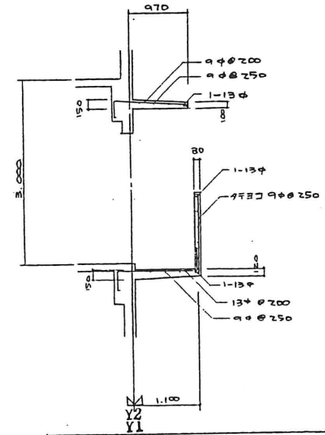


PH2階ダラップ用踊場配筋図 S=1/50

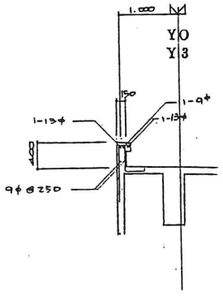

バラペット配筋図 S=1/50



屋上 P.S 立上り部配筋図 S=1/50

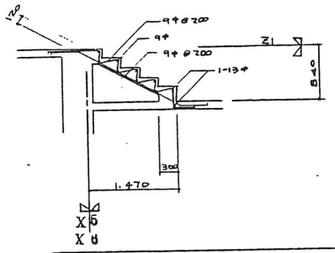

1階通路側 階段配筋図 S=1/50


ELV.ピット配筋図 S=1/50


壁配筋リスト

記号	W10A・W12A	W12C	W15B	W15C	W18A	W18C (4~6階)	W18C (1~3階)	W20A	コンクリートブロック壁
断面	100	120	150	150	180	180	180	200	
タテ筋	タテヨコ共 9φ@250 シングル	タテヨコ共 9φ@250 シングル	タテヨコ共 9φ@250 シングル	タテヨコ共 9φ,13φ@200 シングル	タテヨコ共 9φ@200 ダブル	タテヨコ共 9φ,13φ@200 ダブル	タテヨコ共 9φ,13φ@150 ダブル	タテヨコ共 9φ@200 ダブル	9φ@800
ヨコ筋									9φ@600
開口補強筋	1-13φ	1-16D	1-16D	7.8階 2-19D 9.10階 2-16D	2-13φ	4-19D	4-19D	2-13φ	1-13φ
中止筋					タテヨコ共 9φ@1,000	タテヨコ共 9φ@1,000	タテヨコ共 9φ@750	タテヨコ共 9φ@1,000	

工事名称	上小阪東浄消住宅A 住棟築工事
図面名称	雑配筋図・壁配筋リスト

設計	東大阪市
設計担当	設計担当
図番	A-92
縮尺	1/50・1/100
日付	昭和46・11・10

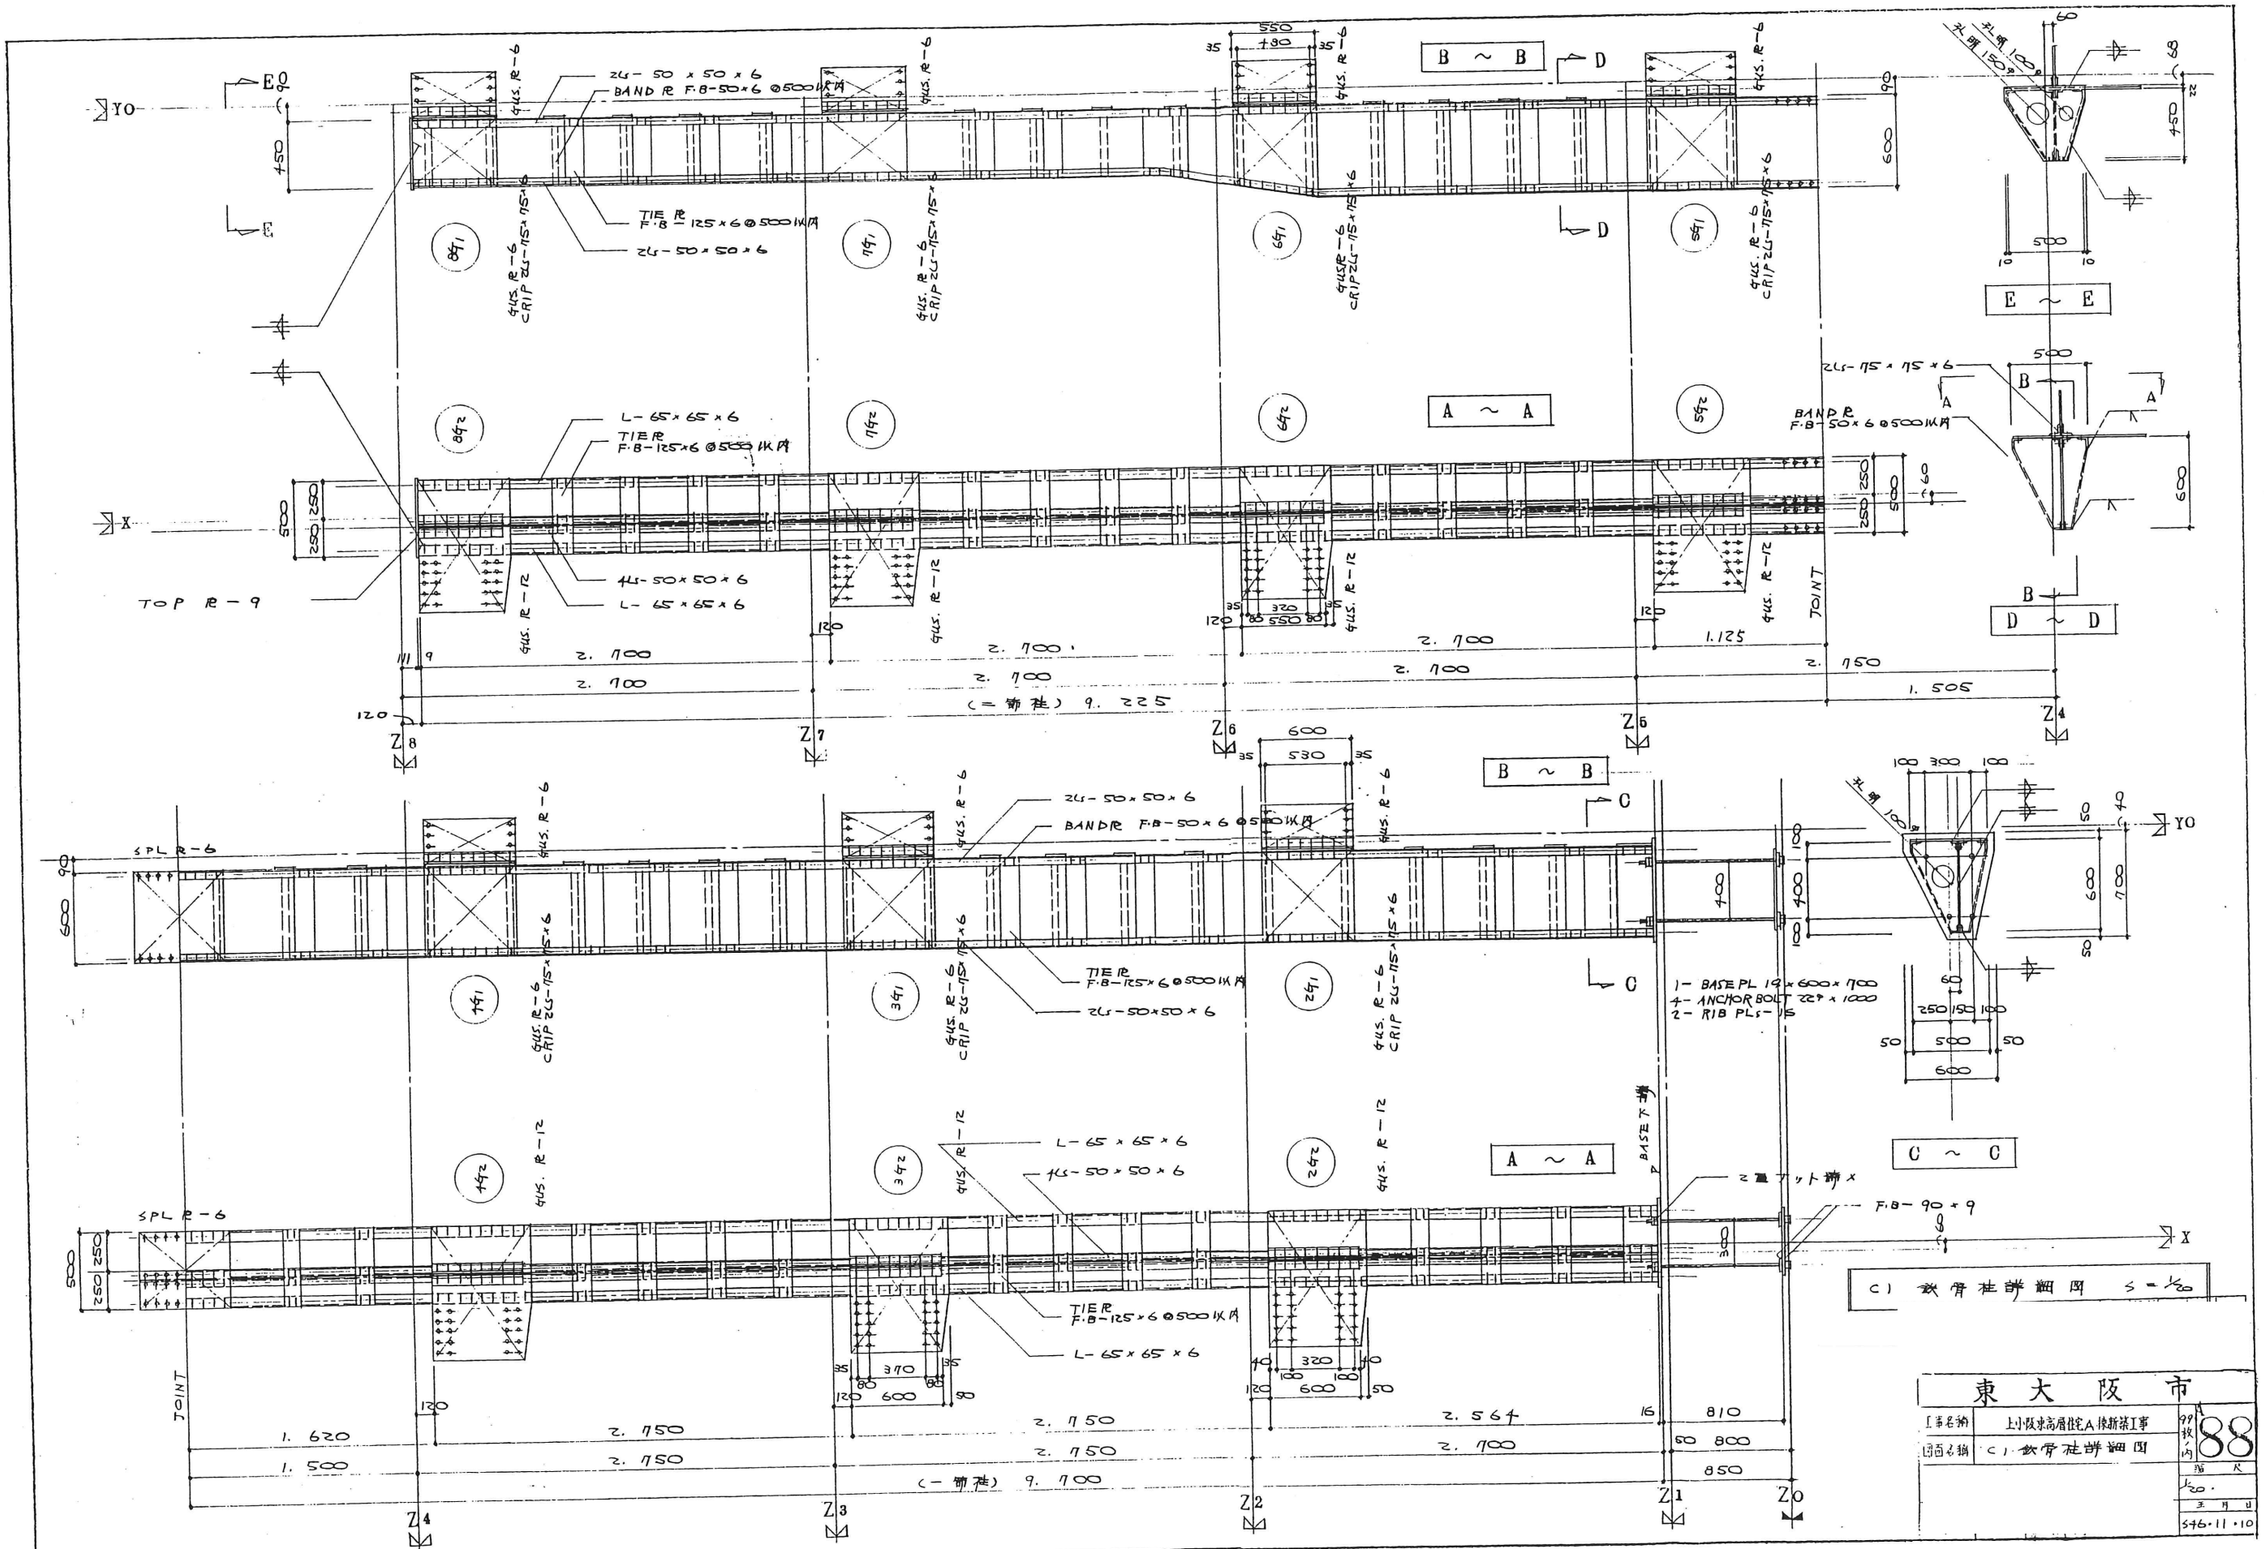
B ～ B
D
D
A ～ A
E ～ E
D ～ D
B ～ B
C
C
A ～ A
C ～ C
TOP PL-9
SPL PL-6
JOINT
BAND PL F-8-50×6@500 以内
TIE PL F-8-125×6@500 以内
L-65×65×6
2L-50×50×6
HTS. R-12
HTS. R-6
CRIP 2L-115×115×6
1- BASE PL 19×600×700
4- ANCHOR BOLT 22φ×1000
2- RIB PLS-15
Z重ナット締メ
F-8-90×9
BASE下端
Z8
Z7
Z6
Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
Z0
(一節共) 9.225
(一節共) 9.100
(C1) 鉄骨柱詳細図 S=1/20
東大阪市
上小阪東高層住宅A棟新築工事
(C1) 鉄骨柱詳細図
S46・11・10

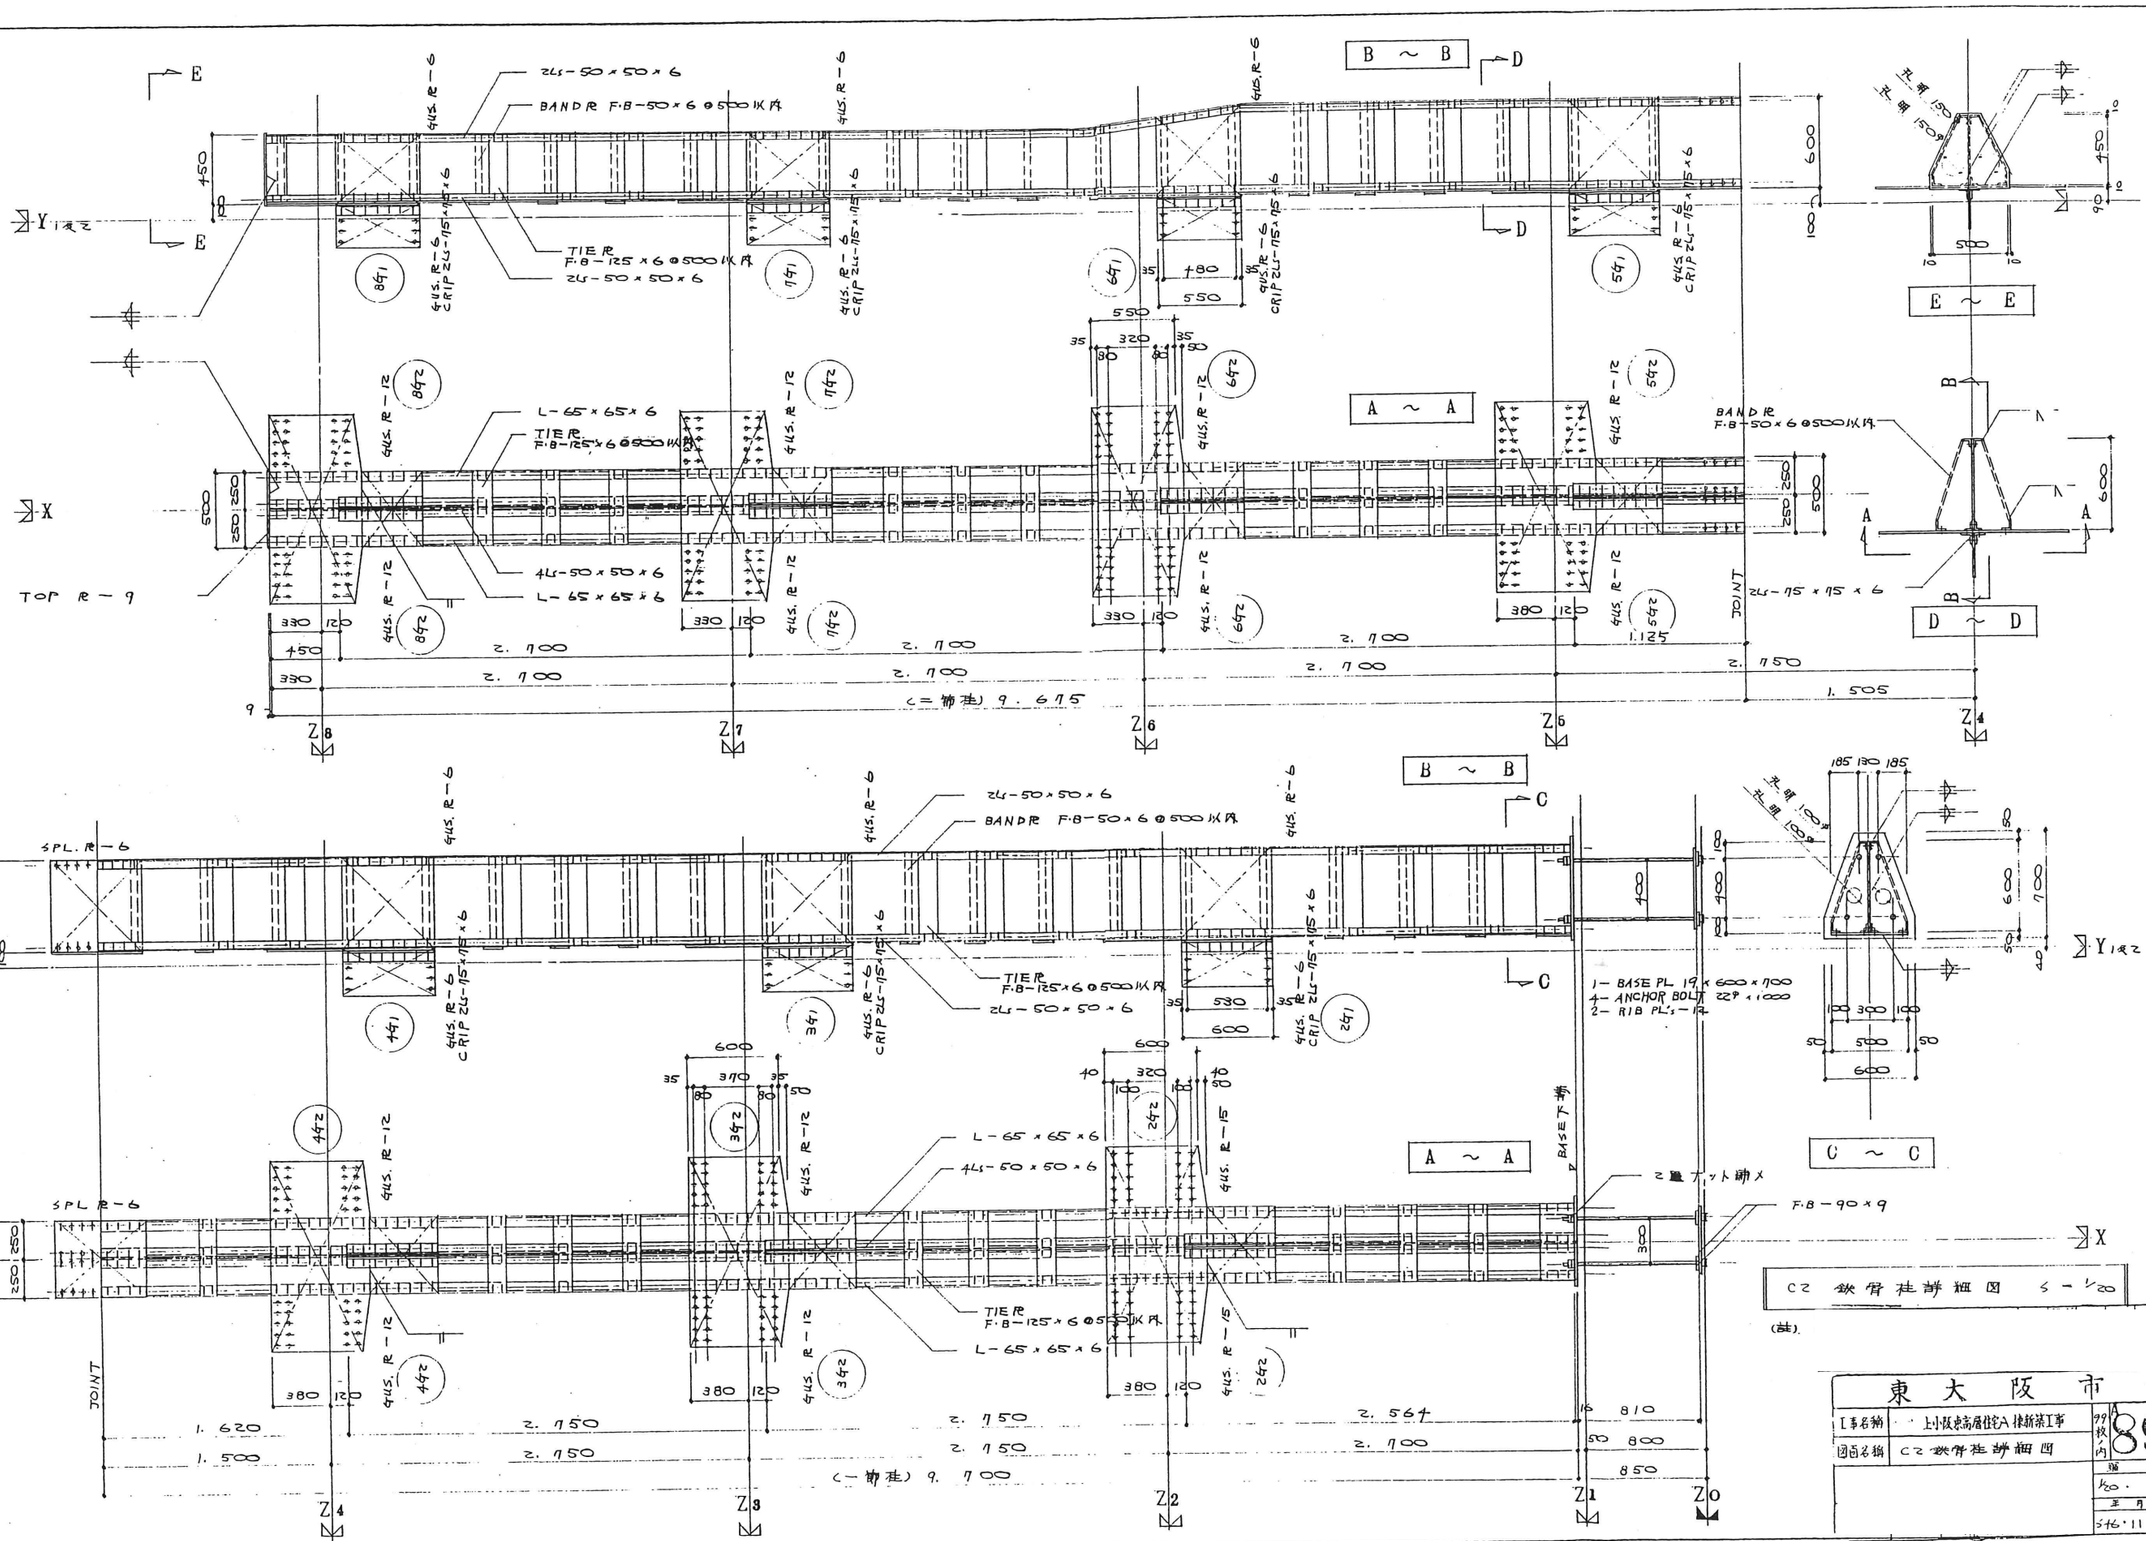

C2 鉄骨柱詳細図 5-1/20

(註)


工事名称	上小阪東高層住宅A棟新築工事
図面名称	C2 鉄骨柱詳細図


東大阪市

89

K


S46・11・10

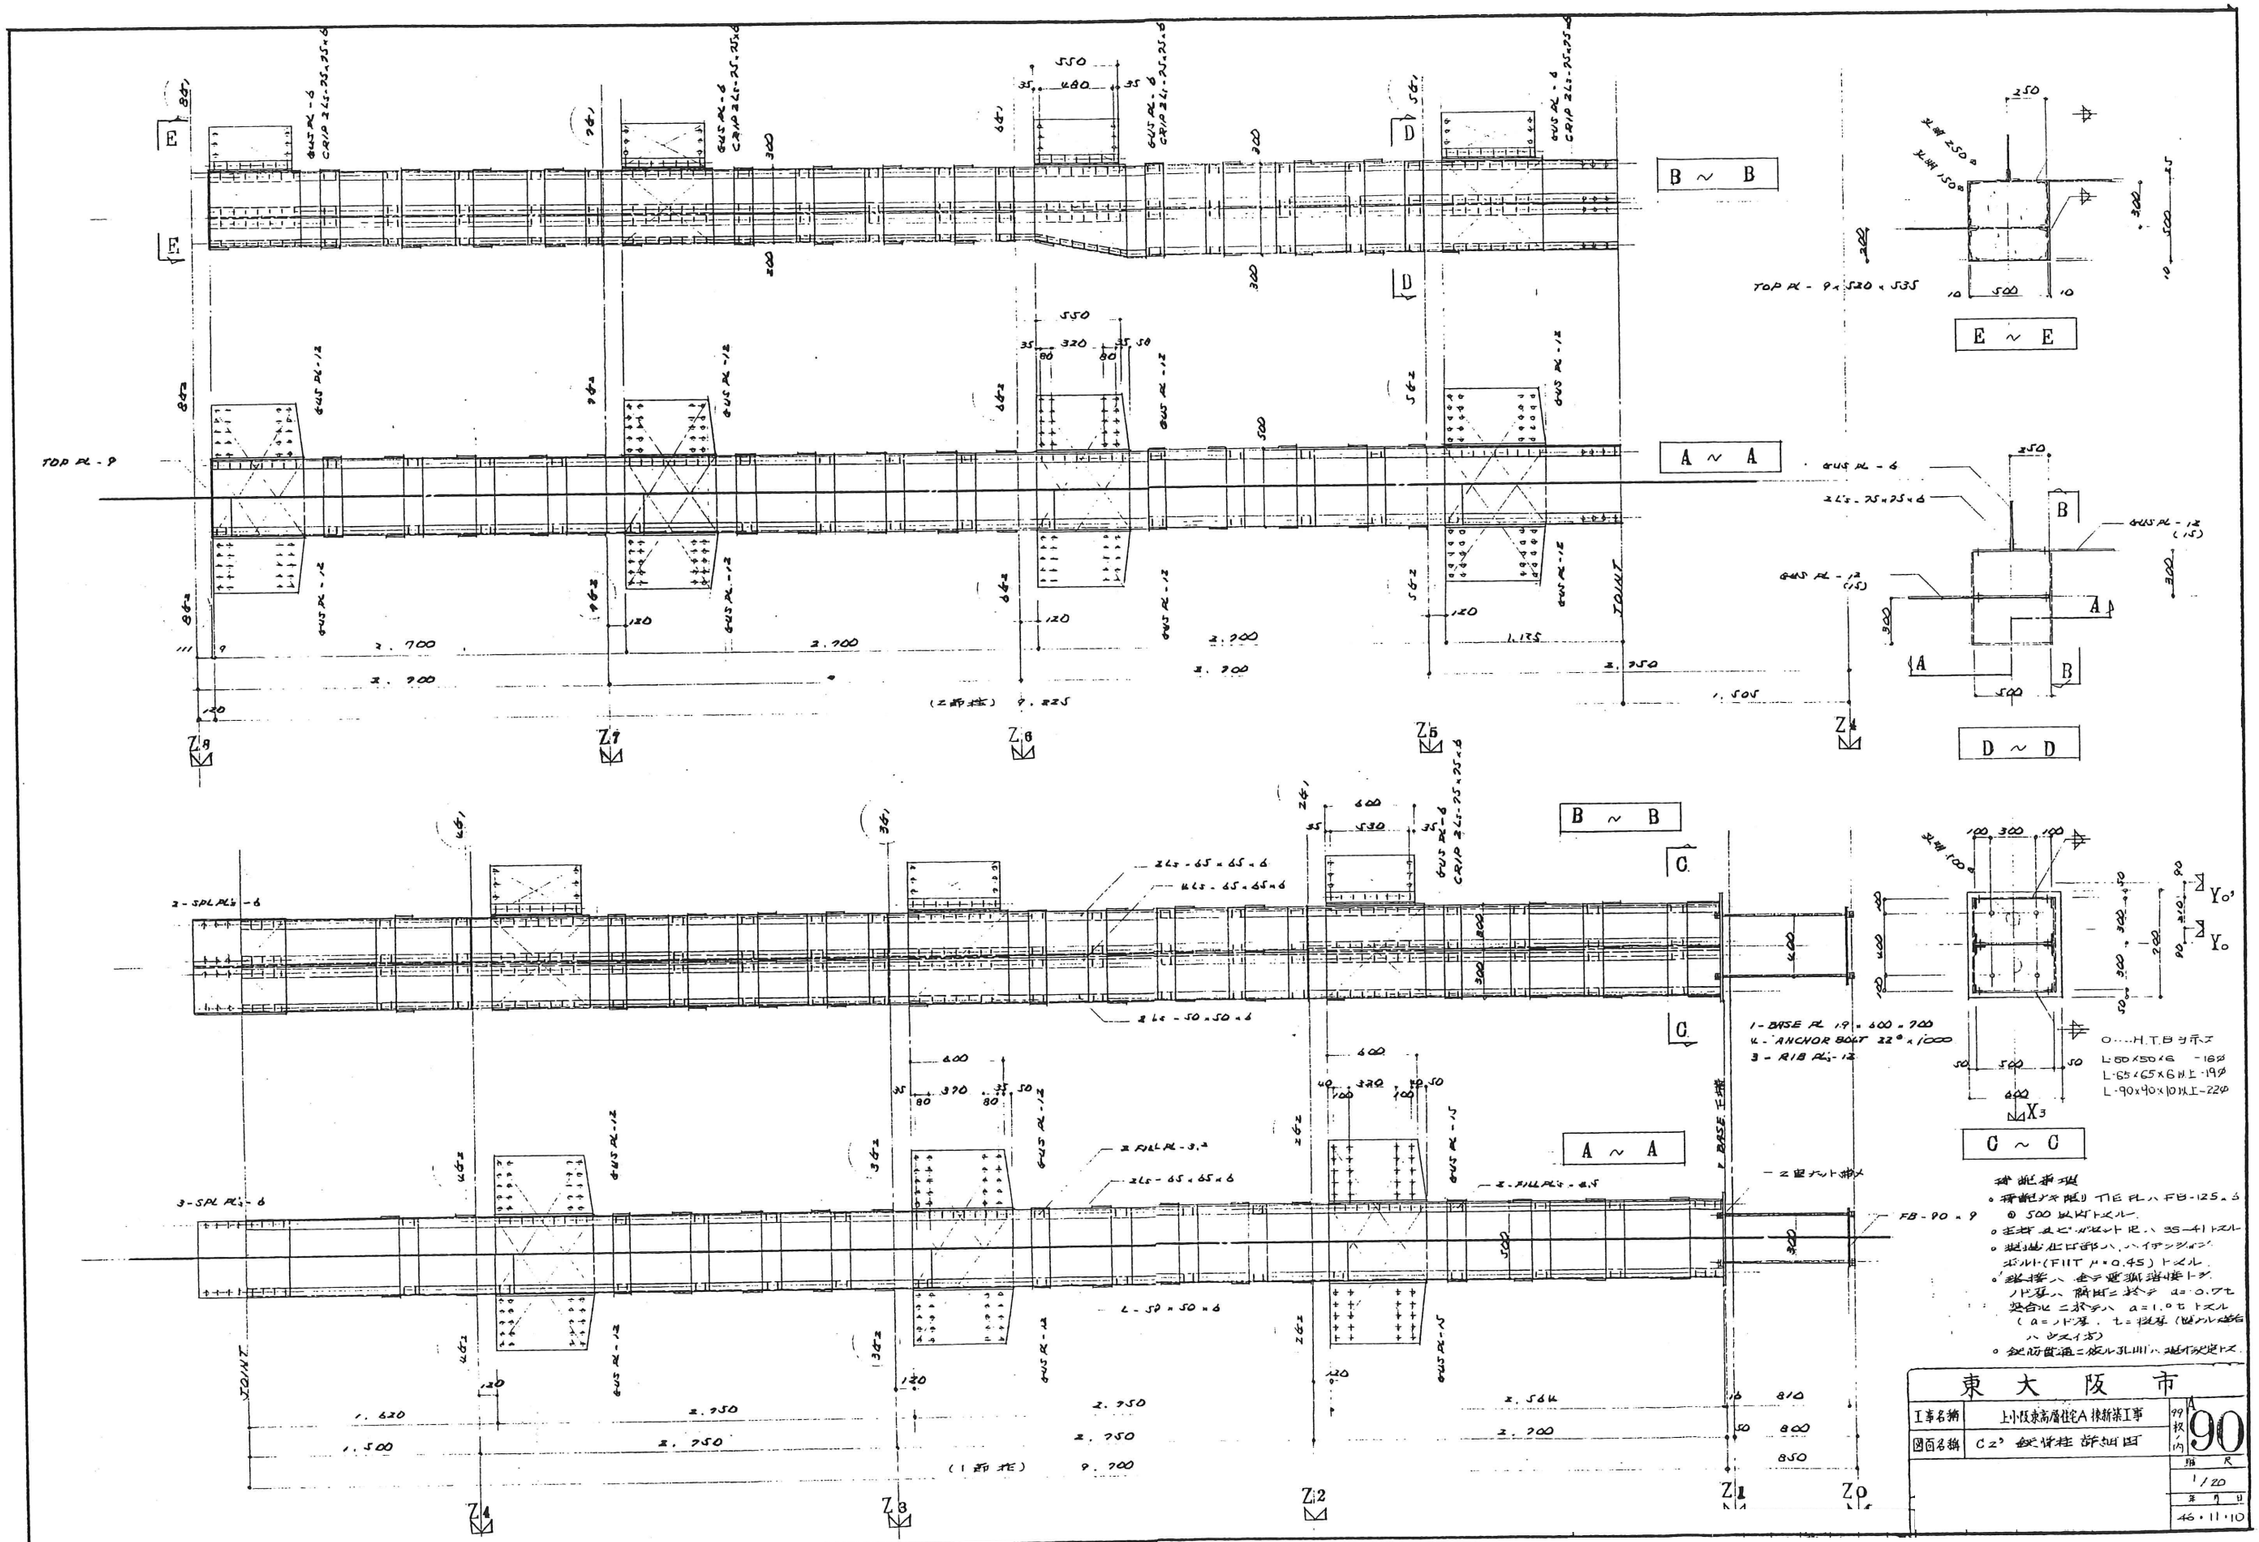
B ～ B
E ～ E
A ～ A
D ～ D
B ～ B
C ～ C
A ～ A
TOP PL - 9
TOP PL - 9 × 520 × 535
1 - BASE PL 19 - 600 - 700
4 - ANCHOR BOLT 22φ × 1000
3 - RIB PL - 12
FB - 90 × 9
東大阪市
上小阪東高層住宅A 棟新築工事
C2' 鉄骨柱 詳細図
1/20
46・11・10

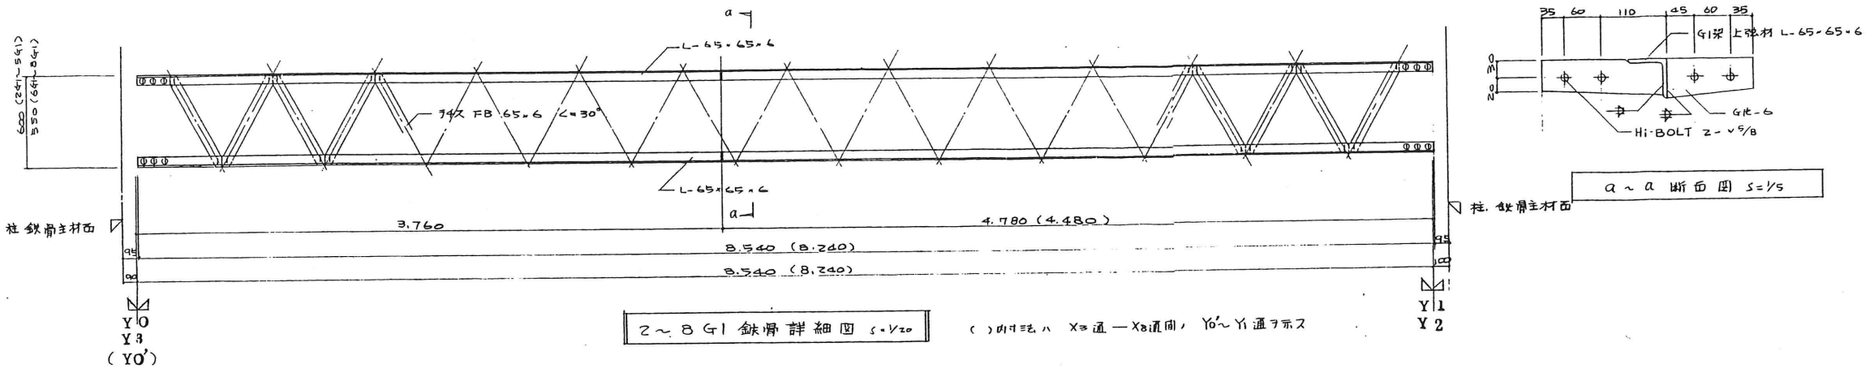


2～8G1 鉄骨詳細図 S=1/20 （）内寸法ハ X3通—X8通間ノ Y0'～Y1通ヲ示ス


a～a 断面図 S=1/5

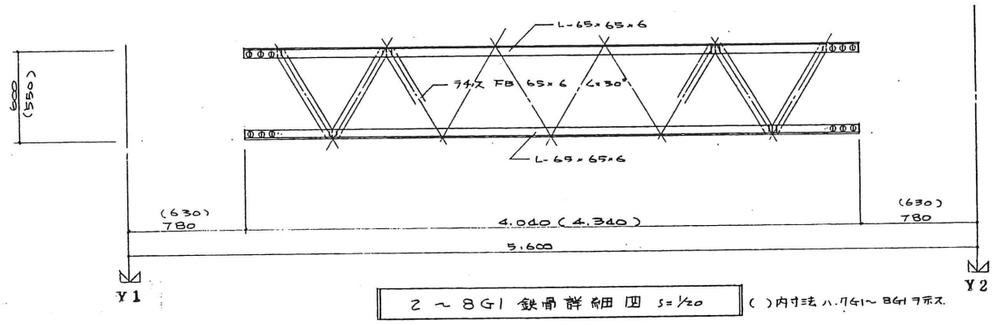


2～8G1 鉄骨詳細図 S=1/20 （）内寸法ハ G1～8G1ヲ示ス

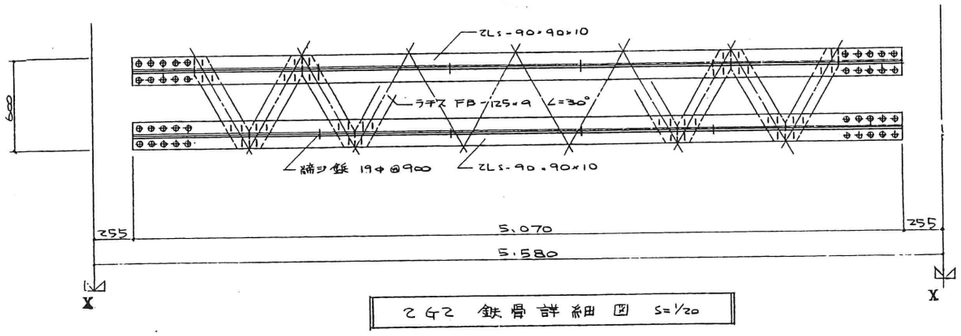


2～8G2 鉄骨詳細図 S=1/20

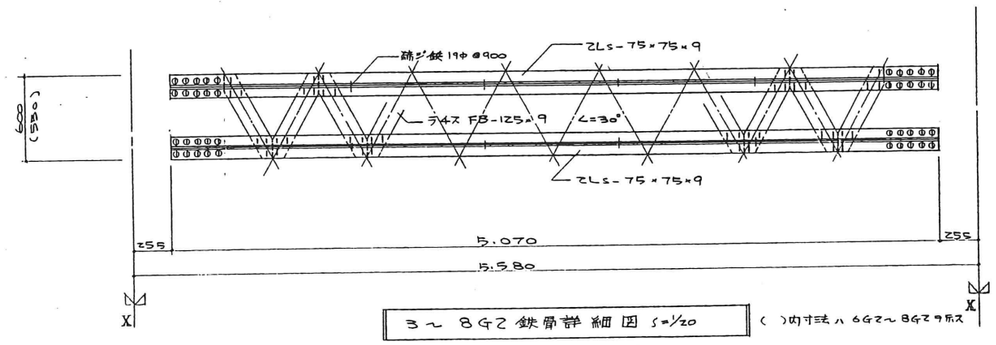

3～8G2 鉄骨詳細図 S=1/20 （）内寸法ハ 6G2～8G2ヲ示ス

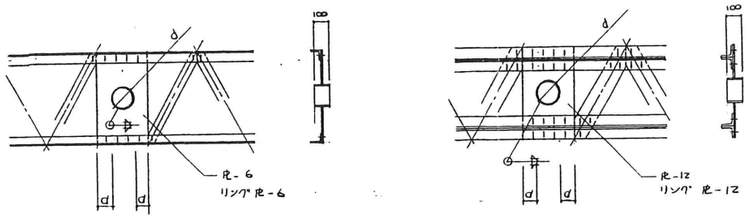

梁貫通補強詳細図 S=1/20

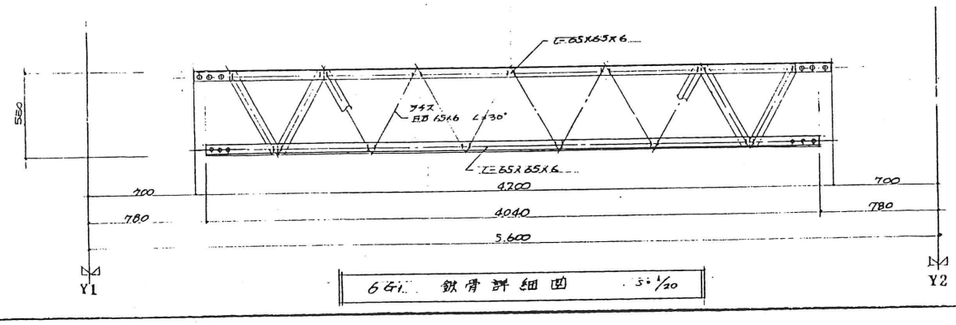

6G1 鉄骨詳細図 S=1/20

東大阪市	
工事名称	上小阪東高層住宅A棟新築工事
図面名称	鉄骨梁詳細図
99枚の内	91
縮尺	1/20
年月日	96・11・10