



(仮称) 東大阪市立野外活動センター新築
電気設備工事



図面リスト



図面番号	図面名称	縮尺	備考
E-01	表紙	---	
E-02	図面リスト	---	
E-03	特記仕様書	---	
E-04	工事区分表	---	
E-05	付近見取図	1:300	
E-06	配電図(外灯)	1:300	
E-07	配電図(外灯)	1:300	
E-08	配電図(幹線・信号)	1:300	
E-09	配電図(幹線・信号)	1:300	
E-10	配電配線リスト	---	
E-11	幹線系統図、配線リスト	---	
E-12	受電電 系統図、キュービクル(参考)図	---	
E-13	分電盤、動力盤、給電図	---	
E-14	ディーゼル発電機設置、外形図、単線給電図、他	---	
E-15	自來用発電機設置計画図	---	
E-16	照明器具、図面 1	---	
E-17	照明器具、図面 2	---	
E-18	照明器具、図面 3	---	
E-19	照明器具、図面 4	---	
E-20	暖電、給湯仕様 1	---	
E-21	暖電、給湯仕様 2	---	
E-22	主要機器一覧表(空調・換気)	---	
E-23	ゴミ置場、発電機置場、受水槽、防火水槽、平面詳細図(幹線動力コンセント)	1:50	
E-24	浄化槽、平面図(電灯・動力)	1:40	
E-25	浄化槽、シーケンス	---	
E-26	浄化槽、運転操作盤、図面	1:10	
E-27	管理棟 1階平面詳細図(コンセント)	1:50	
E-28	管理棟 2階平面詳細図(コンセント)	1:50	
E-29	管理棟 1階平面詳細図(電灯)	1:50	
E-30	管理棟 2階平面詳細図(電灯)	1:50	
E-31	管理棟 1階平面詳細図(暖電)	1:50	
E-32	管理棟 2階平面詳細図(暖電)	1:50	
E-33	管理棟 1階平面詳細図(給湯)	1:50	
E-34	管理棟、屋上図 (給湯)	1:50	
E-35	計器計、機器仕様、他	---	
E-36	機設備、機器仕様書	---	
E-37	管理棟 2 1階平面詳細図、2階平面詳細図(コンセント)	1:50	
E-38	管理棟 2 1階平面詳細図、2階平面詳細図(電灯)	1:50	
E-39	管理棟 2 1階平面詳細図、2階平面詳細図(暖電)	1:50	
E-40	管理棟 2 1階平面詳細図、2階平面詳細図(空調)	1:50	

図面番号	図面名称	縮尺	備考
E-41	パンガロ-A 平面詳細図(コンセント・暖電)	1:50	
E-42	パンガロ-A 平面詳細図(電灯)	1:50	
E-43	パンガロ-A 平面詳細図(空調)	1:50	
E-44	パンガロ-B 平面詳細図(コンセント・暖電)	1:50	
E-45	パンガロ-B 平面詳細図(電灯)	1:50	
E-46	パンガロ-B 平面詳細図(空調)	1:50	
E-47	パンガロ-C 平面詳細図(コンセント・暖電)	1:50	
E-48	パンガロ-C 平面詳細図(電灯)	1:50	
E-49	パンガロ-C 平面詳細図(空調)	1:50	
E-50	パンガロ-D 平面詳細図(コンセント・暖電)	1:50	
E-51	パンガロ-D 平面詳細図(電灯)	1:50	
E-52	パンガロ-D 平面詳細図(空調)	1:50	
E-53	炊事棟A 平面詳細図(電灯コンセント暖電)	1:30	
E-54	炊事棟B 平面詳細図(電灯コンセント暖電)	1:30	
E-55	便所棟A 平面詳細図(電灯コンセント暖電)	1:30	
E-56	便所棟B 平面詳細図(電灯コンセント暖電)	1:30	
E-57	天井伏図(1)	1:100	
E-58	天井伏図(2)	1:100	
E-59	スリプ図(1)	1:100	
E-60	スリプ図(2)	1:100	
E-61	スリプ図(3)	1:100	
E-62	スリプ図(4)	1:100	

工事区分リスト													大田市仕様												
(本工事の施工に当たって工事区分は、下記の00番付したものを採用する。) 所記欄を記入し、大田市仕様を優先するものとする																									
項目	品目	単位	数量	電料	電料	電料	電料	電料	電料	電料	電料	電料	項目	品目	単位	数量	電料	電料	電料	電料	電料	電料	電料	電料	電料
A 電気	A-1 電気配線の配線工事	○											F 電気	F-5 電気配線の配線工事	○										
	A-2 電気配線の配線工事	○												F-6 電気配線の配線工事	○										
	A-3 電気配線の配線工事	○												F-7 電気配線の配線工事	○										
	A-4 電気配線の配線工事	○												F-8 電気配線の配線工事	○										
	A-5 電気配線の配線工事	○												F-9 電気配線の配線工事	○										
	A-6 電気配線の配線工事	○												F-10 電気配線の配線工事	○										
B 電気・ケーブル	B-1 ケーブル・電線敷設工事	○											H 電気・ケーブル	H-1 ケーブル・電線敷設工事	○										
	B-2 ケーブル・電線敷設工事	○												H-2 ケーブル・電線敷設工事	○										
	B-3 ケーブル・電線敷設工事	○												H-3 ケーブル・電線敷設工事	○										
	B-4 ケーブル・電線敷設工事	○												H-4 ケーブル・電線敷設工事	○										
	B-5 ケーブル・電線敷設工事	○												H-5 ケーブル・電線敷設工事	○										
	B-6 ケーブル・電線敷設工事	○												H-6 ケーブル・電線敷設工事	○										
C 電気・ケーブル	C-1 ケーブル・電線敷設工事	○											I 電気・ケーブル	I-1 ケーブル・電線敷設工事	○										
	C-2 ケーブル・電線敷設工事	○												I-2 ケーブル・電線敷設工事	○										
	C-3 ケーブル・電線敷設工事	○												I-3 ケーブル・電線敷設工事	○										
	C-4 ケーブル・電線敷設工事	○												I-4 ケーブル・電線敷設工事	○										
	C-5 ケーブル・電線敷設工事	○												I-5 ケーブル・電線敷設工事	○										
	C-6 ケーブル・電線敷設工事	○												I-6 ケーブル・電線敷設工事	○										
D 電気・ケーブル	D-1 ケーブル・電線敷設工事	○											J 電気・ケーブル	J-1 ケーブル・電線敷設工事	○										
	D-2 ケーブル・電線敷設工事	○												J-2 ケーブル・電線敷設工事	○										
	D-3 ケーブル・電線敷設工事	○												J-3 ケーブル・電線敷設工事	○										
	D-4 ケーブル・電線敷設工事	○												J-4 ケーブル・電線敷設工事	○										
	D-5 ケーブル・電線敷設工事	○												J-5 ケーブル・電線敷設工事	○										
	D-6 ケーブル・電線敷設工事	○												J-6 ケーブル・電線敷設工事	○										
E 電気・ケーブル	E-1 ケーブル・電線敷設工事	○											K 電気・ケーブル	K-1 ケーブル・電線敷設工事	○										
	E-2 ケーブル・電線敷設工事	○												K-2 ケーブル・電線敷設工事	○										
	E-3 ケーブル・電線敷設工事	○												K-3 ケーブル・電線敷設工事	○										
	E-4 ケーブル・電線敷設工事	○												K-4 ケーブル・電線敷設工事	○										
	E-5 ケーブル・電線敷設工事	○												K-5 ケーブル・電線敷設工事	○										
	E-6 ケーブル・電線敷設工事	○												K-6 ケーブル・電線敷設工事	○										
F 電気	F-1 電気配線の配線工事	○											L 電気	L-1 電気配線の配線工事	○										
	F-2 電気配線の配線工事	○												L-2 電気配線の配線工事	○										
	F-3 電気配線の配線工事	○												L-3 電気配線の配線工事	○										
	F-4 電気配線の配線工事	○												L-4 電気配線の配線工事	○										
	F-5 電気配線の配線工事	○												L-5 電気配線の配線工事	○										
	F-6 電気配線の配線工事	○												L-6 電気配線の配線工事	○										



NOTES ON CONTRIBUTORS

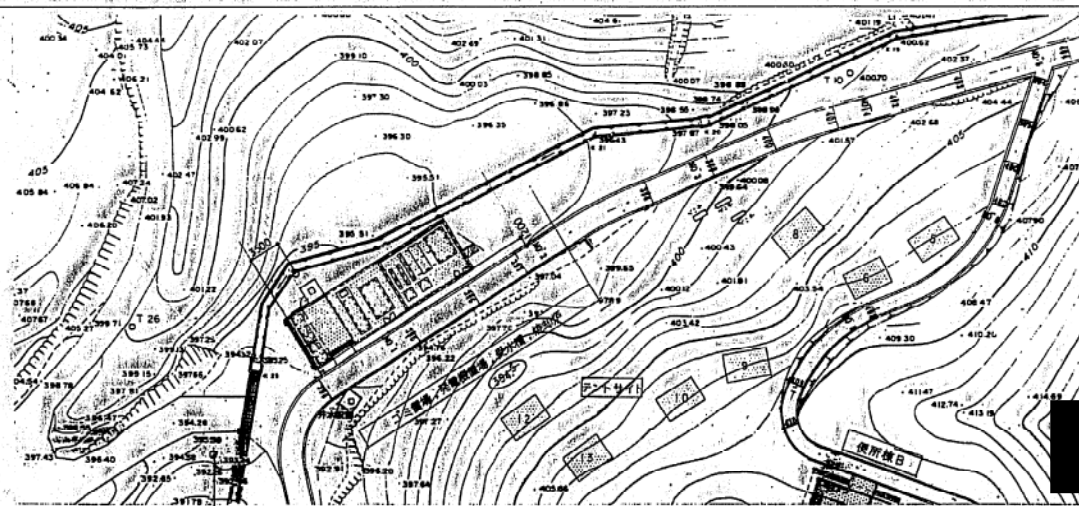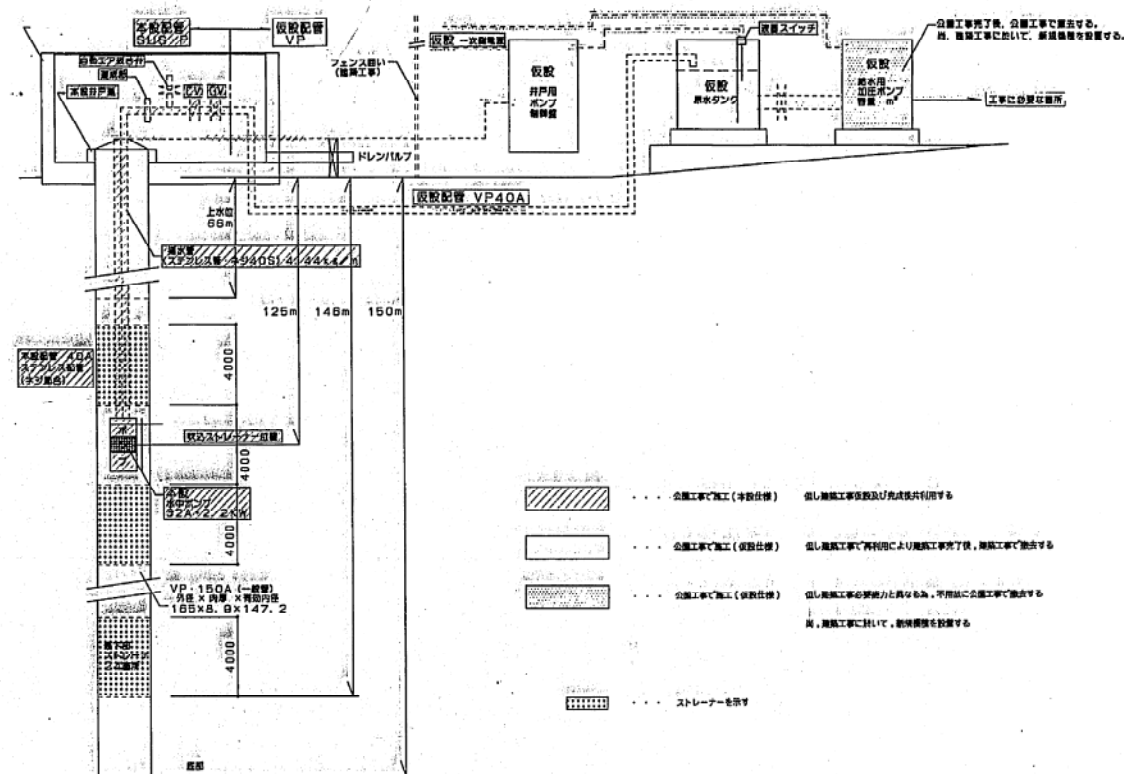

関西電力半減後
これより原発電力取組のこと

JOB - (候補)東大阪市立野外活動センター新築電気設備工事

位置圖・附近見取圖	・	・
工事開始時期	・	・

E - 05

T-154

T-100

T-154

T-154




地形図の作成に用いた資料	国土地理院 地形図
縮尺	1:50,000
投影法	メルカトル投影法
基準面	日本標準緯度面
基準点	東京湾平均海面
測点	N27-N47 (1:50,000)
測点	O 018 測量点

JOB
（資料）東大前町野活動センター新築電気設備工事



縮尺
1:300

E-06

DATA

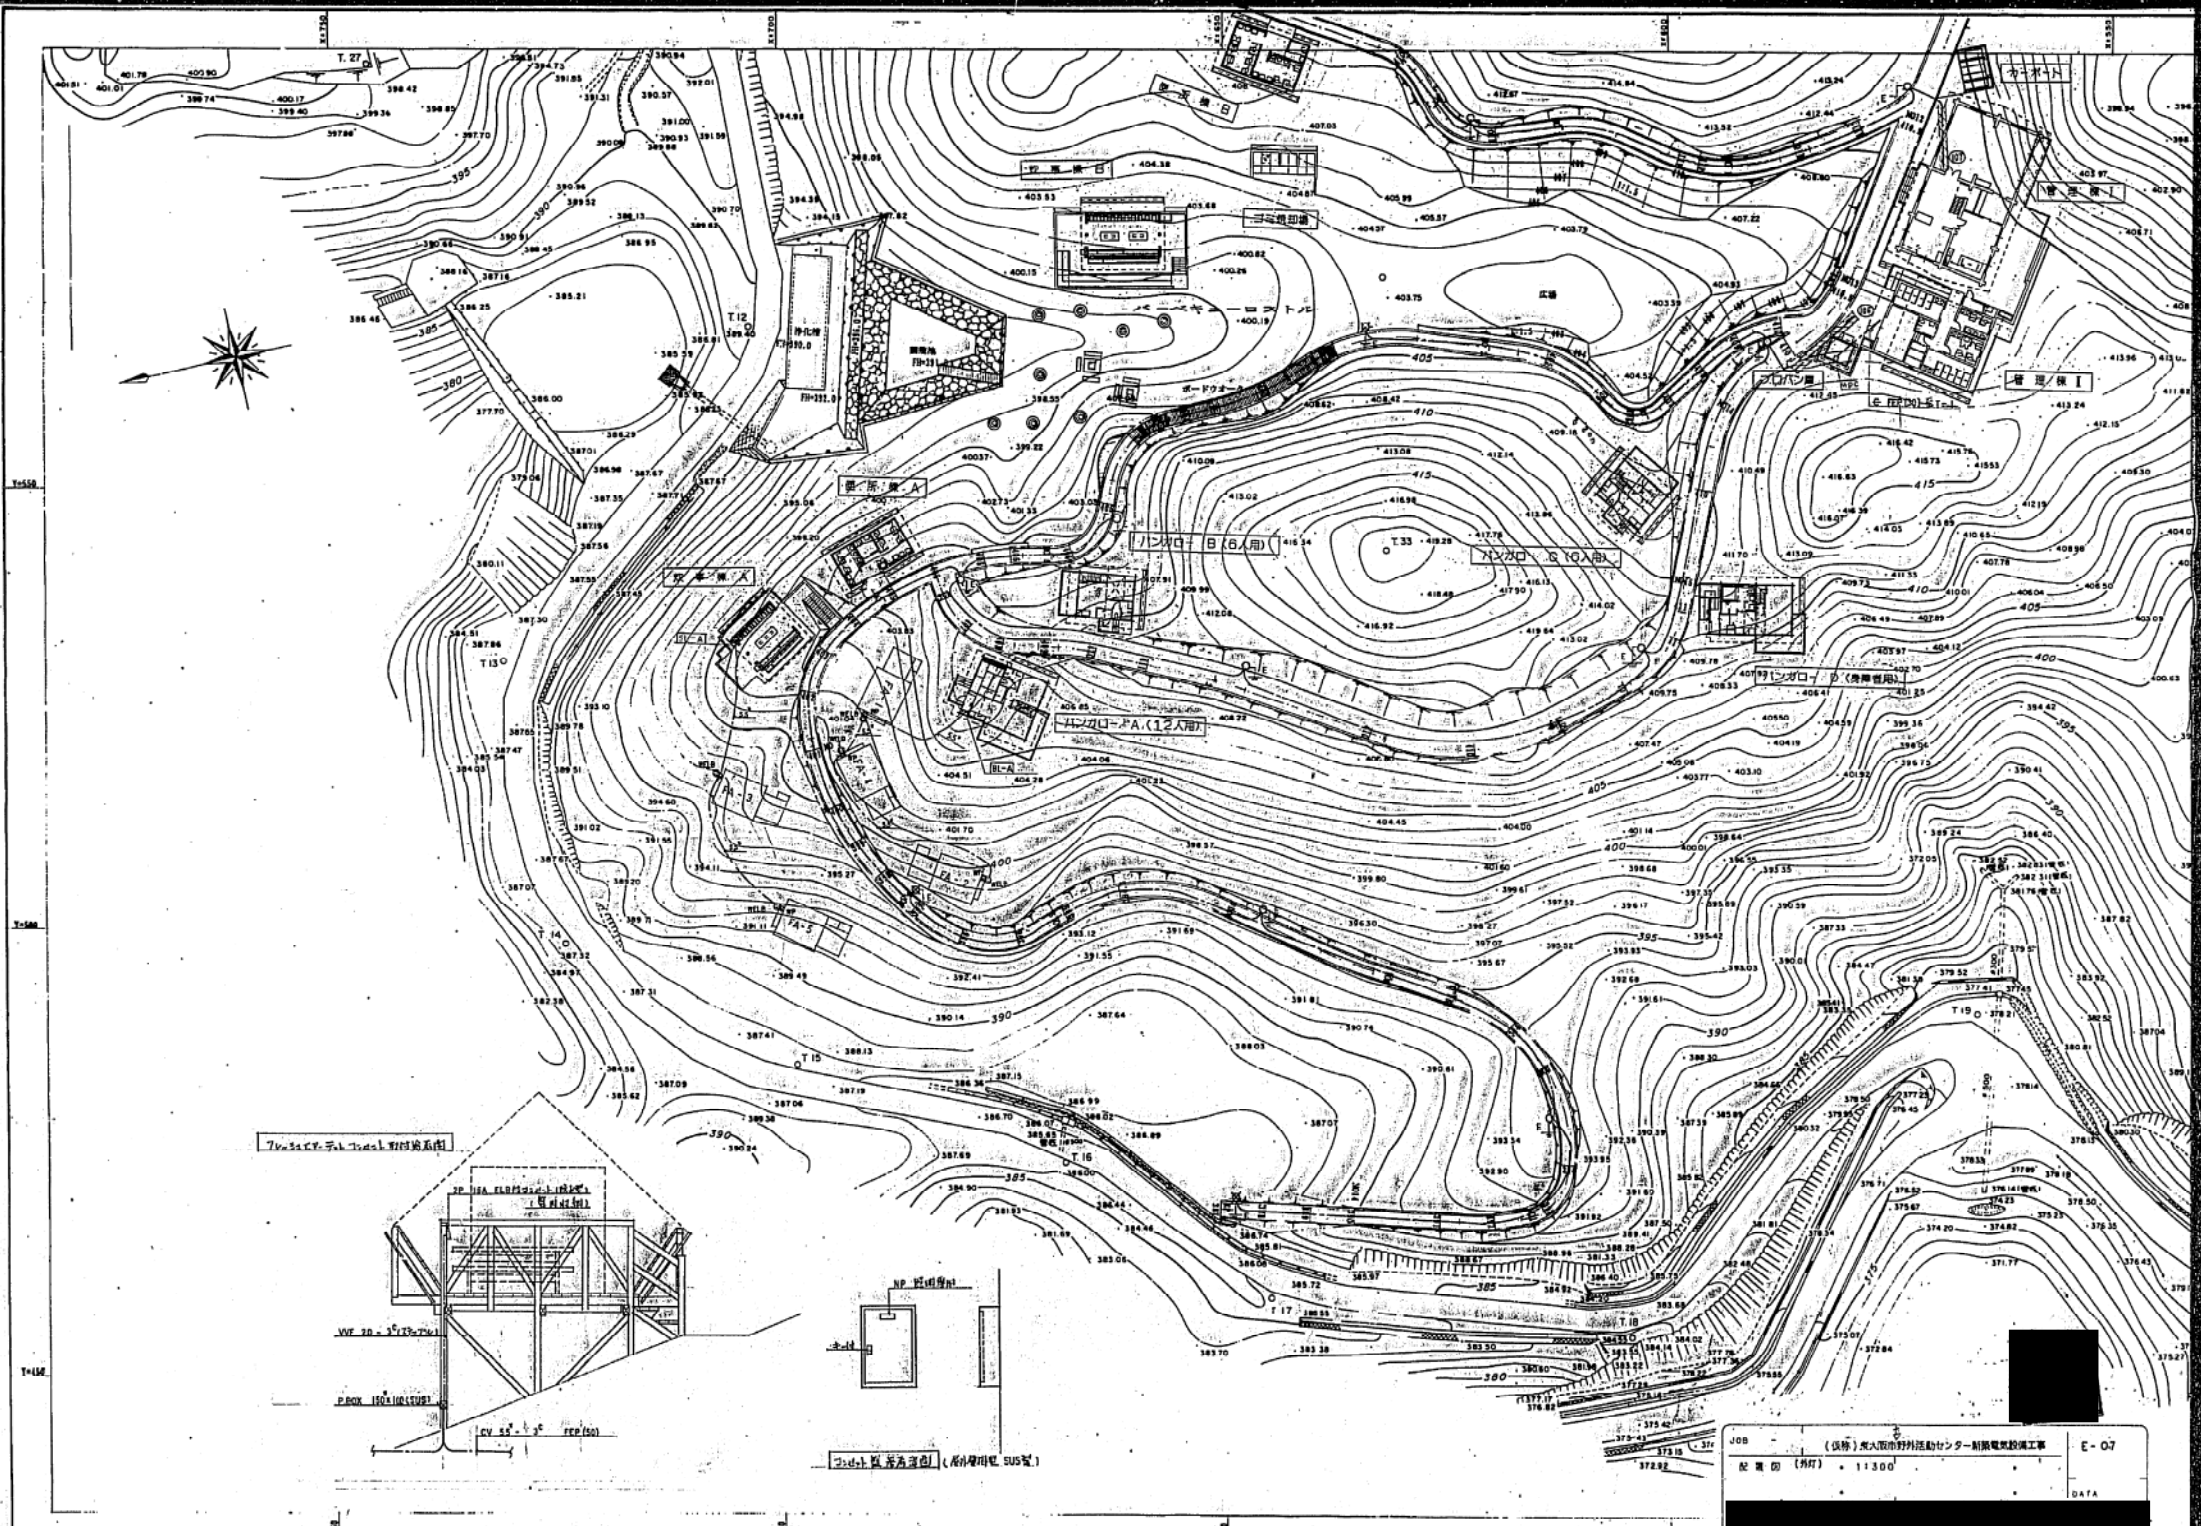


Topographic Map of the Mountainous Area

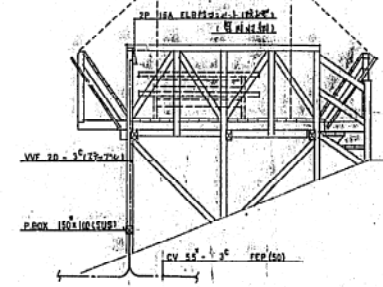

Topographic Map of the Mountainous Area

JOB (保特) 東大田市野分活動センター新築電気設備工事 E-07
配電図 (別付) 1:1300
DATA

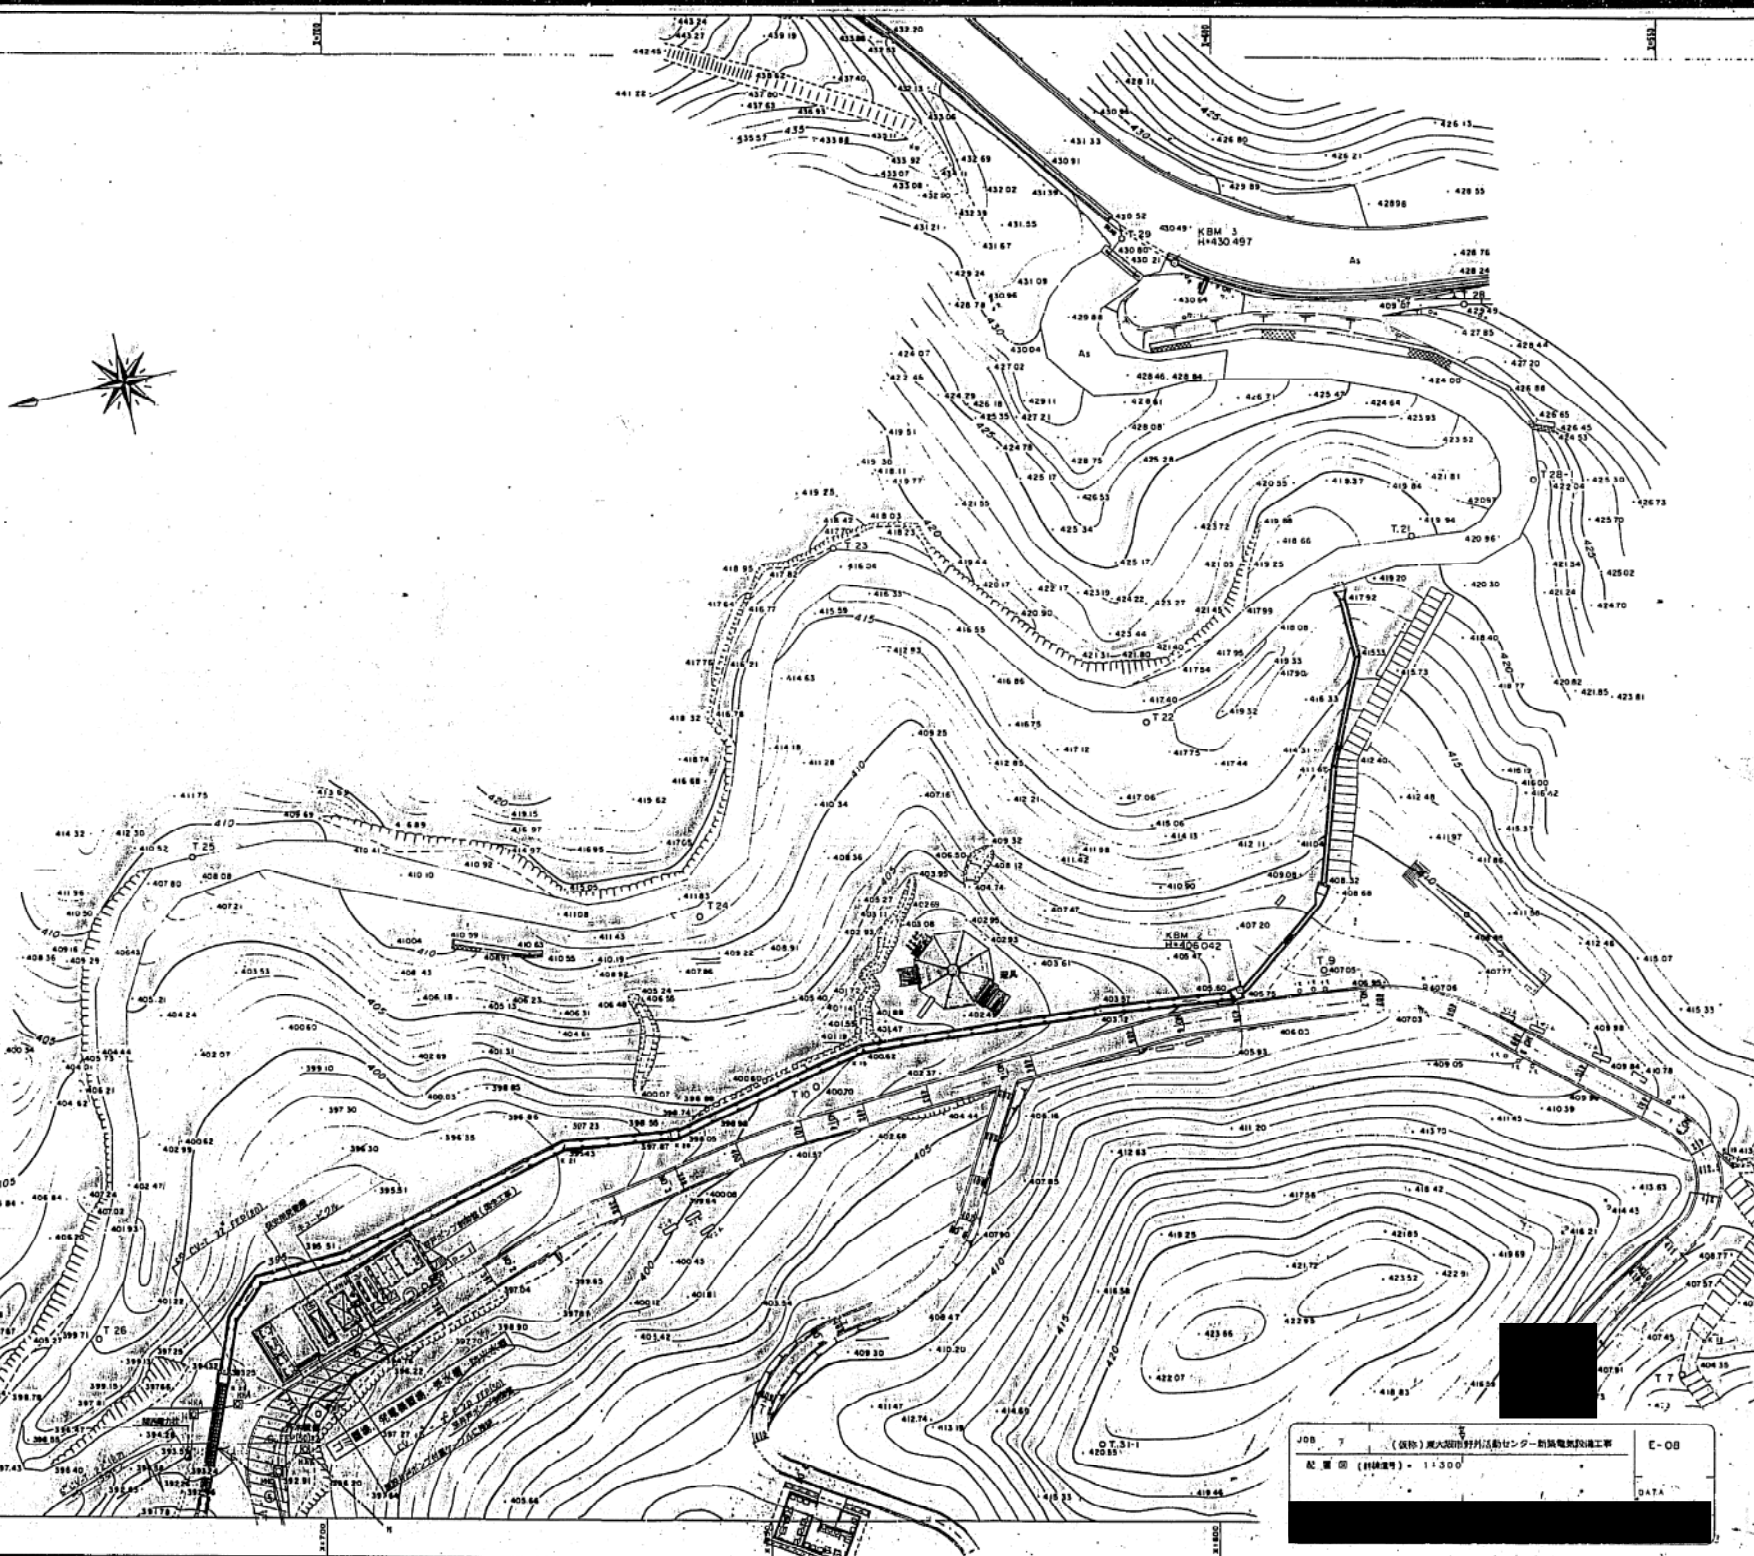[illegible]

JOB 7 (仮称)東大阪市野井活動センター新築電気設備工事 E-08
配 置 図 (材料番号) = 1:300

E-08

DATA



項目番号	記号	記号	項目名	単位
A - 1	CV-T	100		
A - 2	CV-T	98		
A - 3	CV-T	98		
A - 4	CV-T	98		
A - 5	CV-T	98		
A - 6	CV-T	98		
A - 7	CV5.5	3		
A - 8	CV5.5	3		
A - 9	CV5.5	3		
A - 10	CV5.5	3		
A - 11	CV5.5	3		
B - 1	CV-T	100		
B - 2	CV-T	98		
B - 3	CV-T	98		
BG - 1	CV-T	14		
CG - 1	CV-T	98		
CG - 2	CV5.5	2		
CG - 3	CV5.5	2		
CG - 4	CV5.5	2		
CG - 5	CV5.5	2		
CG - 6	CV5.5	2		
CG - 7	CV5.5	2		
CG - 8	CV5.5	2		
CG - 9	CV5.5	2		
CG - 10	CV5.5	2		
管柱	CV5.5	2 x 3		
	CV5.5	3 x 1		
	CV5.5	6 x 1		
管柱				

群	組	機	配	配	機	機
A	-1	CV-1	100%			
A	-3	CV-1	38%			
A	-4	CV-1	38%			FEP (200)
A	-5	CV-1	38%			
A	-6	CV-1	38%			
A	-7	CV-5	2%			
A	-8	CV-5	2%			
A	-9	CV-5	2%			
A	-10	CV-5	2%			FEP (100)
A	-11	CV-5	2%			
B	-1	E30				
B	-2	E30				
B	-3	E30				
AN	-2	CV-1	22%			
AN	-3	CV-1	14%			FEP (150)
AN	-4	CV-1	14%			
AN	-5	CV-1	14%			
B	-1	CV-1	100%			
B	-2	CV-1	38%			
B	-3	CV-5	2%			FEP (150)
B	-4	CV-5	2%			
B	-5	CV-5	2%			
B	-6	CV-5	2%			
B	-7	CV-5	2%			
B	-8	CV-5	2%			
B	-9	CV-5	2%			
B	-10	CV-5	2%			
B	-11	CV-5	2%			
B	-12	CV-5	2%			
B	-13	CV-5	2%			
B	-14	CV-5	2%			
B	-15	CV-5	2%			
B	-16	CV-5	2%			
B	-17	CV-5	2%			
B	-18	CV-5	2%			
B	-19	CV-5	2%			
B	-20	CV-5	2%			
B	-21	CV-5	2%			
B	-22	CV-5	2%			
B	-23	CV-5	2%			
B	-24	CV-5	2%			
B	-25	CV-5	2%			
B	-26	CV-5	2%			
B	-27	CV-5	2%			
B	-28	CV-5	2%			
B	-29	CV-5	2%			
B	-30	CV-5	2%			
B	-31	CV-5	2%			
B	-32	CV-5	2%			
B	-33	CV-5	2%			
B	-34	CV-5	2%			
B	-35	CV-5	2%			
B	-36	CV-5	2%			
B	-37	CV-5	2%			
B	-38	CV-5	2%			
B	-39	CV-5	2%			
B	-40	CV-5	2%			
B	-41	CV-5	2%			
B	-42	CV-5	2%			
B	-43	CV-5	2%			
B	-44	CV-5	2%			
B	-45	CV-5	2%			
B	-46	CV-5	2%			
B	-47	CV-5	2%			
B	-48	CV-5	2%			
B	-49	CV-5	2%			
B	-50	CV-5	2%			
B	-51	CV-5	2%			
B	-52	CV-5	2%			
B	-53	CV-5	2%			
B	-54	CV-5	2%			
B	-55	CV-5	2%			
B	-56	CV-5	2%			
B	-57	CV-5	2%			
B	-58	CV-5	2%			
B	-59	CV-5	2%			
B	-60	CV-5	2%			
B	-61	CV-5	2%			
B	-62	CV-5	2%			
B	-63	CV-5	2%			
B	-64	CV-5	2%			
B	-65	CV-5	2%			
B	-66	CV-5	2%			
B	-67	CV-5	2%			
B	-68	CV-5	2%			
B	-69	CV-5	2%			
B	-70	CV-5	2%			
B	-71	CV-5	2%			
B	-72	CV-5	2%			
B	-73	CV-5	2%			
B	-74	CV-5	2%			
B	-75	CV-5	2%			
B	-76	CV-5	2%			
B	-77	CV-5	2%			
B	-78	CV-5	2%			
B	-79	CV-5	2%			
B	-80	CV-5	2%			
B	-81	CV-5	2%			
B	-82	CV-5	2%			
B	-83	CV-5	2%			
B	-84	CV-5	2%			
B	-85	CV-5	2%			
B	-86	CV-5	2%			
B	-87	CV-5	2%			
B	-88	CV-5	2%			
B	-89	CV-5	2%			
B	-90	CV-5	2%			
B	-91	CV-5	2%			
B	-92	CV-5	2%			
B	-93	CV-5	2%			
B	-94	CV-5	2%			
B	-95	CV-5	2%			
B	-96	CV-5	2%			
B	-97	CV-5	2%			
B	-98	CV-5	2%			
B	-99	CV-5	2%			
B	-100	CV-5	2%			
B	-101	CV-5	2%			
B	-102	CV-5	2%			
B	-103	CV-5	2%			
B	-104	CV-5	2%			
B	-105	CV-5	2%			
B	-106	CV-5	2%			
B	-107	CV-5	2%			
B	-108	CV-5	2%			
B	-109	CV-5	2%			
B	-110	CV-5	2%			
B	-111	CV-5	2%			
B	-112	CV-5	2%			
B	-113	CV-5	2%			
B	-114	CV-5	2%			
B	-115	CV-5	2%			
B	-116	CV-5	2%			
B	-117	CV-5	2%			
B	-118	CV-5	2%			
B	-119	CV-5	2%			
B	-120	CV-5	2%			
B	-121	CV-5	2%			
B	-122	CV-5	2%			
B	-123	CV-5	2%			
B	-124	CV-5	2%			
B	-125	CV-5	2%			
B	-126	CV-5	2%			
B	-127	CV-5	2%			
B	-128	CV-5	2%			
B	-129	CV-5	2%			
B	-130	CV-5	2%			
B	-131	CV-5	2%			
B	-132	CV-5	2%			
B	-133	CV-5	2%			
B	-134	CV-5	2%			
B	-135	CV-5	2%			
B	-136	CV-5	2%			
B	-137	CV-5	2%			
B	-138	CV-5	2%			
B	-139	CV-5	2%			
B	-140	CV-5	2%			
B	-141	CV-5	2%			
B	-142	CV-5	2%			
B	-143	CV-5	2%			
B	-144	CV-5	2%			
B	-145	CV-5	2%			
B	-146	CV-5	2%			
B	-147	CV-5	2%			
B	-148	CV-5	2%			
B	-149	CV-5	2%			
B	-150	CV-5	2%			
B	-151	CV-5	2%			
B	-152	CV-5	2%			
B	-153	CV-5	2%			
B	-154	CV-5	2%			
B	-155	CV-5	2%			
B	-156	CV-5	2%			
B	-157	CV-5	2%			
B	-158	CV-5	2%			
B	-159	CV-5	2%			
B	-160	CV-5	2%			
B	-161	CV-5	2%			
B	-162	CV-5	2%			
B	-163	CV-5	2%			
B	-164	CV-5	2%			
B	-165	CV-5	2%			
B	-166	CV-5	2%			
B	-167	CV-5	2%			
B	-168	CV-5	2%			
B	-169	CV-5	2%			
B	-170	CV-5	2%			
B	-171	CV-5	2%			
B	-172	CV-5	2%			
B	-173	CV-5	2%			
B	-174	CV-5	2%			
B	-175	CV-5	2%			
B	-176	CV-5	2%			
B	-177	CV-5	2%			
B	-178	CV-5	2%			
B	-179	CV-5	2%			
B	-180	CV-5	2%			
B	-181	CV-5	2%			
B	-182	CV-5	2%			
B	-183	CV-5	2%			
B	-184	CV-5	2%			
B	-185	CV-5	2%			
B	-186	CV-5	2%			
B	-187	CV-5	2%			
B	-188	CV-5	2%			
B	-189	CV-5	2%			
B	-190	CV-5	2%			
B	-191	CV-5	2%			
B	-192	CV-5	2%			
B	-193	CV-5	2%			
B	-194	CV-5	2%			
B	-195	CV-5	2%			
B	-196	CV-5	2%			
B	-197	CV-5	2%			
B	-198	CV-5	2%			
B	-199	CV-5	2%			
B	-200	CV-5	2%			
B	-201	CV-5	2%			
B	-202	CV-5	2%			
B	-203	CV-5	2%			
B	-204	CV-5	2%			
B	-205	CV-5	2%			
B	-206	CV-5	2%			
B	-207	CV-5	2%			
B	-208	CV-5	2%			
B	-209	CV-5	2%			
B	-210	CV-5	2%			
B	-211	CV-5	2%			
B	-212	CV-5	2%			
B	-213	CV-5	2%			
B	-214	CV-5	2%			
B	-215	CV-5	2%			
B	-216	CV-5	2%			
B	-217	CV-5	2%			
B	-218	CV-5	2%			
B	-219	CV-5	2%			
B	-220	CV-5	2%			
B	-221	CV-5	2%			
B	-222	CV-5	2%			
B	-223	CV-5	2%			
B	-224	CV-5	2%			
B	-225	CV-5	2%			
B	-226	CV-5	2%			
B	-227	CV-5	2%			
B	-228	CV-5	2%			
B	-229	CV-5	2%			
B	-230	CV-5	2%			
B	-231	CV-5	2%			
B	-232	CV-5	2%			
B	-233	CV-5	2%			
B	-234	CV-5	2%			
B	-235	CV-5	2%			
B	-236	CV-5	2%			
B	-237	CV-5	2%			
B	-238	CV-5	2%			
B	-239	CV-5	2%			
B	-240	CV-5	2%			
B	-241	CV-5	2%			
B	-242	CV-5	2%			
B	-243	CV-5	2%			
B	-244	CV-5	2%			
B	-245	CV-5	2%			
B	-246	CV-5	2%			
B	-247	CV-5	2%			
B	-248	CV-5	2%			
B	-249	CV-5	2%			
B	-250	CV-5	2%			
B	-251	CV-5	2%			
B	-252	CV-5	2%			
B	-253	CV-5	2%			
B	-254	CV-5	2%			
B	-255	CV-5	2%			
B	-256	CV-5	2%			
B	-257	CV-5	2%			
B	-258	CV-5	2%			
B	-259	CV-5	2%			
B	-260	CV-5	2%			
B	-261	CV-5	2%			
B	-262	CV-5	2%			
B	-263	CV-5	2%			
B	-264	CV-5	2%			
B	-265	CV-5	2%			
B	-266	CV-5	2%			
B	-267	CV-5	2%			
B	-268	CV-5	2%			
B	-269	CV-5	2%			
B	-270	CV-5	2%			
B	-271	CV-5	2%			
B	-272	CV-5	2%			
B	-273					

項目	仕様	単位	数量	備考
A - 1	CV-T 100*			
A - 2	CV-T 80*			
A - 3	CV-T 80*			
A - 4	CV-T 88*			
A - 5	CV-T 88*			FEP (100)
A - 6	CV-T 88*			
A - 7	CV5.5-8*			
A - 8	CV5.5-8*			
A - 9	CV5.5-8*			FEP (100)
A - 10	CV5.5-8*			
AN - 1	CV-T 22*			
AN - 2	CV-T 14*			
AN - 3	CV-T 14*			FEP (150)
AN - 4	CV-T 14*			
ES	880*			
FEEL	880*			
B - 1	CV-T 100*			
B - 2	CV-T 88*			FEP (150)
CG - 1	CV-T 88*			
CG - 2	CV5.5-8*			
CG - 3	CV5.5-8*			
CG - 4	CV5.5-8*			
CG - 5	CV5.5-8*			
CG - 6	CV5.5-8*			FEP (150)
CG - 7	CV5.5-8*			
CG - 8	CV5.5-8*			
CG - 9	CV5.5-8*			
CG - 10	CV5.5-8*			
要領	CV25-21 X 3			FEP (30)
	CV21-8 X 3			
	CV21-8 X 3			
要領	CV25-21 X 3			FEP (100)
要領	CV21-8 X 3			
要領	CV21-8 X 3			FEP (50) X 2

品番・型番	記号・記号	単位
A-1	CV-T 100°	
A-2	CV-T 100°	
A-3	CV-T 100°	
A-4	CV-T 100°	
A-5	CV-T 100°	
A-6	CV-T 100°	
A-7	CV-T 100°	
A-8	CV-T 100°	
A-9	CV-T 100°	
A-10	CV-T 100°	
A-11	CV-T 100°	
A-12	CV-T 100°	
A-13	CV-T 100°	
A-14	CV-T 100°	
A-15	CV-T 100°	
A-16	CV-T 100°	
A-17	CV-T 100°	
A-18	CV-T 100°	
A-19	CV-T 100°	
A-20	CV-T 100°	
A-21	CV-T 100°	
A-22	CV-T 100°	
A-23	CV-T 100°	
A-24	CV-T 100°	
A-25	CV-T 100°	
A-26	CV-T 100°	
A-27	CV-T 100°	
A-28	CV-T 100°	
A-29	CV-T 100°	
A-30	CV-T 100°	
A-31	CV-T 100°	
A-32	CV-T 100°	
A-33	CV-T 100°	
A-34	CV-T 100°	
A-35	CV-T 100°	
A-36	CV-T 100°	
A-37	CV-T 100°	
A-38	CV-T 100°	
A-39	CV-T 100°	
A-40	CV-T 100°	
A-41	CV-T 100°	
A-42	CV-T 100°	
A-43	CV-T 100°	
A-44	CV-T 100°	
A-45	CV-T 100°	
A-46	CV-T 100°	
A-47	CV-T 100°	
A-48	CV-T 100°	
A-49	CV-T 100°	
A-50	CV-T 100°	
A-51	CV-T 100°	
A-52	CV-T 100°	
A-53	CV-T 100°	
A-54	CV-T 100°	
A-55	CV-T 100°	
A-56	CV-T 100°	
A-57	CV-T 100°	
A-58	CV-T 100°	
A-59	CV-T 100°	
A-60	CV-T 100°	
A-61	CV-T 100°	
A-62	CV-T 100°	
A-63	CV-T 100°	
A-64	CV-T 100°	
A-65	CV-T 100°	
A-66	CV-T 100°	
A-67	CV-T 100°	
A-68	CV-T 100°	
A-69	CV-T 100°	
A-70	CV-T 100°	
A-71	CV-T 100°	
A-72	CV-T 100°	
A-73	CV-T 100°	
A-74	CV-T 100°	
A-75	CV-T 100°	
A-76	CV-T 100°	
A-77	CV-T 100°	
A-78	CV-T 100°	
A-79	CV-T 100°	
A-80	CV-T 100°	
A-81	CV-T 100°	
A-82	CV-T 100°	
A-83	CV-T 100°	
A-84	CV-T 100°	
A-85	CV-T 100°	
A-86	CV-T 100°	
A-87	CV-T 100°	
A-88	CV-T 100°	
A-89	CV-T 100°	
A-90	CV-T 100°	
A-91	CV-T 100°	
A-92	CV-T 100°	
A-93	CV-T 100°	
A-94	CV-T 100°	
A-95	CV-T 100°	
A-96	CV-T 100°	
A-97	CV-T 100°	
A-98	CV-T 100°	
A-99	CV-T 100°	
A-100	CV-T 100°	
A-101	CV-T 100°	
A-102	CV-T 100°	
A-103	CV-T 100°	
A-104	CV-T 100°	
A-105	CV-T 100°	
A-106	CV-T 100°	
A-107	CV-T 100°	
A-108	CV-T 100°	
A-109	CV-T 100°	
A-110	CV-T 100°	
A-111	CV-T 100°	
A-112	CV-T 100°	
A-113	CV-T 100°	
A-114	CV-T 100°	
A-115	CV-T 100°	
A-116	CV-T 100°	
A-117	CV-T 100°	
A-118	CV-T 100°	
A-119	CV-T 100°	
A-120	CV-T 100°	
A-121	CV-T 100°	
A-122	CV-T 100°	
A-123	CV-T 100°	
A-124	CV-T 100°	
A-125	CV-T 100°	
A-126	CV-T 100°	
A-127	CV-T 100°	
A-128	CV-T 100°	
A-129	CV-T 100°	
A-130	CV-T 100°	
A-131	CV-T 100°	
A-132	CV-T 100°	
A-133	CV-T 100°	
A-134	CV-T 100°	
A-135	CV-T 100°	
A-136	CV-T 100°	
A-137	CV-T 100°	
A-138	CV-T 100°	
A-139	CV-T 100°	
A-140	CV-T 100°	
A-141	CV-T 100°	
A-142	CV-T 100°	
A-143	CV-T 100°	
A-144	CV-T 100°	
A-145	CV-T 100°	
A-146	CV-T 100°	
A-147	CV-T 100°	
A-148	CV-T 100°	
A-149	CV-T 100°	
A-150	CV-T 100°	
A-151	CV-T 100°	
A-152	CV-T 100°	
A-153	CV-T 100°	
A-154	CV-T 100°	
A-155	CV-T 100°	
A-156	CV-T 100°	
A-157	CV-T 100°	
A-158	CV-T 100°	
A-159	CV-T 100°	
A-160	CV-T 100°	
A-161	CV-T 100°	
A-162	CV-T 100°	
A-163	CV-T 100°	
A-164	CV-T 100°	
A-165	CV-T 100°	
A-166	CV-T 100°	
A-167	CV-T 100°	
A-168	CV-T 100°	
A-169	CV-T 100°	
A-170	CV-T 100°	
A-171	CV-T 100°	
A-172	CV-T 100°	
A-173	CV-T 100°	
A-174	CV-T 100°	
A-175	CV-T 100°	
A-176	CV-T 100°	
A-177	CV-T 100°	
A-178	CV-T 100°	
A-179	CV-T 100°	
A-180	CV-T 100°	
A-181	CV-T 100°	
A-182	CV-T 100°	
A-183	CV-T 100°	
A-184	CV-T 100°	
A-185	CV-T 100°	
A-186	CV-T 100°	
A-187	CV-T 100°	
A-188	CV-T 100°	
A-189	CV-T 100°	
A-190	CV-T 100°	
A-191	CV-T 100°	
A-192	CV-T 100°	
A-193	CV-T 100°	
A-194	CV-T 100°	
A-195	CV-T 100°	
A-196	CV-T 100°	
A-197	CV-T 100°	
A-198	CV-T 100°	
A-199	CV-T 100°	
A-200	CV-T 100°	
A-201	CV-T 100°	
A-202	CV-T 100°	
A-203	CV-T 100°	
A-204	CV-T 100°	
A-205	CV-T 100°	
A-206	CV-T 100°	
A-207	CV-T 100°	
A-208	CV-T 100°	
A-209	CV-T 100°	
A-210	CV-T 100°	
A-211	CV-T 100°	
A-212	CV-T 100°	
A-213	CV-T 100°	
A-214	CV-T 100°	
A-215	CV-T 100°	
A-216	CV-T 100°	
A-217	CV-T 100°	
A-218	CV-T 100°	
A-219	CV-T 100°	
A-220	CV-T 100°	
A-221	CV-T 100°	
A-222	CV-T 100°	
A-223	CV-T 100°	
A-224	CV-T 100°	
A-225	CV-T 100°	
A-226	CV-T 100°	
A-227	CV-T 100°	
A-228	CV-T 100°	
A-229	CV-T 100°	
A-230	CV-T 100°	
A-231	CV-T 100°	
A-232	CV-T 100°	
A-233	CV-T 100°	
A-234	CV-T 100°	
A-235	CV-T 100°	
A-236	CV-T 100°	
A-237	CV-T 100°	
A-238	CV-T 100°	
A-239	CV-T 100°	
A-240	CV-T 100°	
A-241	CV-T 100°	
A-242	CV-T 100°	
A-243	CV-T 100°	
A-244	CV-T 100°	
A-245	CV-T 100°	
A-246	CV-T 100°	
A-247	CV-T 100°	
A-248	CV-T 100°	
A-249	CV-T 100°	
A-250	CV-T 100°	
A-251	CV-T 100°	
A-252	CV-T 100°	
A-253	CV-T 100°	
A-254	CV-T 100°	
A-255	CV-T 100°	
A-256	CV-T 100°	
A-257	CV-T 100°	
A-258	CV-T 100°	
A-259	CV-T 100°	
A-260	CV-T 100°	
A-261	CV-T 100°	
A-262	CV-T 100°	
A-263	CV-T 100°	
A-264	CV-T 100°	
A-265	CV-T 100°	
A-266	CV-T 100°	
A-267	CV-T 100°	
A-268	CV-T 100°	
A-269	CV-T 100°	
A-270	CV-T 100°	
A-271	CV-T 100°	
A-272	CV-T 100°	
A-273	CV-T 100°	
A-274	CV-T 100°	
A-275	CV-T 100°	
A-276	CV-T 100°	
A-277	CV-T 100°	
A-278	CV-T 100°	
A-279	CV-T 100°	
A-280	CV-T 100°	
A-281	CV-T 100°	
A-282	CV-T 100°	
A-283	CV-T 100°	
A-284	CV-T 100°	
A-285	CV-T 100°	
A-286	CV-T 100°	
A-287	CV-T 100°	
A-288	CV-T 100°	
A-289	CV-T 100°	
A-290	CV-T 100°	
A-291	CV-T 100°	
A-292	CV-T 100°	
A-293	CV-T 100°	
A-294	CV-T 100°	
A-295	CV-T 100°	
A-296	CV-T 100°	
A-297	CV-T 100°	
A-298	CV-T 100°	
A-299	CV-T 100°	
A-300	CV-T 100°	
A-301	CV-T 100°	
A-302	CV-T 100°	
A-303	CV-T 100°	
A-304	CV-T 100°	
A-305	CV-T 100°	
A-306	CV-T 100°	
A-307	CV-T 100°	
A-308	CV-T 100°	
A-309	CV-T 100°	
A-310	CV-T 100°	
A-311	CV-T 100°	
A-312	CV-T 100°	
A-313	CV-T 100°	
A-314	CV-T 100°	
A-315	CV-T 100°	
A-316	CV-T 100°	
A-317	CV-T 100°	
A-318	CV-T 100°	
A-319	CV-T 100°	
A-320	CV-T 100°	
A-321	CV-T 100°	
A-322	CV-T 100°	
A-323	CV-T 100°	
A-324	CV-T 100°	
A-325	CV-T 100°	
A-326	CV-T 100°	
A-327	CV-T 100°	
A-328	CV-T 100°	
A-329	CV-T 100°	
A-330	CV-T 100°	
A-331	CV-T 100°	
A-332	CV-T 100°	
A-333	CV-T 100°	
A-334	CV-T 100°	
A-335	CV-T 100°	
A-336	CV-T 100°	
A-337	CV-T 100°	
A-338	CV-T 100°	
A-339	CV-T 100°	
A-340	CV-T 100°	
A-341	CV-T 100°	
A-342	CV-T 100°	
A-343	CV-T 100°	
A-344	CV-T 100°	
A-345	CV-T 100°	
A-346	CV-T 100°	
A-347	CV-T 100°	
A-348	CV-T 100°	
A-349	CV-T 100°	
A-350	CV-T 100°	
A-351	CV-T 100°	
A-352	CV-T 100°	
A-353	CV-T 100°	
A-354	CV-T 100°	
A-355	CV-T 100°	
A-356	CV-T 100°	
A-357	CV-T 100°	
A-358	CV-T 100°	
A-359	CV-T 100°	
A-360	CV-T 100°	
A-361	CV-T 100°	
A-362	CV-T 100°	
A-363	CV-T 100°	
A-364	CV-T 100°	
A-365	CV-T 100°	
A-366	CV-T 100°	
A-367	CV-T 100°	
A-368	CV-T 100°	
A-369	CV-T 100°	
A-370	CV-T 100°	
A-371	CV-T 100°	
A-372	CV-T 100°	
A-373	CV-T 100°	
A-374	CV-T 100°	
A-375	CV-T 100°	
A-376	CV-T 100°	
A-377	CV-T 100°	
A-378	CV-T 100°	
A-379	CV-T 100°	
A-380	CV-T 100°	
A-381	CV-T 100°	
A-382	CV-T 100°	
A-383	CV-T 100°	
A-384	CV-T 100°	
A-385	CV-T 100°	
A-386	CV-T 100°	
A-387	CV-T 100°	
A-388	CV-T 100°	
A-389	CV-T 100°	
A-390	CV-T 100°	
A-391	CV-T 100°	
A-392	CV-T 100°	
A-393	CV-T 100°	
A-394	CV-T 100°	
A-395	CV-T 100°	
A-396	CV-T 100°	
A-397	CV-T 100°	
A-398	CV-T 100°	
A-399	CV-T 100°	
A-400	CV-T 100°	
A-401	CV-T 100°	
A-402		

[illegible][illegible]



線路番号	記号・記号	備考
-A-2	CV-T 80*	
-A-5	CV-T 80*	
-A-6	CV-T 80*	
CG-2	CVS-P 3*	FEP (150)
CG-5	CVS-P 3*	
CG-6	CVS-P 2*	
AN-4	CV-T 14*	FEP (50)
B-1	CV-T 100*	
E3	E38*	FEP (80)
RELB	E22*	
B-C		FEP (100)
新電	AE13-2* X1 AE13-2* X2	FEP (30)

[illegible][illegible]


品名	規格	單位	數量	備註
HP 1.3-2		FEP (30)		
AK1.3-10P				
AK1.3-10P		FEP (50)		
75°-FB				
		6 HP (10)		
CVV2°-10°		FEP (30)		
CV 35°-75°				
		FEP (30)		

7	CVB ⁵ -3 ¹	FEP (30)
7	CVB ⁵ -2 ¹ (E5, 5 ¹)	FEP (30)
1	AE11-2 ¹	FEP (30)
2	AE11-2 ¹	FEP (30)
エ	CV-1 ¹ -3B ¹ E14 ¹ , 8 ¹	
エ	CVB ⁵ -3 ¹	FEP (55)
エ	CV-1 ¹ -4 ¹	
エ	AE11-2 ¹	FEP (30)
エ	CV-1 ¹ -3B ¹ E14 ¹ , 8 ¹	
エ	CVB ⁵ -3 ¹	FEP (55)
エ	CV-1 ¹ -14 ¹	
エ	AE11-2 ¹	FEP (30)
カ	CV-1 ¹ -3B ¹ E14 ¹ , 8 ¹	
カ	CVB ⁵ -3 ¹	FEP (55)
カ	CV-1 ¹ -14 ¹	
カ	AE11-2 ¹	FEP (30)
カ	CV-1 ¹ -3B ¹ E14 ¹ , 8 ¹	
カ	CVB ⁵ -3 ¹	FEP (55)
カ	CV-1 ¹ -14 ¹	
カ	AE11-2 ¹	FEP (30)
カ	AE11-2 ¹	FEP (30)
キ	CVB ⁵ -3 ¹	
キ	CVB ⁵ -3 ¹ E5, 5 ¹ x2	FEP (50)
キ	CVB ⁵ -2 ¹	FEP (30)
ク	CVB ⁵ -3 ¹	
ク	CVB ⁵ -3 ¹ E5, 5 ¹ x2	(51)
ク	CVB ⁵ -3 ¹	
ク	CVB ⁵ -2 ¹	(51)
コ	CV-E14 ¹ -E5, 5 ¹ x2	FEP (50)
コ	CVB ⁵ -2 ¹	(50)

一般動力幹線 A-1 CV-T 100 ² キュービクル L-1	A-2 CV-T 60 ² キュービクル L-2	A-3 CV-T 35 ² キュービクル BL-A	A-4 CV-T 35 ² キュービクル BL-B	A-5 CV-T 35 ² キュービクル BL-C	A-6 CV-T 35 ² キュービクル BL-D
A-7 CV 55 ² -2C キュービクル WL-A	A-8 CV 55 ² -3C キュービクル WL-B	A-9 CV 55 ² -3C キュービクル BL-A	A-10 CV 55 ² -3C キュービクル BL-B	A-11 CV 55 ² -3C キュービクル BL-C	
保安動力幹線 CG-1 CV-T 35 ² キュービクル L-1	CG-2 CV 55 ² -3C キュービクル L-2	CG-3 CV 55 ² -2C キュービクル BL-A	CG-4 CV 55 ² -2C キュービクル BL-B	CG-5 CV 55 ² -2C キュービクル BL-C	CG-6 CV 55 ² -2C キュービクル BL-D
CG-7 CV 55 ² -2C キュービクル WL-A	CG-8 CV 55 ² -2C キュービクル WL-B	CG-9 CV 55 ² -2C キュービクル BL-A	CG-10 CV 55 ² -2C キュービクル BL-B	CG-11 CV 35 ² -3 ² FEP(10) キュービクル 接地電圧コンタクト	発電機幹線 CV-T 100 ² x2 622 ² FEP(150) キュービクル 自閉式遮断器
一般動力幹線 B-1 CV-T 100 ² キュービクル P-2	B-2 CV-T 35 ² キュービクル P-3	B-3 CV 3 ² -3 ² キュービクル 自閉式遮断器		保安動力幹線 BG-1 CV-T 14 ² キュービクル P-1	BG-2 CV 55 ² -3C キュービクル 自閉式遮断器
配電 CVV 2 ² -2C x2 自閉式遮断器 キュービクル	CVV 2 ² -2C 自閉式遮断器 自閉式遮断器	CVV 2 ² -5C 自閉式遮断器 P-1	CVV 2 ² -3C 自閉式遮断器 自閉式遮断器		
AN-1 CV-T 22 ² キュービクル BL-A	AN-2 CV-T 14 ² キュービクル BL-B	AN-3 CV-T 14 ² キュービクル BL-C	AN-4 CV-T 14 ² キュービクル BL-D	注 配管サイズ、アース線記入は、配管図の配管図を参照のこと。	

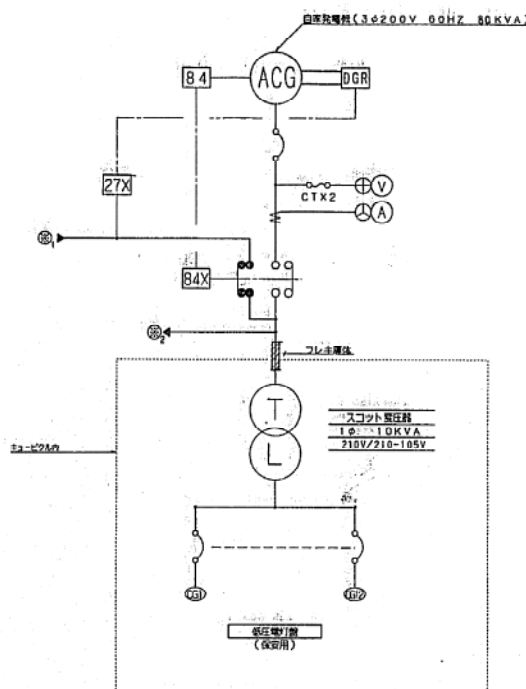
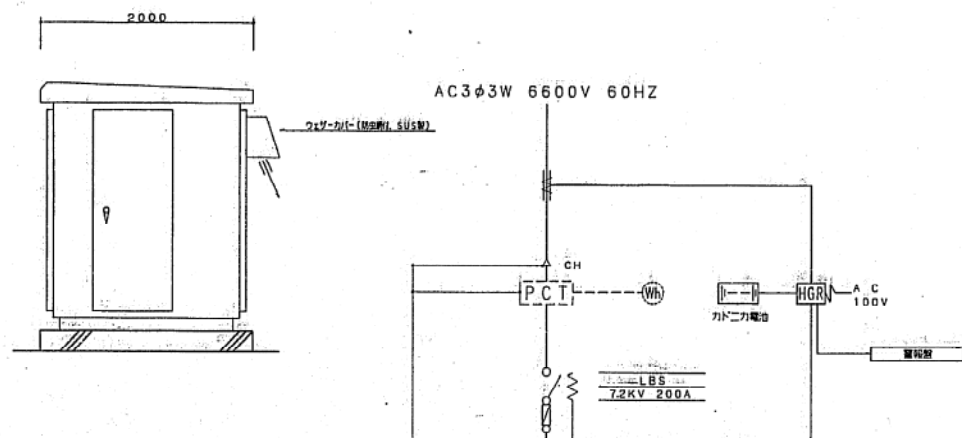


E.1.3	60 ⁰ X1E + VE (28)
E.2	60 ⁰ X1E + VE (28)
E.4	55 ⁰ X2E + VE (22)
E.FIP	38 ⁰ X1E + VE (22)

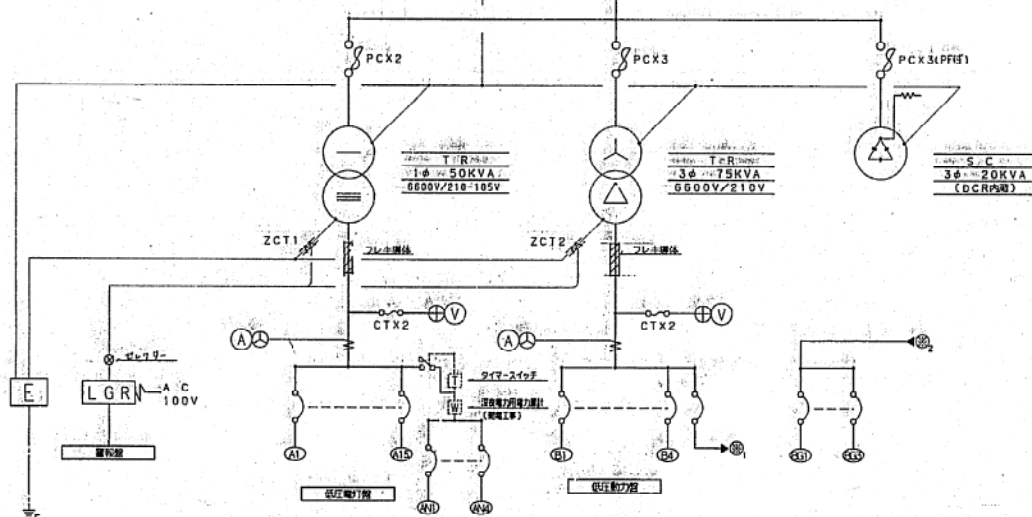
[illegible]

キュービクルの基礎は、建築工事とする。
 キュービクルの基礎は、所定価格付仕付とする。
 受圧部は、鋼材製とする。
 受圧部は、全てダイヤル温度計及び断電機を考慮し、防錆ブーム型
 制御防止ストップ付とする。
 絶付アンカーボルトは、SUS304以上とする。
 キュービクル断電装置は、3.0秒以上防弧付(取り外し可能)
 断電系ボックスを取り外し可能とする。
 受電設備検査報告書 (受電設備) 自他県文字
 自他県検査記録 (受電設備) 自他県文字
 自他県検印帳は、フラッシュレポート付とする。

L-1 管理棟1 屋内自立型

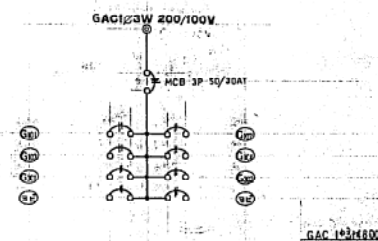
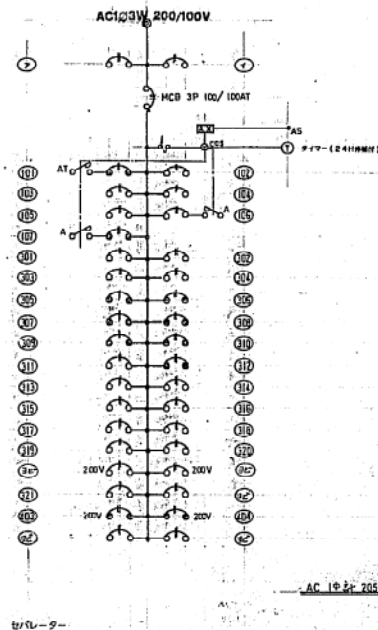


SL-A/B 救急棟A、B 屋外壁掛型 (SUS製) WL-A/B 救急棟A、B 屋内壁掛型 全てキー付


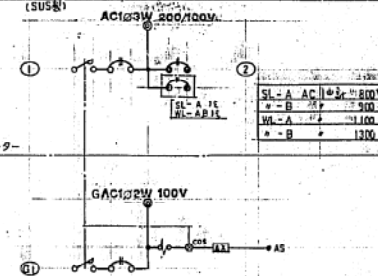


SL-A	GAC 1φ2W 100VA
SL-B	750VA
WL-A	1100VA
WL-B	1300VA

L-2 管理棟2 屋内壁掛型

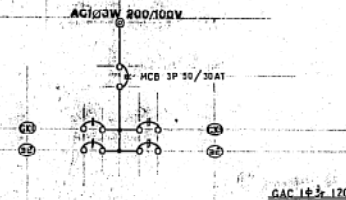
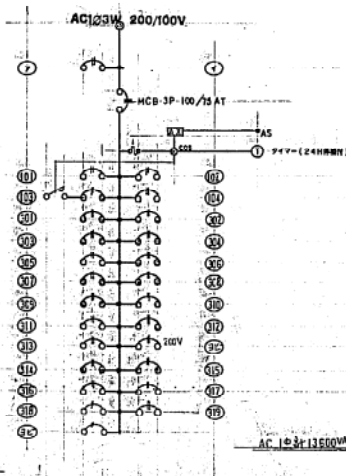


BL-A パンガロー棟A 屋内壁掛型 キー付

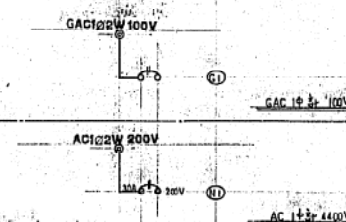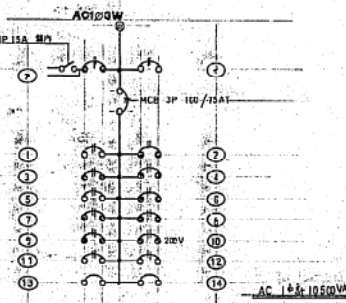


750VA 500VA 800VA (計) 2050VA


BL-B/C/D パンガロー棟B、C、D 屋内壁掛型 キー付

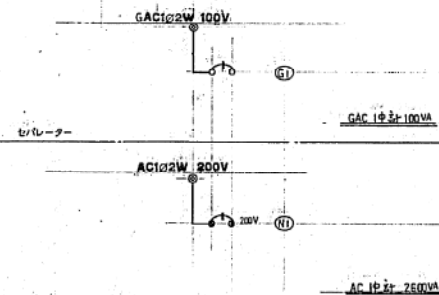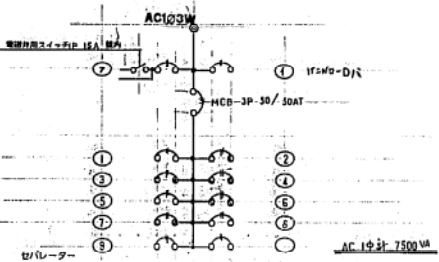


P-1 機械室 屋外自立型 SUS製 キー付

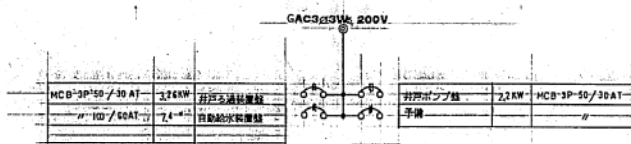

P-2 管理棟2 屋外壁掛型 SUS製 キー付

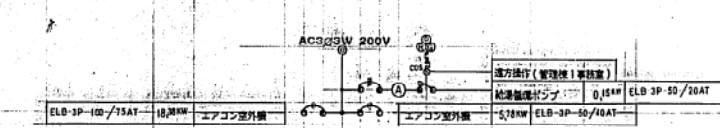

P-3 管理棟1 屋外スタンド型 SUS製 キー付

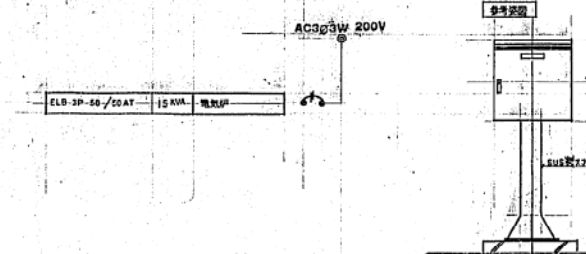


MCB 1P 50/20AT
ELB 2P


警報機 管理棟1 事務室 警報機 管理棟2 事務室

警報機リスト
1 警報機
2 警報機
3 警報機
4 警報機
5 警報機
6 警報機
7 警報機
8 警報機
9 警報機
10 警報機
11 警報機
12 警報機
13 警報機
14 警報機
15 警報機
16 警報機
17 警報機
18 警報機
19 警報機
20 警報機
21 警報機
22 警報機
23 警報機
24 警報機
25 警報機
26 警報機
27 警報機
28 警報機
29 警報機
30 警報機
31 警報機
32 警報機
33 警報機
34 警報機
35 警報機
36 警報機
37 警報機
38 警報機
39 警報機
40 警報機
41 警報機
42 警報機
43 警報機
44 警報機
45 警報機
46 警報機
47 警報機
48 警報機
49 警報機
50 警報機
51 警報機
52 警報機
53 警報機
54 警報機
55 警報機
56 警報機
57 警報機
58 警報機
59 警報機
60 警報機
61 警報機
62 警報機
63 警報機
64 警報機
65 警報機
66 警報機
67 警報機
68 警報機
69 警報機
70 警報機
71 警報機
72 警報機
73 警報機
74 警報機
75 警報機
76 警報機
77 警報機
78 警報機
79 警報機
80 警報機
81 警報機
82 警報機
83 警報機
84 警報機
85 警報機
86 警報機
87 警報機
88 警報機
89 警報機
90 警報機
91 警報機
92 警報機
93 警報機
94 警報機
95 警報機
96 警報機
97 警報機
98 警報機
99 警報機
100 警報機


警報機表示内容もあわせて

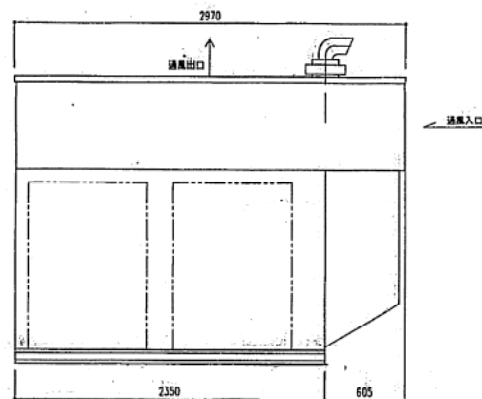

基礎は建築工事

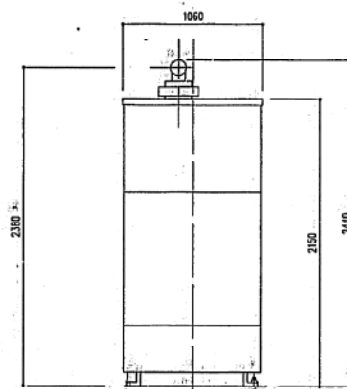

ディーゼル発電装置外形図 S=1/20

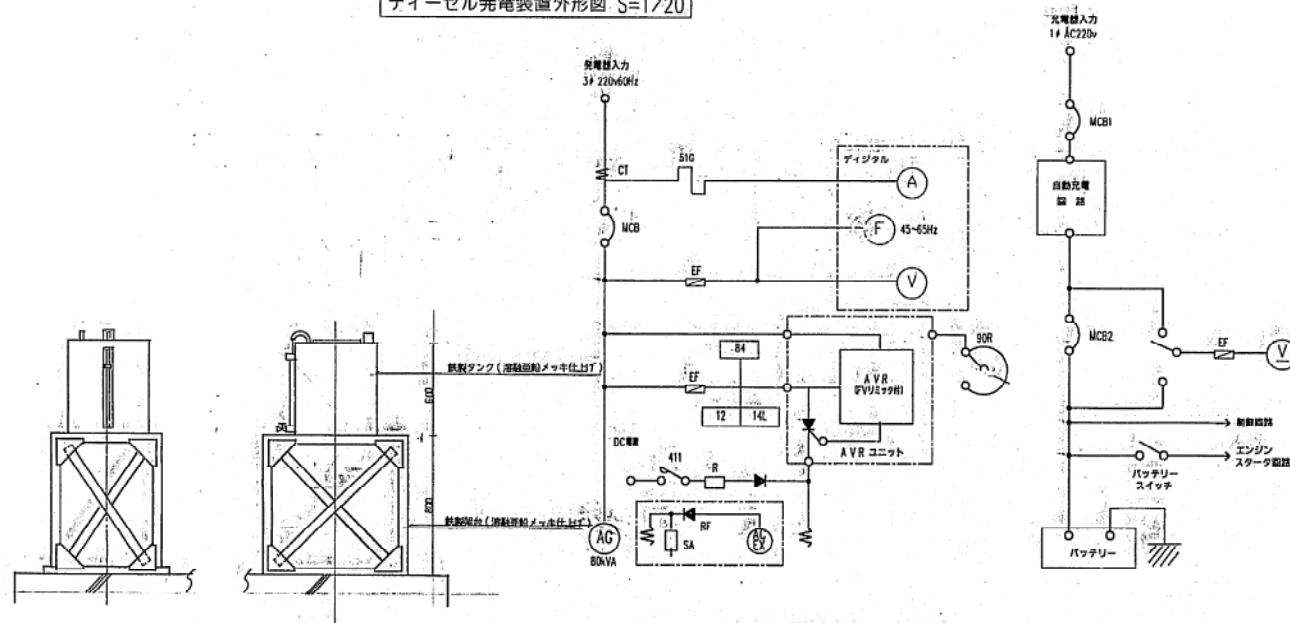

単線結線図

燃料槽、給油参考図 150

型式		屋外用バッテリータイプ
出 力	80kVA	交流発電機
相 数	3相	
極 数	4	
力 率	80%	
周 波 数	60Hz	
電 圧	220V	
電 流	210A	
励磁方式	自動ブラシなし方式	
発電機	誘導型	
形 式	ディーゼルエンジン	
シリンダ数	4サイクル 水冷直列直噴噴射式	
内径×行程	110×130	
掃排気量	742cc	
出 力	106PS	
回転数	1800rpm	
送風方式	強制送風	
始動電圧	24V 4.5kW	
使用燃料	軽油	
蓄 電 池	24V-MSE100AH	
燃料タンク	50L	
冷却水量	23L	
潤滑油量	20L	
調 音 部	75dB以下	
総 重 量	4024kg	

項目	エンジン自動停止	主回路遮断	警報ベル	警報表示灯	遠方表示
始動圧力低下	○	○	○	○	○
冷却水温度低下	○	○	○	○	○
過電圧保護	○	○	○	○	○
非常停止	○	○	○	○	○
過電圧保護	×	○	○	○	○
始動異常	—	—	○	○	○
燃料油圧低下	×	×	○	○	○



特記事項

1. 寒冷地対策（オイルヒーター）を考慮する。
2. 騒音値は騒音（バッテリー）1mにて75dB (A) 以下とする。
排気出口 1mにて75dB (A) 以下とする。
3. 本体タンクは防錆色塗装とする。







 A.F. NFH42375W			 E40B KI-FSS4-40 E20B KI-FSS4-20			 124 HA8942 130 HA840T			 KTYJNF2277OK						
A42	FLR 40W-2	コード吊り	E40B ミニ球 40W-1	連結非接触型器具(カドニ力電圧内蔵)	124 FL 20W-4	直付シーリング(乾湿)	M27	FPL 28W-2	埋込ルーバー						
			E20B ミニ球 20W-1	連結非接触型器具(カドニ力電圧内蔵)	130 FCL 30W-1	直付シーリング(乾湿)									
B21	FL 20W-1	V 型	F20B ミニ球 20W-1	連結非接触型器具(カドニ力電圧内蔵)	J21 FL 20W-1	ミラブラケット	N27	FDL 27W-2	ボール型、フック式付						
B41	FLR 40W-1	V 型													
B42	FLR 40W-2	V 型													
G21B	FL 内照式	起動口付き灯(非点滅・内部照明用)	G21B FL 20W-1	起動口無し(カドニ力電圧内蔵)	K41P FLR 40W-1	反転器付 (SUS製)	O18	FDL 18W-1	直照式						
			G21BP FL 20W-1	起動口付き灯(")(パイプ吊り)											
D21	FL 20W-1	壁下月	L41	FLR 32W-1	トラフ型										

取付図例

- 電圧 全て100Vとする。
- 力率 FL20W以上：高力率型
FL20W未満：低力率型
- 始動方式 FLR：リブスタート方式
FDR：フリックスタート方式
- FL40W以上の照明器具は、省エネ型ランプ及び安定器を使用すること。
- 器具記号末尾に「B」とあるものは、建築基準法上の非常時対応器具とする。(両方とも含む)
- 照明器具の製造は、必ず型検とす。

																	
(株下) LW56081T ブラケット(防雨型)			(株下) HLN6616B ブラケット(防雨型)			株下 NL84100W スポットライト											
e60	IL	60W-1	e13	FDL	13W-1	e'60	IL	100w									
																	
(株下) NL56340 シーリングライト(直付型)			(株下) HLN6156T 直付シーリング(防雨・防湿型)														
b60	IL	100W-1	f9	FDL	9W-1												
																	
(株下) LB6604T c100 IL 100W-2 ブラケット			FRS11D-131 e13 FDL 13W-1 埋込ダウンライト														
																	
本体 (株下) NL031705			(株下) LB9640T h60 IL 60W-1 直付シーリング														
e85	スポット	85W-1	h60	IL	60W-1												







- ※ 取付条件 仕様
1. 電圧 全て100Vとする。(' は、200Vとする。)
 2. 力率 FL20W以上・高力率型
 3. 始動方式 FLR・5ピン・スタート方式
FL・2ピン・スタート方式
 4. FL40W以上の照明器具は、省エネ型ランプ及び安定器を使用すること。
 5. 器具記号表(別記)の「B」とあるものは、建築基準法上の「非燃物」として、(防雨型も含む)。
 6. 照明器具の型番は、参考型番とする。

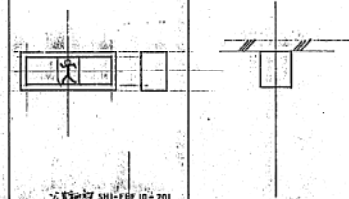バンガローA ナチュラル			バンガローB エレガント		
					
LB13094 相等品 [A] IL100W x 1 食堂	LB87026 相等品 [E] IL60W x 1 玄関	LB12485T 相等品 [I] IL100W x 1 和室	LT17409 相等品 [A] IL60W x 3 食堂	LB86380 相等品 [E] IL40W x 1 玄関	LB86930T 相等品 [I] IL60W x 1 ロフト
					
LT86164T 相等品 [B] IL60W x 1 ベッドルーム	LB52216 相等品 [F] IL40W x 2	LT86164T 相等品 [J] IL60W x 2	HEW1012 相等品 [B] IL60W x 1 ベッドルーム	NF11406 相等品 [F] IL60W x 1 外部	
					
LW86333 相等品 [C] IL60W x 1 洗面	HW1120W 相等品 [G] FL20W x 1	LB67038 相等品 [K] IL40W x 1 デッキ	HW7308 相等品 [C] IL60W x 1 洗面	HW1120 相等品 [G] FL15W x 1	
					
LW86233 相等品 [D] IL60W x 1 便所	HLW5195 相等品 [H] IL60W x 1	NL56710YT 相等品 [V] FL21W x 1 110V [Z] FL21W x 1 100V	HLW5120 相等品 [D] IL60W x 1 便所	HLW5120 相等品 [H] IL40W x 1	

説明書は、ヤマギワ製を以てし参考図面とし、相品可とする。
 品名 照明器具
 仕様 100V・110V
 数量 1
 単位 個
 備考

図面番号: 11-1554-210
 図面名: 照明器具

図面番号: 11-1554-210
 図面名: 照明器具

バンガローC オーソドックス			バンガローD シンプルモダン		
					バンガローD シンプルモダン④と同等品
LB52259 相等品 [A] IL40W x 2 食堂	NL81012 相等品 [E] IL60W x 1 玄関	NL80254 相等品 [I] IL40W x 1 ロフト	NL17470CT 相等品 [A] IL100W x 1 食堂	NL82112 相等品 [E] IL60W x 1 玄関	LW85220 相等品 [I] IL40W x 1 デッキ
				バンガローB エレガント⑤と同等品	
HDZ8225 相等品 [B] IL100W x 1 和室	NL86745 相等品 [F] IL40W x 1 外部	HLN7100T 相等品 [J] IL100W x 1 吹抜	NL80070CT 相等品 [B] IL60W x 1 ベッドルーム、ロフト	HW1120W 相等品 [F] FL15W x 1	LW86330WT 相等品 [J] IL40W x 1 プラネット
バンガローA ナチュラル③と同等品	バンガローA ナチュラル⑤と同等品		バンガローA ナチュラル④と同等品		バンガローA エレガント⑥と同等品
LB56866 相等品 [C] IL60W x 1 洗面	HW1120W 相等品 [G] FL15W x 1		NL16670CT 相等品 [C] IL60W x 1 吹き抜け	LB52216 相等品 [G] IL60W x 1	X Y
		バンガローA ②に同じ	バンガローB エレガント④と同等品		バンガローA ②に同じ
LB56912 相等品 [D] IL60W x 1 便所	HLW9190 相等品 [H] IL40W x 1 デッキ	LB56867 相等品 [Z] IL60W x 1 洗面	LB56867 相等品 [D] IL60W x 1 便所	LW86329 相等品 [H] IL40W x 1 外部	Z ②に同じ 洗面

取付図は、仕様書と併せてお送りいたします。取付図は、仕様書と併せてお送りいたします。








（注）本製品は、仕様書と併せてお送りいたします。取付図は、仕様書と併せてお送りいたします。

（注）本製品は、仕様書と併せてお送りいたします。取付図は、仕様書と併せてお送りいたします。

（注）本製品は、仕様書と併せてお送りいたします。取付図は、仕様書と併せてお送りいたします。

（注）本製品は、仕様書と併せてお送りいたします。取付図は、仕様書と併せてお送りいたします。


（注）本製品は、仕様書と併せてお送りいたします。取付図は、仕様書と併せてお送りいたします。

①	放送アンプ	②	フローコンセント (AV用)	③	防災行政用設備			
								
定格出力 120W 出力回路 5周+1音 入力回路 マイクx3、予備x3 備 考 マイクx1要		プレート アルミダイキャスト製 コネクタ キヤノン3P x 1.4P x 2		標準構成 防球機本体、給電電源、ベルト、予備品 付属品 アンテナ、取付金物共 日本アンテナ SL-450				
④	ホーン型スピーカー	⑤		パンザーマスト				
								
定格入力 25W 仕付 ホーン・アルミ製 備 考 トランス付 パンザーマストに取付		水 口 6.6φ 元 口 32.2φ 径 500 x 600 x 1300						
⑥	マイクコンセント							
								
コネクタ キヤノン3P プレート アルミダイキャスト								
⑦	スピーカーコンセント	⑧		コインスイッチ				
								
コネクタ キヤノン4P プレート アルミダイキャスト		(株)ニッタ CT-55B1 (CT-55B2) 取付品 電源電圧 AC100V (AC200V) 負荷電流 15A (19A) 以下 使用時間 100円硬貨専用 200枚以上収納						


端子盤リスト	電 話	テレビ	放 送	インターホン	非常警報	備 考
T-1	保安機スペース 10P 端子 10P		10P	20P	10P	セ/レター付 屋内自立型
T-2	10P	V.V. 2C		20P	10P	送機付 セ/レター付 屋内自立型 (標準品)



① 同時通話インターホン機 (10局用) 管理棟1事務室 管理棟2炊事棟 <table border="1"> <tr><td>電源電圧</td><td>AC100V</td></tr> <tr><td>形</td><td>ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス) 両面</td></tr> <tr><td>材</td><td>鉄板</td></tr> <tr><td>重</td><td>約 10kg</td></tr> </table>	電源電圧	AC100V	形	ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス) 両面	材	鉄板	重	約 10kg	② 壁掛形予備 各バンガロー、炊事棟 <table border="1"> <tr><td>形</td><td>壁掛形 (JIS1線用スイッチボックス)</td></tr> <tr><td>材</td><td>鉄板</td></tr> </table>	形	壁掛形 (JIS1線用スイッチボックス)	材	鉄板								
電源電圧	AC100V																				
形	ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス) 両面																				
材	鉄板																				
重	約 10kg																				
形	壁掛形 (JIS1線用スイッチボックス)																				
材	鉄板																				
(W)A トイレ表示器 管理棟1事務室 <table border="1"> <tr><td>電源電圧</td><td>AC100V</td></tr> <tr><td>形</td><td>ホト・発着付</td></tr> <tr><td>材</td><td>鉄板</td></tr> <tr><td>重</td><td>約 10kg</td></tr> <tr><td>備</td><td>フリッカブザー付</td></tr> </table>	電源電圧	AC100V	形	ホト・発着付	材	鉄板	重	約 10kg	備	フリッカブザー付	(W)B トイレ表示器 管理棟2炊事棟 <table border="1"> <tr><td>電源電圧</td><td>DC12V</td></tr> <tr><td>形</td><td>ホト・発着付</td></tr> <tr><td>材</td><td>鉄板</td></tr> <tr><td>重</td><td>約 10kg</td></tr> <tr><td>備</td><td>フリッカブザー付</td></tr> </table>	電源電圧	DC12V	形	ホト・発着付	材	鉄板	重	約 10kg	備	フリッカブザー付
電源電圧	AC100V																				
形	ホト・発着付																				
材	鉄板																				
重	約 10kg																				
備	フリッカブザー付																				
電源電圧	DC12V																				
形	ホト・発着付																				
材	鉄板																				
重	約 10kg																				
備	フリッカブザー付																				
(N)WP トイレ用呼出ボタン シャワー室用 (熱湯型) <table border="1"> <tr><td>形</td><td>ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス)</td></tr> <tr><td>材</td><td>鉄板</td></tr> <tr><td>重</td><td>約 10kg</td></tr> <tr><td>備</td><td>フリッカブザー付</td></tr> </table>	形	ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス)	材	鉄板	重	約 10kg	備	フリッカブザー付	(N)WP 復着ボタン <table border="1"> <tr><td>形</td><td>ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス)</td></tr> <tr><td>材</td><td>鉄板</td></tr> <tr><td>重</td><td>約 10kg</td></tr> <tr><td>備</td><td>フリッカブザー付</td></tr> </table>	形	ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス)	材	鉄板	重	約 10kg	備	フリッカブザー付				
形	ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス)																				
材	鉄板																				
重	約 10kg																				
備	フリッカブザー付																				
形	ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス)																				
材	鉄板																				
重	約 10kg																				
備	フリッカブザー付																				
(O) 廊下灯 <table border="1"> <tr><td>形</td><td>ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス)</td></tr> <tr><td>材</td><td>鉄板</td></tr> <tr><td>重</td><td>約 10kg</td></tr> <tr><td>備</td><td>フリッカブザー付</td></tr> </table>	形	ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス)	材	鉄板	重	約 10kg	備	フリッカブザー付	(O) ランプ付フリッカブザー <table border="1"> <tr><td>電源電圧</td><td>DC24V</td></tr> <tr><td>形</td><td>ホト・発着付</td></tr> <tr><td>材</td><td>鉄板</td></tr> <tr><td>重</td><td>約 10kg</td></tr> <tr><td>備</td><td>フリッカブザー付</td></tr> </table>	電源電圧	DC24V	形	ホト・発着付	材	鉄板	重	約 10kg	備	フリッカブザー付		
形	ホト・発着付 (JIS1線用スイッチボックス)																				
材	鉄板																				
重	約 10kg																				
備	フリッカブザー付																				
電源電圧	DC24V																				
形	ホト・発着付																				
材	鉄板																				
重	約 10kg																				
備	フリッカブザー付																				

(インターホン設備) システム系統図

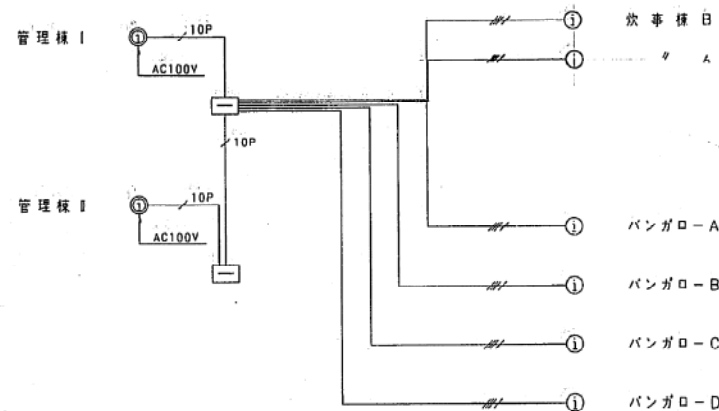

(トイレ表示設備) システム系統図

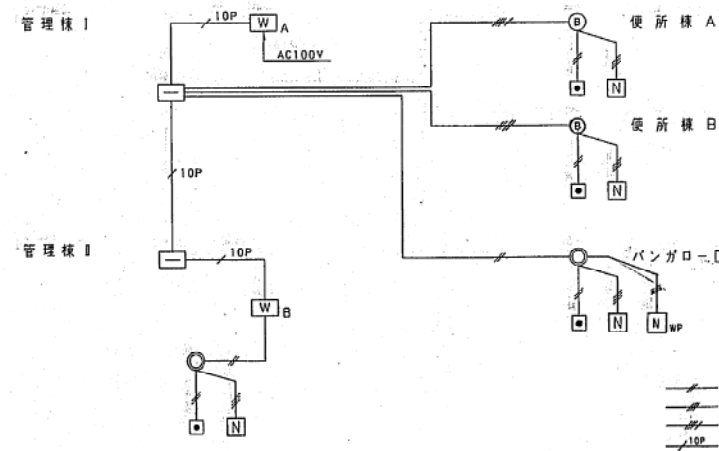

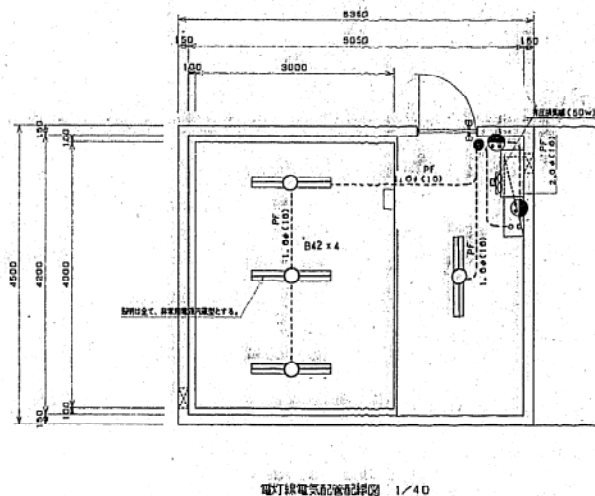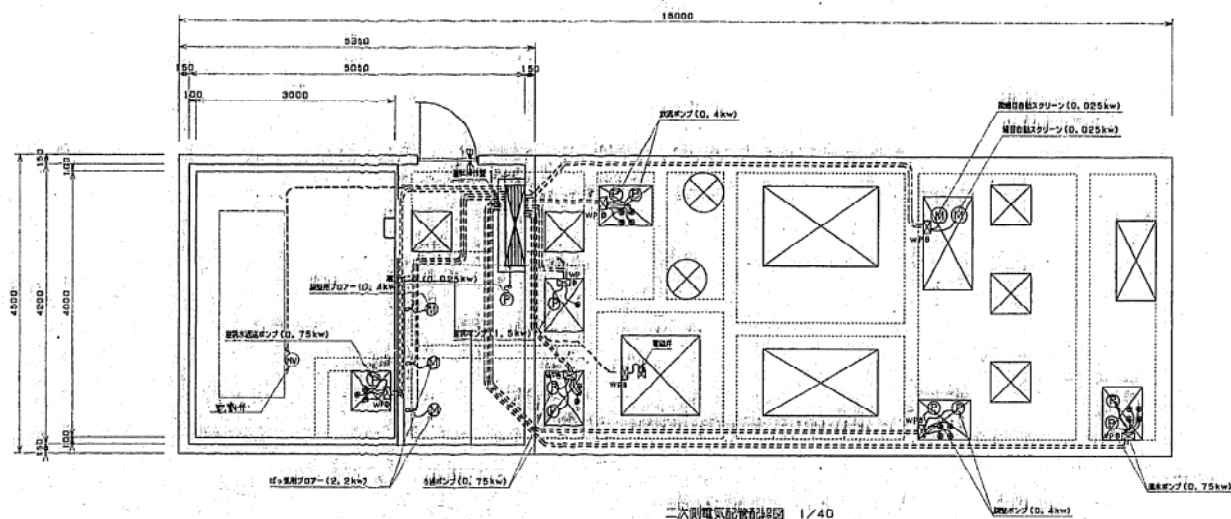

使用材料一覧表

機器名	数量	電気容量	使用材料	配管材料数量
ばっ気用ブロアー	2	2.2 Kw	GV 2" X 4GP (22)	2
試験用ブロアー	1	0.4 kw	GV 2" X 4G * (22)	1
排水ポンプ	2	0.75kw	CV 2" X 4G * (22)	2
試験ポンプ	2	0.4 kw	GV 2" X 4G * (22)	2
ろ過ポンプ	2	0.75kw	CV 2" X 4G * (22)	2
逆洗ポンプ	1	1.5 kw	GV 2" X 4G * (22)	1
逆洗水送込ポンプ	1	0.75kw	CV 2" X 4G * (22)	1
脱気ポンプ	2	0.4 kw	GV 2" X 4G * (22)	2
灌注ポンプ	1	0.025kw	CV 2" X 4G * (22)	1
遊目自動スクリーン	1	0.025kw	GV 2" X 4G * (22)	1
遊目自動スクリーン	1	0.025kw	GV 2" X 4G * (22)	1
電動弁	1		GVV 2" X 3C * (22)	1
排水ポンプ用フロートスイッチ	4		GVV 2" X 5C * (22)	1
試験ポンプ用フロートスイッチ	4		GVV 2" X 5C * (22)	1
ろ過ピットフロートスイッチ	3		GVV 2" X 4C * (22)	1
逆洗ピットフロートスイッチ	1		GVV 2" X 3C * (22)	1
逆洗水送込ピットフロートスイッチ	3		GVV 2" X 4C * (22)	1
脱気ポンプ用フロートスイッチ	4		GVV 2" X 5C * (22)	1
電動弁 (SS急送用)	1		CV 1.25" X 8C * (22)	1
総電気容量		6.525 kw		



特記
電線配管は全てスラブ打ち込みとする。

34 210V 60Hz 34 210V 60Hz




AC103W 200/100V

DS MCD 2P 50 / 20AT x 2

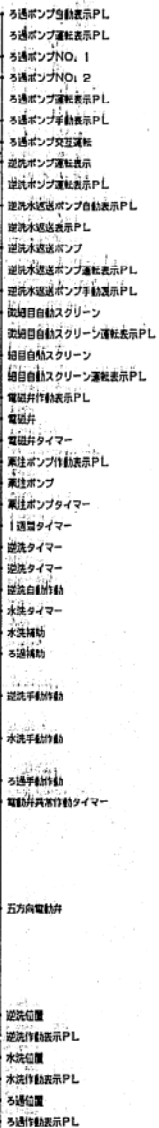

二次側電気シーケンス

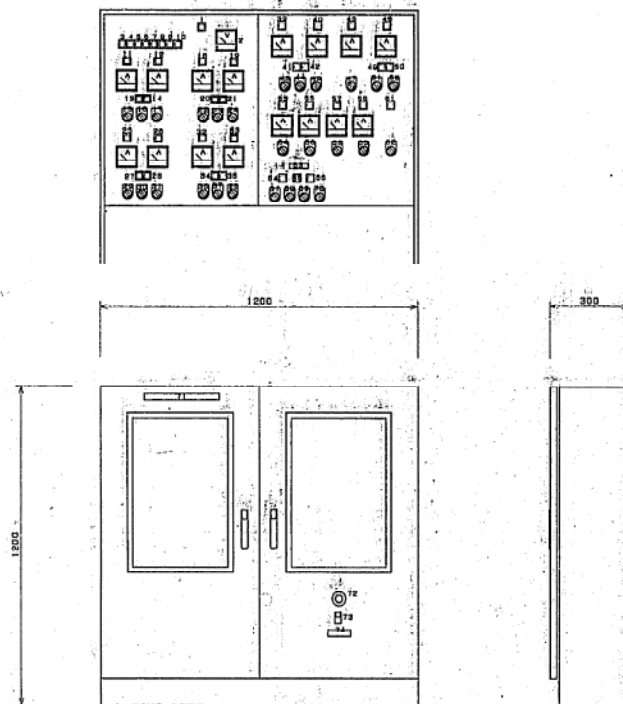


運転操作盤 図面 1/10


装置部品リスト

NO	記 号	種 類	NO	記 号	種 類	NO	記 号	種 類
1	電源	WL	32	放流ポンプNO. 1	GL	53	五方向弁	計装
2	電圧計	電圧計	33	放流ポンプNO. 2	GL	54	逆洗	WL
3	放流異常	RL	34	自動	OL	55	水洗	WL
4	放電	RL	35	手動	OL	56	ろ過	WL
5	排水循環水	RL	36	自動・切・手動	切り替えスイッチ	57	自動・切・手動	切り替えスイッチ
6	放電循環水	RL	37	切 NO. 1 入	入切スイッチ	58	切 入	入切スイッチ
7	ろ過リット濾水	RL	38	切 NO. 2 入	入切スイッチ	59	切 入	入切スイッチ
8	逆洗水循環リット濾水	RL	39	ばっ気ブロー-NO. 1	GL	70	切 入	入切スイッチ
9	放電循環水	RL	40	ばっ気ブロー-NO. 2	GL	71	合併処理浄化槽運転監視装置	計装
10	電動弁異常作動	RL	41	自動	OL	72	プラー	プラー
11	排水ポンプNO. 1	GL	42	手動	OL	73	切 入	入切スイッチ
12	排水ポンプNO. 2	GL	43	自動・切・手動	切り替えスイッチ	74	異常警報	計装
13	自動	OL	44	切 NO. 1 入	入切スイッチ			
14	手動	OL	45	切 NO. 2 入	入切スイッチ			
15	自動・切・手動	切り替えスイッチ	46	調整ブロー	GL			
16	切 NO. 1 入	入切スイッチ	47	切 入	入切スイッチ			
17	切 NO. 2 入	入切スイッチ	48	逆洗水循環ポンプ	GL			
18	放電ポンプNO. 1	GL	49	自動	OL			
19	放電ポンプNO. 2	GL	50	手動	OL			
20	自動	OL	51	自動・切・手動	切り替えスイッチ			
21	手動	OL	52	切 入	入切スイッチ			
22	自動・切・手動	切り替えスイッチ	53	逆洗ポンプ	GL			
23	切 NO. 1 入	入切スイッチ	54	切 入	入切スイッチ			
24	切 NO. 2 入	入切スイッチ	55	監視目スクリーン	GL			
25	ろ過ポンプNO. 1	GL	56	切 入	入切スイッチ			
26	ろ過ポンプNO. 2	GL	57	監視目スクリーン	GL			
27	自動	OL	58	切 入	入切スイッチ			
28	手動	OL	59	逆洗ポンプ	GL			
29	自動・切・手動	切り替えスイッチ	60	自動・切・手動	切り替えスイッチ			
30	切 NO. 1 入	入切スイッチ	61	電磁弁	GL			
31	切 NO. 2 入	入切スイッチ	62	自動・切・手動	切り替えスイッチ			


特記

※ 操作盤は、床置き型、防湿型とする。
※ 塗装色は、アイボリーホワイトとする。

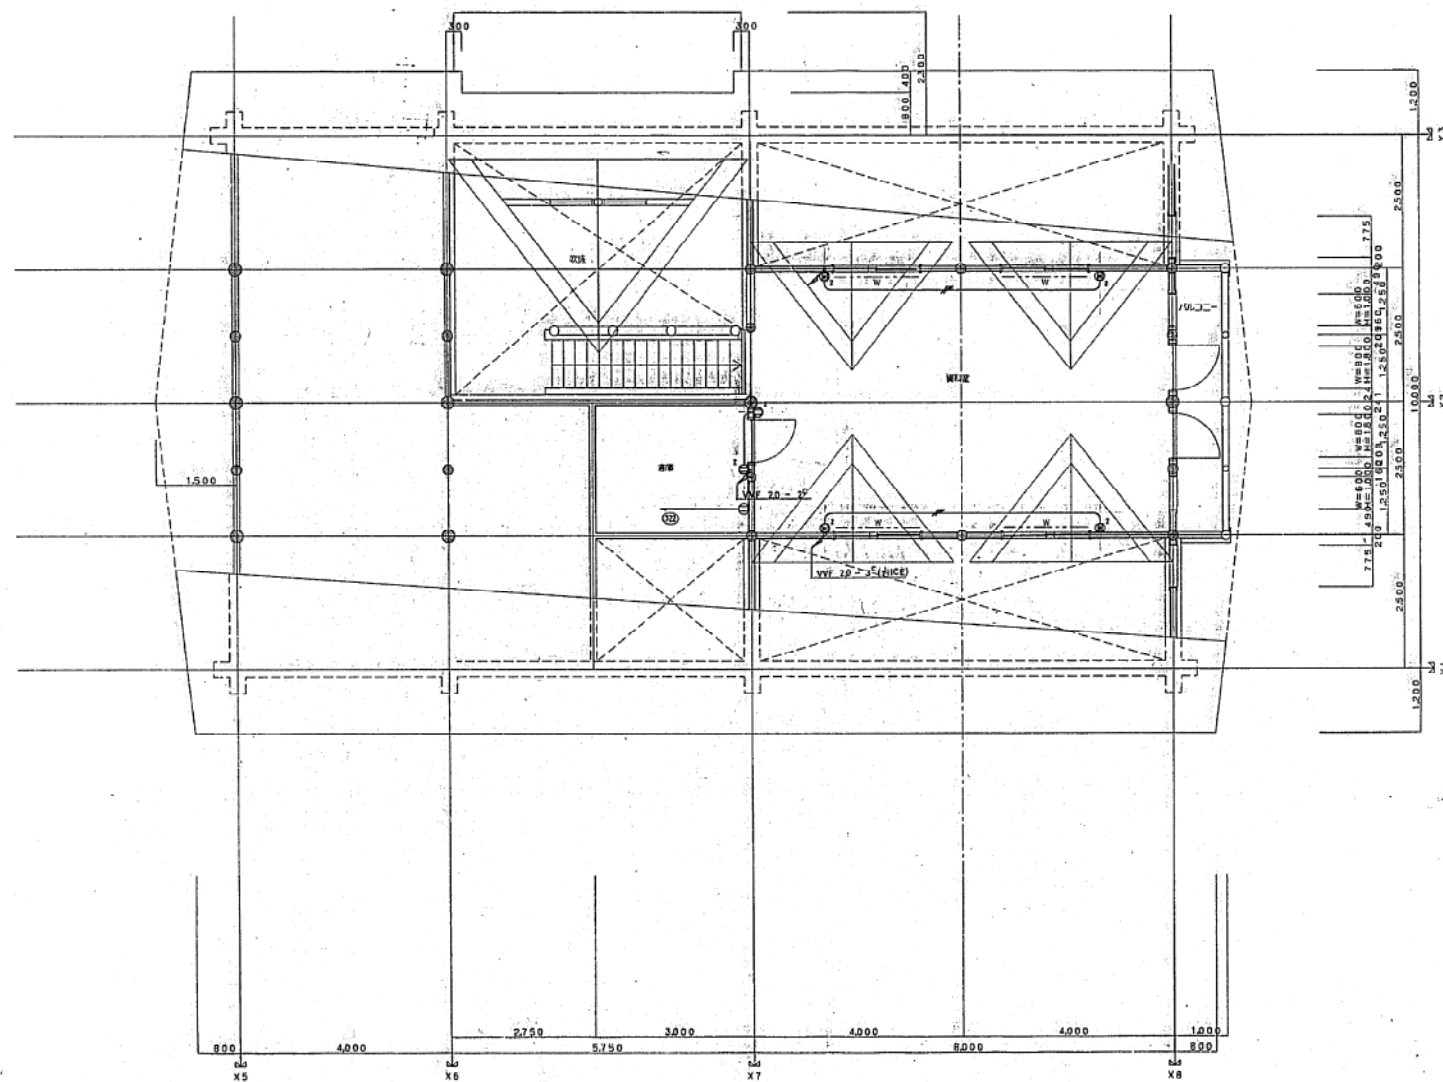

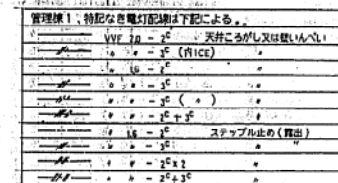



	カーデンジョイント (ダブル)
	カーデンジョイント (シングル)

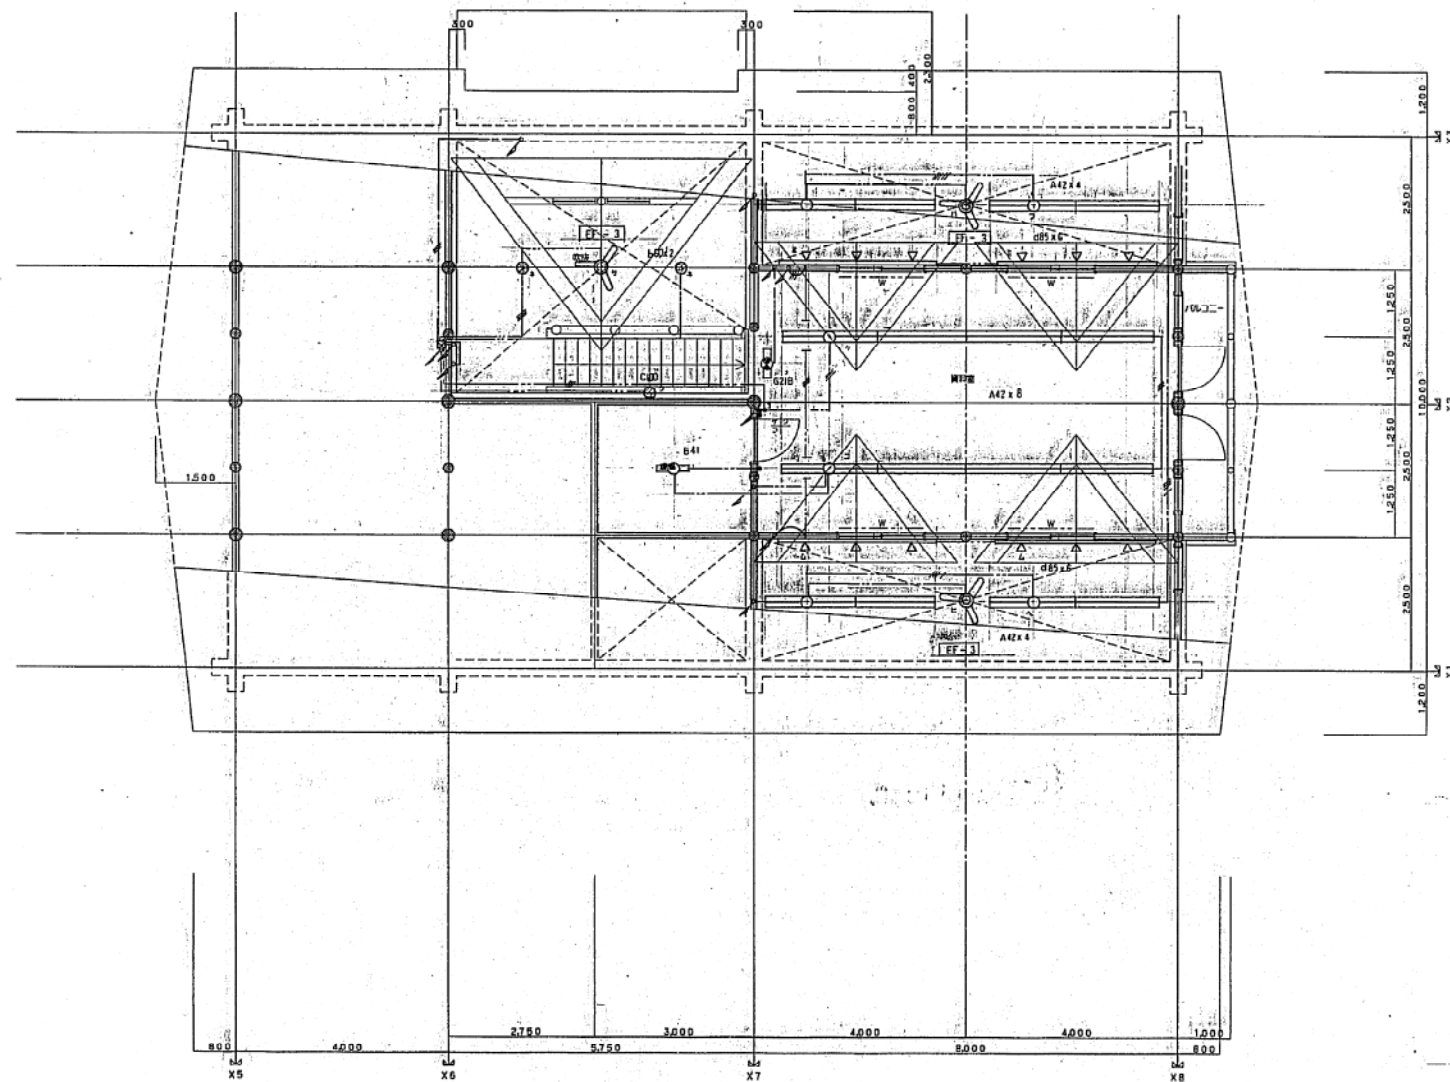



カーテンレール (ダブル)

JOB	(仮称) 東京都野村活動センター新築電気設備工事	E-30
管理棟2階平面図(1/200)	1150	
(電灯)		
DATA		










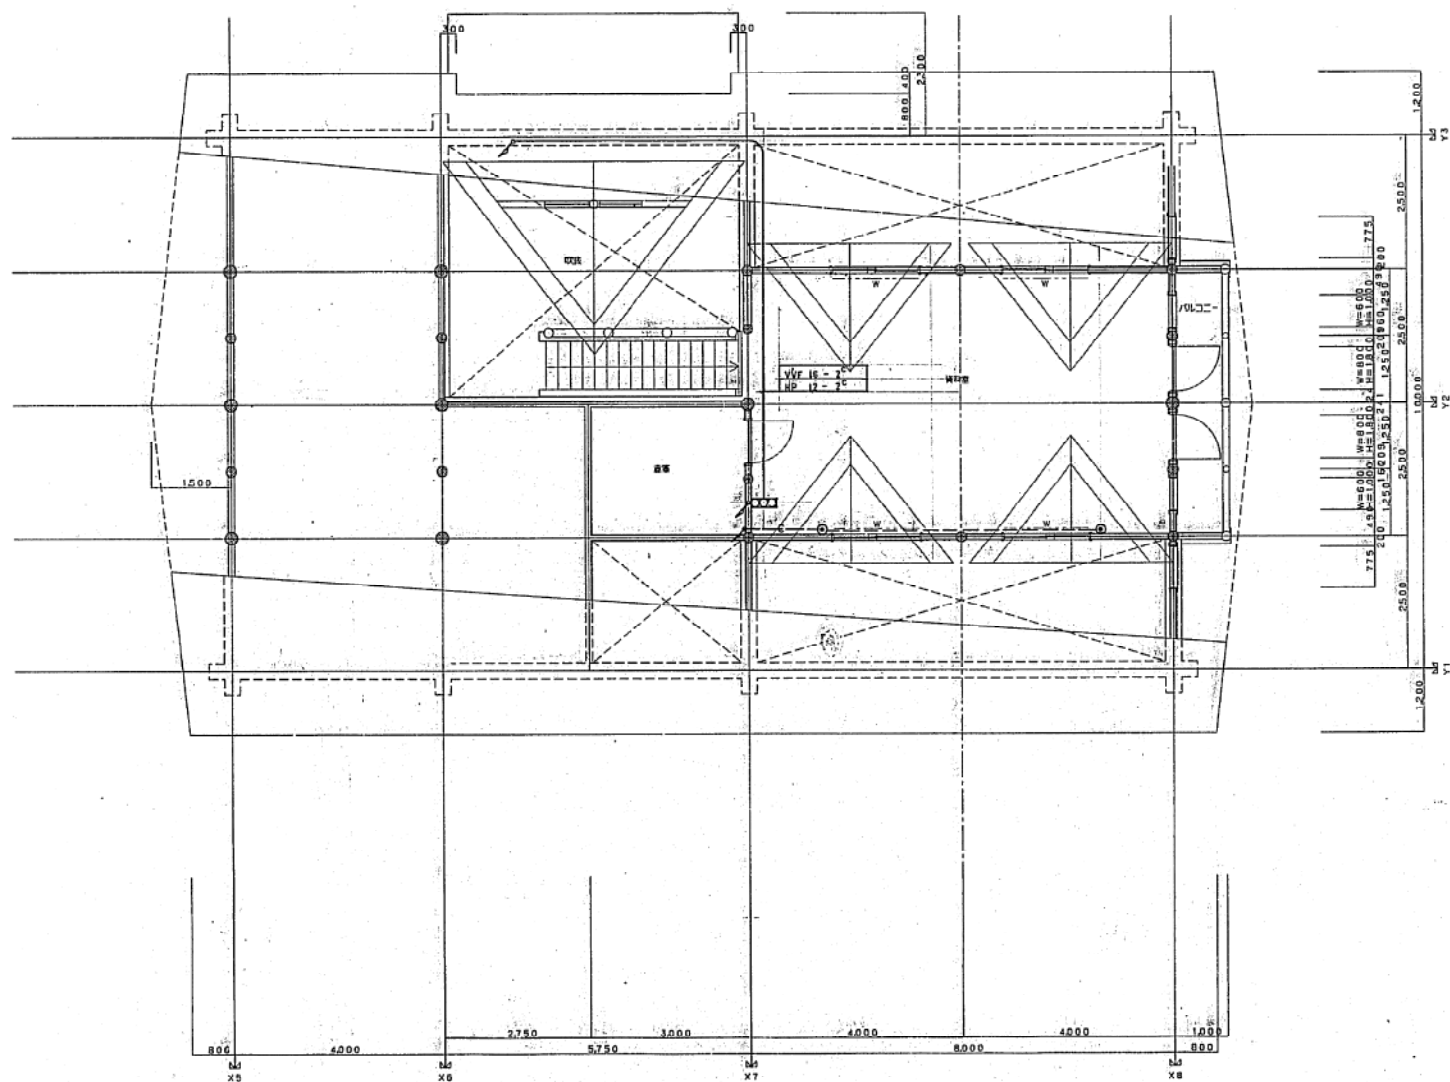





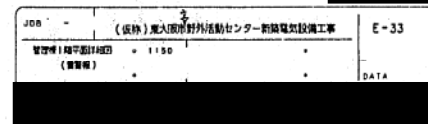


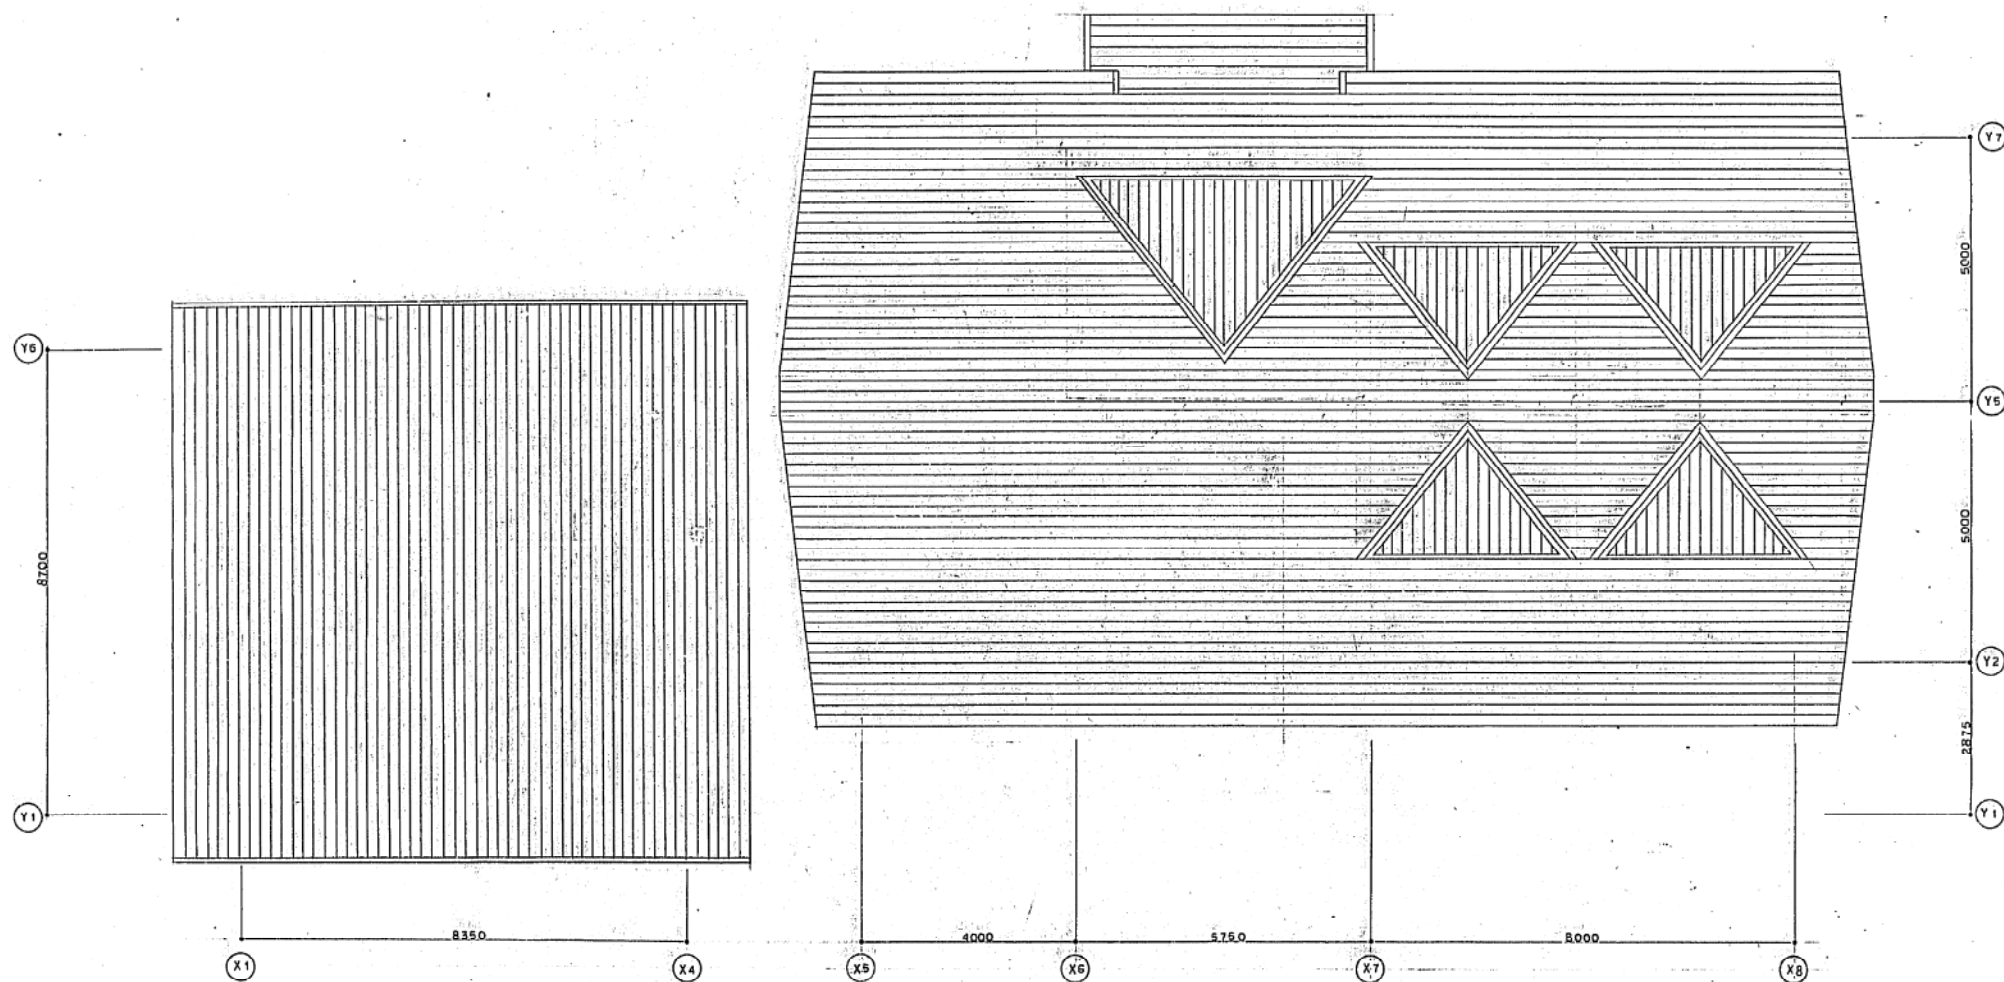


図号	記号	内容
1	①	電線 SUS 4 x 40 ¹ FRP φ26 x 310 ¹
2	②	支柱 STKW114 ¹ (60 ¹) M10 ¹ (4N ¹) φ65 ¹ (10 ¹)
3	③	支柱取付金物 (鋼板ナット付) S=50
4	④	避雷針 鋼線 2.0 x 13 ¹
5	⑤	導線取付金物 (鋼線) 2.0 x 600 鋼線φ=1,000
6	⑥	入-線5分用 2.0 x アスファルトシングル用 ロー水適用
7	⑦	保護管 (VE28) φ4.0mm
8	⑧	保護管取付金物 (鋼線) 木適用
9	⑨	避雷地用端子用 鋼線用 ステンレス製 TB-S51A
10	⑩	接地板 鋼板 1,51 x 900 x 900
11	⑪	接地用リード線 1.5 x 5mm ²
12	⑫	接地用アース棒 φ14 x 300
13	⑬	導線用ボックス (鋼板) 200 x 100 x 100
14	⑭	光ケーブル プラスチックファイバー Fp (30)
15	⑮	0/E 変換器
16	⑯	3C-100V 電圧計ケーブル
17	⑰	接地板


※印の数量については、数量欄に記載を示す

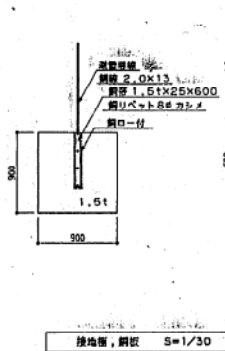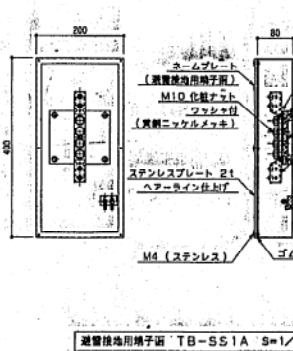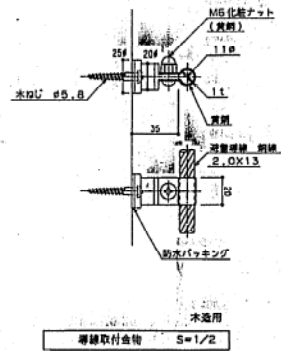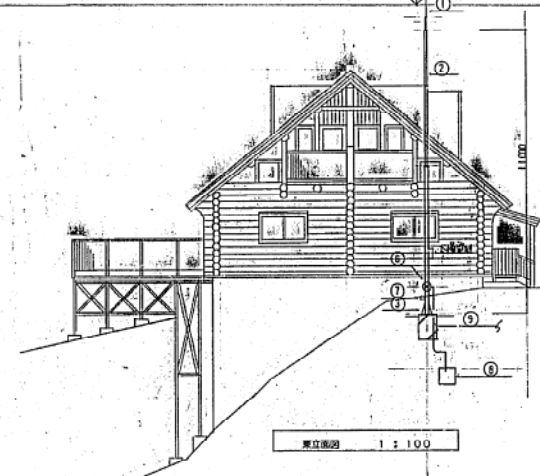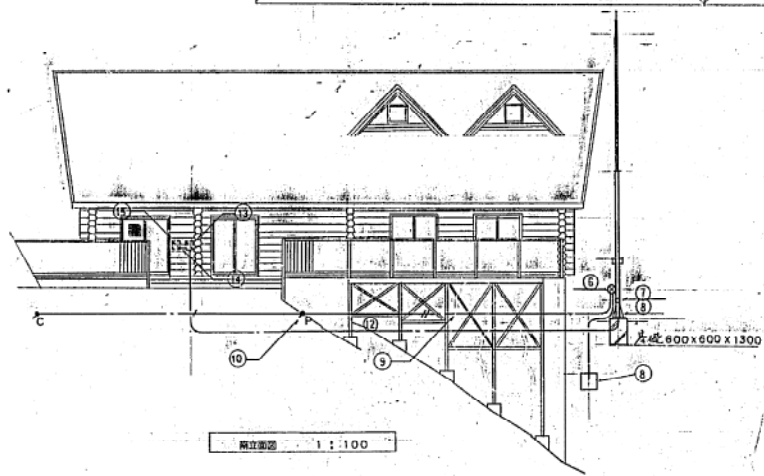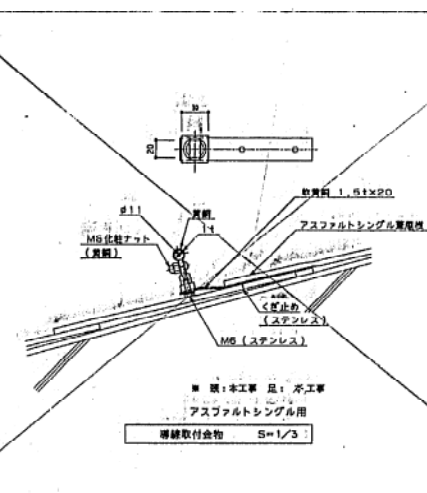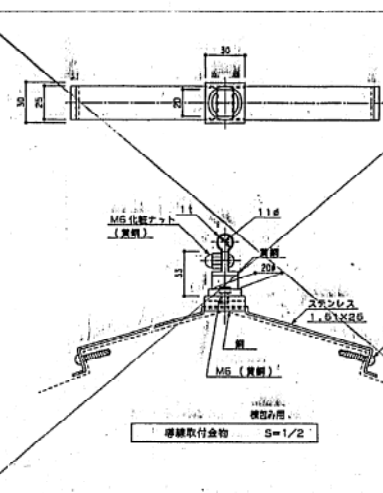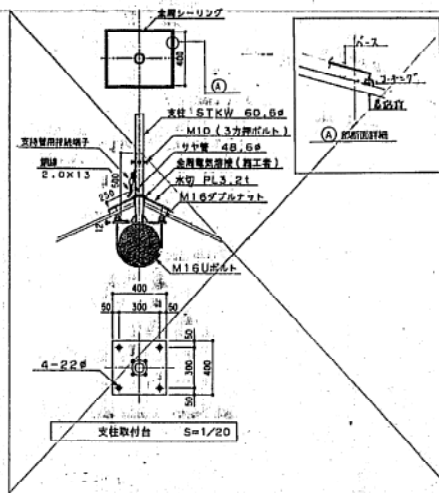

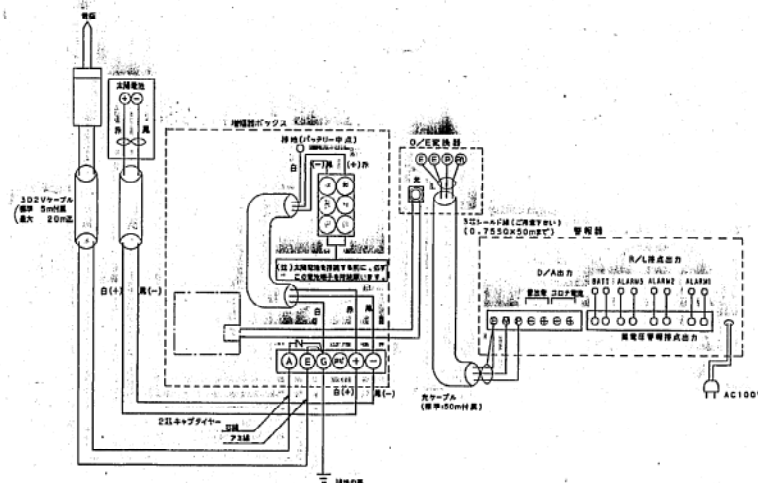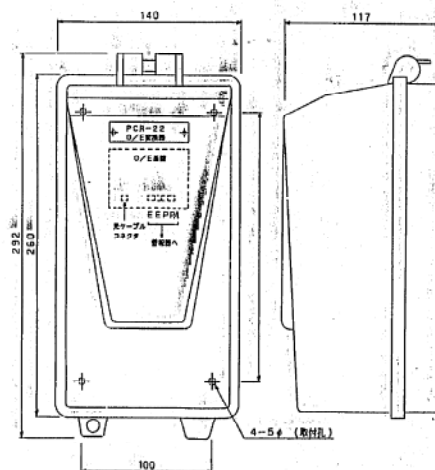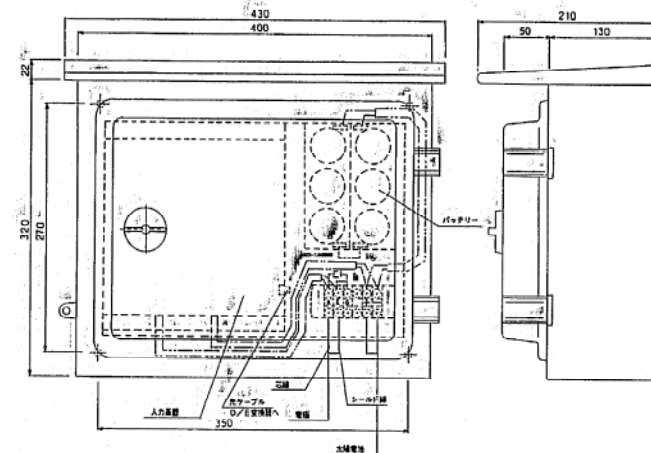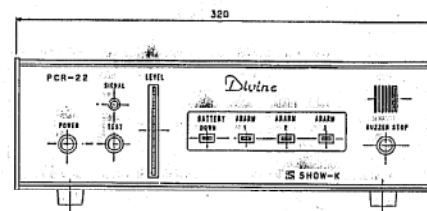


検出方式	一 針線コロナ放電電流検出式
警報出力	一 バッテリー低下 表示灯、接点出力
異音警報	アラーム
遠動(7-8)	2
近動(2-3)	3


[illegible]

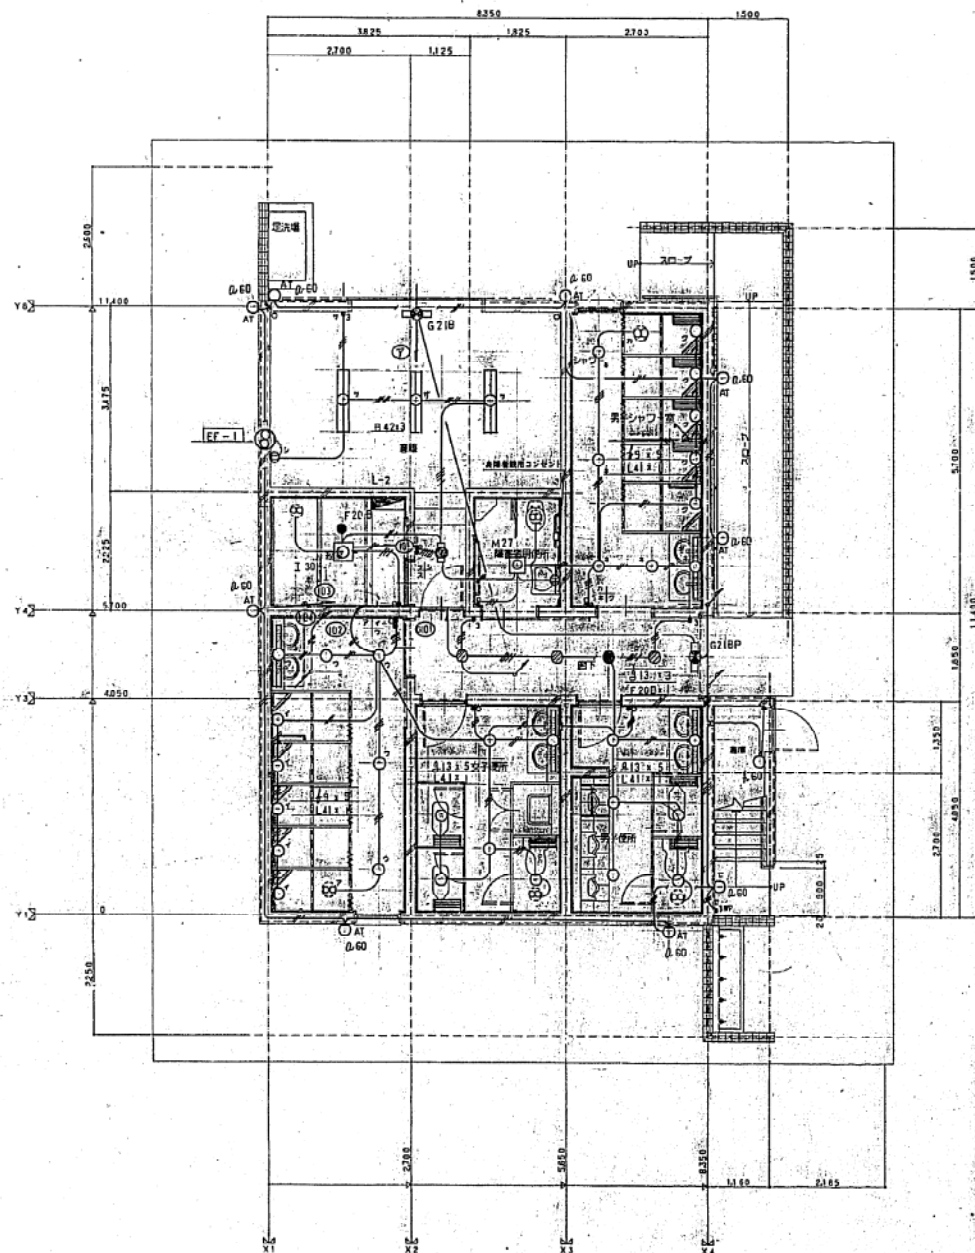

1 階平面(洋館) 1:50



“天井裏取納豆”

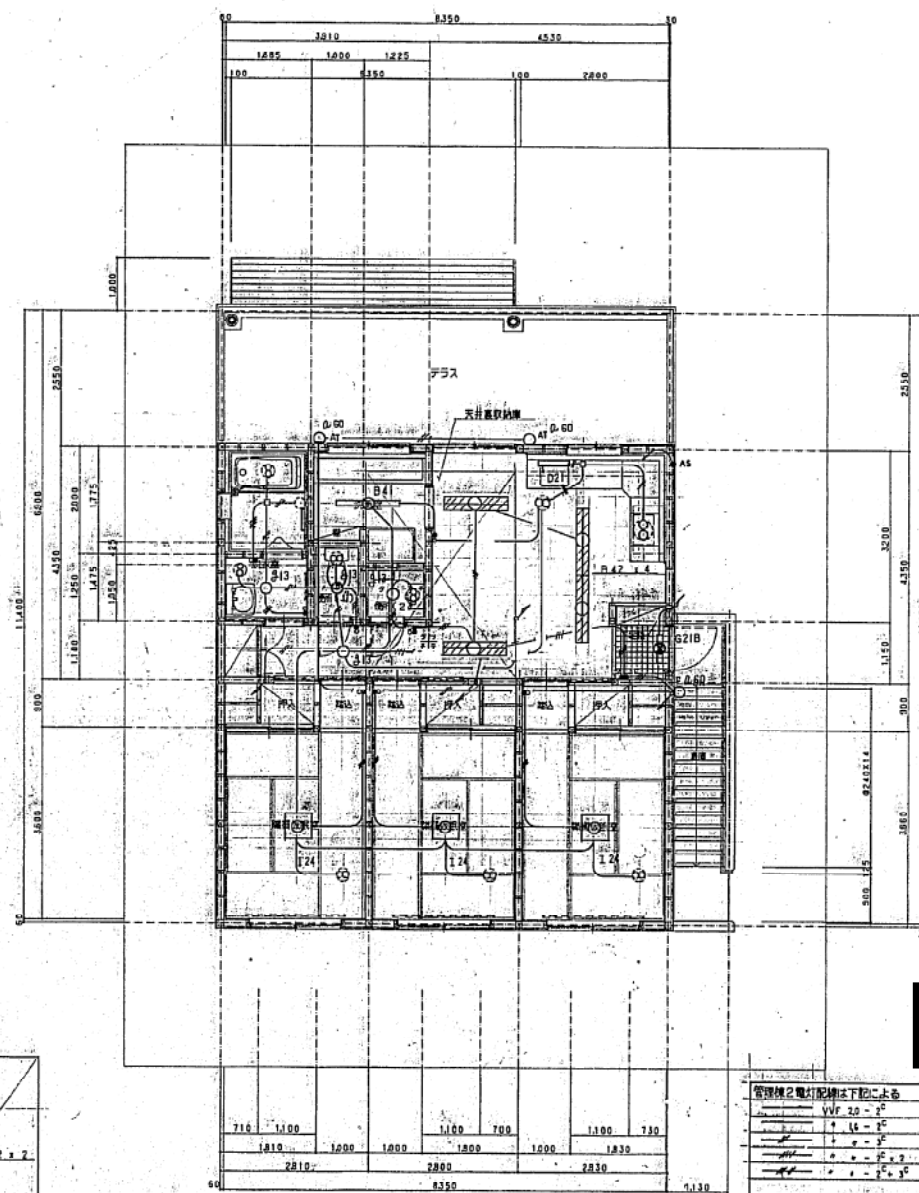


管理棟2電灯配線は下記による

	VVF 20 - 2 ^F
—	+ LG - 2 ^F
—	+ G - 2 ^F
—	+ B - 2 ^F + 2 ^F
—	+ N - 2 ^F + 2 ^F
—	アース線と共用 (VVF-7Fの1本)

ただしコンクリート埋込部はPE保護管のごとく


2樓平面剖面圖 1:50

JOB	3 (仮称)東大和市野井活動センター新築電気設備工事		E-38
電設2 1階(配線)	・ 11:50	・	
(電灯)			
電設2 2階(配線)	・ 11:50	・	
			DATA

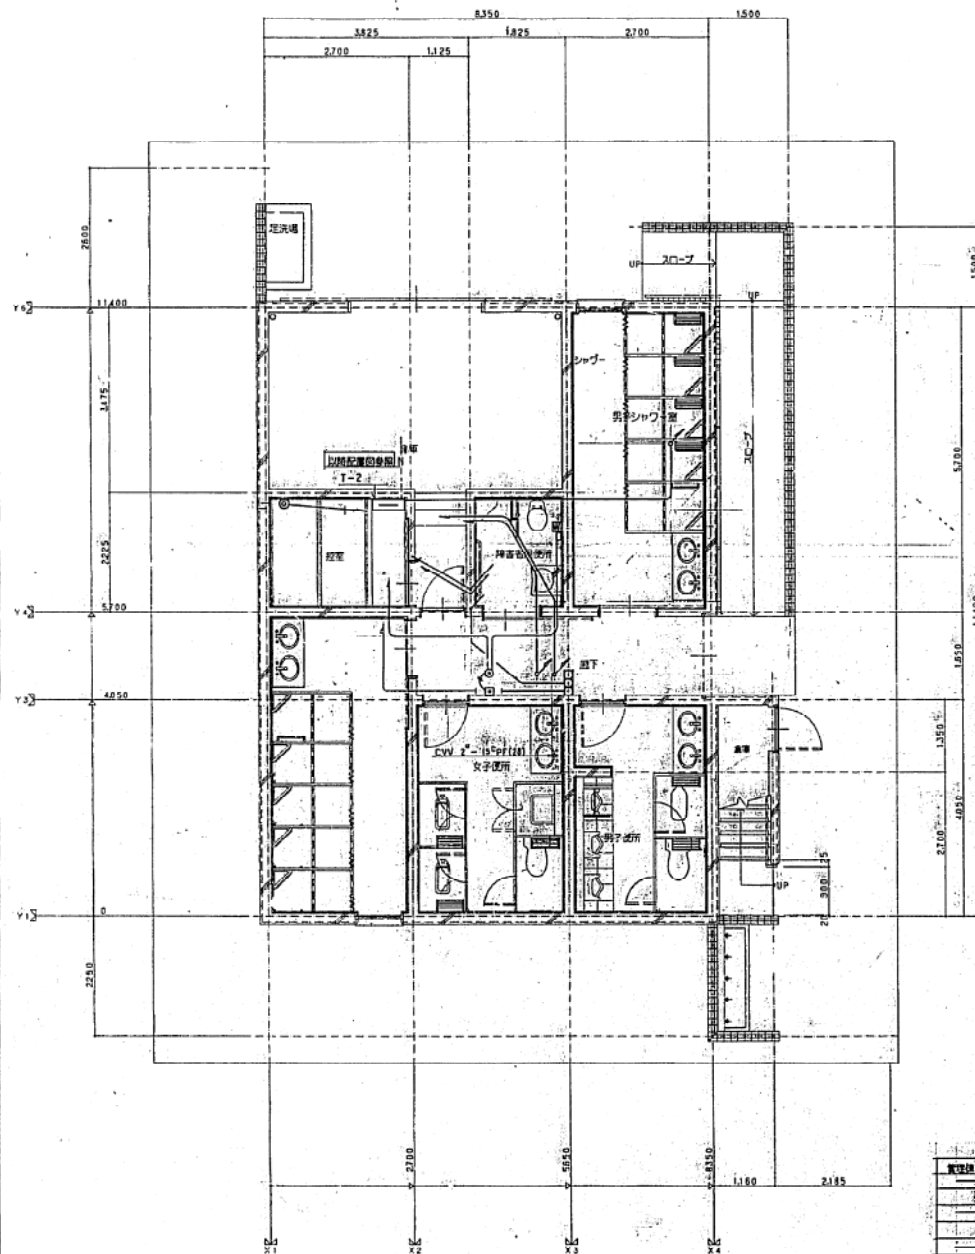


1階平面詳細図 1:50

設備記号	設備名	数量
○-PF(22)	照明	22
△-PB(16)	テレビ	16
▽-PV(12)	空調機	12
◇-AC(12)	空調機	12
□-AF(12)	空調機	12
◇-AC(12)	空調機	12
□-AF(12)	空調機	12

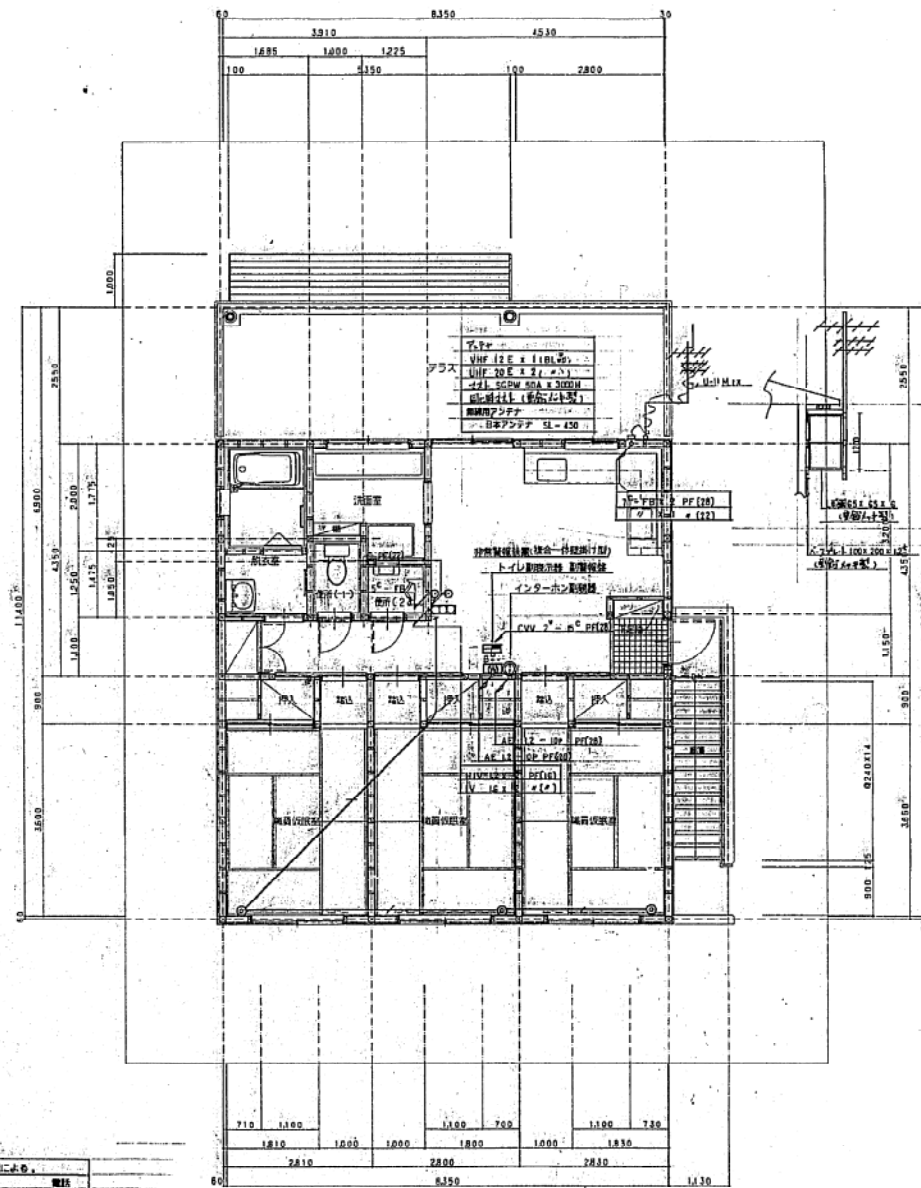


2階平面詳細図 1:50




配置支持金物平国野国群相因 1:20


1 号平面 1:50

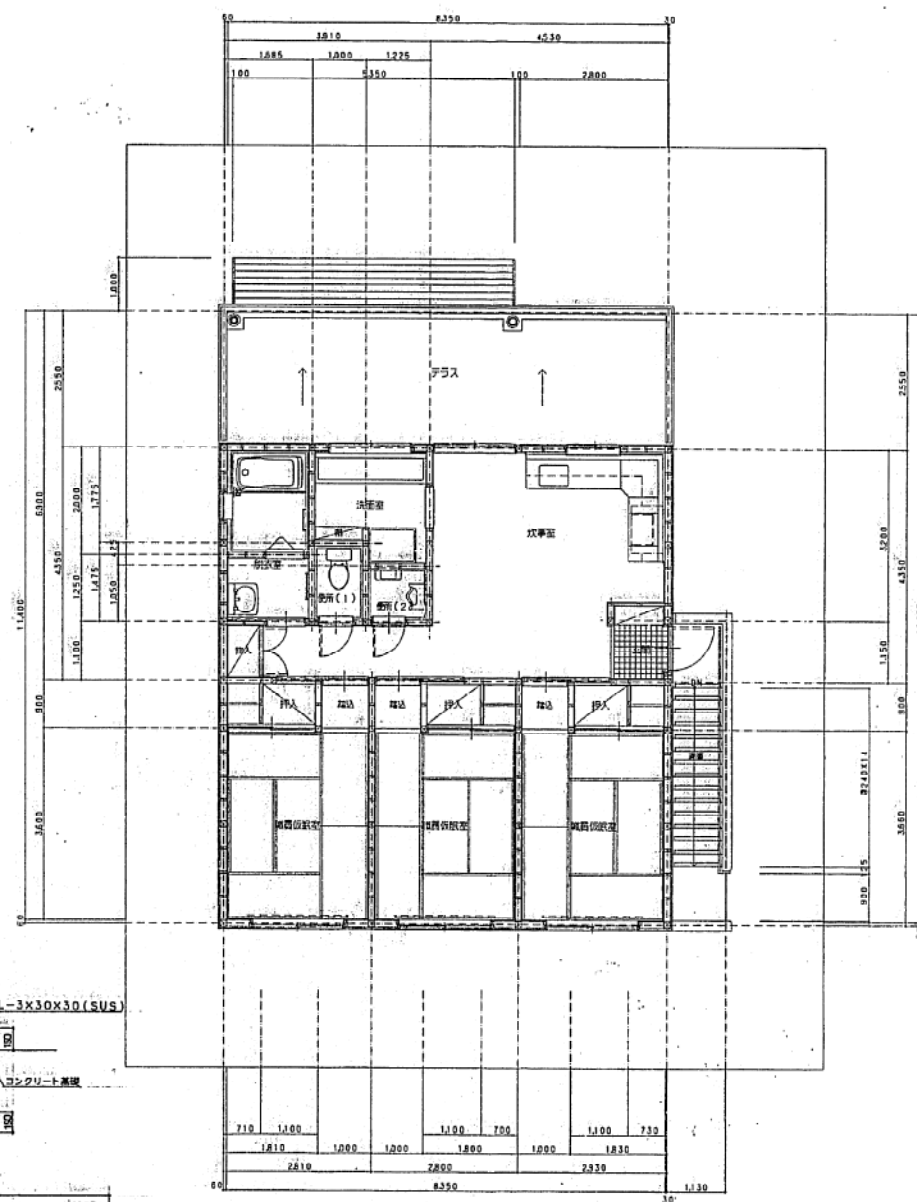


2階平並洋組 1150

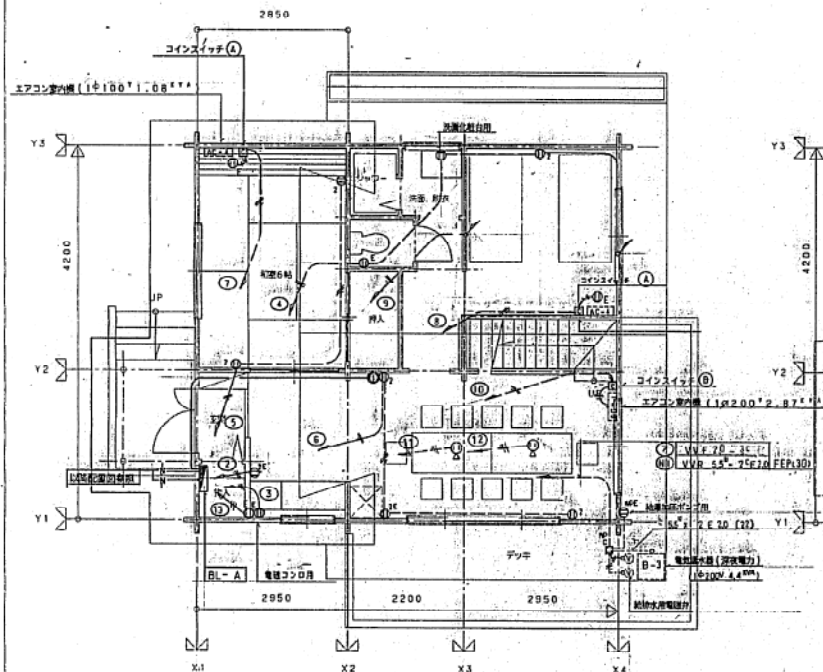

1階 平面図 1:50

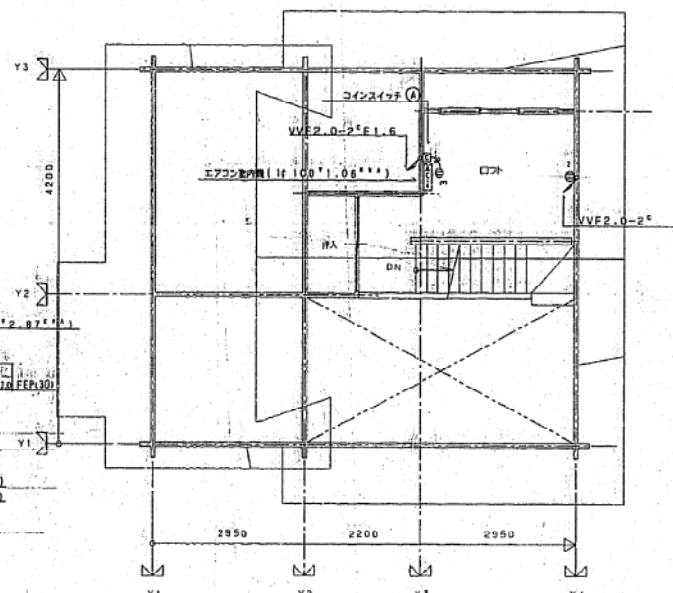


2階 平面図 1:50

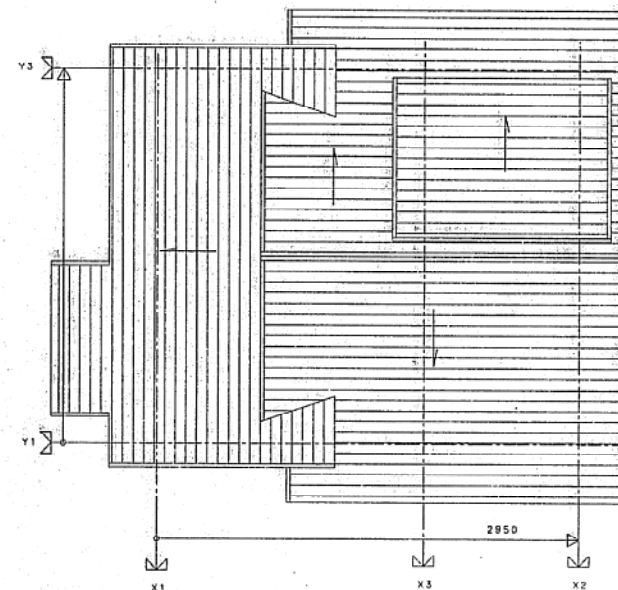

断面図 1:50

電気設備の配置図


ワイヤリングシステム (100V, 200V, 100V)
配線経路は付属図を参照




バンガロー、コンセント配線は、下図による。	
VVF 2.0 - 2 ^φ	併用がし又は隠しケーブル
2.0 - 3 ^φ (MICE)	
2.0 x 2.0 E (16)	併用

JOB (保守) 東大町駅前センター新築電気設備工事
1/200-A 平面図 1:50
(コンセント)


E-41
DATA

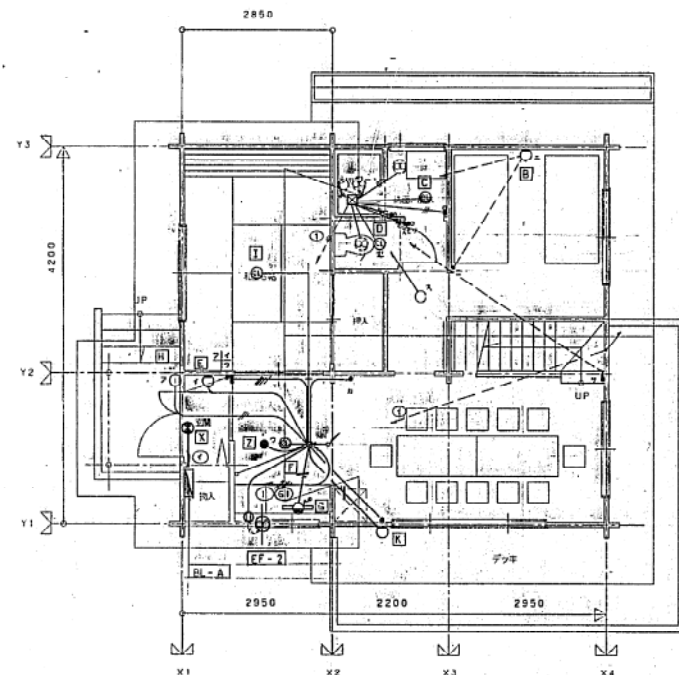

1:48 1:50

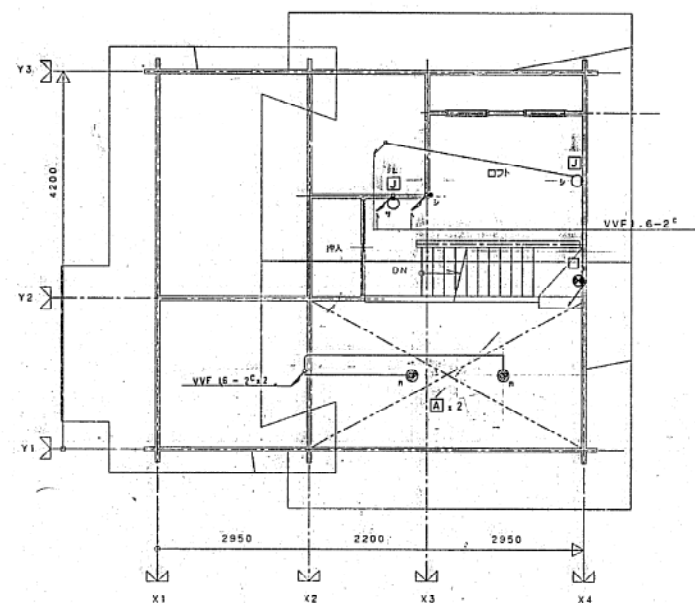


2期 平野山田 1:50

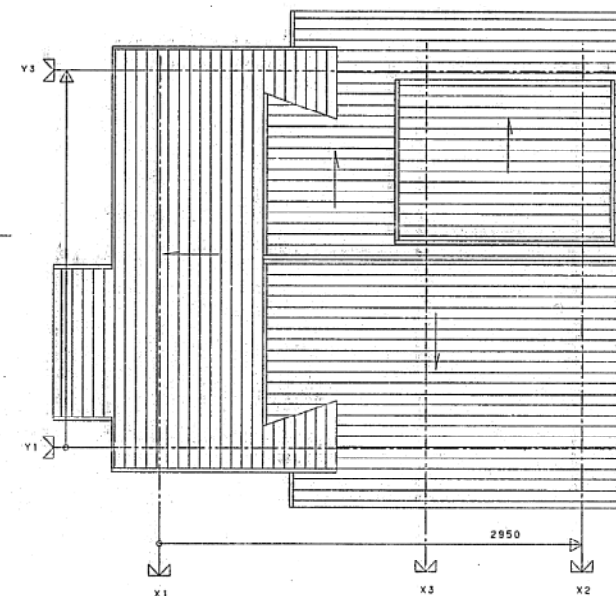


圖樣比例 1:50

パンガロ、特設な分配配線はきによる。


1	VVF 10 - 3C	天井ごころがし又は14へ15 通線
2	1φ 10 - 2C + 3C	
3	1φ 10 - 3C	
4	1φ 8 - 3C	
5	1φ 8 - 3C	
6	1φ 8 - 2C + 2	
7	1φ 8 - 2C + 2	
8	VVE 10 - 3C	天井ごころがし又は14へ15 通線
9	VVF 10 - 2C	ステップルによる(費用)
10	アース線はナシ	VVF-アースにIC 利用

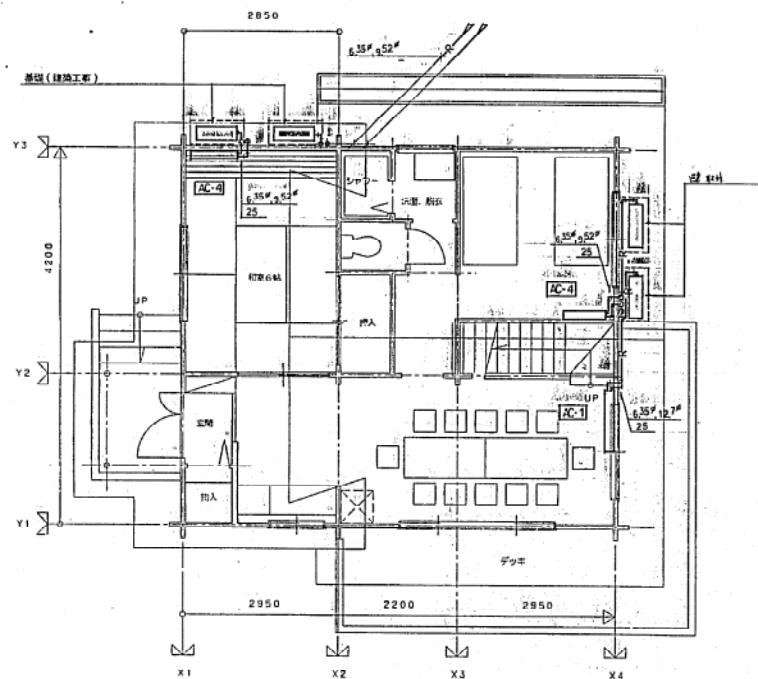

1階 平面図 1:50

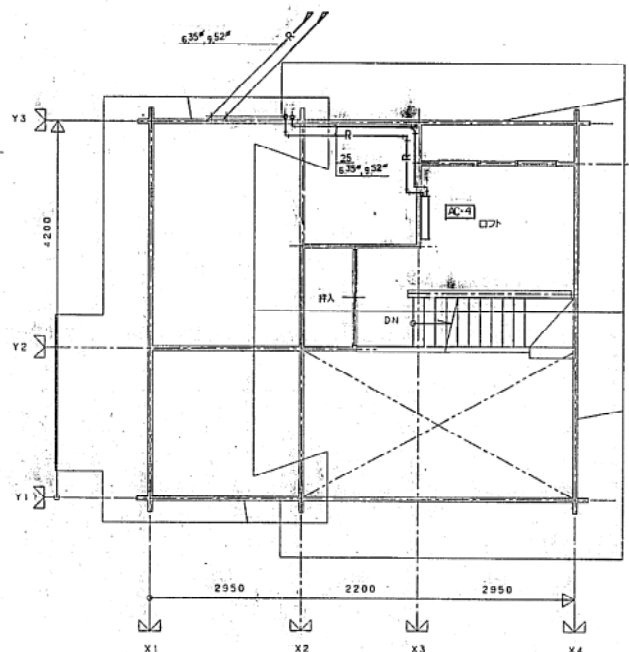


2階 平面図 1:50

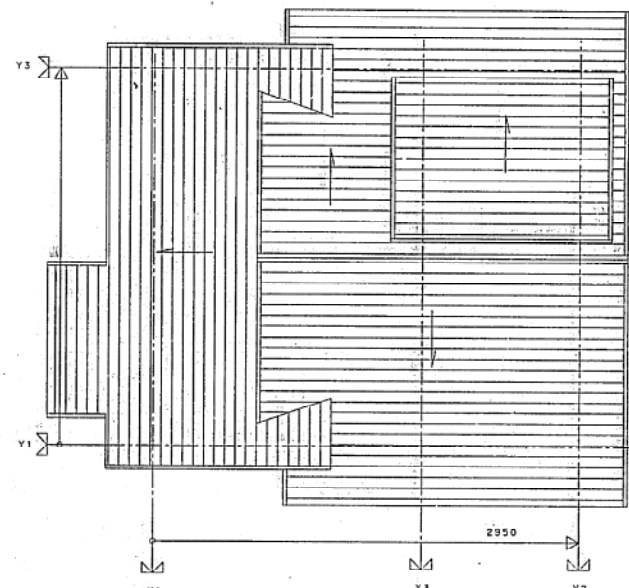


3階 平面図 1:50


※ 1. 使用材料
 冷媒管 破断し型鋼管 (メーカー標準品)
 ドレン管 破断し型鋼管 (VP) JIS-K-6742
 2. 露出配管は壁に配管ダクト (100X69) にて施工のこと。

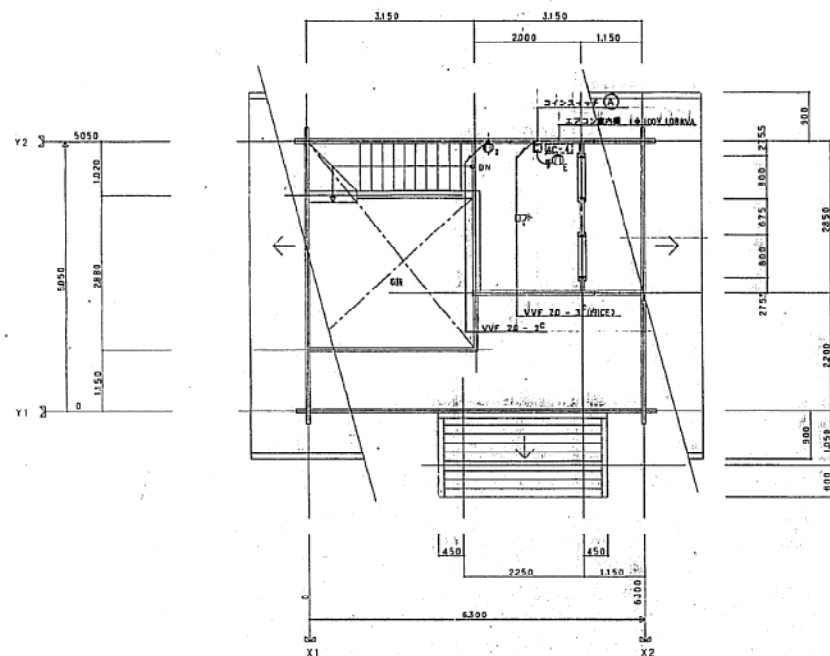


ロフト 階平画設計図 1/50

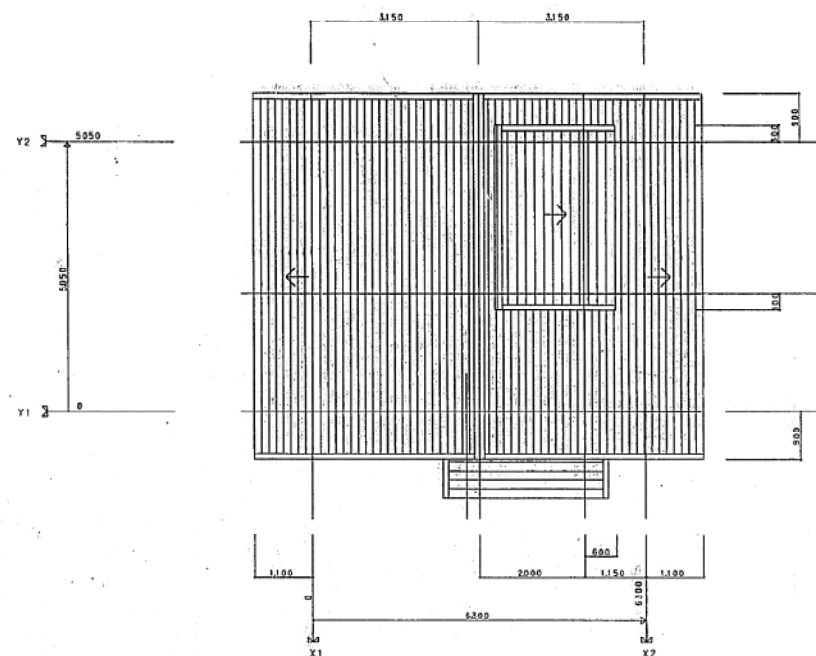


1/50

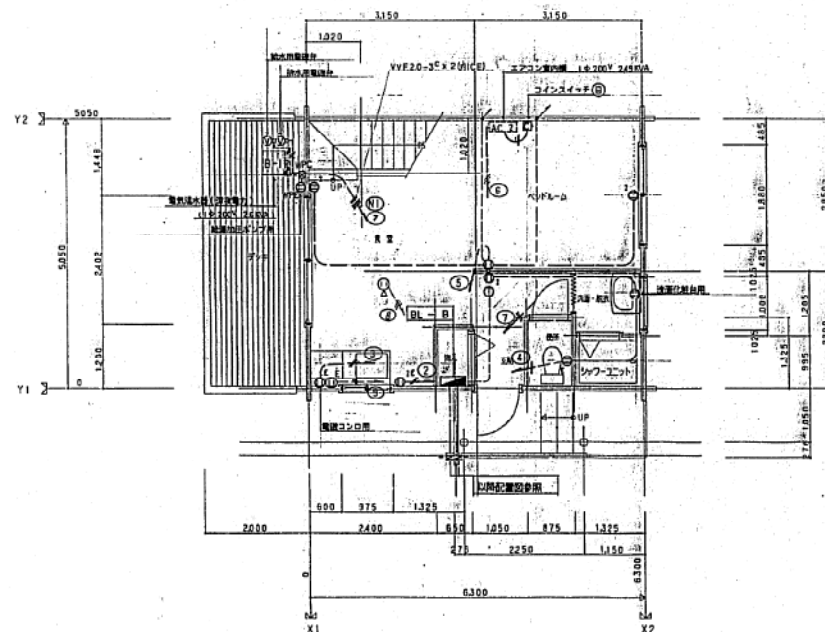


1984年11月 1/50

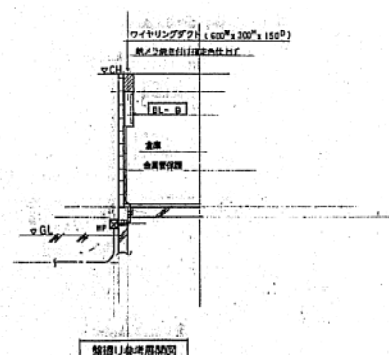


館址リ参考展開図

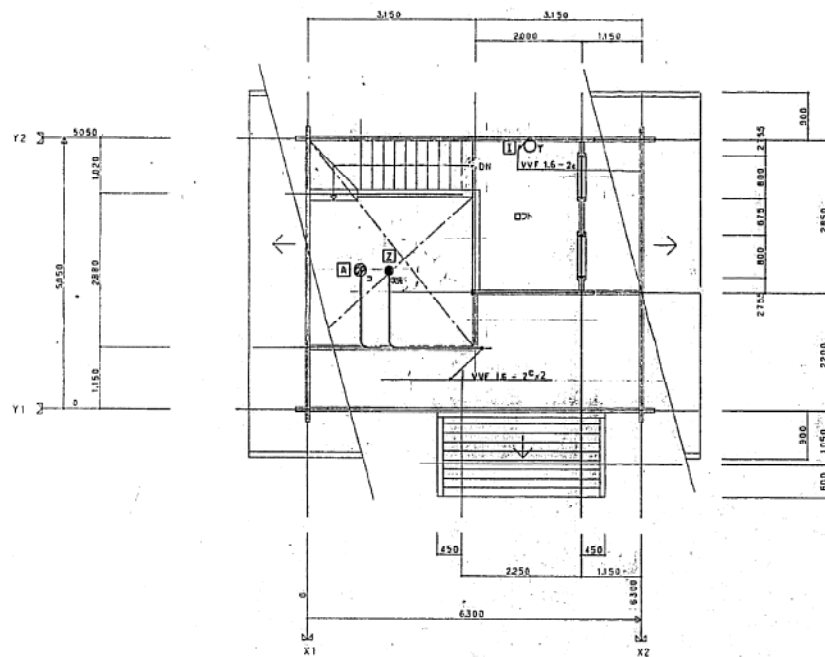


1階平面図 1/50

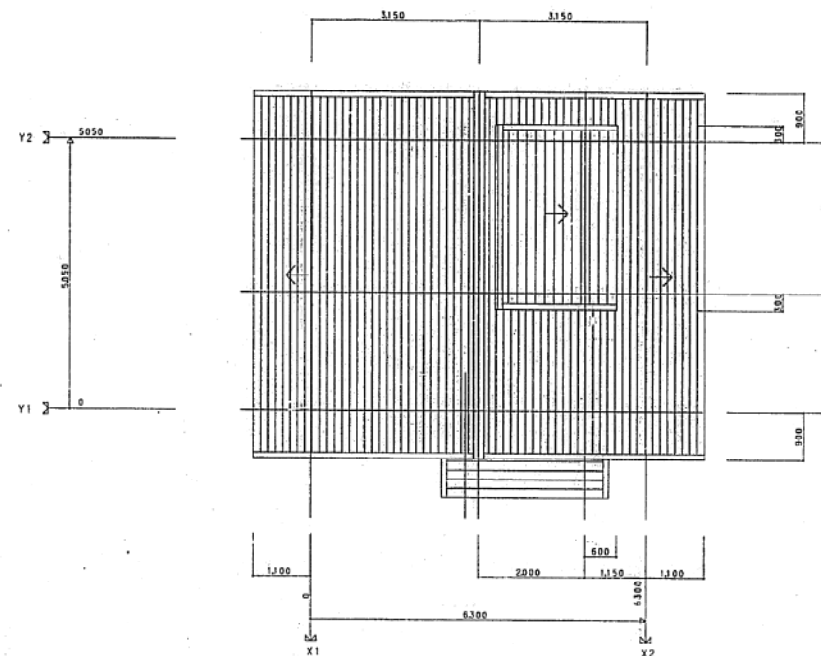


2階平面図 1/50

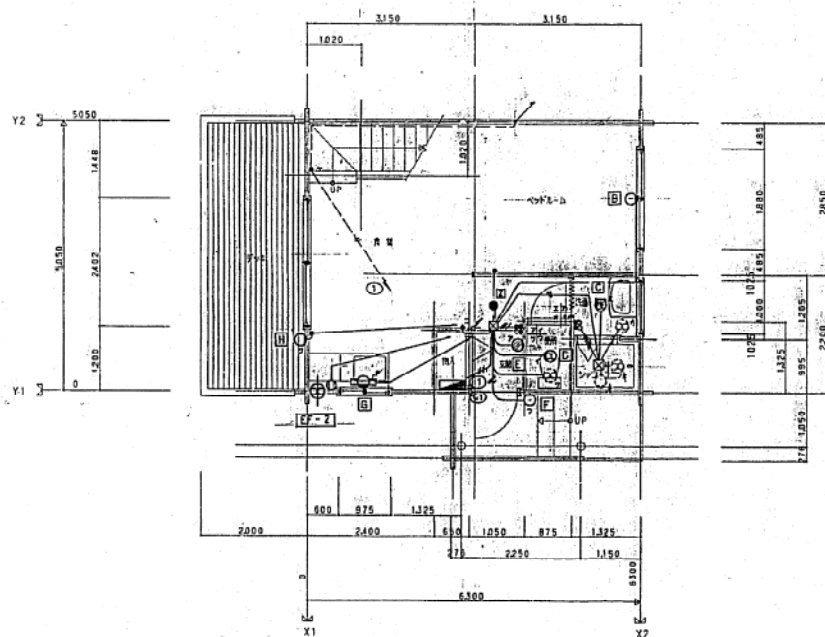


3階平面図 1/50

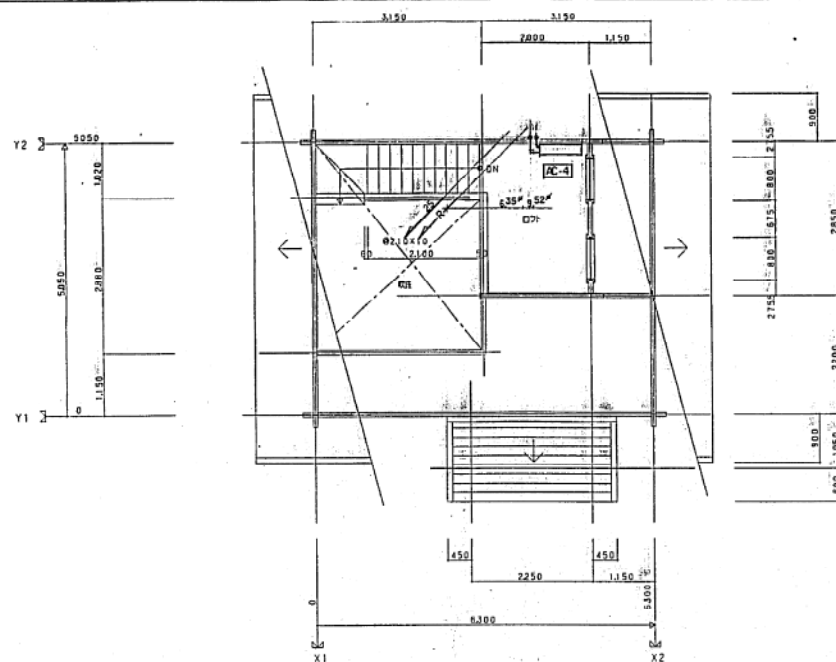

1/50 平面図

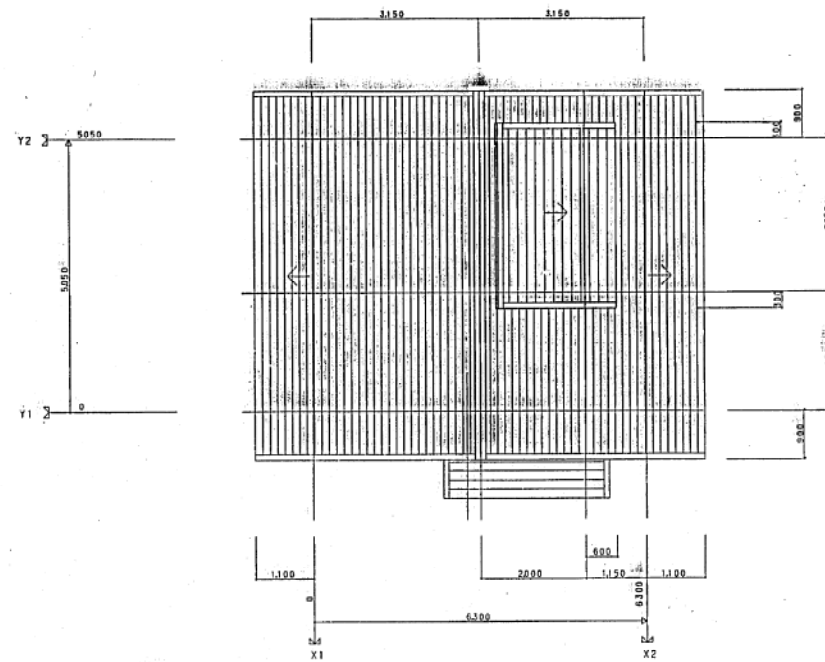


1/50 平面図

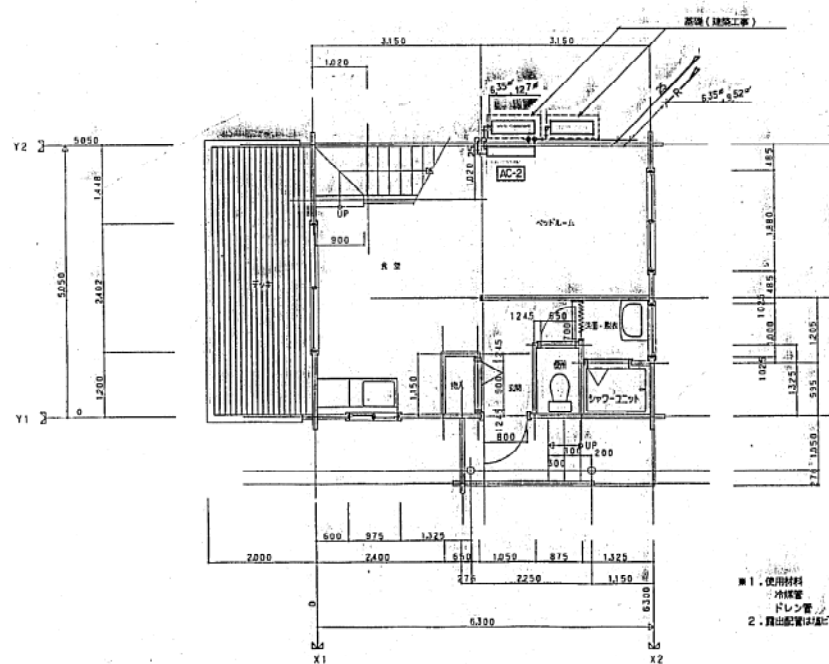


1/50 平面図


- 1. 使用材料
 2. 施工要領は、設計図書(100X69)にて施工のこと。

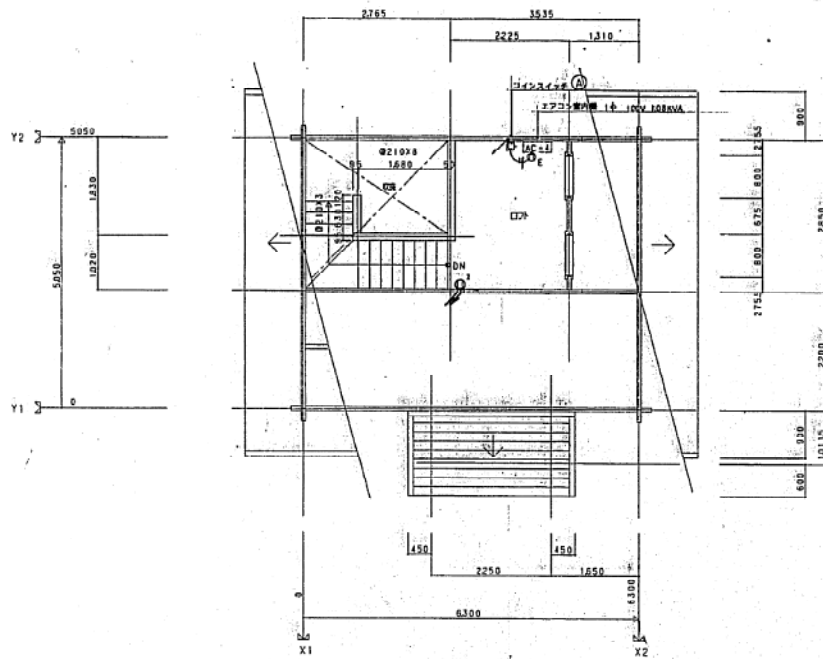


1階平面図 1/50

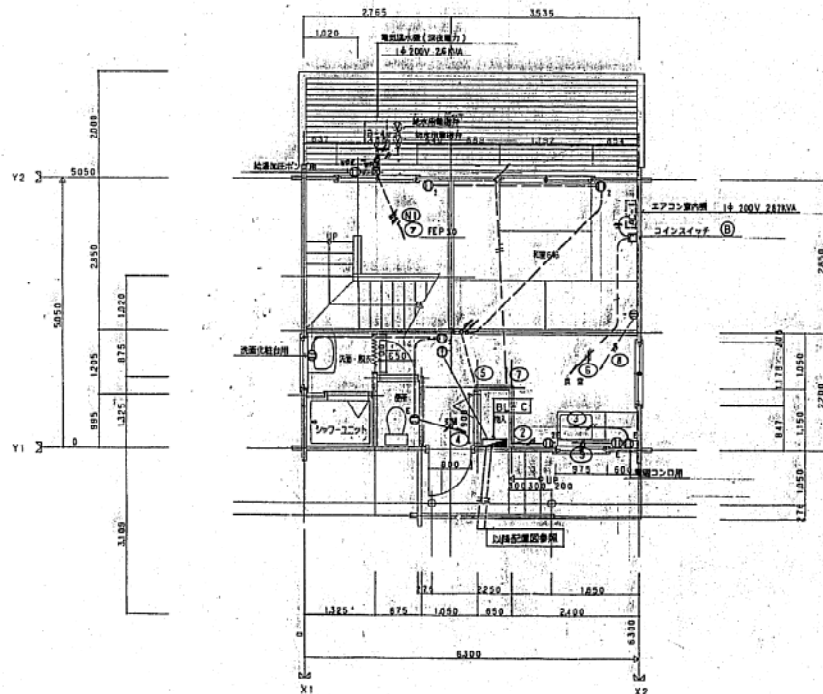




1階平面図 1/50

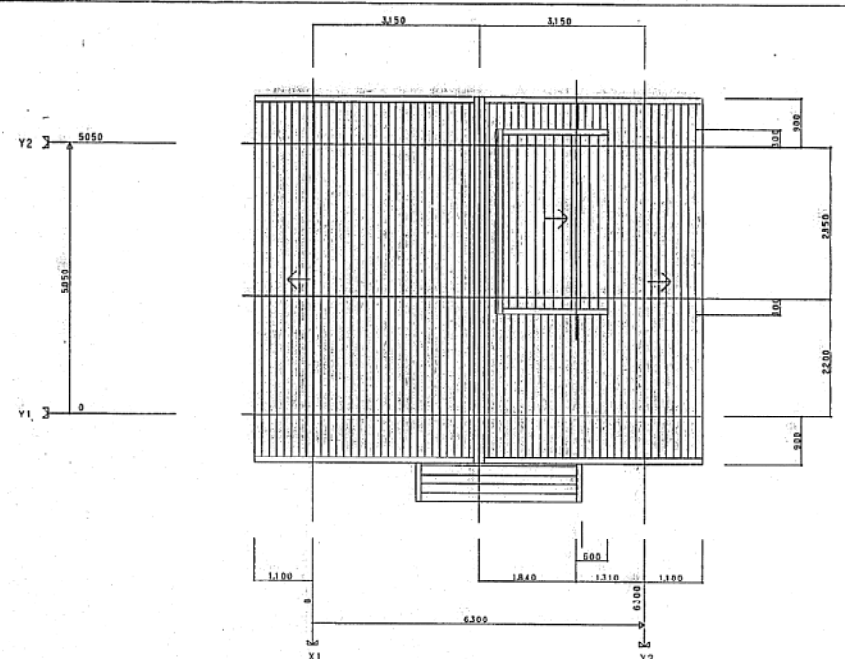




2階平面図 1/50




断面図 1/50

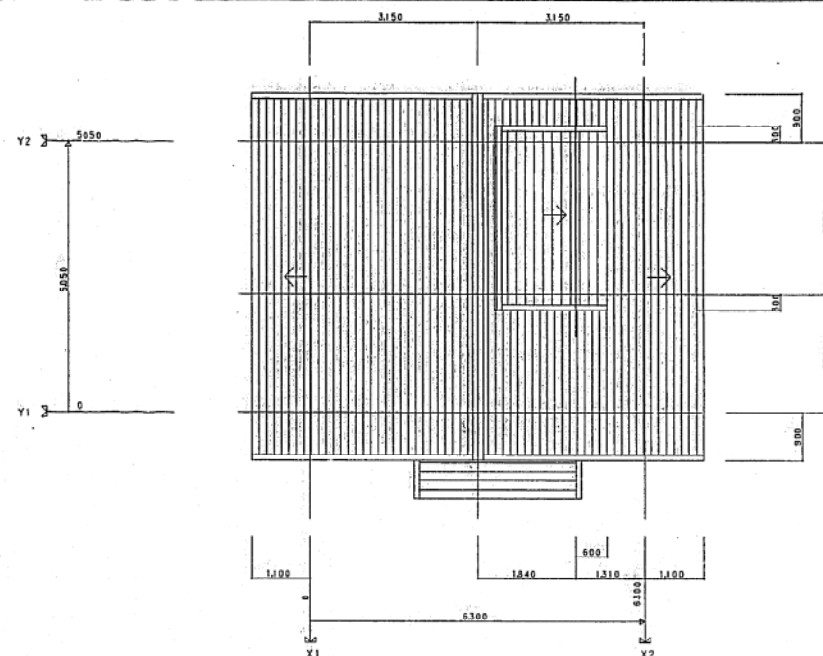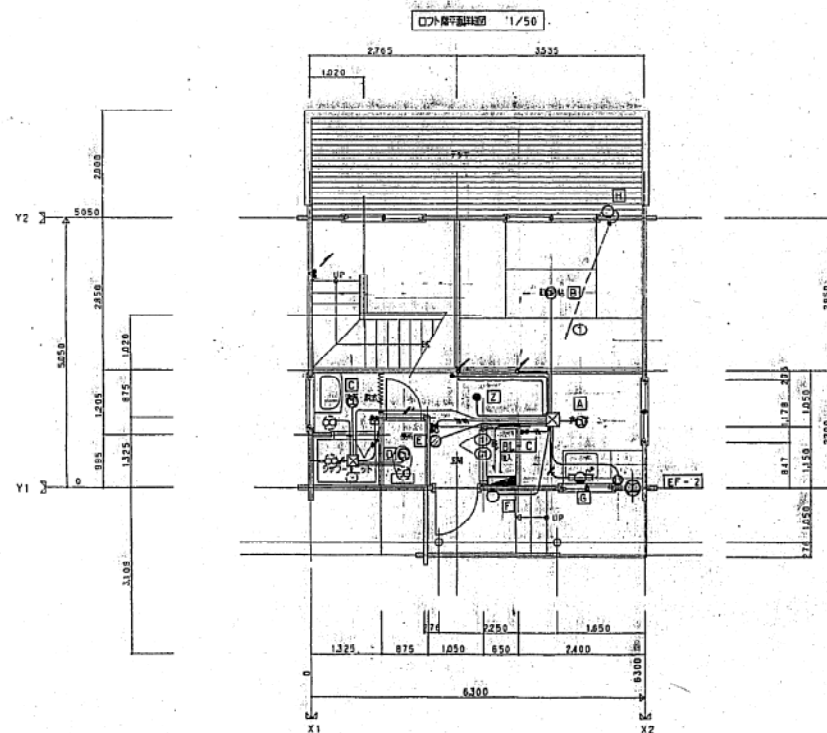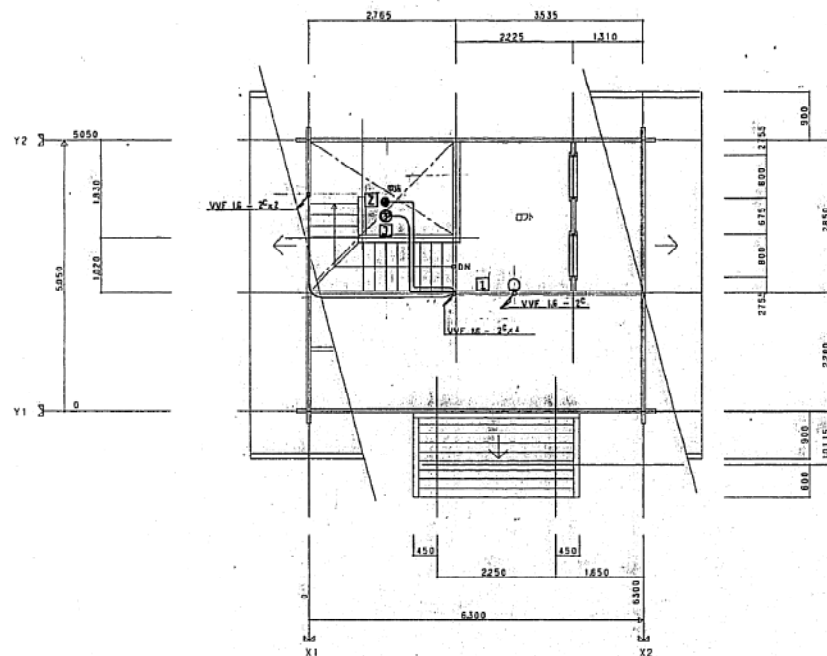


3F平面図 1/50

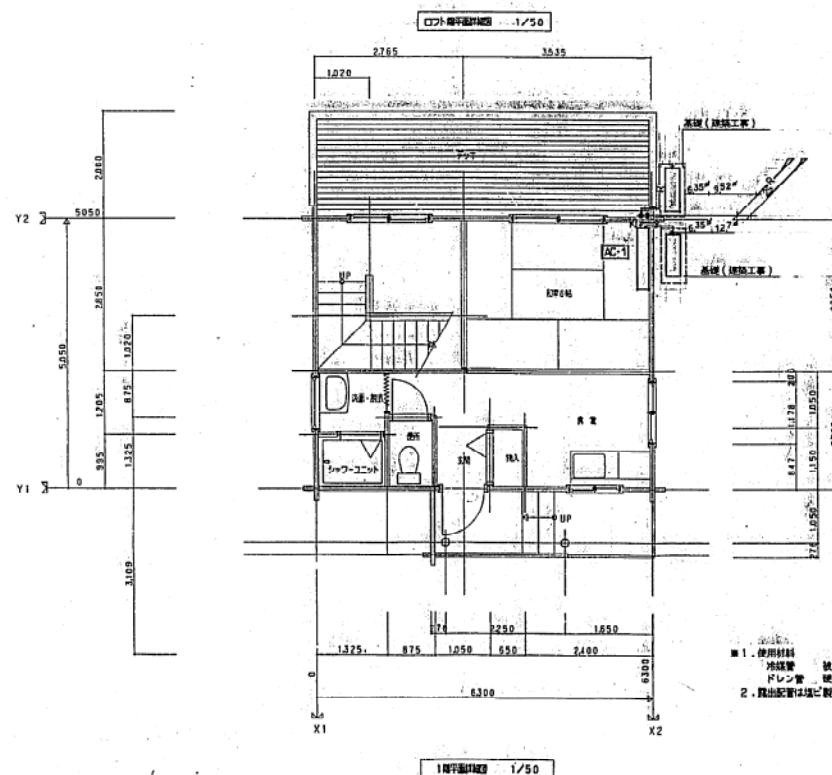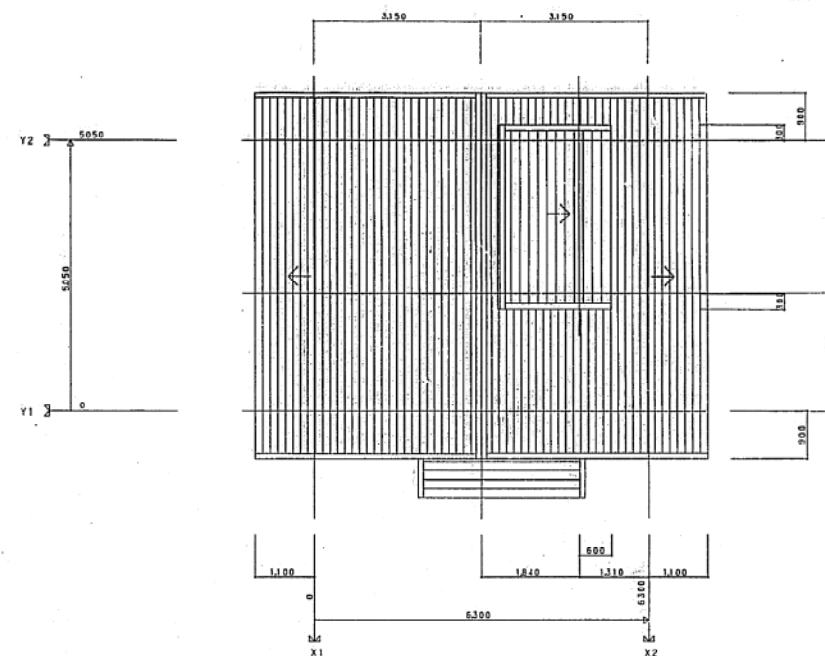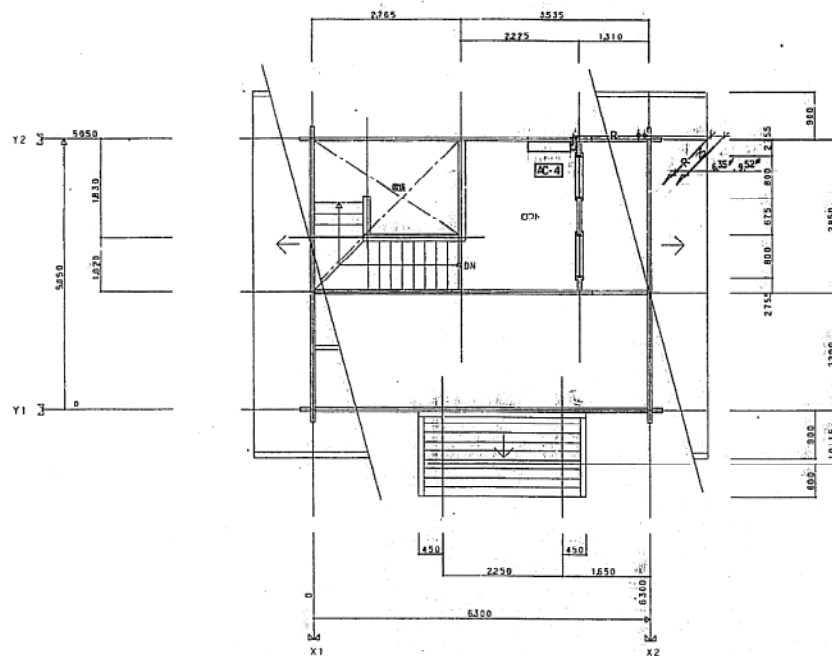


- 1. 使用材料
 冷媒管 銅製L型銅管 (メーカー標準品)
 ドレン管 硬質塩化ビニル管 (VP) JIS-K-6742
 2. 配管配置は壁に隠れ配管 (100X69) にて施工のこと。

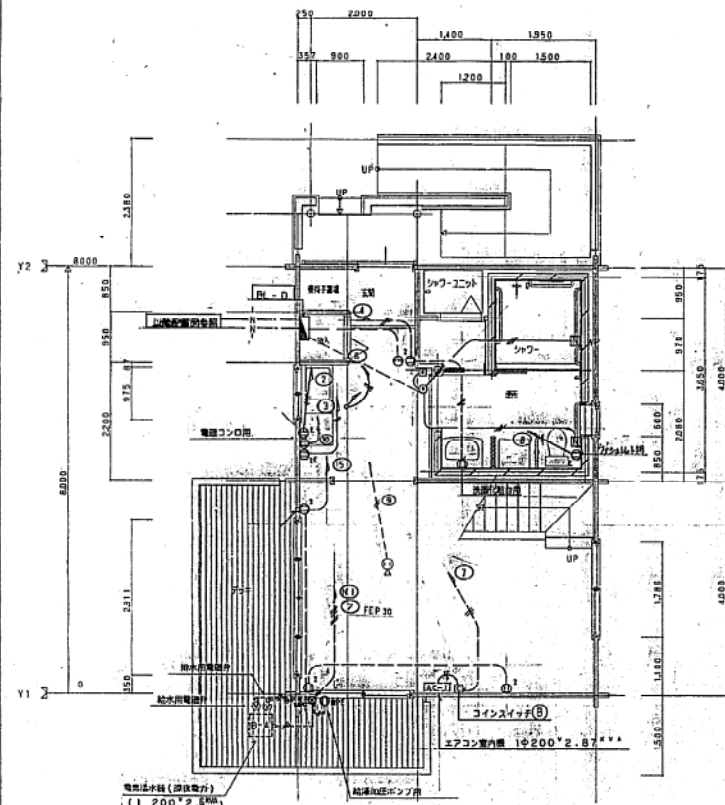


1階平面図 1/50

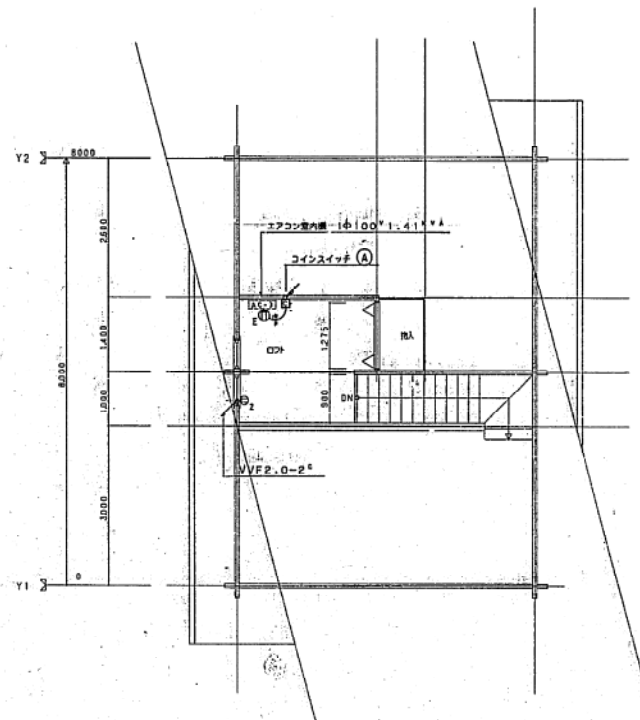



2階平面図 1/50

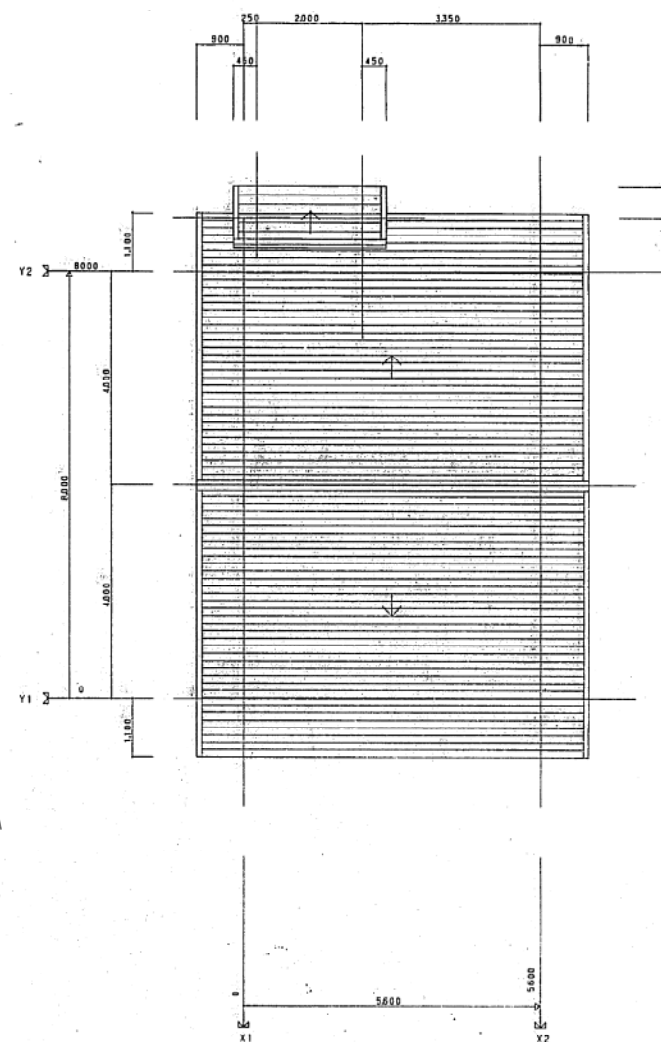



屋根平面図 1/50

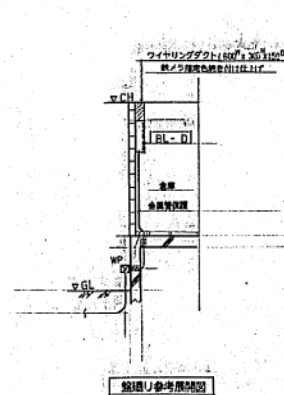



縦断参考図

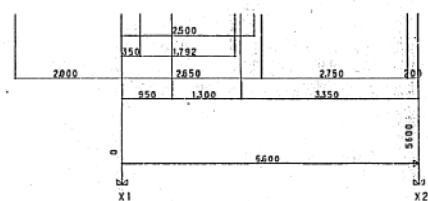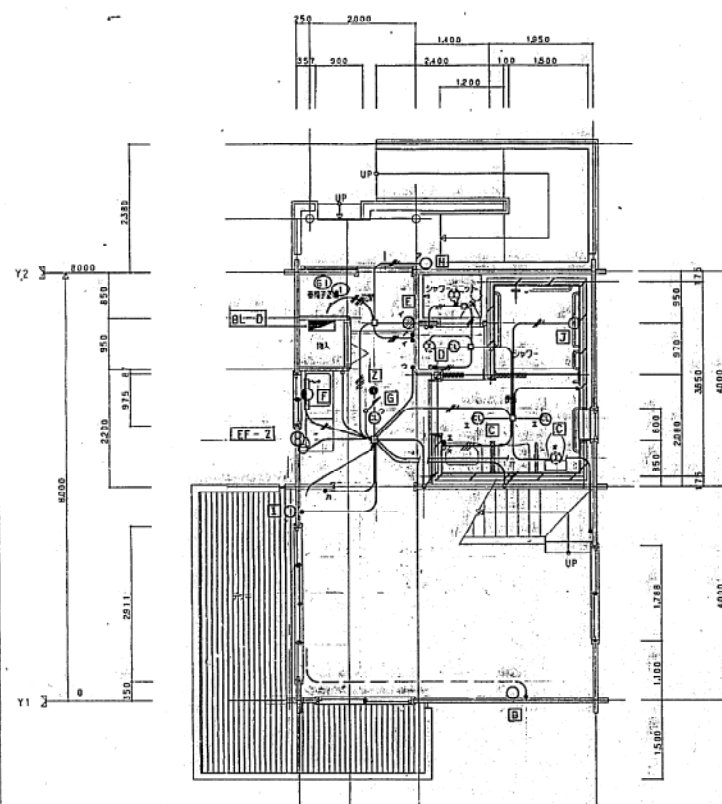




1階平面図(縮尺) 1/50

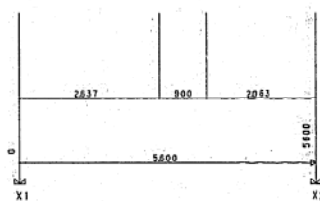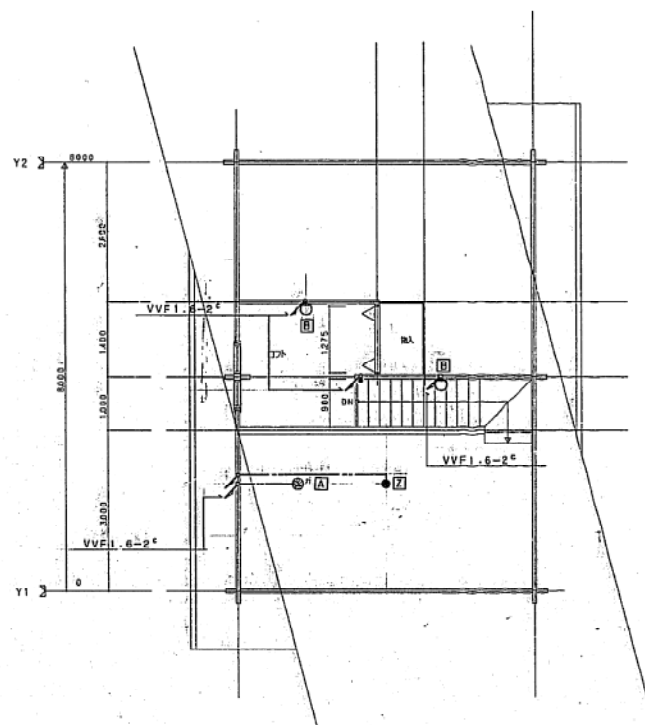


2樓平面詳細圖 1/50

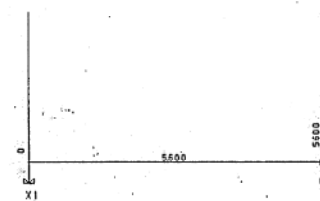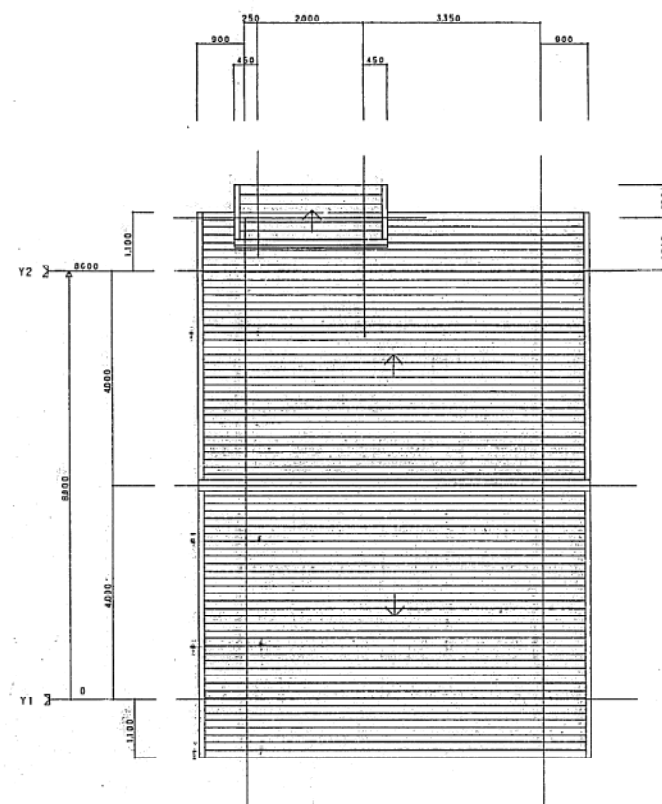

陸奥平澤村誌 1/50

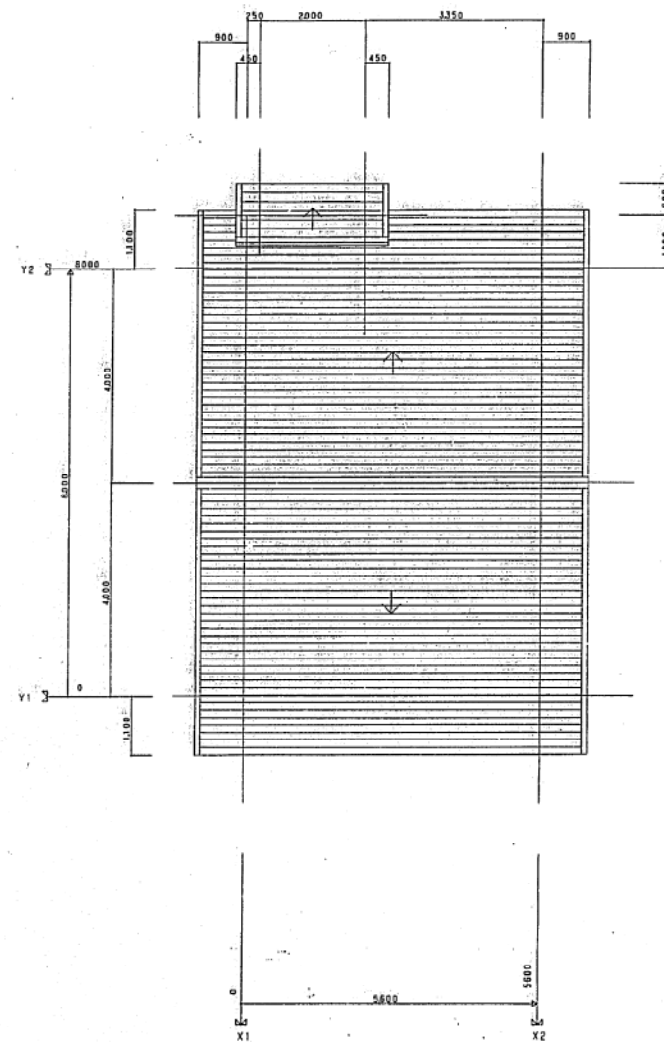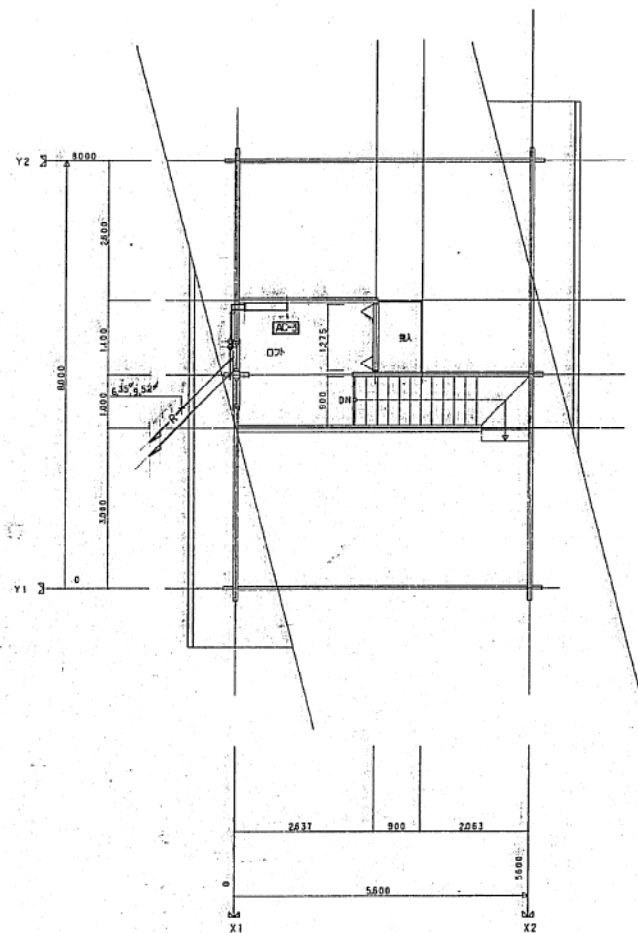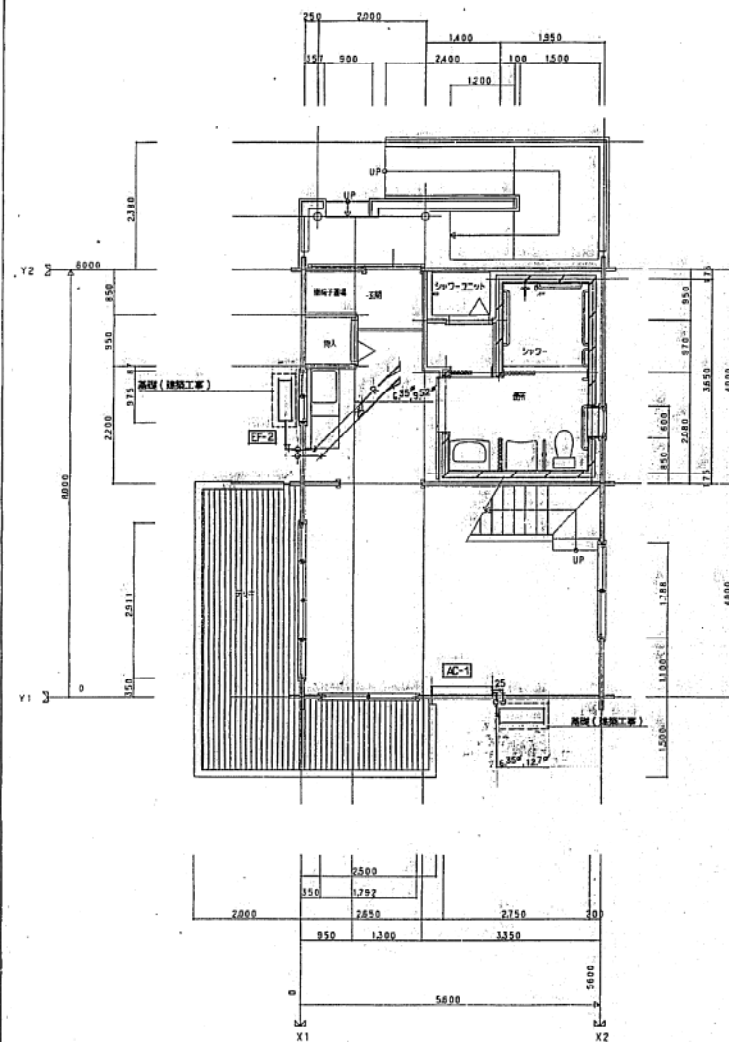

- ※1. 使用材料
 排水管 鉄管製排水管 (メーカー標準品)
 ドレン管 鉄管製排水管 (VP) JIS-K-6742
 2. 露出配管は壁に化粧ダクト (100×69) にて施工のこと。

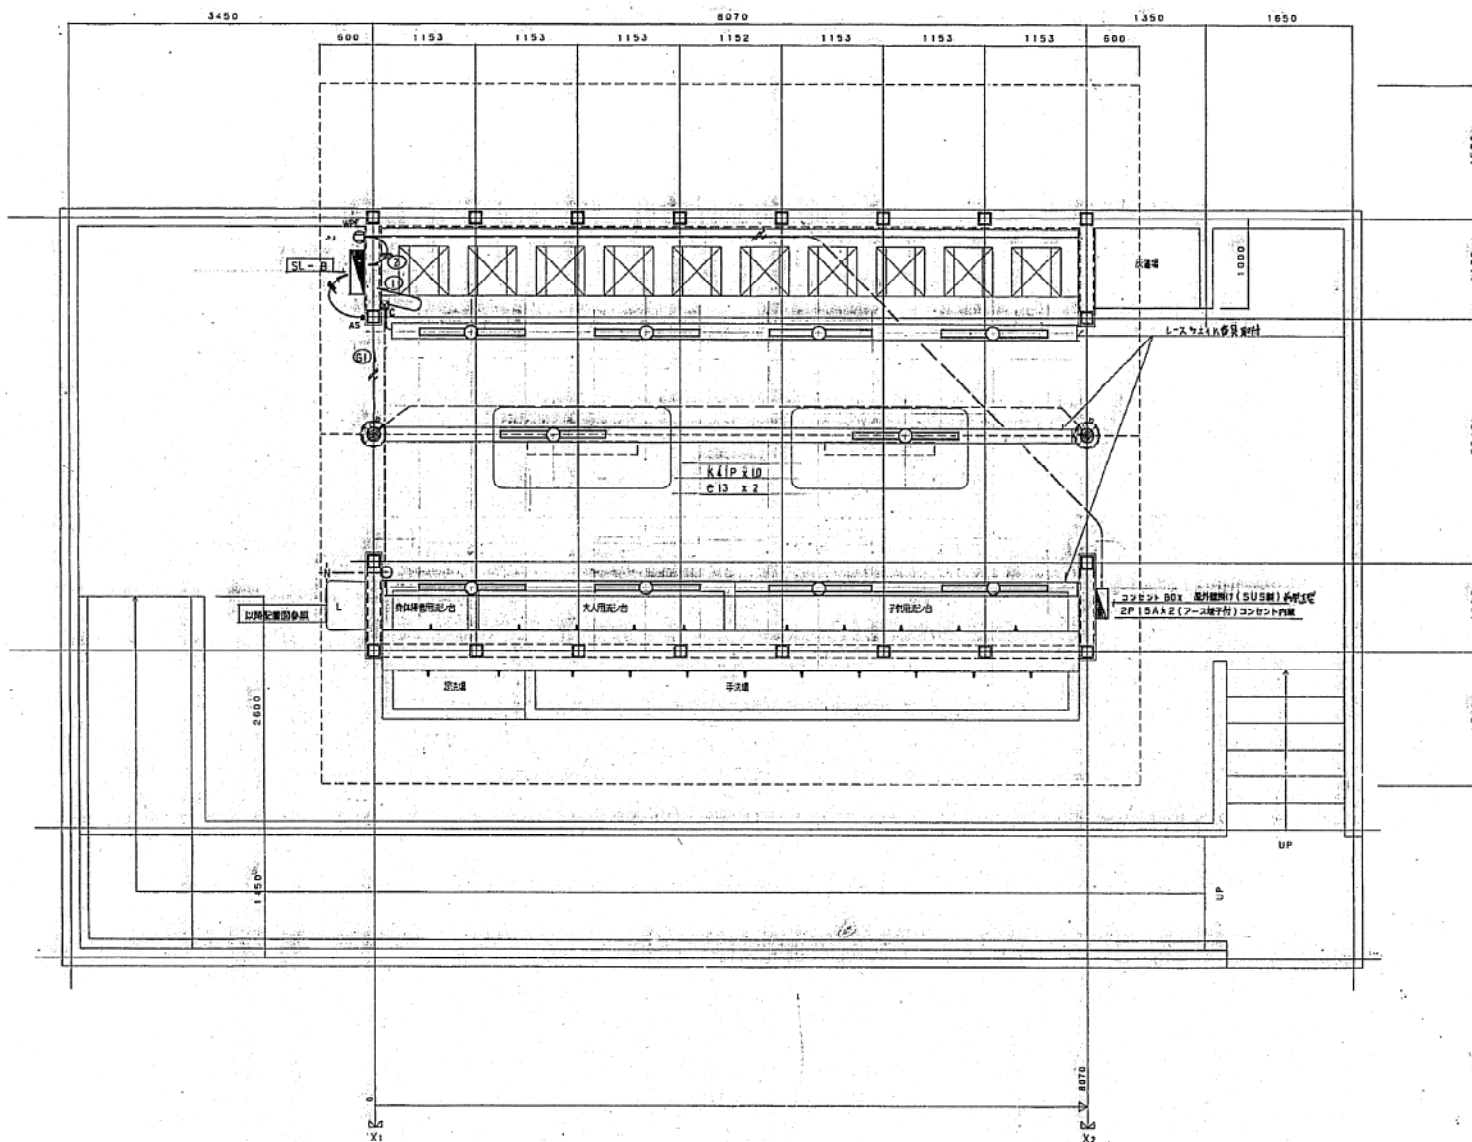

図書棟 平面図 1130




- ☐ - 150角点字ブロック
- ☒ - 300角点字ブロック
- ☐ - 点字表示板

便所棟、特記なき配管配線は下配による。


ただし、コンセント配線は、全て、0とする。

※電費削減は、システム系統図参照。

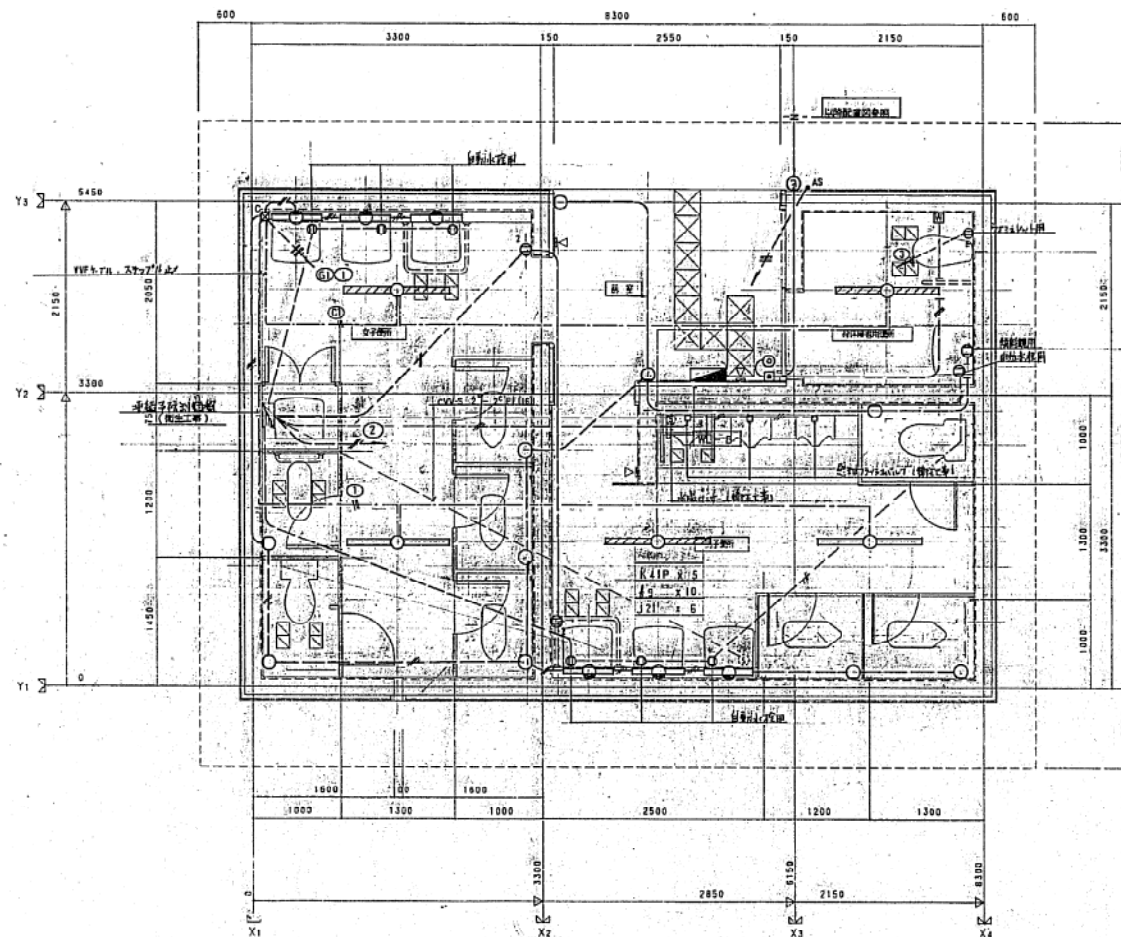


使用種別 平面計画図 1:30




- - 150mmAT/20mm
- ⊗ - 300mmAT/20mm
- △ - 200mm




管理棟 I	2 階天井伏圖	1:100
-------	---------	-------





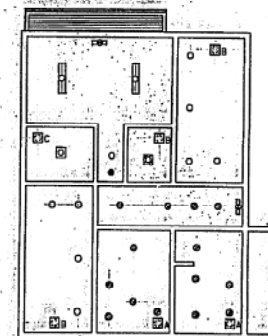


管理棟Ⅱ	1 階天井伏図	1:100
------	---------	-------




バンガローD 1階天井伏図 1:100



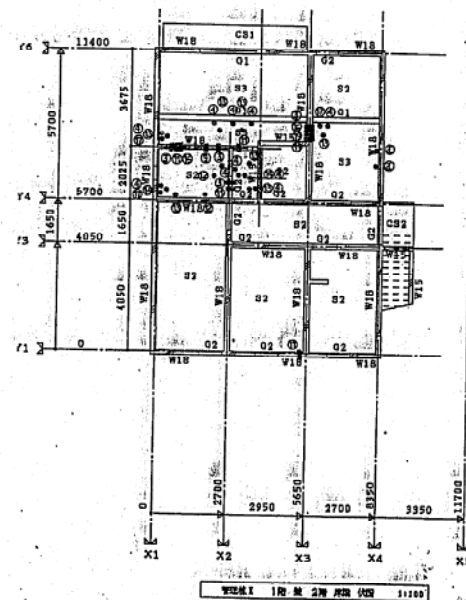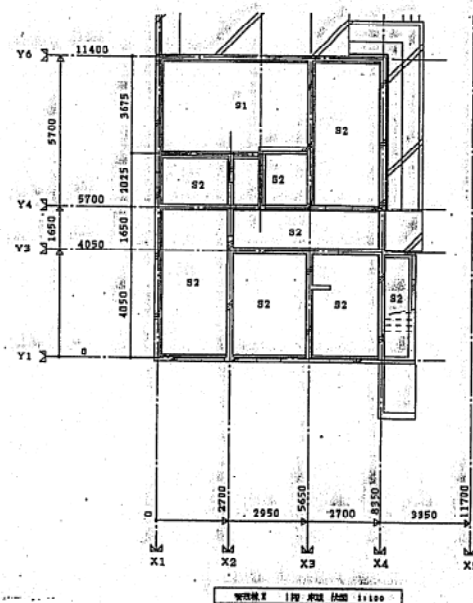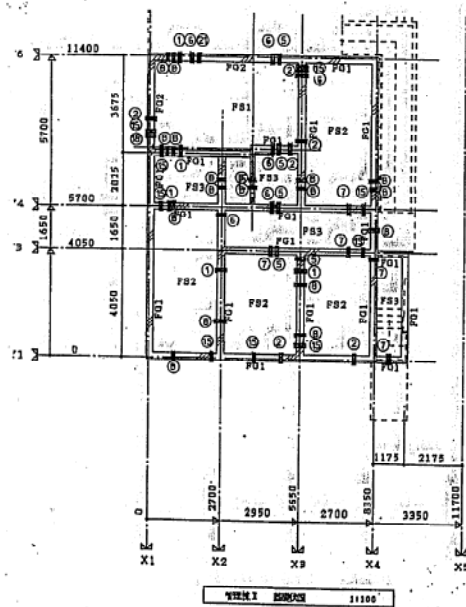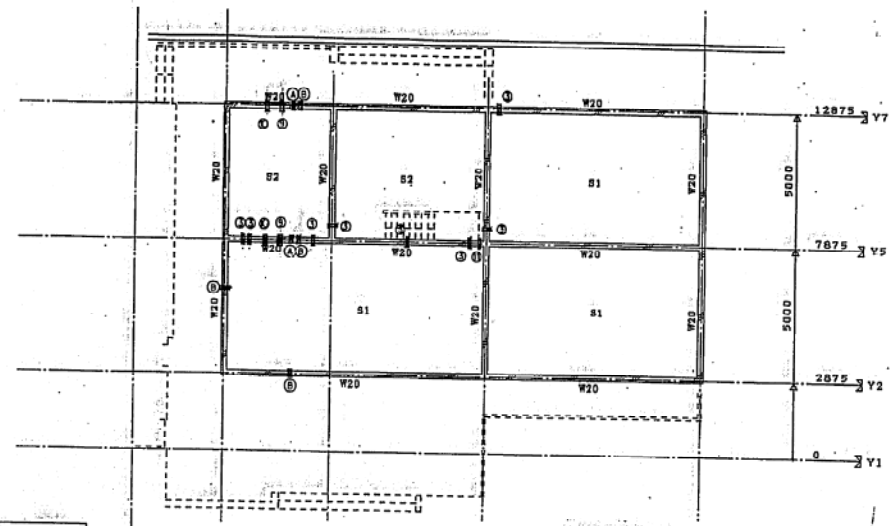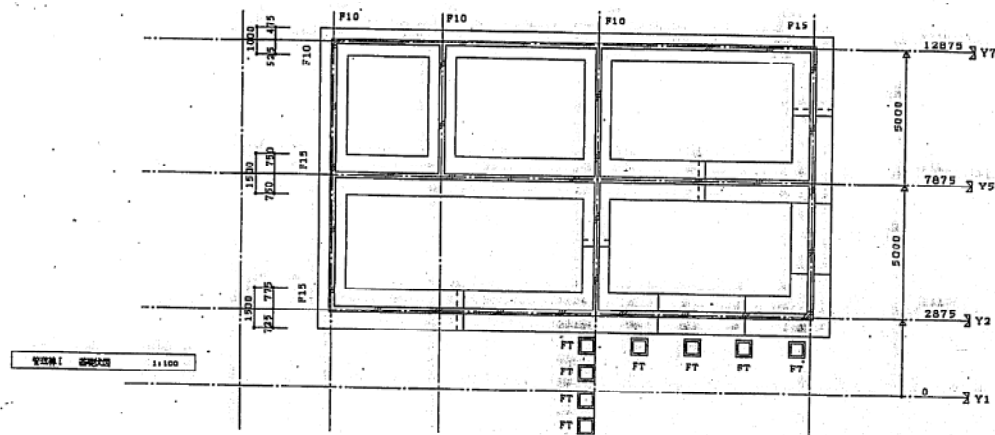


スリーブリスト


番号	スリープ寸法	価数	備考
①	給水用 80×F×250L	5	
②	給水用 50×F×250L	6	
③	給水用 50×F×200L	12	
④	給水用 50×F×150L	10	
⑤	排水用 150×F×250L	5	
⑥	排水用 125×F×250L	6	
⑦	排水用 100×F×250L	5	
⑧	排水用 80×F×250L	4	
⑨	排水用 125×F×200L	3	
⑩	排水用 100×F×200L	2	
⑪	排水用 80×F×200L	6	
⑫	排水用 125×F×150L	2	
⑬	排水用 80×F×150L	7	
⑭	排水用 50×F×150L	2	
⑮	給湯用 50×F×250L	9	
⑯	給湯用 50×F×200L	2	
⑰	給湯用 50×F×150L	3	
⑱	ガス用 50×F×250L	1	
⑲	ガス用 50×F×200L	1	
⑳	ガス用 50×F×150L	2	
㉑	排水用 200×F×250L	1	
(A)	電気用 200×F×250L	2	
(B)	〃 100×F×250L	15	

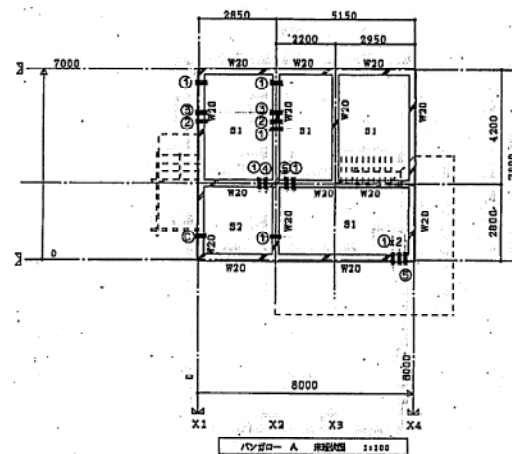


バンガロー A 用紙 3:100

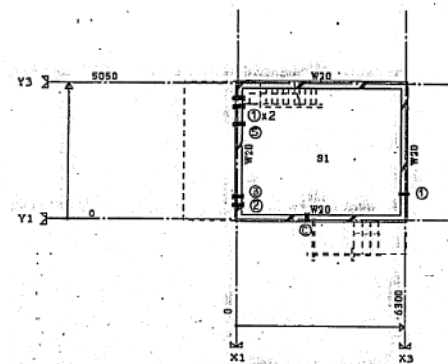


バンロー-D 所収大題 1:100

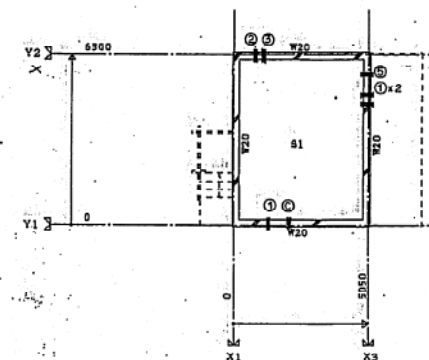


バンガロー C 庫内状況 1:100

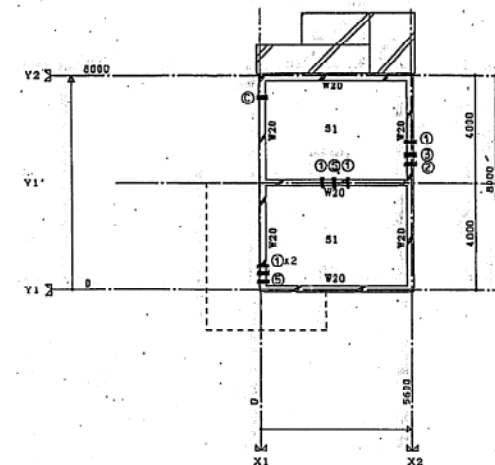


バンガロー D 床組状型 31100

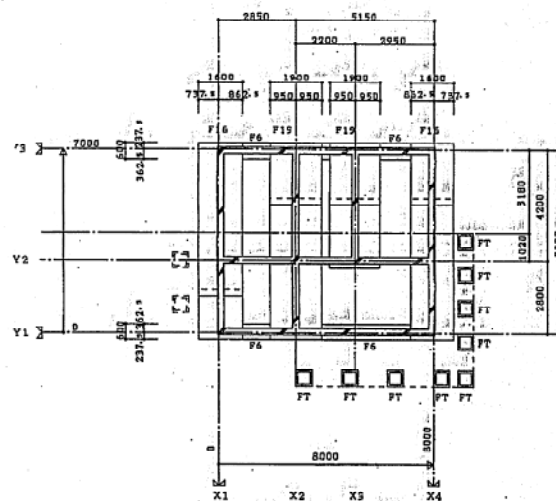


パンガロー A 玉硬付図 11100

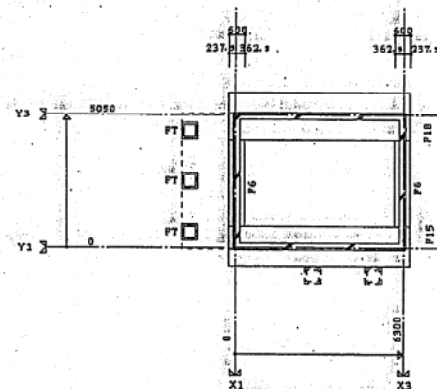

バンガロー B 五曜大邸 11100

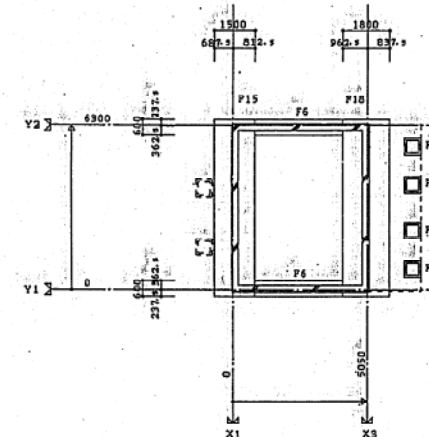

10/10 - C 2000 11100

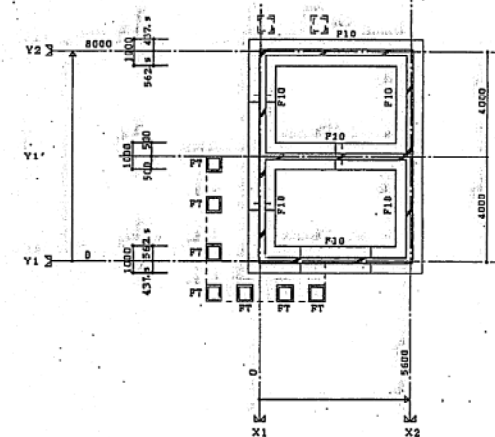

バンガロー D 基本図 1:100

スリープリスト







番号	スリーブ寸法	個数	備考
①	給水用 50×X200L	19	
②	排水用 150×X200L	5	
③	排水用 100×X200L	5	
④	排水用 80×X200L	1	
⑤	給湯用 50×X200L	6	
⑥	電気用 75×X200L	4	

Figure 1 is a technical drawing of a building's structural layout, showing a rectangular frame with internal walls and columns. The drawing includes dimensions in meters (m) and a scale bar at the bottom left indicating 0, 5, and 10 meters. The overall width is 28.50m and the depth is 8.50m. Internal dimensions include 10.30m, 6.15m, and 1.50m. The drawing is labeled "Figure 1" at the top left.

[illegible]

スリーブリスト

[illegible]

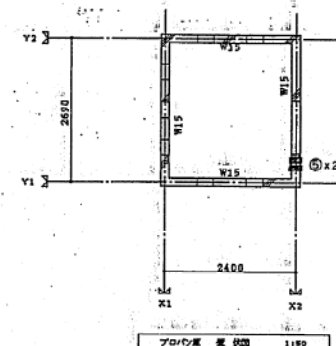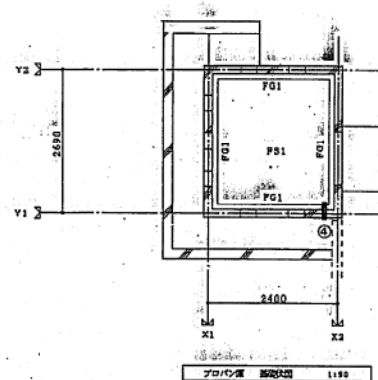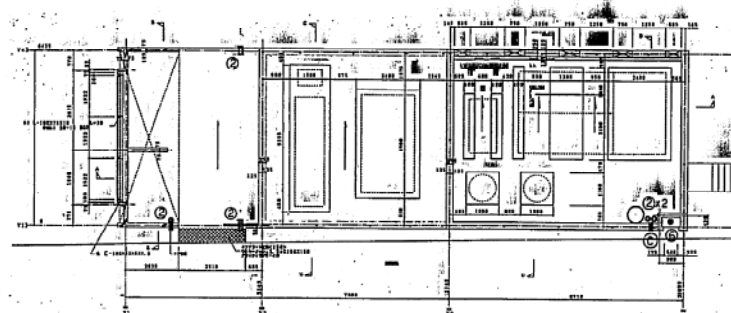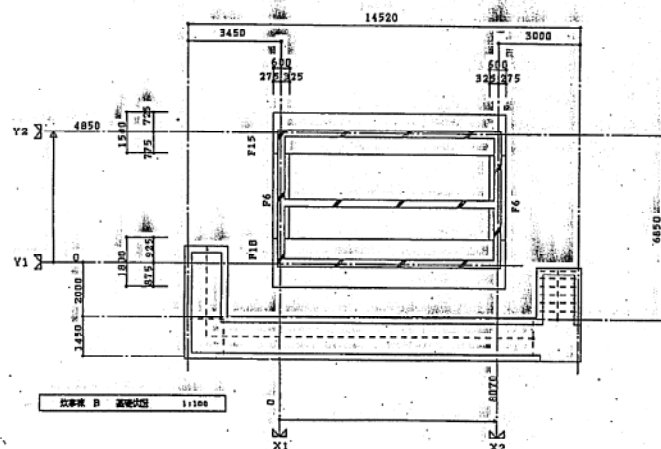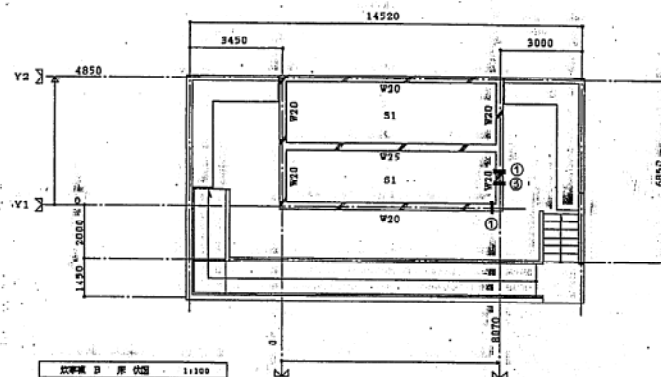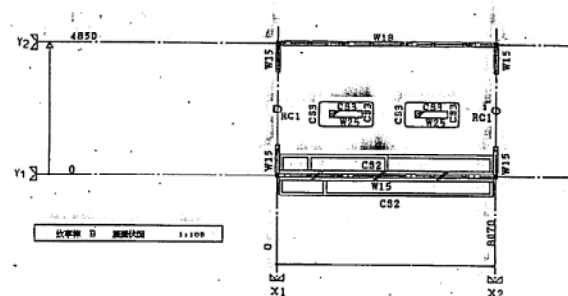

スリープリスト		
番号	スリープ寸法	個数
①	給水用 150×200L	2
②	給水用 50×250L	5
③	排水用 150×200L	1
④	ガス用 180×250L	1
⑤	ガス用 180×150L	2
⑥	消火用 125×250L	1
⑦	電気用 75×250L	1

(仮称) 東大阪市立野外活動センター新築
電話設備工事



構内交換電話設備仕様

1. 地 則

- 1 工事名称 (仮称) 東京都立野分活動センター新築電話設備工事
- 2 工事場所 東京都千代田区千代田 1668番地
- 3 工事期間 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
- 4 施作概要
- 5 工事範囲
 - 1 電話交換設備工事
 - 2 電話幹線ケーブル配線工事
 - 3 電話取付及び配線工事(端子盤以降電話子機に至るケーブル配線及び機器の取付)

2. 工事分類別仕様

- 1 主 装 置 デジタル電子ボタン電話主装置
- 2 交換方式 制御方式: 主装置: 8bit MPU, ボタン電話機: 8bit 1チップCPU
通話路方式: TD/PCM方式
- 3 構 造 壁面設置型キャビネット構造
- 4 収容回線




種別	実装	容量
局線	4	12
内線	8	
- 5 電気的規格



電 圧	AC100V 50/60Hz
配線ケーブル	1対スター接続
内線線路抵抗	ループ10Ω以内
ダイヤル条件	回転ダイヤル速度 10±0.8PPS 20±0.8PPS
- 6 サービス機能 任意外線発信 ワンタッチ外線自動発信 外線発信自動リトライ モニタリング
サービスクラス切り替え 着信音識別 保留音送出 リセットコール ラインロックアウト
ハウラー音送出 夜間切り替え オートマチックコール
- 7 停 電 対 策 内蔵バッテリー
バックアップ時間 30分間保持
- 8 電 話 機

表示付多機能電話機	2台
表示無多機能電話機	4台

3. 一般事項

- 施工基準 ... 本工事は、建設大臣官庁官庁事務用設備の電気設備工事共通仕様書(最新版)東京都建設局土木建築部設備工事共通要項及び本仕様書、電気事業法、電気設備基準、日本電気協会内線規定、消防法、建築基準法、添付図面、工事請負契約書並びに係員の指示に従い、関係官庁の規定により施工する。
- 順位は、1. 現場説明書 2. 本特記仕様書 3. 図面 4. 共通仕様書
- 諸手続き ... 施工にあたっては、本工事に関わる関係官庁に必要となる一切の申請、協議書類作成並びに手続きを滞りなく行う。又、それに必要な費用はすべて請負者の負担とする。
- 施工図面 ... 施工にあたっては、現場着工前に必ず施工詳細図を作成して、係員の承認を受けた後に施工する。万一設計図面について誤解あるときは必ず事前に係員と打合せをし、その指示に従う。
- 使用材料 ... 本工事に使用する材料並びに製作品は、経路承認並びにJIS規格のあるものは各々それに合格した品質優良な新品とし、見本品、又は製作詳細図を提出し、係員の承認を受けた後、正式に発注、製作に着手する。
- 製作品検査 ... 使用製作品の完成に際しては、性能試験は勿論のこと、形状、色彩においても細部にわたる検査を行い、それに合格した後現場へ搬入する。係員の指示がある場合は立金検査を行う。
- 別途工事への協力と調整 ... 工事を完成するために、密接に関連する別途工事については、施工者は別途工事の施工に協力すると共に、円滑な工事進捗が図られるよう調整する。
- 工事写真 ... 本工事施工については、係員の指示により工事写真、竣工写真を撮り、提出すること。部数については、係員の指示による。
- 軽微な変更 ... 設計図面に明記なくとも現場上、構造上当然認められる軽微なものは、係員の指示に従い、本工事請負金の内で施工すること。
- 完成引渡 ... 工事完成に際しては、予め施工者が検査を行った後、係員に報告し、所轄官公署の検査を受け、合格した後に完成検査を受ける。
- 引渡しに際しては、官公署その他許可証、検査証、及び施工図(サイズ、部数は係員により指示する)・試験運転データ各複合札付キーを添えて引渡しを行う。
- 各係員にはその報告者、製作年月日、機器番号等の標示を係員指示の箇所に付し、別にその機器の使用法、注意事項等の説明書を取揃え、提出する。
- 工事保証 ... 施工者は、工事完成後でも工事の不完成、納入品の欠陥に起因する故障は、一年間保証の責に任じ、直ちに修理又は良品と取替えること。
- 仮設電力料金等 ... 工事用、試験用の電力、上水、燃料等諸費用は本工事に含み、直接に帰属する設備より供給を受ける場合は、必要な箇所に計量器を設け、竣工引渡し時に建築主立会のもと計量器を読みとり清算措置をとるものとする。又受電後、引渡しまでの電気基本料金及び電気使用料金は本工事に含み。
- 現場の片まり ... 本設計図面は工事の主要なしめすものであるから、詳細、位置等については係員と打合せの上、その指示に従い施工すること。
- 施工管理責任 ... 施工者は契約図書(施工基準に示す)の内容の工事を完成するために施工計画を立て、実施するに当たり、工程管理、品質管理、出来高管理、安全管理などを責任をもって行うこと。

① 表示付電話機	主 装 置	
 定格 局線ボタン 8 機能ボタン 9	 定格 電 源 AC100V 50/60Hz 内外線収容数 12 砂電補償 30分(内蔵バッテリー)	
① 表示無電話機		
① (壁掛型)		
 定格 局線ボタン 8 機能ボタン 9		

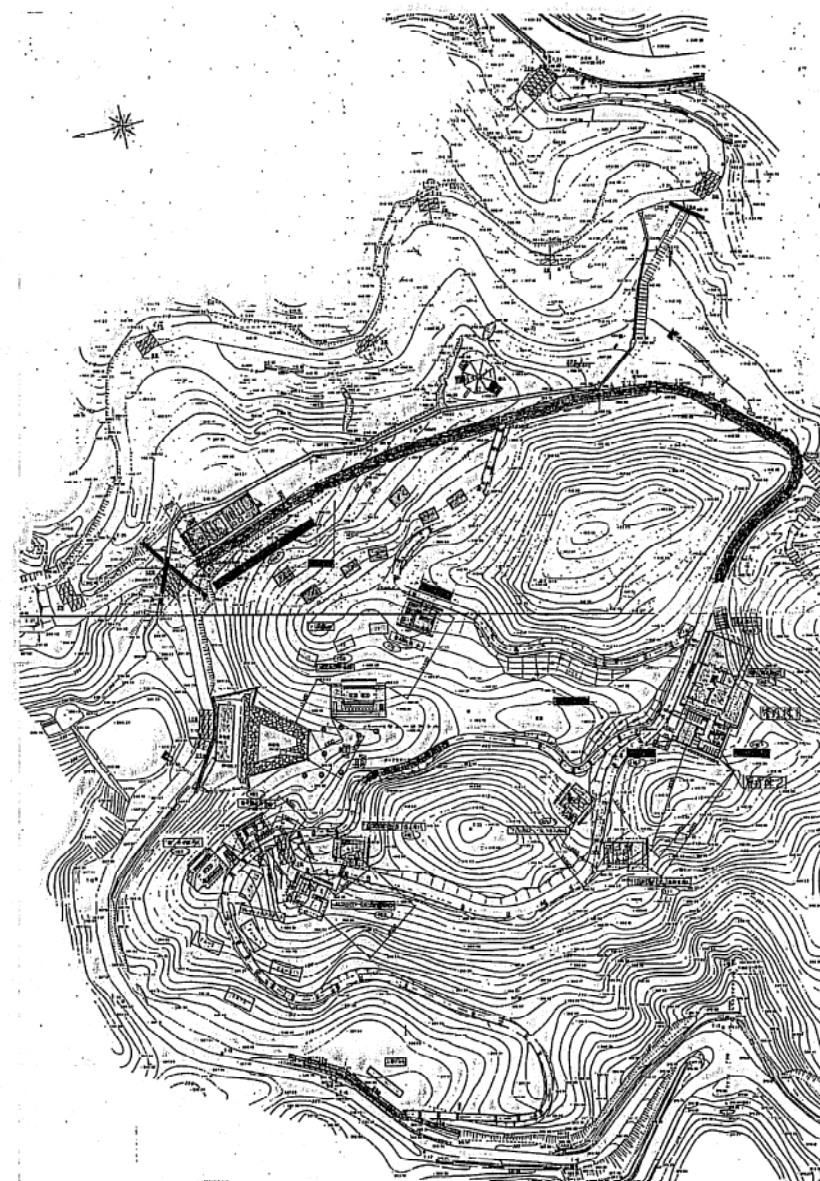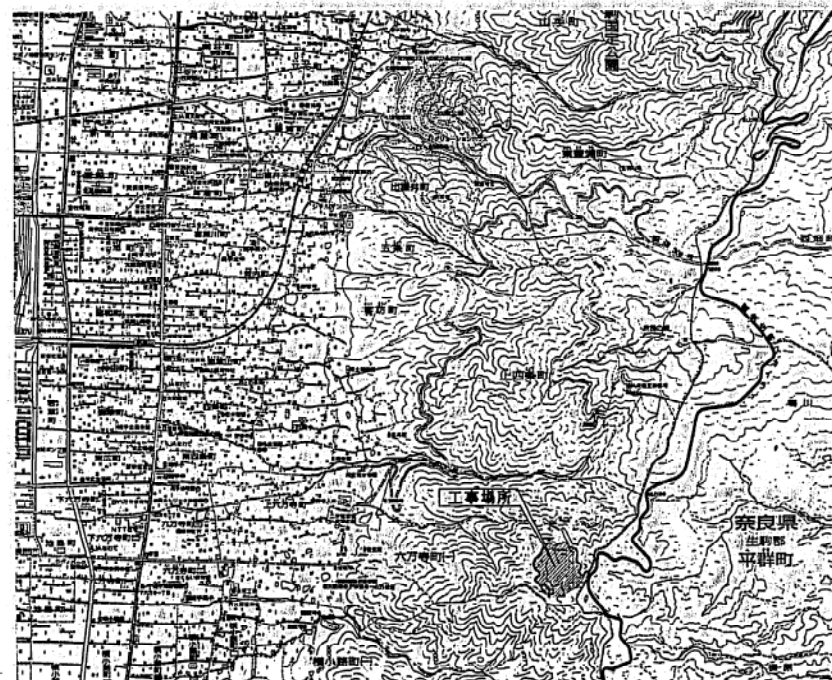

今回工事箇所：管理棟1及び管理棟2

