

【資料13】PCB調査結果

令和 年 月 日

PCB使用電気機器調査報告

請負者名 XXXXXXXXXX

工 事 名 称 東部環境事業所PCB使用安定器等調査業務

所 在 地 大阪府東大阪市中石切町6丁目3-52

調 査 年 月 日 令和 8年 2月 20日

保 管 場 所

管 理 責 任 者

使用場所	製 造 者 名	品番		台数	製 造 年 月 日	PCBの有無
		品名				
※車庫	松下電工 (パナソニック)	品番	不明	24	不明	可能性有り (要・含有調査)
		品名	NZ4011HA※			
車庫トイレ	松下電工 (パナソニック)	品番	FZ20111016	1	不明	無(別紙参照)
		品名	GP2011LA-7U			
洗濯乾燥室	Hf	品番	Hf	4	不明	無(別紙参照)
		品名				
ボイラー室	小泉産業株式会社	品番	KB8781	1	不明	無(低力率)
		品名	408275			
2階トイレ(洗面台)	松下電工 (パナソニック)	品番	FZ10111247	1	不明	無(別紙参照)
		品名	GX1011MA-1			
2階室内洗面台	松下電工 (パナソニック)	品番	FZ10111247	1	不明	無(別紙参照)
		品名	GX1011MA-1			

※車庫 NZ4011HA※ 分ですが 安定器の劣化がひどく 品番、品名等確認不可でしたが、写真をメーカー
関連部門に写真を確認したところ、PCB含有の可能性が高いとの回答でした

[illegible]

PCB使用有無 証明書 (器具種類別)

パナソニック株式会社
エレクトリックワークス社
ライティング事業部

PCB使用の有無については下記のとおりです。

記

以下①～⑦のいずれかに該当する照明器具はPCBを使用していません。

①Hf蛍光灯用照明器具

※銘板や注意ラベルに「Hf」マークが表示されている照明器具

銘板表示例(照明器具)



Hfマークの例



②コンパクト蛍光灯用照明器具



③電球形蛍光灯(パルック ボール)用照明器具



④LED照明器具(LED電球用照明器具を含む)

LED照明器具の例



⑤白熱電球専用照明器具



⑥住宅用照明器具

※引掛けシーリング方式に対応する配線器具が天井に固定されている場合は、住宅用照明器具と判定できるために、PCBを使用しておりません。

※まれに施設用照明器具を一般家庭用に使用しているケースがあります。ご注意ください。

住宅用照明器具の例



角形引掛けシーリング



丸形引掛けシーリングの例




⑦避難口誘導灯および通路誘導灯

※パネルに「非常口」「ピクトグラフ」「矢印」のいずれか、またはその組み合わせが表示されている照明器具

「非常口」の例 「ピクトグラフ」の例



「矢印」と組み合わせの例



PCB使用有無 証明書

2026年 3月 16日

東大阪市健康部 斎場管理室 新斎苑整備課 御中

件名：東部環境事業所P C B使用安定器等調査業務

パナソニック株式会社
エレクトリックワークス社
ライティング事業部

PCB使用の有無については下記のとおりです。

記

品番	品名	PCB有無
FZ20111016	GP2011LA-7U	無
FZ10111247	GX1011MA-1	無

油入変圧器(2000kVA 以下)への PCB 混入有無の確認に係わる件

平素は弊社電機品に対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社製油入変圧器(2000kVA 以下)の PCB 混入有無について、下記のとおり報告申し上げます。

記

1. 対象変圧器

表. 機器情報

行	形名	相数	容量(kVA)	周波数(Hz)	製造番号	製造年
1	SF	1	30	60	K187743	1996
2	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—

件名：東部環境事業所 P C B 使用安定器等調査業務

2. 調査結果

表に示す油入変圧器は、弊社出荷時点では絶縁油に PCB が含まれておりません。
弊社では、絶縁油メーカーおよび弊社にて PCB が含まれていないことの確認を行っております。

- (1) 絶縁油メーカーでの PCB が含まれていないことの確認
 - ・弊社にて購入する変圧器用絶縁油は、絶縁油メーカーにて製造ロット単位で PCB が含まれていないことの確認を義務付けております。
- (2) 弊社での PCB が含まれていないことの確認
 - ・変圧器用絶縁油を絶縁油メーカーから受け入れ時に、絶縁油製造ロット単位で絶縁油をサンプル採取し、PCB が含まれていないことを確認しております。
 - ・月 1 回、複数台の出荷前油入変圧器から絶縁油をサンプル採取し、PCB が含まれていないことを確認しております。

注 1：前記は弊社出荷時点の見解であり、その後のメンテナンス等で、PCB が混入していないことを証明するものではありません。PCB 混入の可能性が完全に否定できない場合は、廃棄前に絶縁油の PCB 分析を実施していただき、法令に準拠した適切な処置をお願いいたします。

注 2：本書については PCB 個別見解書発行システムにて下記のお客様より、本書を不正利用されないことにご同意いただいております。

注 3：表に示す機器情報に不備があった場合や虚偽の申告をされた場合、本書は**無効**となります。

注 4：弊社では本書をデータ管理しておりませんので、お客様にて適正に保管いただきますようお願いいたします。

以上

発行依頼者：

2026年 03月 16日

東大阪市役所 健康部 斎場管理室 新斎苑整備課 御中

三菱電機株式会社

油入コンデンサへの PCB 混入有無の確認に係わる件

平素は弊社電機品に対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社製油入コンデンサの PCB 混入有無について、下記のとおり報告申し上げます。

記

1. 対象コンデンサ

表. 機器情報

行	形名	製造番号	製造年
1	KL-7N	LM11655	1996
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—

件名：東部環境事業所 P C B 使用安定器等調査業務

2. 調査結果

ご照会頂きましたコンデンサには、不燃性油(PCB 油)は使用しておりません。
当該コンデンサに使用の絶縁油は合成油(JIS C2320「電気絶縁油」の5種)を使用しており、
過去検出事例がないこと、合成油メーカーから不含見解書も入手していることから、
弊社出荷時点では、PCB は含まれていないと判断しております。

注1：前記は弊社出荷時点の見解であり、その後のメンテナンス等で、PCB が混入していないことを証明するものではありません。PCB 混入の可能性が完全に否定できない場合は、廃棄前に絶縁油の PCB 分析を実施していただき、法令に準拠した適切な処置をお願いいたします。
注2：本書については PCB 個別見解書発行システムにて下記のお客様より、本書を不正利用されないことにご同意いただいております。
注3：表に示す機器情報に不備があった場合や虚偽の申告をされた場合、本書は無効となります。
注4：弊社では本書をデータ管理しておりませんので、お客様にて適正に保管いただきますようお願いいたします。

以上

発行依頼者：



2026年 03月 16日

東大阪市役所 健康部 斎場管理室 新斎苑整備課 御中

三菱電機株式会社

油入変圧器(2000kVA 以下)への PCB 混入有無の確認に係わる件

平素は弊社電機品に対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社製油入変圧器(2000kVA 以下)の PCB 混入有無について、下記のとおり報告申し上げます。

記

1. 対象変圧器

表. 機器情報

行	形名	相数	容量(kVA)	周波数(Hz)	製造番号	製造年
1	RA	3	50	60	K206365	1996
2	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—

件名：東部環境事業所 P C B 使用安定器等調査業務

2. 調査結果

表に示す油入変圧器は、弊社出荷時点では絶縁油に PCB が含まれておりません。
弊社では、絶縁油メーカーおよび弊社にて PCB が含まれていないことの確認を行っております。

- (1) 絶縁油メーカーでの PCB が含まれていないことの確認
- ・弊社にて購入する変圧器用絶縁油は、絶縁油メーカーにて製造ロット単位で PCB が含まれていないことの確認を義務付けております。
- (2) 弊社での PCB が含まれていないことの確認
- ・変圧器用絶縁油を絶縁油メーカーから受け入れ時に、絶縁油製造ロット単位で絶縁油をサンプル採取し、PCB が含まれていないことを確認しております。
 - ・月 1 回、複数台の出荷前油入変圧器から絶縁油をサンプル採取し、PCB が含まれていないことを確認しております。

注 1：前記は弊社出荷時点の見解であり、その後のメンテナンス等で、PCB が混入していないことを証明するものではありません。PCB 混入の可能性が完全に否定できない場合は、廃棄前に絶縁油の PCB 分析を実施していただき、法令に準拠した適切な処置をお願いいたします。

注 2：本書については PCB 個別見解書発行システムにて下記のお客様より、本書を不正利用されないことにご同意いただいております。

注 3：表に示す機器情報に不備があった場合や虚偽の申告をされた場合、本書は無効となります。

注 4：弊社では本書をデータ管理しておりませんので、お客様にて適正に保管いただきますようお願いいたします。

以上

発行依頼者：

※東部環境事業所 P C B 使用安定器等調査業務

●車庫



●洗濯乾燥室




●車庫トイレ




●ボイラー室



●2階トイレ

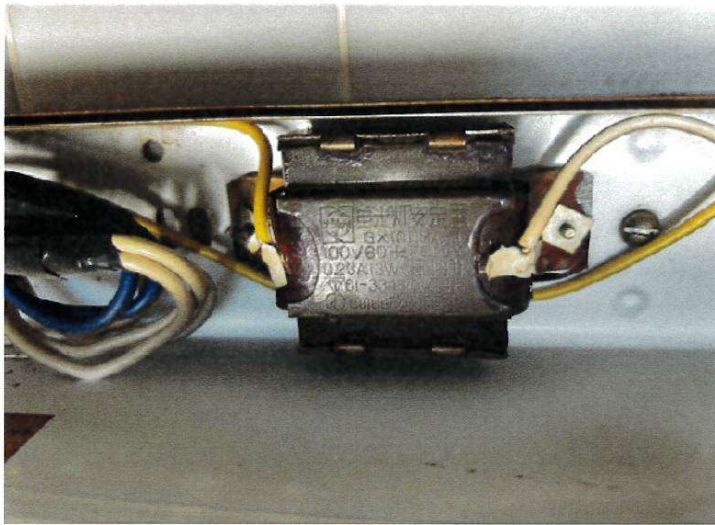


●2階室内洗面台

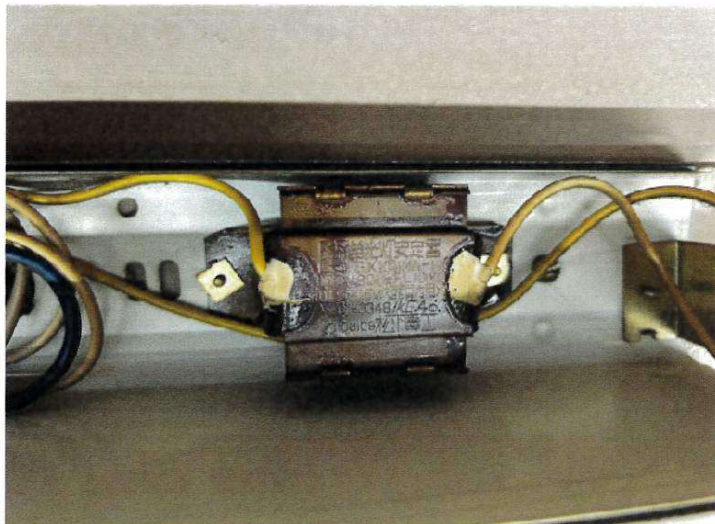

●三相変圧器



●単相変圧器

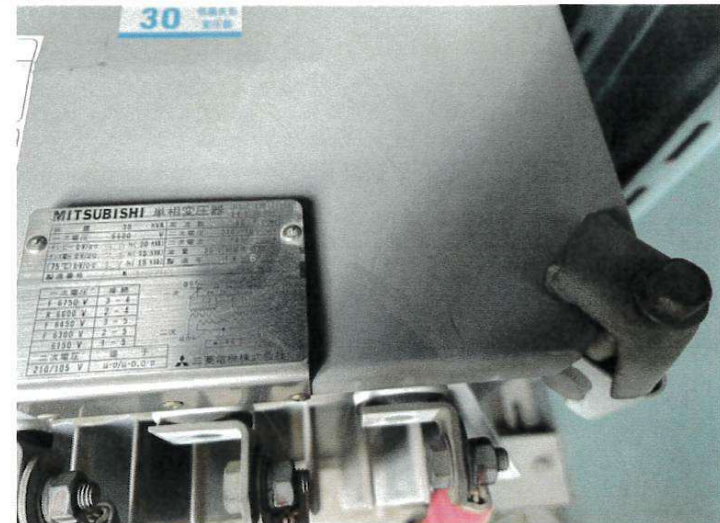

●コンデンサー

