


第3章 取受水・配水


1. 施設別取受水量及び配水量

年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
区分							
大阪広域水道企業団浄水	水走	取受水量	27,209,880	26,621,630	27,008,600	27,885,930	27,818,020
		配水量	27,194,220	26,595,270	27,001,880	27,851,870	27,796,100
	菱屋西	取受水量	7,147,220	7,273,230	7,307,830	7,287,900	7,251,400
		配水量	7,147,220	7,273,230	7,307,830	7,287,900	7,251,400
	上小阪	取受水量	8,684,490	7,709,390	7,854,780	6,748,550	6,552,250
		配水量	8,678,160	7,709,390	7,852,360	6,748,550	6,552,250
	池島	取受水量	7,502,160	7,375,380	7,250,680	6,682,460	5,643,620
		配水量	7,502,160	7,373,550	7,250,680	6,682,460	5,643,620
	中石切ポンプ場	取受水量	1,971,700	2,104,900	1,958,420	2,154,990	2,711,780
		配水量	1,970,130	2,102,080	1,953,130	2,154,990	2,711,780
	計	取受水量	52,515,450	51,084,530	51,380,310	50,759,830	49,977,070
		配水量	52,491,890	51,053,520	51,365,880	50,725,770	49,955,150
		配水量比率	95.3	93.8	95.2	94.2	93.4
大阪市上水	巽	取受水量	2,270,820	2,822,810	2,099,470	2,637,185	3,010,587
		配水量	2,270,820	2,822,810	2,098,930	2,637,185	3,010,587
	計	取受水量	2,270,820	2,822,810	2,099,470	2,637,185	3,010,587
		配水量	2,270,820	2,822,810	2,098,930	2,637,185	3,010,587
		配水量比率	4.1	5.2	3.9	4.9	5.6
自己水	石切高区	取受水量	155,530	204,180	209,190	219,470	180,600
		配水量	150,190	197,200	202,210	212,230	174,180
	石切低区	取受水量	165,740	334,230	284,340	283,250	339,700
		配水量	161,960	326,450	278,080	276,270	332,460
	計	取受水量	321,270	538,410	493,530	502,720	520,300
		配水量	312,150	523,650	480,290	488,500	506,640
		配水量比率	0.6	1.0	0.9	0.9	1.0
合計		取受水量	55,107,540	54,445,750	53,973,310	53,899,735	53,507,957
		配水量	55,074,860	54,399,980	53,945,100	53,851,455	53,472,377

2. 配水量の推移

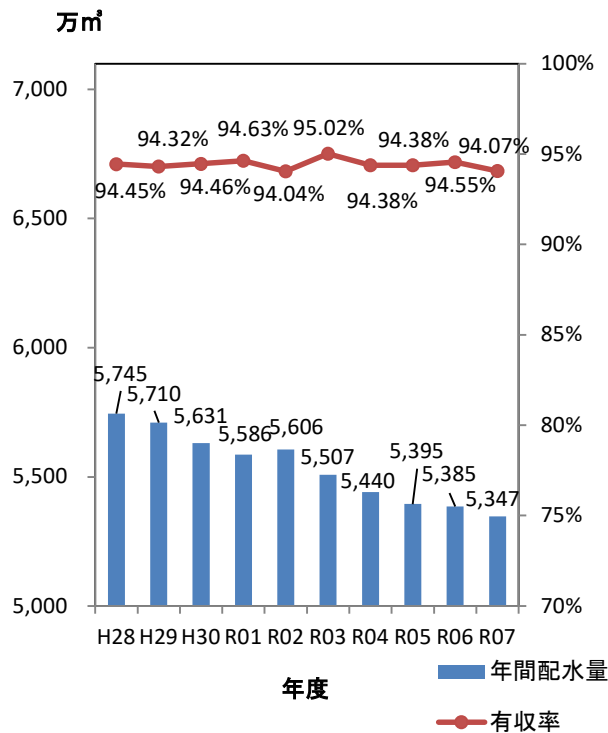


3. 配水量の比率

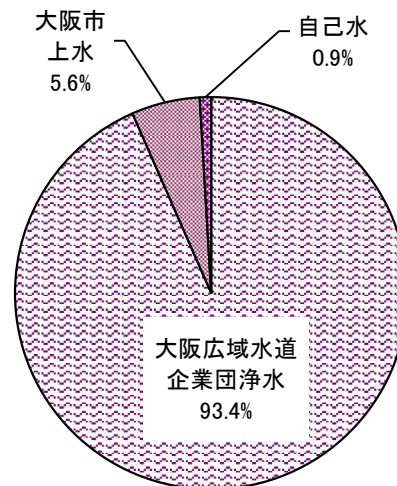

4. 配水量内訳・分析表

区分 年度	取 受 水 量 (m³)			排 水 量 洗浄水量 (m³)	配水量 (m³)	有 効 水 量 (m³)								無効水量 (m³)	有収率 (%)	有効率 (%)
	受 水	自己水	計			有 収 水 量				無 収 水 量			合 計			
						料金水量	分水量	その他	計	メーター 不感水量	局事業 水量	計				
令和 3年度	54,786,270	321,270	55,107,540	32,680	55,074,860	52,323,948	1,064	7,252	52,332,264	1,652,246	15,004	1,667,250	53,999,514	1,075,346	95.02	98.05
令和 4年度	53,907,340	538,410	54,445,750	45,770	54,399,980	51,336,174	1,054	4,843	51,342,071	1,631,999	21,367	1,653,366	52,995,437	1,404,543	94.38	97.42
令和 5年度	53,479,780	493,530	53,973,310	28,210	53,945,100	50,909,939	990	4,397	50,915,326	1,618,353	17,377	1,635,730	52,551,056	1,394,044	94.39	97.42
令和 6年度	53,397,015	502,720	53,899,735	48,280	53,851,455	50,915,843	1,000	1,536	50,918,379	1,615,544	20,248	1,635,792	52,554,171	1,297,284	94.55	97.59
令和 7年度	52,987,657	520,300	53,507,957	35,580	53,472,377	50,291,767	1,074	7,450	50,300,291	1,604,171	21,502	1,625,673	51,925,964	1,546,413	94.07	97.11

その他：消防用水量＋管工事有償水量（洗管用水量）＋その他（原因者有償水量等）

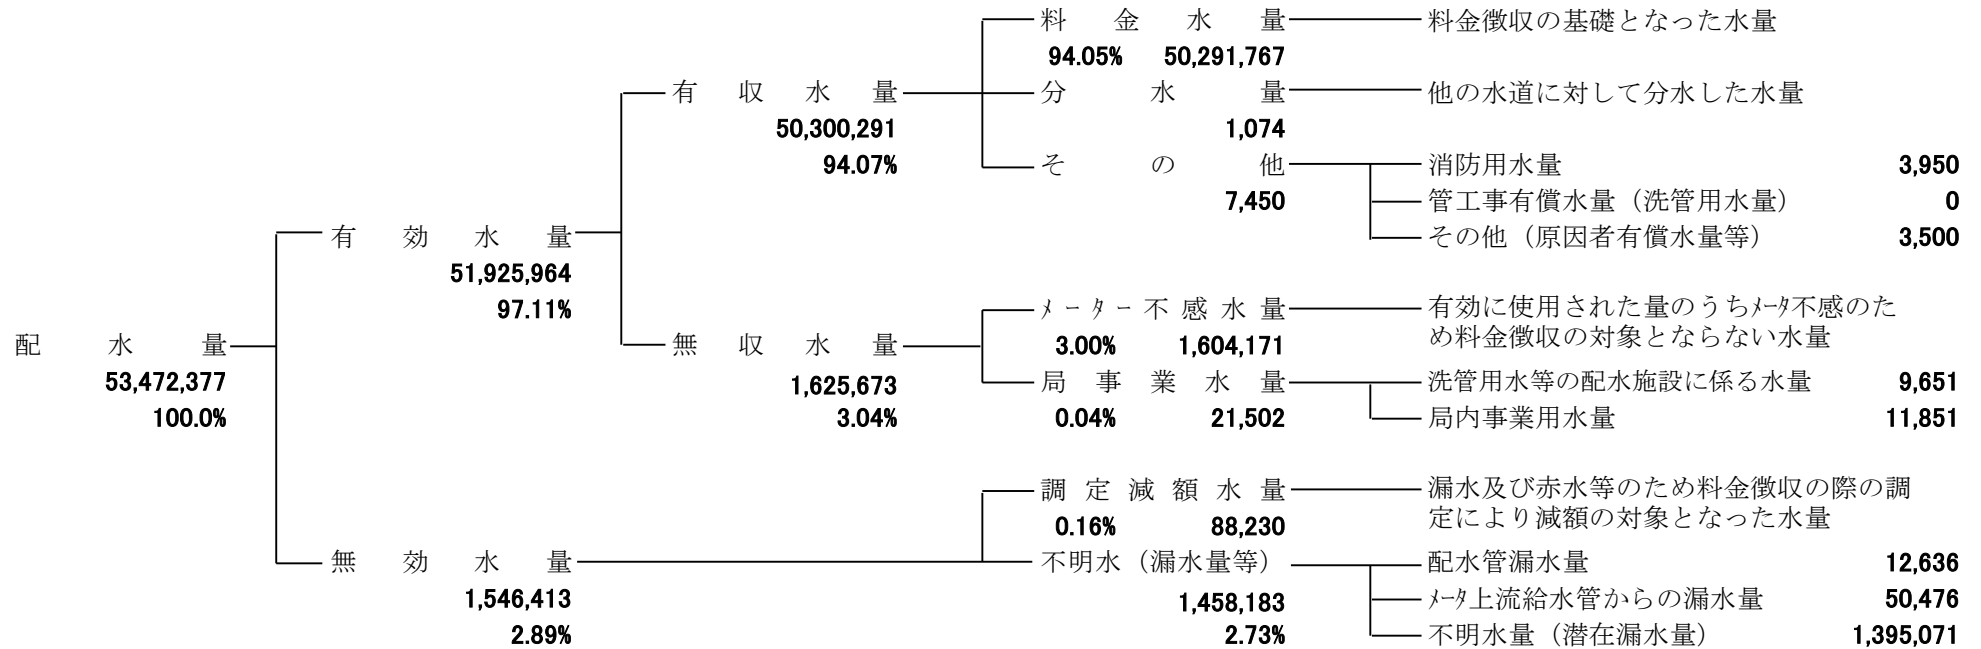

5. 日配水量

区分 年度	日 配 水 量 (m³)					一人一日配水量 (ℓ)		
	最大	日	最小	日	平均	最大	最小	平均
令和3年度	159,680	7/19	133,960	1/1	150,890	332	279	314
令和4年度	162,450	6/28	131,110	1/1	149,041	339	274	311
令和5年度	157,490	7/4	126,930	8/15	147,391	330	266	308
令和6年度	158,070	7/3	129,250	1/1	147,538	331	271	309
令和7年度	156,960	6/18	130,100	1/1	146,500	328	272	306

6. 受水費

区分 年度	大阪広域水道企業団浄水 (円)	構成 比率 (%)	大阪市上水 (円)	構成 比率 (%)	計 (円)
令和3年度	※(3,781,112,400) 4,159,223,640	96.0	※(158,957,400) 174,853,140	4.0	※(3,940,069,800) 4,334,076,780
令和4年度	※(3,678,086,160) 4,045,894,776	94.9	※(197,596,700) 217,356,370	5.1	※(3,875,682,860) 4,263,251,146
令和5年度	※(3,699,421,200) 4,069,363,320	96.2	※(146,925,100) 161,617,610	3.8	※(3,846,346,300) 4,230,980,930
令和6年度	※(3,654,707,760) 4,020,178,536	95.2	※(184,602,950) 203,063,245	4.8	※(3,839,310,710) 4,223,241,781
令和7年度	※(3,598,349,040) 3,958,183,944	94.5	※(210,741,090) 231,815,199	5.5	※(3,809,090,130) 4,189,999,143

※() 内は、消費税抜きの数値

7. 薬品使用量

(単位：kg)

（単位：kg）														
区分 年度	次亜塩素（濃度12%）								計	石切高区浄水場			石切低区浄水場	
	菱屋西 配水場	上小阪 配水場	石切低区 浄水場	五条中区 配水池	日下中区 配水池	石切高区 浄水場	水走 配水場	池島 配水場		PAC	塩酸	硫酸	PAC	硫酸
令和3年度	0	0	1,183	1,768	0	1,549	5,822	0	10,322	3,494	－	7,969	4,102	12,224
令和4年度	0	0	2,380	3,254	0	1,846	11,128	0	18,608	4,404	－	9,560	9,009	21,188
令和5年度	0	0	2,160	3,340	0	1,878	18,326	0	25,704	4,657	－	9,568	8,156	19,953
令和6年度	0	0	2,119	426	1,793	1,827	25,638	0	31,803	4,969	－	9,518	7,898	19,843
令和7年度	0	0	2,692	2,423	843	1,780	19,861	0	27,599	4,465	－	6,466	9,274	21,737

8. 施設別電力使用量及び電力料金

単位：kwh（電力量）、円（電力料金）

施設名	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金	電力量	電力料金
水 走 配 水 場	3,010,824	67,133,138	2,868,016	83,431,134	2,821,950	74,704,077	2,984,499	78,729,277	3,251,728	81,068,357
菱 屋 西 配 水 場	1,102,242	21,773,149	1,076,648	27,688,676	1,081,322	22,893,554	1,068,370	23,794,990	1,067,955	24,174,447
上 小 阪 配 水 場	1,094,921	27,139,497	959,258	30,629,564	948,022	27,059,457	779,140	25,591,914	771,771	23,626,736
池 島 配 水 場	568,090	12,948,403	574,518	16,798,366	559,255	14,419,970	548,343	14,082,212	493,383	14,944,936
石 切 高 区 浄 水 場	117,815	2,558,544	143,881	3,156,040	142,130	2,270,341	146,712	3,056,964	142,468	3,173,667
石 切 低 区 浄 水 場	67,847	1,636,798	114,623	2,576,842	98,705	1,690,638	99,804	2,195,192	101,933	2,378,916
善 根 寺 高 区 配 水 池	3,274	98,360	3,858	112,992	4,617	101,246	4,279	120,050	3,496	112,110
上石切特別高区(A)(B)配水池	定額	25,224	定額	26,738	定額	17,797	定額	26,211	定額	28,252
上石切特別高区(C・E)配水池	8,845	756,553	7,396	741,582	7,531	709,784	7,342	761,461	7,315	771,339
石切特別高区第1・第2配水池	1,875	45,682	1,768	44,479	1,660	34,316	1,543	41,699	1,552	44,068
山手町特別高区(A)配水池	定額	18,479	定額	19,453	定額	13,683	定額	19,118	定額	20,423
山手町特別高区(B・C)配水池	8,339	271,843	8,000	280,222	7,667	223,939	7,810	267,028	6,981	262,724
上 四 条 高 区 配 水 池	4,531	233,315	4,542	238,825	4,601	215,944	4,805	249,715	4,622	250,825
日 下 中 区 配 水 池	289,484	6,289,207	255,181	7,221,721	235,872	5,203,362	381,821	8,720,794	299,884	7,247,768
五 条 中 区 配 水 池	149,789	2,967,955	160,203	3,338,431	147,046	2,200,418	27,621	942,681	181,286	3,774,920
六 万 寺 配 水 池	209,321	4,989,478	208,915	6,179,848	218,939	5,476,241	250,902	6,450,889	68,047	3,421,280
五 条 低 区 配 水 池	337,900	6,217,853	365,990	8,905,069	360,957	7,047,044	319,032	6,783,217	383,240	8,132,955
中 石 切 ポ ン プ 場	477,265	9,104,771	521,211	12,923,800	465,358	9,299,869	518,167	10,846,413	774,858	16,382,610
上石切特別高区(D)受水槽	22,687	559,669	21,249	559,059	20,735	426,297	20,884	536,482	24,995	639,137
水 質 モ ニ タ ー	5,870	374,727	5,963	392,760	5,331	281,748	5,770	377,764	10,117	457,110
異 (大 阪 市)	1,204	44,843	1,199	45,644	1,197	39,330	1,190	45,601	1,182	47,040
合 計	7,482,123	165,187,488	7,302,419	205,311,245	7,132,895	174,329,055	7,178,034	183,639,672	7,596,813	190,959,620

9. 水質試験成績表

(単位：mg/L)

検査項目			水質基準	検査頻度	石切低区浄水場系末端給水栓			試験回数
					最 高	最 低	平 均	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0	0	0	12
	2	大腸菌	検出されないこと	1回/月	検出回数		0	12
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年			< 0.00005	1
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	0.97	0.48	0.80	12
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.14	0.09	0.11	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	4回/年	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.11	< 0.06	0.06	12
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4回/年	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	< 0.006	< 0.006	< 0.006	4
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	0.003	< 0.003	< 0.003	4
	25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	< 0.010	< 0.010	< 0.010	4
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	4回/年	0.004	< 0.001	0.002	4
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	0.018	< 0.010	0.011	4
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
	29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	0.006	< 0.003	0.004	4
	30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	< 0.009	< 0.009	< 0.009	4
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4回/年	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	4回/年	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	< 0.02	< 0.02	< 0.02	12
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	4回/年	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	19.2	14.1	16.3	12
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	18.2	13.6	16.5	12
	39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	1回/月	72.7	55.0	62.3	12
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	160	115	130	12
	41	陰イオン界面活性剤▲	0.2 mg/L以下	1回/3年			< 0.02	1
	42	ジェオスミン▲	0.00001 mg/L以下	1回/3年			< 0.000001	1
	43	2-メチルイソボルネオール▲	0.00001 mg/L以下	1回/3年			< 0.000001	1
	44	非イオン界面活性剤▲	0.02 mg/L以下	1回/3年			< 0.002	1
	45	フェノール類▲	0.005 mg/L以下	1回/3年			< 0.0005	1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/L以下	1回/月	0.7	0.5	0.6	12
	47	pH値	5.8～8.6	1回/週	7.5	6.8	7.2	50
	48	味	異常でないこと	1回/週	異常回数		0	50
	49	臭気	異常でないこと	1回/週	異常回数		0	50
	50	色度	5 度以下	1回/週	< 1	< 1	< 1	50
	51	濁度	2 度以下	1回/週	< 0.1	< 0.1	< 0.1	50
その他の 項目	水温		(単位：℃)	1回/週	31.8	8.9	20.1	50
	遊離残留塩素		(0.1mg/L以上)	1回/週	0.7	0.5	0.6	50

< : 未満を示す

▲ : 石切低区・高区系の末端給水栓は1回/年

(単位：mg/L)

石切高区浄水場系末端給水栓			試験 回数	水走配水場系末端給水栓			試験 回数	上小阪配水場系末端給水栓			試験 回数
最 高	最 低	平 均		最 高	最 低	平 均		最 高	最 低	平 均	
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
検出回数		0	12	検出回数		0	12	検出回数		0	12
< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
		< 0.00005	1			< 0.00005	1			< 0.00005	1
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
1.23	1.03	1.10	12	1.12	0.55	0.88	12	1.17	0.56	0.95	12
0.16	< 0.08	0.12	12	0.11	< 0.08	0.08	12	0.11	< 0.08	0.09	12
< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
0.24	< 0.06	0.12	12	0.12	< 0.06	0.07	12	0.09	< 0.06	0.07	12
< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
< 0.006	< 0.006	< 0.006	4	0.007	< 0.006	< 0.006	4	< 0.006	< 0.006	< 0.006	4
< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.004	< 0.003	< 0.003	4	0.003	< 0.003	< 0.003	4
< 0.010	< 0.010	< 0.010	4	< 0.010	< 0.010	< 0.010	4	< 0.010	< 0.010	< 0.010	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.004	0.001	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4
< 0.010	< 0.010	< 0.010	4	0.022	< 0.010	0.015	4	0.021	< 0.010	0.013	4
< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	0.008	< 0.003	0.005	4	0.007	< 0.003	0.004	4
< 0.009	< 0.009	< 0.009	4	< 0.009	< 0.009	< 0.009	4	< 0.009	< 0.009	< 0.009	4
< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
< 0.02	< 0.02	< 0.02	12	< 0.02	< 0.02	< 0.02	12	0.0374	< 0.02	0.021	12
0.06	< 0.03	0.03	12	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12
< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
15.1	11.1	11.9	12	19.4	12.8	15.6	12	16.1	11.1	14.3	12
< 0.005	< 0.005	< 0.005	12	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
19.2	8.4	9.9	12	20.0	14.1	17.2	12	20.1	14.7	18.1	12
109.5	45.5	97.3	12	46.9	40.5	43.4	12	46.8	39.3	43.0	12
213	92	174	12	120	93	103	12	115	92	102	12
		< 0.02	1			< 0.02	1			< 0.02	1
		< 0.000001	1			< 0.000001	1			< 0.000001	1
		< 0.000001	1			< 0.000001	1			< 0.000001	1
		< 0.002	1			< 0.002	1			< 0.002	1
		< 0.0005	1			< 0.0005	1			< 0.0005	1
0.2	0.1	0.1	12	0.7	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.7	12
7.5	6.9	7.2	51	7.5	7.1	7.3	50	7.4	7.0	7.3	50
異常回数		0	51	異常回数		0	50	異常回数		0	50
異常回数		0	51	異常回数		0	50	異常回数		0	50
< 1	< 1	< 1	51	< 1	< 1	< 1	50	< 1	< 1	< 1	50
< 0.1	< 0.1	< 0.1	51	< 0.1	< 0.1	< 0.1	50	< 0.1	< 0.1	< 0.1	50
26.8	6.0	17.6	51	32.0	9.7	20.9	50	32.0	7.4	20.5	50
0.8	0.3	0.7	51	0.7	0.4	0.6	50	0.6	0.3	0.4	50

(単位：mg/L)

検査項目			水質基準	検査頻度	菱屋西配水場系末端給水栓			試験回数
					最 高	最 低	平 均	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0	0	0	12
	2	大腸菌	検出されないこと	1回/月	検出回数		0	12
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年			< 0.00005	1
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	1.20	0.51	0.96	12
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.11	< 0.08	0.09	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	4回/年	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.09	< 0.06	0.07	12
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4回/年	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	< 0.006	< 0.006	< 0.006	4
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	0.003	< 0.003	< 0.003	4
	25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	< 0.010	< 0.010	< 0.010	4
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	4回/年	0.003	0.002	0.003	4
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	0.016	< 0.010	< 0.010	4
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
	29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	0.006	< 0.003	0.003	4
	30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	< 0.009	< 0.009	< 0.009	4
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4回/年	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	4回/年	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	0.04	< 0.02	0.02	12
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	4回/年	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	15.5	10.6	13.9	12
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	20.6	14.8	18.2	12
	39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	1回/月	46.1	39.1	42.8	12
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	117	87	99	12
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/3年				0
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/3年				0
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/3年				0
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/3年				0
	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/3年				0
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/L以下	1回/月	0.7	0.5	0.6	12
	47	pH値	5.8～8.6	1回/週	7.6	7.2	7.3	50
	48	味	異常でないこと	1回/週	異常回数		0	50
	49	臭気	異常でないこと	1回/週	異常回数		0	50
	50	色度	5 度以下	1回/週	< 1	< 1	< 1	50
	51	濁度	2 度以下	1回/週	< 0.1	< 0.1	< 0.1	50
その他の 項目	水温		(単位：℃)	1回/週	31.0	7.8	19.9	50
	遊離残留塩素		(0.1mg/L以上)	1回/週	0.7	0.4	0.6	50

< : 未満を示す

(単位：mg/L)

池島配水場系末端給水栓			試験 回数	大阪市巽配水場系末端給水栓			試験 回数	日下中区配水池系末端給水栓			試験 回数
最 高	最 低	平 均		最 高	最 低	平 均		最 高	最 低	平 均	
0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
検出回数		0	12	検出回数		0	12	検出回数		0	12
< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
		< 0.00005	1			< 0.00005	1			< 0.00005	1
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
1.15	0.45	0.89	12	1.25	0.50	0.96	12	1.05	0.42	0.84	12
0.11	< 0.08	0.08	12	0.11	< 0.08	0.08	12	0.10	< 0.08	0.08	12
< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
0.10	< 0.06	0.06	12	0.09	< 0.06	< 0.06	12	0.09	< 0.06	0.06	12
< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
0.007	< 0.006	< 0.006	4	< 0.006	< 0.006	< 0.006	4	< 0.006	< 0.006	< 0.006	4
0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
< 0.010	< 0.010	< 0.010	4	< 0.010	< 0.010	< 0.010	4	< 0.010	< 0.010	< 0.010	4
0.004	0.001	0.003	4	0.002	< 0.001	0.001	4	0.005	0.001	0.003	4
0.021	< 0.010	0.012	4	0.014	< 0.010	< 0.010	4	0.016	< 0.010	0.011	4
< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
0.007	< 0.003	0.004	4	0.005	< 0.003	0.003	4	0.006	< 0.003	0.004	4
< 0.009	< 0.009	< 0.009	4	< 0.009	< 0.009	< 0.009	4	< 0.009	< 0.009	< 0.009	4
< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
< 0.02	< 0.02	< 0.02	12	< 0.02	< 0.02	< 0.02	12	< 0.02	< 0.02	< 0.02	12
< 0.03	< 0.03	< 0.03	12	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12	< 0.03	< 0.03	< 0.03	12
< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
18.0	12.8	15.2	12	20.7	14.8	18.3	12	18.8	12.2	15.1	12
< 0.005	< 0.005	< 0.005	12	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
19.6	14.5	17.5	12	18.0	11.9	15.3	12	20.2	14.4	17.4	12
46.1	39.7	43.1	12	47.0	39.1	43.0	12	46.3	39.6	43.2	12
115	84	100	12	128	97	113	12	115	90	99	12
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
			0				0				0
0.7	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.6	0.7	12
7.5	7.0	7.3	50	7.7	7.4	7.5	51	7.6	7.1	7.3	50
異常回数		0	50	異常回数		0	51	異常回数		0	50
異常回数		0	50	異常回数		0	51	異常回数		0	50
< 1	< 1	< 1	50	< 1	< 1	< 1	51	< 1	< 1	< 1	50
< 0.1	< 0.1	< 0.1	50	< 0.1	< 0.1	< 0.1	51	< 0.1	< 0.1	< 0.1	50
32.7	9.0	20.6	50	31.0	8.3	20.5	51	30.6	8.7	19.8	50
0.8	0.5	0.6	50	0.5	0.2	0.4	51	0.8	0.5	0.6	50